


倉敷市型円形3号 消火栓標準図 H=900~1200

単口副弁付

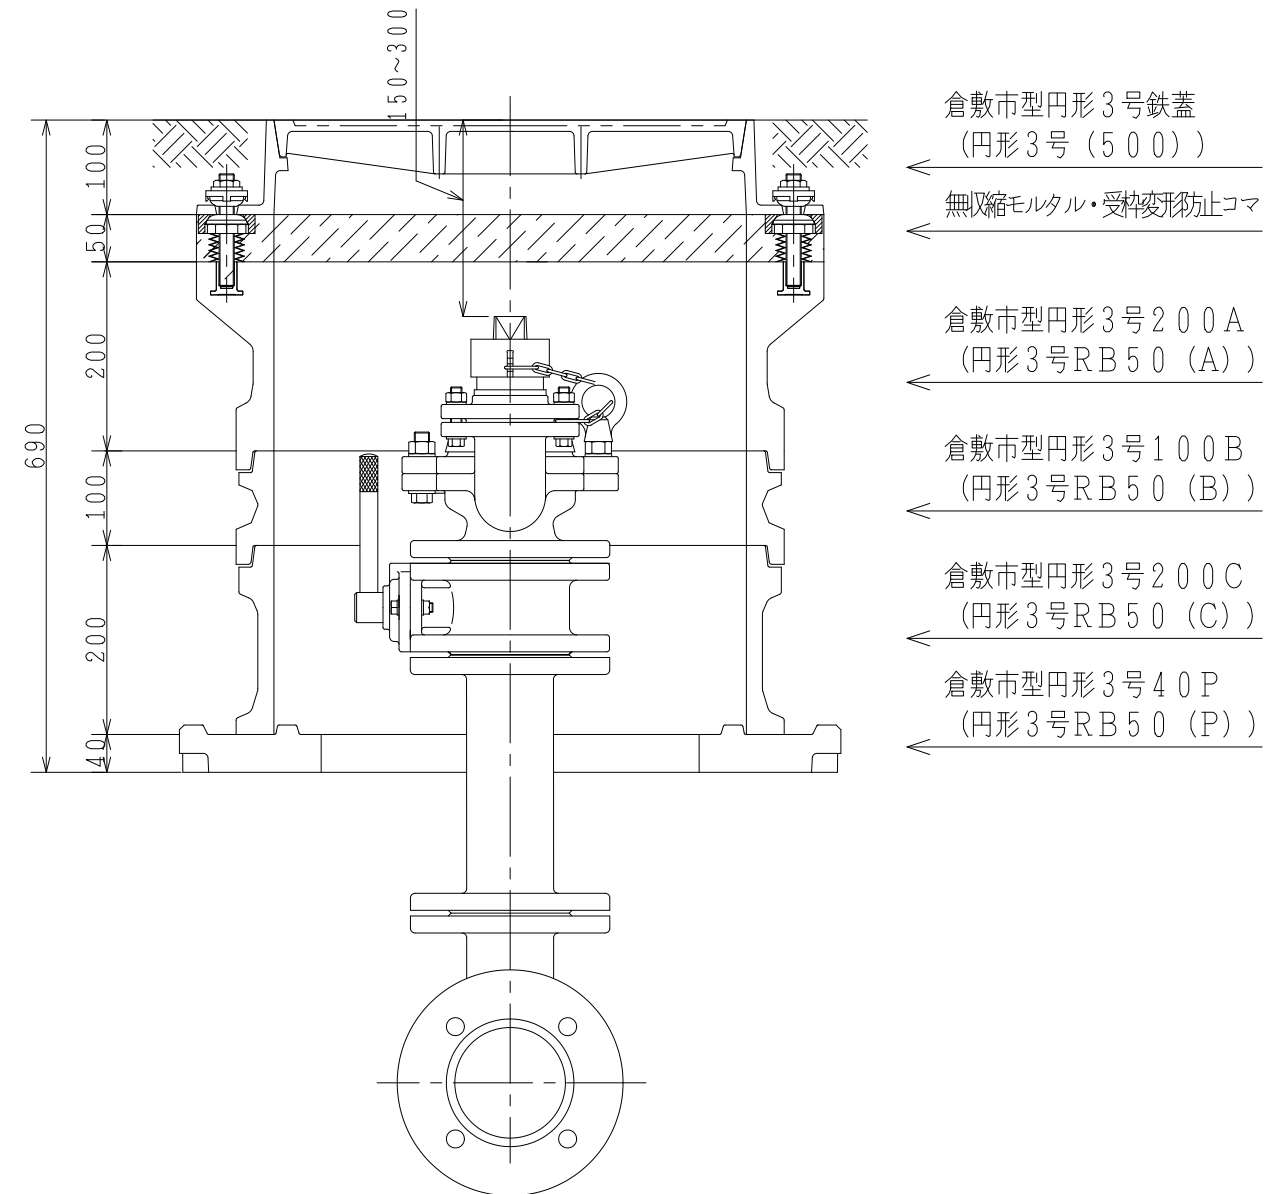

※消火栓の高さは地盤より150~300mm下がり基準とする。

① 鉄蓋受枠高さは120mmを基本とする。受枠とボックス上部枠の連結はM16ボルト3箇所にて緊結。

※ () 表示はJWWA規格

平成28年10月改定

CX64685-11