水 質 試 験 年 報

平成２４年度

片島浄水場

倉敷市水道局

目　　次

1　水道水質に関する基準 1
2　生活環境の保全に関する基準 5
3　高梁川の水源 6
4　倉敷市内の主な水道施設 7
5　水質検査結果
(1)原水 11
(2)浄水場 24
(3)給水栓
Ⅰ　毎日検査 28
Ⅱ　定期検査 29
(4)農薬検査結果 45
(5)高梁川水系(上流域) 56
6　生物検査
(1)片島取水口生物検査 60
(2)片島浄水場処理工程生物検査 62
(3)クリプトスポリジウム等検査結果 67
7　その他の水質検査結果 70

附　　録

平成24年度倉敷市水質検査計画 71

1 水道水質に関する基準 （平成25年3月31日現在）

水質基準項目（50項目）

番号	項目	水道水質基準値	検査方法	備考
1	一般細菌	1ml の検水で形成される集落数が100以下	標準寒天培地法	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと（陰性）	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003 mg/L 以下	ICP-MS 法	金属類
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005 mg/L 以下	還元気化原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01 mg/L 以下	ICP-MS 法	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01 mg/L 以下	ICP-MS 法	
7	ひ素及びその化合物	ひ素の量に関して、0.01 mg/L 以下	ICP-MS 法	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05 mg/L 以下	ICP-MS 法	
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ・ポストカラム法	無機物
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	
11	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	
12	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0 mg/L 以下	ICP-MS 法	金属類
13	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	一般有機化合物
14	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法 パージ・トラップ－GC-MS 法	
16	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
18	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
19	ベンゼン	0.01 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
20	塩素酸	0.6 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	消毒副生成物
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
22	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L 以下	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
25	臭素酸	0.01 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ・ポストカラム法	
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L 以下	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
29	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	誘導体化－溶媒抽出－GC-MS 法	
31	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0 mg/L 以下	ICP-MS 法	色
32	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L 以下	ICP-MS 法	
33	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3 mg/L 以下	原子吸光光度法	
34	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0 mg/L 以下	ICP-MS 法	
35	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	味覚
36	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05 mg/L 以下	ICP-MS 法	色
37	塩化物イオン	200 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	味覚
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	
39	蒸発残留物	500 mg/L 以下	重量法	
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	固相抽出－HPLC 法	発泡
41	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	臭い
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	固相抽出－吸光光度法	発泡
44	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005 mg/L 以下	固相抽出－誘導体化－GC-MS 法	臭い
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	全有機炭素計測定法	基礎的性状
46	pH値	5.8 以上 8.6 以下	ガラス電極法	
47	味	異常でないこと	官能法	
48	臭気	異常でないこと	官能法	
49	色度	5 度以下	透過光測定法	
50	濁度 （注 1）	2 度以下	積分球式光電光度法	

（注 1） 水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針により、浄水場出口で0.1度以下に維持することとされている。

水質管理目標設定項目（27項目）

番号	項目	目標値	検査方法	備考
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.015 mg/L 以下	ICP－MS 法	金属類
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002 mg/L 以下(暫定)	ICP－MS 法	
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.01 mg/L(暫定)	ICP－MS 法	
4	亜硝酸性窒素	0.05 mg/L 以下(暫定)	イオンクロマトグラフ法	無機物
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	一般有機化合物
6	削除	－	－	
7	削除	－	－	
8	トルエン	0.4 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg/L 以下	溶媒抽出－GC-MS 法	
10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	代替酸化剤
11	削除	－	－	
12	二酸化塩素 （注 1）	0.6 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	溶媒抽出－GC-MS 法	消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	溶媒抽出－GC-MS 法	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による	農薬
16	残留塩素	1 mg/L 以下	ジエチル-p-フェニレンジアミン法	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	味覚
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01 mg/L 以下	ICP－MS 法	色
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	滴定法	味覚
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
22	有機物等 （注 2） (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	滴定法	
23	臭気強度 (TON)	3 以下	官能法	
24	蒸発残留物	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下	重量法	
25	濁度	1 度以下	積分球式光電光度法	濁り
26	pH 値	7.5 程度	ガラス電極法	腐食
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度以上とし、極力 0 に近づける	計算法	
28	従属栄養細菌	2000 集落/mL 以下(暫定)	R2A 寒天培地法	病原生物
29	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L 以下	ICP－MS 法	金属類
30	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	一般有機化合物

（注 1） 倉敷市水道局の全ての浄水場において、消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、二酸化塩素の測定は行なっていません。
（注 2） 有機物(全有機炭素(TOC)の量)で代替評価できるため、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の測定は行なっていません。

要検討項目（実施分のみ）

番号	項目	目標値	検査方法	備考
4	モリブデン	0.07 mg/L 以下	ICP－MS 法	金属類
28	ブロモクロロ酢酸	－	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	消毒副生成物
29	ブロモジクロロ酢酸	－	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
30	ジブロモクロロ酢酸	－	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
31	ブロモ酢酸	－	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
32	ジブロモ酢酸	－	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
33	トリブロモ酢酸	－	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
34	トリクロロアセトニトリル	－	溶媒抽出－GC-MS 法	
35	ブロモクロロアセトニトリル	－	溶媒抽出－GC-MS 法	
36	ジブロモアセトニトリル	0.06 mg/L 以下	溶媒抽出－GC-MS 法	

一般項目

項目	測定単位	検査方法	項目	測定単位	検査方法
大腸菌群	－	特定酵素基質培地法	臭化物イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
大腸菌群数(MPN)	MPN/100mL	特定酵素基質培地法(最確数法)	硝酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
大腸菌数	個/100mL	特定酵素基質培地法(最確数法)	リン酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
嫌気性芽胞菌	個/100mL	ハンドフォード改良培地法	硫酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
電気伝導率	μS/cm	電極法	カリウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
総アルカリ度	mg/L	滴定法	カルシウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
総酸度	mg/L	滴定法	マグネシウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
浸食性遊離炭酸	mg/L	計算法	全窒素	mg/L	熱分解法
SS	mg/L	ろ過法	全リン	mg/L	ICP 発光分析法
COD	mg/L	滴定法	アンモニア態窒素	mg/L	イオンクロマトグラフ法
BOD	mg/L	滴定法	クリプトスポリジウム	個/L	ポリカーボネート製メンブレンフィルター法 又はメンブレンフィルター加圧ろ過-アセトン溶解法
DO	mg/L	滴定法	ジアルジア	個/L	ポリカーボネート製メンブレンフィルター法 又はメンブレンフィルター加圧ろ過-アセトン溶解法

農薬類（管理目標設定項目の項目15）の対象農薬リスト（102項目）

番号	項目	目標値	検査方法
1	チウラム	0.02 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
2	シマジン　(CAT)	0.003 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
3	チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
4	1,3-ジクロロプロペン　(D-D) (注1)	0.002 mg/L 以下	パージ・トラップ-GC-MS 法
5	イソキサチオン (注2)	0.008 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
6	ダイアジノン (注2)	0.005 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
7	フェニトロチオン　(MEP) (注2)	0.003 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
8	イソプロチオラン　(IPT)	0.3 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
9	クロロタロリル　(TPN)	0.05 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
10	プロピザミド	0.05 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
11	ジクロルボス　(DDVP)	0.008 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
12	フェノブカルブ　(BPMC)	0.03 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
13	クロルニトロフェン　(CNP)　:失効農薬	0.0001 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
14	CNP-アミノ体	-	固相抽出-GC-MS 法
15	イプロベンホス　(IBP)	0.008 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
16	EPN (注2)	0.004 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
17	ベンタゾン　:失効農薬	0.2 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ネガティブモード）
18	カルボフラン　(カルボスルファン代謝物)	0.005 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
19	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸　(2,4-D)	0.03 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ネガティブモード）
20	トリクロピル	0.006 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ネガティブモード）
21	アセフェート	0.08 mg/L 以下	LC-MS 法（ポジティブモード）
22	イソフェンホス　:失効農薬 (注2)	0.001 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
23	クロルピリホス (注2)	0.003 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
24	トリクロルホン　(DEP)	0.03 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
25	ピリダフェンチオン　:失効農薬	0.002 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
26	イプロジオン	0.3 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法 固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
27	エトリジアゾール　(エクロメゾール)	0.004 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
28	オキシン銅	0.04 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
29	キャプタン	0.3 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
30	クロロネブ	0.05 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
31	トルクロホスメチル (注2)	0.2 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
32	フルトラニル	0.2 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
33	ペンシクロン	0.1 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
34	メタラキシル	0.06 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
35	メプロニル	0.1 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
36	アシュラム	0.2 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
37	ジチオピル	0.009 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
38	テルブカルブ　(MBPMC)　:失効農薬	0.02 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
39	ナプロパミド	0.03 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
40	ピリブチカルブ	0.02 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
41	ブタミホス (注2)	0.02 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
42	ベンスリド　(SAP)　:失効農薬	0.1 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
43	ベンフルラリン　(ベスロジン)	0.08 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
44	ペンディメタリン	0.1 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
45	メコプロップ　(MCPP)	0.005 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ネガティブモード）
46	メチルダイムロン　:失効農薬	0.03 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
47	アラクロール	0.01 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
48	カルバリル　(NAC)	0.05 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
49	エディフェンホス　(エジフェンホス,EDDP)	0.006 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
50	ピロキロン	0.04 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
51	フサライド	0.1 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
52	メフェナセット	0.02 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
53	プレチラクロール	0.05 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
54	イソプロカルブ　(MIPC)	0.01 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
55	チオファネートメチル	0.3 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
56	テニルクロール	0.2 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
57	メチダチオン　(DMTP)	0.004 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
58	カルプロパミド	0.04 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
59	ブロモブチド	0.1 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
60	モリネート	0.005 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
61	プロシミドン	0.09 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
62	アニロホス	0.003 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
63	アトラジン	0.01 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
64	ダラポン	0.08 mg/L 以下	LC-MS 法（ネガティブモード）
65	ジクロベニル　(DBN)	0.01 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
66	ジメトエート	0.05 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
67	ジクワット	0.005 mg/L 以下	固相抽出-HPLC 法
68	ジウロン　(DCMU)	0.02 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
69	エンドスルファン　(ベンゾエピン) (注3)	0.01 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
70	エトフェンプロックス	0.08 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
71	フェンチオン　(MPP) (注6)	0.001 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
72	グリホサート (注4)	2 mg/L 以下	誘導体化-HPLC 法、HPLC-ポストカラム法

番号	項目	目標値	検査方法
73	マラソン　(マラチオン) (注2)	0.05 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
74	メソミル	0.03 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
75	ベノミル (注5)	0.02 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
76	ベンフラカルブ	0.04 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
77	シメトリン	0.03 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
78	ジメピペレート　:失効農薬	0.003 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
79	フェントエート　(PAP)	0.004 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
80	ブプロフェジン	0.02 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
81	エチルチオメトン	0.004 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
82	プロベナゾール	0.05 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
83	エスプロカルブ	0.03 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
84	ダイムロン	0.8 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
85	ビフェノックス　:失効農薬	0.2 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
86	ベンスルフロンメチル	0.4 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
87	トリシクラゾール	0.08 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
88	ピペロホス　:失効農薬	0.0009 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
89	ジメタメトリン	0.02 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
90	アゾキシストロビン	0.5 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
91	イミノクタジン酢酸塩	0.006 mg/L 以下	溶媒抽出-HPLC-ポストカラム法
92	ホセチル	2 mg/L 以下	LC-MS 法(ポジティブモード)
93	ポリカーバメート	0.03 mg/L 以下	誘導体化-HPLC 法
94	ハロスルフロンメチル	0.3 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
95	フラザスルフロン	0.03 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
96	チオジカルブ	0.08 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
97	プロピコナゾール	0.05 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
98	シデュロン	0.3 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
99	ピリプロキシフェン	0.3 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
100	トリフルラリン	0.06 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
101	カフェンストロール	0.008 mg/L 以下	固相抽出-GC-MS 法
102	フィプロニル	0.0005 mg/L 以下	固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード)

(注1)　1, 3-ジクロロプロペン(D-D)の濃度は、異性体であるシス-1, 3-ジクロロプロペン及びトランス-1, 3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出する。

(注2)　有機リン系農薬のうち、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、EPN、イソフェンホス、クロルピリホス、トルクロホスメチル、ブタミホス及びマラソンについては、オキソン体の濃度も測定し、測定結果についてはそれぞれ別途記録する。また、総農薬の指標値の算出に当たっては、それぞれの原体の濃度と、当該オキソン体の濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出する。

(注3)　エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα－エンドスルファン、β-エンドスルファン及び代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を合計して算出する。

(注4)　グリホサートについては、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定する。

(注5)　ベノミルはメチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)に変化することから、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定する。

(注6)　フェンチオン(MPP)はその酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、測定結果についてはそれぞれ別途記録する。また、総農薬の指標値の算出に当たっては、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出する。

2 生活環境の保全に関する環境基準

河　川(湖沼を除く)

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	生物化学的酸素要求量(BOD)	浮遊物質量(SS)	溶存酸素量(DO)	大腸菌群数
AA	水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN /100mL以下
A	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	1000MPN /100mL以下
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	5000MPN /100mL以下
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	－
D	工業用水2級 農業用水 及びE以下の欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	－
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L以上	－

備 考

1 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。

3, 4 省略

(注) 1 自然環境保全 ： 自然探勝等の環境保全

2 水道1級 ： ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道2級 ： 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水道3級 ： 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3 水産1級 ： ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

水産2級 ： サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

水産3級 ： コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4 工業用水1級 ： 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

工業用水2級 ： 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

工業用水3級 ： 特殊の浄水操作を行うもの

5 環境保全 ： 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

3 高梁川の水源

高梁川流域の主なダム（岡山県内）

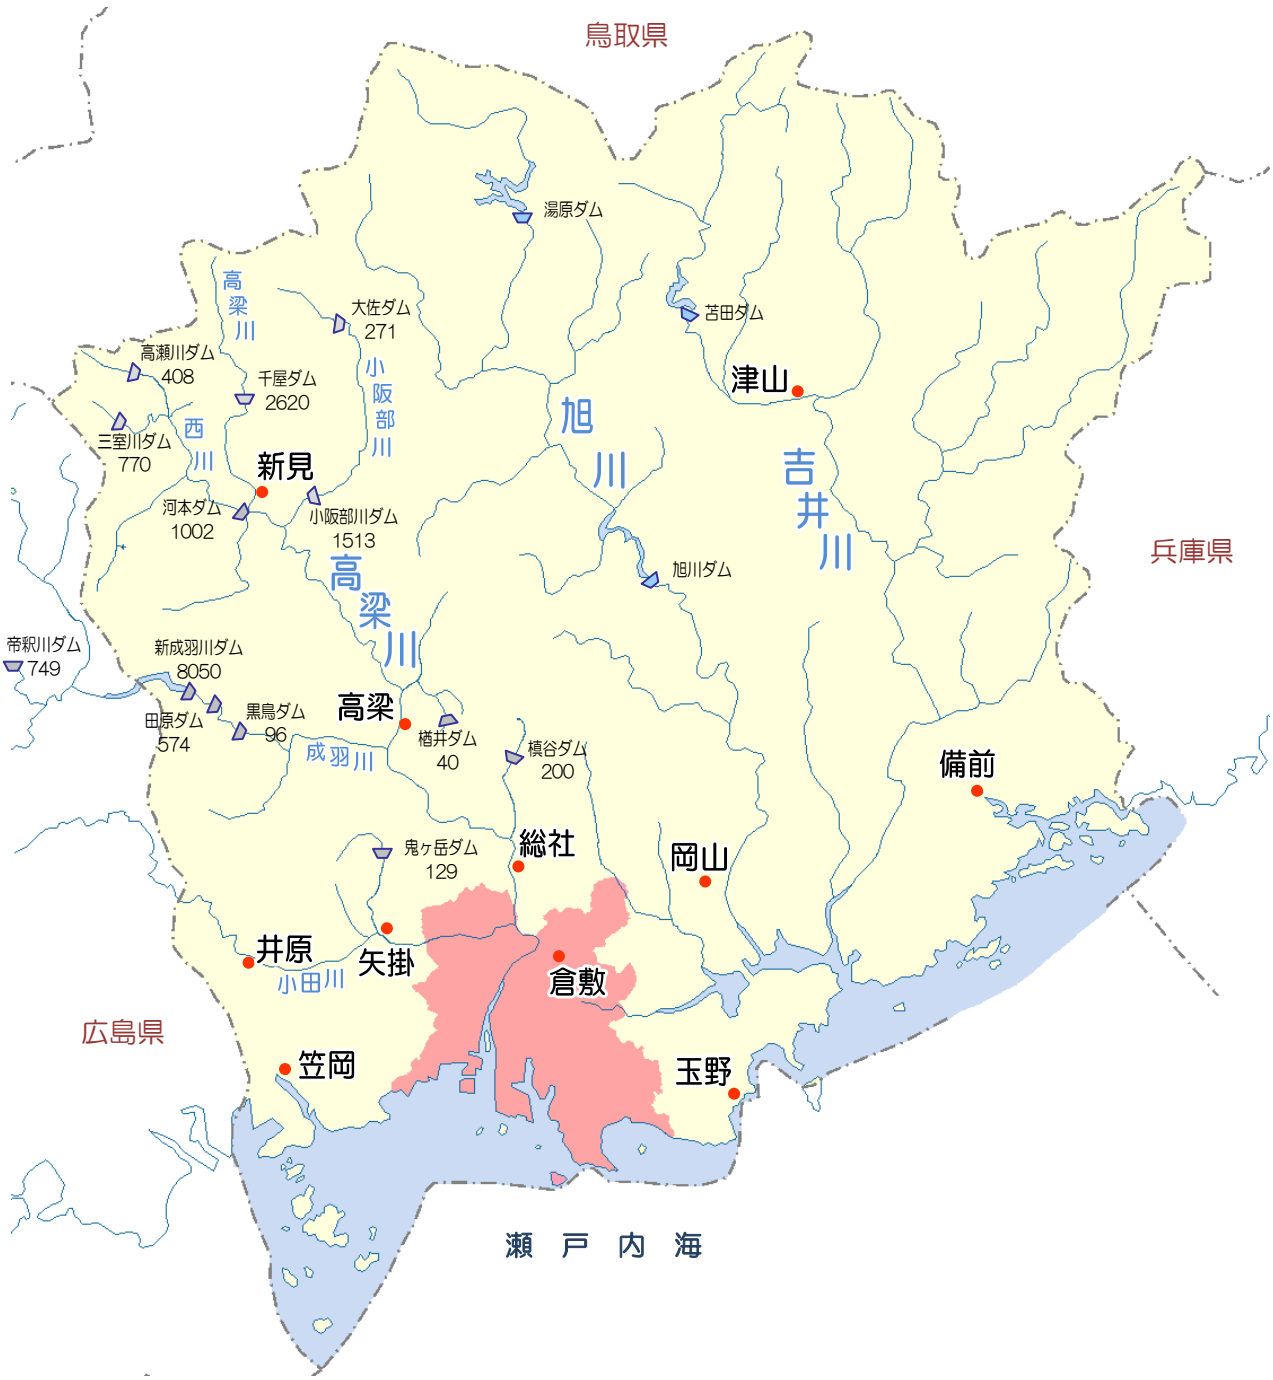

ダム名下の数字は有効貯水量（単位：万トン）

4 倉敷市内の主な水道施設

配水系統別給水区域及び水質検査採水地点位置図

- 浄水場(倉敷市水道局)
- 浄水場(倉敷市水道局以外の事業体)
- 取水場
- 〔 〕 原水水質検査地点
- 蛇口(給水栓)
- 配水池・ポンプ場
- 片島系給水区（水島・連島地区）
- 上成系給水区（玉島・船穂地区）
- 福井系給水区（粒江・天城地区）
- 備南水道企業団系給水区（倉敷地区）
- 県南部水道企業団系給水区（福田・児島地区）
- 真備系給水区（真備地区）

片島浄水場	① 水島千鳥町公園
	② 鶴新田公園
上成浄水場	③ 玉島の森
	④ 船穂町スポーツ広場
	⑤ 岩谷公園
福井浄水場	⑥ 粒浦公園
酒津浄水場（備南水道企業団）	⑦ 小溝公園
	⑧ 矢部公園
	⑨ 早沖公園
西阿知浄水場（県南部水道企業団）	⑩ 南畝第1公園
	⑪ 添池公園
	⑫ 明石公園
	⑬ 惣佐池公園
真備浄水場	⑭ 真備公民館呉妹分館
	⑮ 真備公民館二万分館

5 水質検査結果

(1)原水
片島取水口(高梁川表流水) 11
片島取水井(片島 2 号井) 12
福井 1 号取水井 13
福井 2 号取水井 14
水江・四十瀬着水井(水江 1 号, 2 号, 四十瀬 1 号, 2 号, 3 号混合) 15
船穂 No.1 取水ポンプ井 16
船穂 No.2 取水ポンプ井 17
船穂 No.4 取水ポンプ井 18
真備着水井 19
水江 1 号, 2 号, 四十瀬 1 号, 2 号, 3 号 20
真備 3 号, 4 号, 5 号, 6 号, 7 号, 5-2 号 20
月別変化グラフ(原水) 21

(2)浄水場
片島浄水場 24
福井浄水場 25
上成浄水場 26
真備浄水場 27

(3)給水栓
Ⅰ 毎日検査
市内給水栓毎日検査結果 28
Ⅱ 定期検査
片島浄水場系統
水島千鳥町公園 29
鶴新田公園 30
福井浄水場系統
粒浦公園 31
上成浄水場系統
船穂町スポーツ公園 32
玉島の森 33
岩谷公園 34
酒津浄水場系統
矢部公園 35
小溝公園 36
早沖公園 37

西阿知浄水場系統
南畝第 1 公園 38
添池公園 39
明石公園 40
惣佐池公園 41
真備浄水場系統
真備公民館二万分館 42
真備・総社浄水場系統
真備公民館呉妹分館 43
月別変化グラフ(給水栓) 44

(4)農薬検査結果
片島取水口(高梁川表流水) 45
片島取水井(片島 2 号井) 46
福井 1 号取水井 46
福井 2 号取水井 47
水江・四十瀬着水井(水江 1 号, 2 号, 四十瀬 1 号, 2 号, 3 号混合) 47
船穂 No.1 取水ポンプ井 48
船穂 No.2 取水ポンプ井 48
船穂 No.4 取水ポンプ井 49
真備着水井 49
片島浄水場 50
福井浄水場 50
上成浄水場 51
真備浄水場 51
水島千鳥町公園(片島浄水場系統) 52
粒浦公園(福井浄水場系統) 52
玉島の森(上成浄水場系統) 53
矢部公園(酒津浄水場系統) 53
明石公園(西阿知浄水場系統) 54
真備公民館二万分館(真備浄水場系統) 54
真備公民館呉妹分館(真備・総社浄水場系統) 55

(5)高梁川水系(上流域)
船穂 No.4 取水井付近(高梁川表流水) 56
古地 57
南山橋 57

片島取水口

	採水年月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月1日	9月4日	10月3日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	11.8	16.4	22.5	22.2	28.0	26.3	21.0	14.1	8.5	3.6	6.3	6.1	28.0	3.6	15.6	12
水質基準項目	一般細菌	177	173	281	415	220	665	270	39	28	64	170	300	665	28	234	12
	大腸菌	陰性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陽性			8/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ひ素及びその化合物	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	12
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.68	0.68	0.04	0.70	0.45	0.41	0.51	0.40	0.63	0.69	0.62	0.80	0.80	0.04	0.55	12
	フッ素及びその化合物	0.07	0.13	0.10	0.11	0.07	0.15	0.12	0.13	0.12	0.08	0.05	0.08	0.15	0.05	0.10	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	臭素酸																0
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	0.04	0.08	0.03	0.12	0.10	0.07	0.05	0.03	0.03	0.02	0.07	0.13	0.13	0.02	0.06	12
	鉄及びその化合物		0.17			0.12		0.16	0.06			0.06	0.10	0.17	0.06	0.11	6
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	5.5	7.2	7.7	5.6	5.3	7.2	7.3	8.3	8.2	7.1	7.7	6.8	8.3	5.3	7.0	12
	マンガン及びその化合物	0.012	0.021	0.018	0.021	0.011	0.014	0.011	0.006	0.005	0.005	0.010	0.010	0.021	0.005	0.012	12
	塩化物イオン	6.1	6.3	8.1	5.2	4.6	6.8	6.8	7.8	7.9	7.8	9.4	7.9	9.4	4.6	7.1	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	50	50	50	48	51	55	60	61	52	50	47	61	41	51	12
	蒸発残留物		88			89			100			90		100	88	92	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000023	0.000003	0.000003	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000023	0.000001	0.000004	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000011	0.000004	0.000013	0.000005	0.000005	0.000011	0.000010	0.000006	0.000014	0.000022	0.000043	0.000047	0.000047	0.000004	0.000016	12
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	1.4	1.8	2.0	2.0	2.0	1.8	1.4	1.3	1.1	1.1	1.4	2.0	1.0	1.5	12
	pH値	7.8	7.6	8.4	7.6	7.9	7.6	7.6	8.1	8.1	8.4	7.7	7.8	8.4	7.6	7.9	12
	味																0
	臭気	藻臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	藻臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭			12/12	12
	色度	3.2	3.4	4.9	7.5	5.2	8.2	5.6	4.3	4.0	3.4	4.3	6.1	8.2	3.2	5.0	12
	濁度	2.2	3.5	6.1	5.8	4.5	4.3	2.7	2.2	1.5	1.2	1.8	2.5	6.1	1.2	3.2	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ニッケル及びその化合物	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	12
	亜硝酸態窒素	<0.005	0.012	0.006	0.011	0.016	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.005	<0.005	0.016	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類	0.00	0.00	0.04	0.13	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.02	10
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	49	41	39	49	41	48	53	53	53	52	43	53	39	47	12
	マンガン及びその化合物	0.010	0.023	0.023	0.051	0.014	0.051	0.012	0.010	0.008	0.005	0.005	0.026	0.051	0.005	0.020	12
	遊離炭酸					3.1						3.9		3.9	3.1	3.5	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	臭気強度 (TON)					13						7		13	7	10	2
	蒸発残留物		100			92			100			80		100	80	93	4
	濁度	4.0	2.5	5.3	32.1	3.0	27.6	3.1	2.7	2.4	1.3	1.7	17.5	32.1	1.3	8.6	12
	pH値	8.4	8.3	7.4	7.4	7.9	7.5	7.9	7.8	7.8	8.4	7.9	7.4	8.4	7.4	7.8	12
	腐食性 (ランゲリア指数)					−0.6						−0.9		−0.6	−0.9	−0.8	2
	従属栄養細菌					3850						94		3850	94	1972	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	0.03	0.08	0.47	0.04	0.62	0.07	0.06	0.05	0.02	0.01	0.32	0.62	<0.01	0.15	12
	モリブデン(要検討項目)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	12
一般項目	大腸菌群	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			12/12	12
	大腸菌群数(MPN)					2530						25		2530	25	1278	2
	大腸菌数	0	0	12	1246	0	62	3	24	22	0	0	162	1246	0	128	12
	嫌気性芽胞菌	4	2	12	40	4	13	12	2	10	8	11	58	58	2	15	12
	電気伝導率					131						135		135	131	133	2
	総アルカリ度					48						49		49	48	48	2
	総酸度					3.5						4.4		4.4	3.5	4.0	2
	浸食性遊離炭酸					2.5						3.1		3.1	2.5	2.8	2
	SS					3.9						2.8		3.9	2.8	3.4	2
	COD					2.8						2.5		2.8	2.5	2.7	2
	BOD					1.2						1.0		1.2	1.0	1.1	2
	DO					7.4						12.9		12.9	7.4	10.2	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.6	2.2	3.0	3.6	1.8	4.1	2.7	3.0	3.8	2.2	2.3	5.3	5.3	1.8	3.1	12
	リン酸イオン	0.1	0.3	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	0.1	0.4	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	0.1	12
	硫酸イオン	7.7	8.4	6.6	9.2	6.3	6.4	7.3	7.8	7.7	7.4	6.9	7.3	9.2	6.3	7.4	12
	カリウムイオン	1.2	1.3	1.1	2.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3	2.4	1.1	1.4	12
	カルシウムイオン	15.1	15.5	13.2	12.2	15.8	13.6	15.5	17.2	17.3	17.1	16.7	14.2	17.3	12.2	15.3	12
	マグネシウムイオン	2.3	2.4	1.9	2.1	2.3	1.8	2.2	2.3	2.4	2.5	2.4	1.9	2.5	1.8	2.2	12
	全窒素					0.7						0.7		0.7	0.7	0.7	2
	全リン					0.04						0.02		0.04	0.02	0.03	2
	アンモニア態窒素	<0.02	0.03	0.03	0.07	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.04	0.07	<0.02	<0.02	12

片島浄水場取水井

	採水年月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月1日	9月4日	10月3日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.4	16.4	16.7	16.5	16.8	16.8	16.6	16.2	15.9	16.4	16.8	16.8	16.8	15.9	16.5	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		0.009			0.008			0.009			0.01		0.010	0.008	0.009	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	12
	フッ素及びその化合物	2.15	2.49	2.29	2.33	2.27	2.26	2.28	1.80	2.02	2.22	2.26	2.39	2.49	1.80	2.23	12
	ホウ素及びその化合物		0.38			0.34			0.32			0.39		0.39	0.32	0.36	4
	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	6
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	臭素酸																0
	総トリハロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ブロモホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		0.23			0.23			0.31			0.25		0.31	0.23	0.26	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	112.4	115.6	115.5	126.5	119.8	124.9	131.7	120.2	123.5	121.7	131.1	128.3	131.7	112.4	122.6	12
	マンガン及びその化合物		0.071			0.064			0.09			0.103		0.103	0.064	0.082	4
	塩化物イオン	122.0	146.7	127.0	134.6	123.7	129.3	138.7	140.0	136.6	131.2	148.9	143.4	148.9	122.0	135.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	68	70	69	66	69	68	69	90	85	79	83	79	90	66	75	12
	蒸発残留物		414			415			418			444		444	414	423	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	0.8	0.9	12
	pH値	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.8	7.9	12
	味																0
	臭気	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭			12/12	12
	色度	3.1	3.3	3.5	3.3	3.3	3.4	3.3	4.1	3.9	2.2	3.5	3.7	4.1	2.2	3.4	12
	濁度	<0.1	<0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	68	70	69	66	69	68	69	90	85	79	83	79	90	66	75	12
	マンガン及びその化合物		0.071			0.064			0.09			0.103		0.103	0.064	0.082	4
	遊離炭酸					4.8						16.5		16.5	4.8	10.7	2
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	6
	臭気強度 (TON)					20						25		25	20	23	2
	蒸発残留物		414			415			418			444		444	414	423	4
	濁度	<0.1	<0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	8	8.0	7.8	7.9	12
	腐食性 (ランゲリア指数)					-0.6						-0.6		-0.6	-0.6	-0.6	2
	従属栄養細菌					29						5		29	5	17	2
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン(要検討項目)		0.018			0.018			0.014			0.017		0.018	0.014	0.017	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			1/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率					726						793		793	726	760	2
	総アルカリ度					139						143		143	139	141	2
	総酸度					5.5						18.8		18.8	5.5	12.2	2
	浸食性遊離炭酸					0						8.2		8.2	0.0	4.1	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭化物イオン	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	12
	硝酸イオン	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	リン酸イオン	4.9	5.8	5.2	5.4	5.1	5.0	5.5	2.3	3.1	4.3	4.1	4.5	5.8	2.3	4.6	12
	硫酸イオン	23.9	26.1	23.5	26.0	24.3	24.4	27.8	27.9	27.2	25.7	27.6	26.9	27.9	23.5	25.9	12
	カリウムイオン	10.7	10.6	10.8	10.9	10.8	10.7	10.3	11.4	11.3	10.9	11.2	10.7	11.4	10.3	10.9	12
	カルシウムイオン	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	8.3	7.8	7.3	7.8	7.3	8.3	7.0	7.4	12
	マグネシウムイオン	12.2	12.6	12.5	11.7	12.5	12.3	12.5	16.8	15.8	14.7	15.3	14.8	16.8	11.7	13.6	12
	全窒素					0.2						1.7		1.7	0.2	1.0	2
	全リン					1.77						1.45		1.77	1.45	1.61	2
	アンモニア態窒素	0.16	0.13	<0.02	0.17	0.15	0.13	0.15	0.12	0.11	<0.02	0.11	0.08	0.17	<0.02	0.11	12

福井1号井

	採水年月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月1日	9月4日	10月3日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.2	17.6	17.0	17.2	17.3	17.6	17.5	17.3	18.0	17.3	16.9	16.0	18.0	16.0	17.2	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.004			0.003			0.003			0.004	0.004	0.003	0.004	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.28	0.29	0.25	0.19	0.20	0.19	0.17	0.20	0.18	0.16	0.16	0.16	0.29	0.16	0.20	12
	フッ素及びその化合物	0.83	1.09	0.87	0.86	0.86	0.85	0.80	0.83	0.81	0.78	0.79	0.86	1.09	0.78	0.85	12
	ホウ素及びその化合物			0.42			0.34			0.35			0.36	0.42	0.34	0.37	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.001	0.0009		0.001			0.0008				0.0010	0.0008	0.0009	4
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			<0.0002	0.0003		0.0003			0.0002				0.0003	<0.0002	0.0002	4
	トリクロロエチレン			<0.0002	0.0005		0.0006			0.0005				0.0006	<0.0002	0.0004	4
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			0.03	0.03	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			0.03	0.03	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			0.43			0.41			0.51			0.44	0.51	0.41	0.45	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	69.4	69.1	73.3	70.7	71.1	70.6	76.3	69.6	72.3	72.4	72.0	71.7	76.3	69.1	71.5	12
	マンガン及びその化合物			0.461			0.397			0.402			0.385	0.461	0.385	0.411	4
	塩化物イオン	24.1	28.7	24.6	22.1	23.9	23.8	27.0	22.4	22.6	22.0	22.9	22.9	28.7	22.0	23.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63	63	66	64	63	66	67	66	65	64	63	62	67	62	64	12
	蒸発残留物			284			320			263			282	320	263	287	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	5	4.9	5.6	5.4	4.8	5.3	6	5.5	5.5	5.5	5	5.5	6.0	4.8	5.3	12
	濁度	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			0.0003			0.0003			0.0003			<0.0002	0.0003	<0.0002	0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			0.001			0.011			0.016			0.003	0.016	0.001	0.008	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	63	63	66	64	63	66	67	66	65	64	63	62	67	62	64	12
	マンガン及びその化合物			0.461			0.397			0.402			0.385	0.461	0.385	0.411	4
	遊離炭酸			14.2						13.9				14.2	13.9	14.1	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			284			320			263			282	320	263	287	4
	濁度	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-0.8						-0.7				-0.7	-0.8	-0.8	2
	従属栄養細菌			18						1				18	1	10	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			0.03	0.03	<0.01	<0.01	4
	モリブデン(要検討項目)			<0.007			0.011			0.011			0.013	0.013	<0.007	0.009	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			456						443				456	443	450	2
	総アルカリ度			137						137				137	137	137	2
	総酸度			16.1						15.8				16.1	15.8	16.0	2
	浸食性遊離炭酸			7.4						7.2				7.4	7.2	7.3	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭化物イオン	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	12
	硝酸イオン	1.2	1.3	1.1	0.8	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	1.3	0.7	0.9	12
	リン酸イオン	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	硫酸イオン	55.1	62.5	54.2	52.7	52.8	51.3	55.9	55.2	53.2	52.8	52.6	55.1	62.5	51.3	54.5	12
	カリウムイオン	6.6	6.4	6.7	6.8	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.8	6.4	6.6	12
	カルシウムイオン	15.3	15.1	15.2	14.9	15	15.2	15.4	15.4	15	14.8	14.9	14.5	15.4	14.5	15.1	12
	マグネシウムイオン	6.1	6.2	6.9	6.4	6.2	6.7	6.9	6.8	6.7	6.6	6.2	6.3	6.9	6.1	6.5	12
	全窒素					0.3				0.3				0.3	0.3	0.3	2
	全リン			0.22						0.2				0.22	0.20	0.21	2
	アンモニア態窒素	0.06	0.04	0.04	0.07	0.07	0.06	0.07	0.03	0.07	0.08	0.67	0.05	0.67	0.03	0.11	12

福井2号井

	採水年月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月1日	9月4日	10月3日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.5	18.1	17.6	17.7	17.9	17.8	17.9	17.5	18.2	17.3	17.3	16.8	18.2	16.8	17.6	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.94	3.05	2.93	2.74	2.92	2.68	2.91	2.68	2.61	2.68	2.79	2.71	3.05	2.61	2.80	12
	フッ素及びその化合物	0.41	0.56	0.41	0.45	0.40	0.42	0.42	0.43	0.43	0.40	0.39	0.39	0.56	0.39	0.43	12
	ホウ素及びその化合物			0.28			0.24			0.25			0.27	0.28	0.24	0.26	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0021	0.0020		0.0021			0.0023				0.0023	0.0020	0.0021	4
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			<0.0002	0.0009		0.0008			0.0008				0.0009	<0.0002	0.0006	4
	トリクロロエチレン			<0.0002	0.0009		0.0009			0.0009				0.0009	<0.0002	0.0007	4
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	68.2	67.1	72	71.2	70.8	72.6	73.8	74.3	73.1	75.8	76.3	73.9	76.3	67.1	72.4	12
	マンガン及びその化合物			0.015			0.014			0.018			0.02	0.020	0.014	0.017	4
	塩化物イオン	75.1	97.8	82.1	78.5	77.5	81.5	81.0	84.4	80.4	84.6	87.7	87.1	97.8	75.1	83.1	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	159	162	167	161	164	159	161	163	162	163	164	162	167	159	162	12
	蒸発残留物			397			410			380			399	410	380	397	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			0.001			0.0009			0.001			0.001	0.0010	0.0009	0.0010	4
	ニッケル及びその化合物			0.003			0.003			0.002			<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	159	162	167	161	164	159	161	163	162	163	164	162	167	159	162	12
	マンガン及びその化合物			0.015			0.014			0.018			0.02	0.020	0.014	0.017	4
	遊離炭酸			14.2						13.4				14.2	13.4	13.8	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			397			410			380			399	410	380	397	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-0.3						-0.3				-0.3	-0.3	-0.3	2
	従属栄養細菌			1						0				1	0	1	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン(要検討項目)			<0.007			<0.007			0.007			0.007	0.007	<0.007	<0.007	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性			3/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			662						666				666	662	664	2
	総アルカリ度			131						132				132	131	131	2
	総酸度			16.1						15.2				16.1	15.2	15.7	2
	浸食性遊離炭酸			8.2						7.4				8.2	7.4	7.8	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭化物イオン	1.3	1.5	1.4	1.3	1.3	1.1	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	1.1	1.3	12
	硝酸イオン	13.0	13.5	13.0	12.1	12.9	11.9	12.9	11.8	11.5	11.9	12.3	12.0	13.5	11.5	12.4	12
	リン酸イオン	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	12
	硫酸イオン	69.4	79.3	67.5	65.4	65.8	64.7	69.0	72.4	67.2	68.9	69.9	69.7	79.3	64.7	69.1	12
	カリウムイオン	4.8	4.8	5.1	5.1	4.9	4.9	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1	4.9	5.1	4.8	5.0	12
	カルシウムイオン	41.6	41.9	43.5	41.8	42.7	41.1	41.3	42.3	41.9	42.2	42.6	41.6	43.5	41.1	42.0	12
	マグネシウムイオン	13.4	14.0	14.2	13.6	14.0	13.5	14.0	14.0	13.9	13.9	14.1	14.1	14.2	13.4	13.9	12
	全窒素					2.8				2.7				2.8	2.7	2.8	2
	全リン			0.09						0.08				0.09	0.08	0.09	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

水江・四十瀬着水井

	採水年月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月1日	9月4日	10月3日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.9	17.8	18.1	28.1	18.4	18.6	18.7	18.3	18.6	18.0	17.8	17.6	28.1	17.6	19.0	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	6	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.76	2.85	2.84	2.70	2.69	2.54	2.61	2.52	2.43	2.48	2.49	2.57	2.85	2.43	2.62	12
	フッ素及びその化合物	0.07	0.14	0.06	0.09	0.06	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	<0.05	0.08	0.14	<0.05	0.08	12
	ホウ素及びその化合物			0.07			0.06			0.06			0.06	0.07	0.06	0.06	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.002	0.0018		0.0018			0.0016				0.0020	0.0016	0.0018	4
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			<0.0002	0.001		0.0009			0.0007				0.0010	<0.0002	0.0007	4
	トリクロロエチレン			<0.0002	0.0009		0.0008			0.0006				0.0009	<0.0002	0.0006	4
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	22.4	21.4	22.9	22.4	22.3	21.9	22.3	22.0	22.1	22.5	22.5	22.4	22.9	21.4	22.3	12
	マンガン及びその化合物			0.002			<0.001			<0.001			0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	14.3	17.5	14.2	13.9	13.7	13.6	13.8	13.7	13.4	13.3	13.4	13.9	17.5	13.3	14.1	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	102	103	106	103	105	101	103	104	103	101	101	100	106	100	103	12
	蒸発残留物			217			237			193			202	237	193	212	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	12
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			0.002			0.002			0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	102	103	106	103	105	101	103	104	103	101	101	100	106	100	103	12
	マンガン及びその化合物			0.002			<0.001			<0.001			0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			10.3						8.8				10.3	8.8	9.6	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			217			237			193			202	237	193	212	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-0.7						-0.7				-0.7	-0.7	-0.7	2
	従属栄養細菌			1						11				11	1	6	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン(要検討項目)			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
一般項目	大腸菌群	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			2/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			324						317				324	317	321	2
	総アルカリ度			84						82				84	82	83	2
	総酸度			11.7						10.0				11.7	10.0	10.9	2
	浸食性遊離炭酸			7.9						6.7				7.9	6.7	7.3	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	12.2	12.6	12.6	12.0	11.9	11.2	11.6	11.1	10.7	11.0	11.0	11.4	12.6	10.7	11.6	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	43.7	51.7	43.6	43.2	42.2	41.3	44.1	46.4	43.0	42.9	41.4	41.2	51.7	41.2	43.7	12
	カリウムイオン	4.1	4.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0	4.1	4.2	4.1	4.2	4.1	4.3	4.0	4.1	12
	カルシウムイオン	26.0	26.1	26.9	26.2	26.7	25.7	26.0	26.7	26.2	25.8	25.9	25.3	26.9	25.3	26.1	12
	マグネシウムイオン	9.0	9.3	9.4	9.0	9.3	8.9	9.2	9.1	9.0	8.8	8.9	8.9	9.4	8.8	9.1	12
	全窒素					2.6				2.4				2.6	2.4	2.5	2
	全リン			0.03						0.01				0.03	0.01	0.02	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

船穂No.1取水ポンプ井

	採水年月日	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月8日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	10.6	14.6	18.1	18.9	22.6	24.0	22.8	19.0	14.0	9.6	9.2	10.0	24.0	9.2	16.1	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.87	0.76	0.65	0.96	0.71	0.68	0.59	0.57	0.63	0.71	0.81	0.80	0.96	0.57	0.73	12
	フッ素及びその化合物	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.07	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11	0.07	0.09	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	臭素酸																0
	総トリハロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.3	6.5	7.4	7.1	7.2	7.2	7.5	7.6	7.4	6.9	6.9	7.0	7.6	6.3	7.1	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.6	6.6	7.7	6.6	6.0	6.2	6.9	7.9	7.8	8.0	8.4	8.3	8.4	6.0	7.3	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	50	54	60	54	56	57	59	60	55	55	56	60	49	55	12
	蒸発残留物	87			124			95			98			124	87	101	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.8	1.0	0.7	1.3	1.0	0.8	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	0.6	12
	濁度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	50	54	60	54	56	57	59	60	55	55	56	60	49	55	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				19.8						11.6			19.8	11.6	15.7	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	87			124			95			98			124	87	101	4
	濁度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.6						-1.5			-1.5	-1.6	-1.6	2
	従属栄養細菌				8						4			8	4	6	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン(要検討項目)	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			1/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率				150						150			150	150	150	2
	総アルカリ度				53						49			53	49	51	2
	総酸度				22.5						13.2			22.5	13.2	17.9	2
	浸食性遊離炭酸				18.1						10.4			18.1	10.4	14.3	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	3.8	3.4	2.9	4.2	3.1	3.0	2.6	2.5	2.8	3.1	3.6	3.5	4.2	2.5	3.2	12
	リン酸イオン	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	8.4	8.7	8.7	9.2	8.6	8.1	8.9	9.7	10.0	9.8	9.5	9.2	10.0	8.1	9.1	12
	カリウムイオン	1.0	1.3	1.5	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.2	1.2	1.0	1.8	1.0	1.5	12
	カルシウムイオン	15.7	15.8	17.5	19.3	17.4	18.0	18.1	19.1	19.2	17.6	17.4	18.1	19.3	15.7	17.8	12
	マグネシウムイオン	2.4	2.4	2.6	2.8	2.6	2.7	2.7	2.9	2.9	2.6	2.7	2.7	2.9	2.4	2.7	12
	全窒素				0.9						0.7			0.9	0.7	0.8	2
	全リン				<0.01						<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

船穂No.2取水ポンプ井

	採水年月日	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月8日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	12.3	16.5	18.9	20.2	24.7	24.6	22.4	18.0	12.7	8.7	9.3	10.5	24.7	8.7	16.6	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	1	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.74	0.68	0.52	1.44	0.61	0.47	0.52	0.45	0.54	0.64	0.67	0.63	1.44	0.45	0.66	12
	フッ素及びその化合物	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.08	0.11	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.11	0.08	0.10	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01			0.02			0.01			0.01			0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	臭素酸																0
	総トリハロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.03			<0.01			<0.01			0.03	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.8	6.9	7.6	7.5	7.8	7.5	8.3	8.1	8.0	7.6	7.7	7.3	8.3	6.8	7.6	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.8	7.7	8.3	7.4	7.7	7.2	8.3	8.5	8.7	9.1	9.4	9.5	9.5	7.2	8.3	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53	52	56	65	57	57	61	61	62	59	60	59	65	52	59	12
	蒸発残留物	96			117			104			110			117	96	107	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.5	0.6	0.9	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5	12
	pH値	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	0.5	<0.5	4.2	0.7	0.7	0.7	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	4.2	<0.5	0.6	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53	52	56	65	57	57	61	61	62	59	60	59	65	52	59	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				21.6						13.7			21.6	13.7	17.7	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	96			117			104			110			117	96	107	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.5						-1.6			-1.5	-1.6	-1.6	2
	従属栄養細菌				155						2			155	2	79	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.03			<0.01			<0.01			0.03	<0.01	<0.01	4
	モリブデン(要検討項目)	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性			2/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率				166						162			166	162	164	2
	総アルカリ度				52						53			53	52	52	2
	総酸度				24.5						15.6			24.5	15.6	20.1	2
	浸食性遊離炭酸				19.8						12.3			19.8	12.3	16.1	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	3.3	3.0	2.3	6.4	2.7	2.1	2.3	2.0	2.4	2.8	3.0	2.8	6.4	2.0	2.9	12
	リン酸イオン	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	11.0	11.1	10.2	13.4	10.2	9.1	10.2	10.4	11.0	11.8	12.2	11.3	13.4	9.1	11.0	12
	カリウムイオン	1.2	1.4	1.6	2.1	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	1.4	1.5	1.3	2.1	1.2	1.6	12
	カルシウムイオン	16.8	16.3	17.6	20.6	18.0	17.8	19.0	19.4	19.5	18.7	18.7	18.5	20.6	16.3	18.4	12
	マグネシウムイオン	2.8	2.8	2.9	3.4	3.0	2.9	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.1	3.4	2.8	3.1	12
	全窒素				1.4						0.6			1.4	0.6	1.0	2
	全リン				<0.01						<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

船穂No.4取水ポンプ井

	採水年月日	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月8日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	11.0	15.8	20.1	20.5	27.2	26.5	22.4	15.7	10.1	5.9	6.5	8.7	27.2	5.9	15.9	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.85	0.76	0.80	0.86	0.57	0.76	0.55	0.62	0.61	0.71	0.83	0.79	0.86	0.55	0.73	12
	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	臭素酸																0
	総トリハロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.06			0.01			0.01			0.06	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.05			0.06			0.01			0.02			0.06	0.01	0.04	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	5.8	6.2	7.3	6.0	6.6	6.7	7.2	8.2	7.8	7.1	6.9	7.3	8.2	5.8	6.9	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.7	6.5	7.5	5.0	6.0	5.4	7.1	8.5	8.2	8.0	7.8	8.1	8.5	5.0	7.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	46	53	47	52	55	56	61	62	53	51	55	62	43	53	12
	蒸発残留物	84			89			101			94			101	84	92	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.9	0.5	0.6	12
	pH値	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.1	7.4	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	3.2	2.8	2.3	5.2	2.4	1.9	1.6	1.2	1.0	1.0	1.3	1.4	5.2	1.0	2.1	12
	濁度	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	46	53	47	52	55	56	61	62	53	51	55	62	43	53	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				9.7						6.3			9.7	6.3	8.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	84			89			101			94			101	84	92	4
	濁度	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	0.1	12
	pH値	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.1	7.4	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.5						-1.2			-1.2	-1.5	-1.4	2
	従属栄養細菌				3						2			3	2	3	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.06			0.01			0.01			0.06	0.01	0.03	4
	モリブデン(要検討項目)	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			2/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率				122						147			147	122	135	2
	総アルカリ度				43						48			48	43	45	2
	総酸度				11.0						7.2			11.0	7.2	9.1	2
	浸食性遊離炭酸				8.9						5.5			8.9	5.5	7.2	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	3.7	3.4	3.5	3.8	2.5	3.4	2.4	2.8	2.7	3.2	3.7	3.5	3.8	2.4	3.2	12
	リン酸イオン	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	6.9	8.2	8.3	7.6	7.8	7.5	8.5	9.8	10.2	9.2	7.9	8.3	10.2	6.9	8.4	12
	カリウムイオン	1.0	1.4	1.7	1.7	1.9	1.9	1.7	1.4	1.2	0.9	1.1	1.0	1.9	0.9	1.4	12
	カルシウムイオン	14.0	15.0	17.2	15.4	17.0	17.9	18.3	19.9	20.0	17.3	16.4	17.8	20.0	14.0	17.2	12
	マグネシウムイオン	1.9	2.2	2.4	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	2.8	2.4	2.4	2.5	2.8	1.9	2.4	12
	全窒素				0.8						0.8			0.8	0.8	0.8	2
	全リン				<0.01						0.02			0.02	<0.01	0.01	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

真備着水井

	採水年月日	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月8日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.4	15.5	15.5	15.7	16.4	17.2	17.0	17.0	16.5	16.5	15.8	15.6	17.2	15.4	16.2	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.83	2.07	2.21	2.45	2.97	2.70	2.25	1.99	1.55	1.65	1.61	1.65	2.97	1.55	2.08	12
	フッ素及びその化合物	0.25	0.22	0.22	0.23	0.22	0.13	0.23	0.24	0.25	0.24	0.21	0.24	0.25	0.13	0.22	12
	ホウ素及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	臭素酸																0
	総トリハロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12.1	12.3	12.4	13.1	13.1	12.7	13.4	13.1	13.3	13.1	13.0	12.8	13.4	12.1	12.9	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.1	12.8	12.1	12.7	12.0	10.8	12.3	12.3	14.2	15.9	16.1	15.3	16.1	10.8	13.3	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	76	79	80	88	90	90	87	84	83	82	80	84	90	76	84	12
	蒸発残留物	148			172			157			156			172	148	158	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	12
	pH値	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	76	79	80	88	90	90	87	84	83	82	80	84	90	76	84	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				43.4						36.1			43.4	36.1	39.8	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	148			172			157			156			172	148	158	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.6						-1.5			-1.5	-1.6	-1.6	2
	従属栄養細菌				38						13			38	13	26	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン(要検討項目)	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性			5/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率				232						234			234	232	233	2
	総アルカリ度				68						68			68	68	68	2
	総酸度				49.3						41.0			49.3	41.0	45.2	2
	浸食性遊離炭酸				36.6						30.9			36.6	30.9	33.8	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	8.1	9.2	9.8	10.8	13.2	11.9	10.0	8.8	6.9	7.3	7.1	7.3	13.2	6.9	9.2	12
	リン酸イオン	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	12
	硫酸イオン	16.1	18.2	17.1	19.2	21.0	18.3	19.5	18.1	16.8	17.2	17.4	17.2	21.0	16.1	18.0	12
	カリウムイオン	2.2	2.4	2.4	2.9	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.4	2.1	2.9	2.1	2.4	12
	カルシウムイオン	21.9	22.6	22.8	25.5	25.8	25.8	24.7	23.8	23.8	23.5	22.9	24.4	25.8	21.9	24.0	12
	マグネシウムイオン	5.2	5.5	5.5	5.8	6.2	6.2	6.2	6.0	5.6	5.7	5.5	5.7	6.2	5.2	5.8	12
	全窒素				2.3						1.6			2.3	1.6	2.0	2
	全リン				<0.01						<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

		水江・四十瀬					真備井戸					
採水年月日		7月23日					10月23日					
採水地点		水江1号井	水江2号井	四十瀬1号井	四十瀬2号井	四十瀬3号井	第3取水井	第4取水井	第5取水井	第6取水井	第7取水井	第5-2取水井
水温		18.1	18.3	17.8	17.9	18.1	16.7	17.3	17.4	16.6	18.6	16.3
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ひ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.49	2.96	2.86	2.62	2.97	1.70	1.91	1.52	4.97	2.82	1.15
	フッ素及びその化合物	0.12	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.43	0.35	0.25	0.11	0.15	0.24
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.08	0.05	0.05	0.06	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	0.0034	0.0080	0.0021	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	テトラクロロエチレン	<0.0002	0.0004	0.0055	0.0081	0.0020	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリクロロエチレン	<0.0002	0.0003	0.0024	0.0028	0.0034	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩素酸											
	クロロ酢酸											
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸											
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸											
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロ酢酸											
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド											
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	28.7	23.5	22.1	22.1	21.8	15.1	15.4	14.7	12.1	11.2	12.3
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.005	<0.001	0.024	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	15.1	12.5	14.2	14.9	13.6	15.3	14.0	15.9	10.7	10.9	9.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	94	115	100	106	113	91	111	119	90	93	62
	蒸発残留物	212	233	215	224	219	164	180	192	177	165	121
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン											
	2-メチルイソボルネオール											
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4
	pH値	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.5	6.5	6.8
	味											
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	<0.001	0.002
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	94	115	100	106	113	91	111	119	90	93	62
	マンガン及びその化合物	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.005	<0.001	0.024	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	68.3	57.3	58.3	58.5	62.1	25.2	26.9	39.8	48.8	55.0	21.5
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	212	233	215	224	219	164	180	192	177	165	121
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.5	6.5	6.8
	腐食性 (ランゲリア指数)	−1.7	−1.5	−1.5	−1.5	−1.4	−1.6	−1.2	−1.3	−1.9	−1.7	−1.7
	従属栄養細菌	0	3	1	0	1	18	0	12	8	1	19
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	モリブデン(要監視項目)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
一般項目	大腸菌群	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	324	342	304	314	326	250	285	301	251	242	188
	総アルカリ度	77	79	78	82	88	77	100	99	62	70	58
	総酸度	77.6	65.1	66.2	66.5	70.6	28.6	30.6	45.2	55.5	62.5	24.4
	浸食性遊離炭酸	53.5	45.8	45.5	45.7	48.0	24.3	25.9	37.7	45.3	50.7	20.8
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸イオン	11.0	13.1	12.7	11.6	13.2	7.5	8.4	6.7	22.0	12.5	5.1
	リン酸イオン	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
	硫酸イオン	46.9	56.2	38.5	41.0	40.8	18.5	14.8	21.6	25.1	21.4	14.3
	カリウムイオン	4.0	4.4	3.5	3.9	4.5	1.5	1.1	1.8	4.7	2.5	2.3
	カルシウムイオン	25.8	33.6	25.3	26.4	27.1	25.7	28.8	33.1	24.5	27.2	19.5
	マグネシウムイオン	7.1	7.6	9.0	9.7	10.9	6.6	9.4	8.8	7.1	6.0	3.3
	全窒素	2.3	2.7	2.6	2.3	2.7	1.5	1.7	1.4	4.3	2.4	1.0
	全リン	0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.10	<0.01
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

月別変化グラフ(原水)

pH値

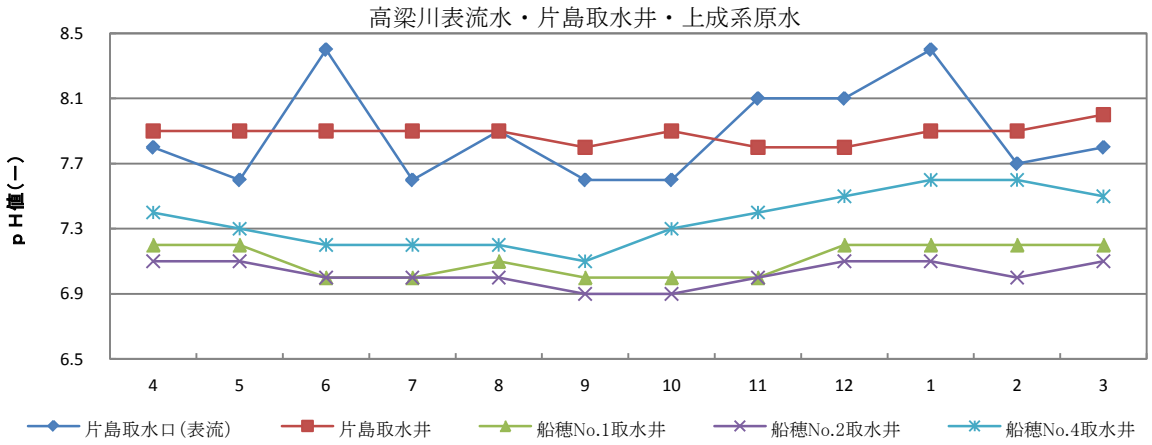

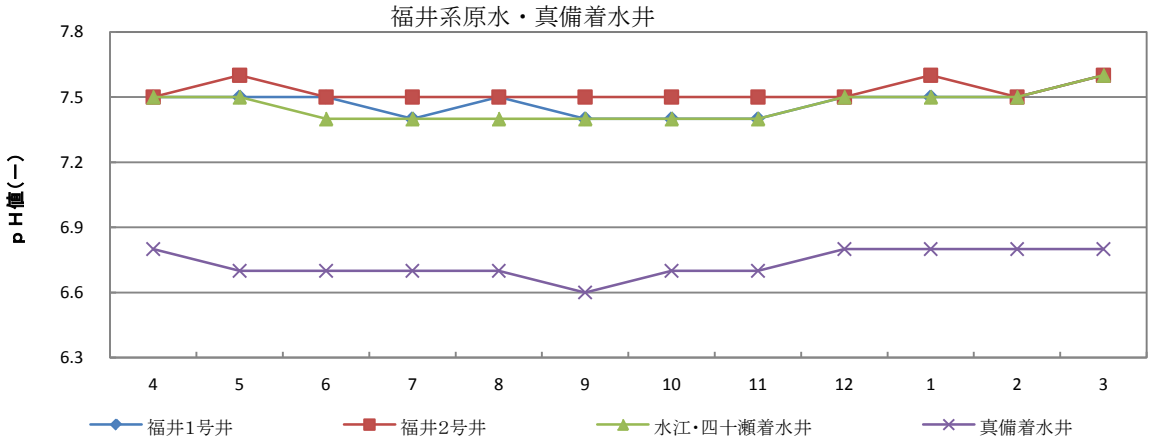

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

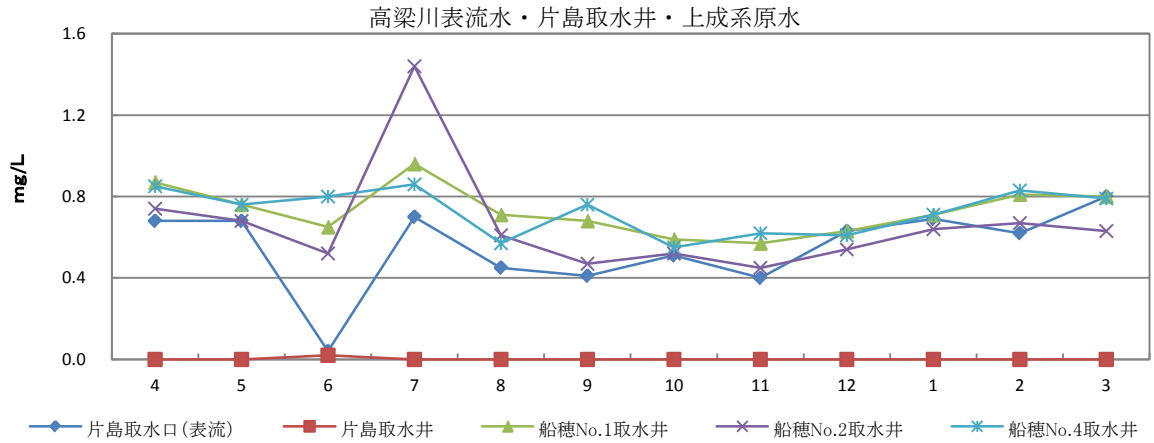

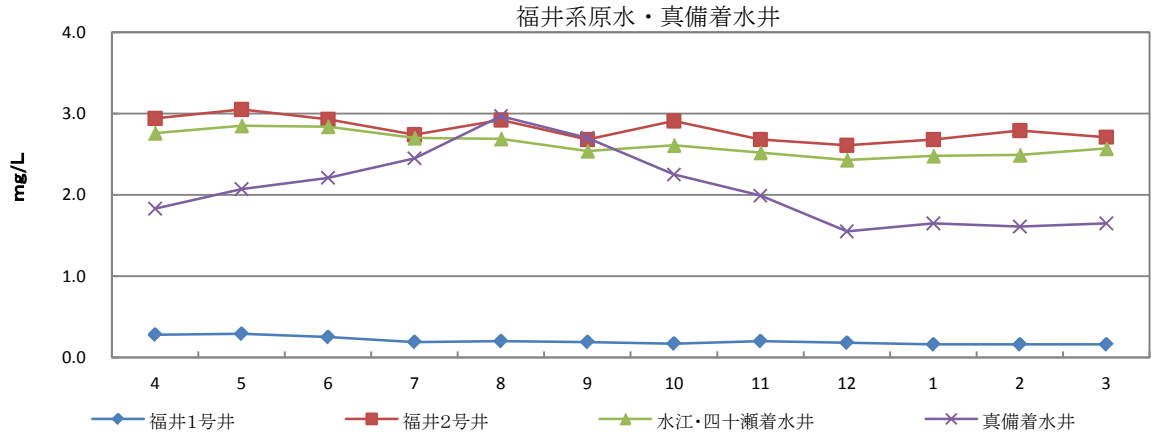

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

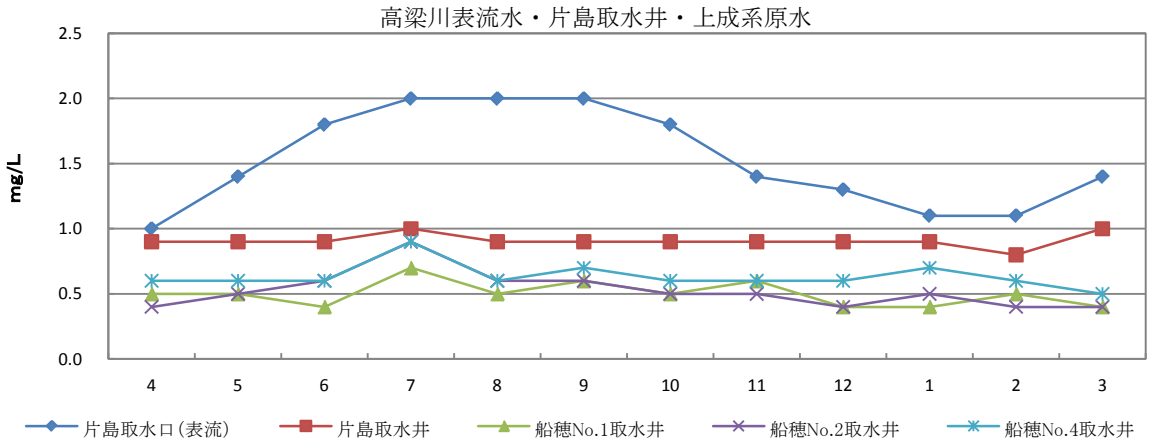

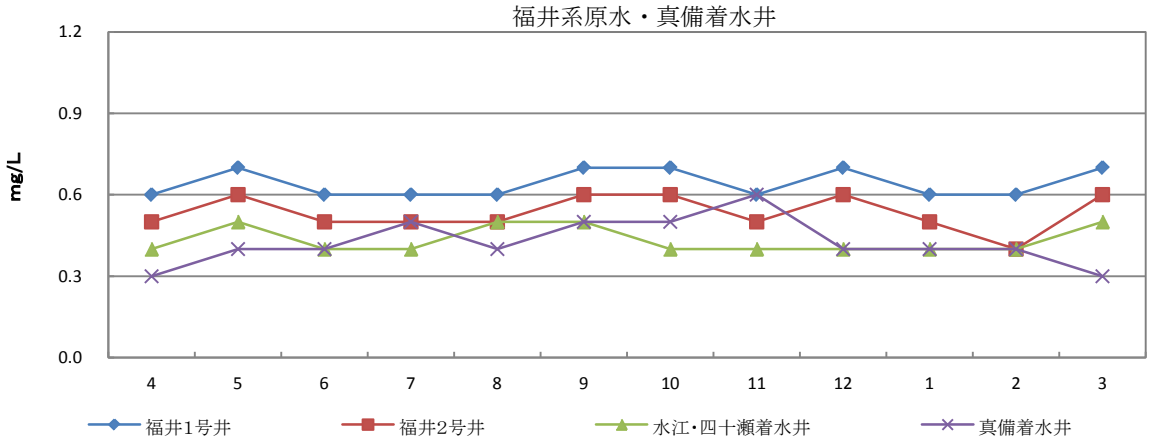

硬度

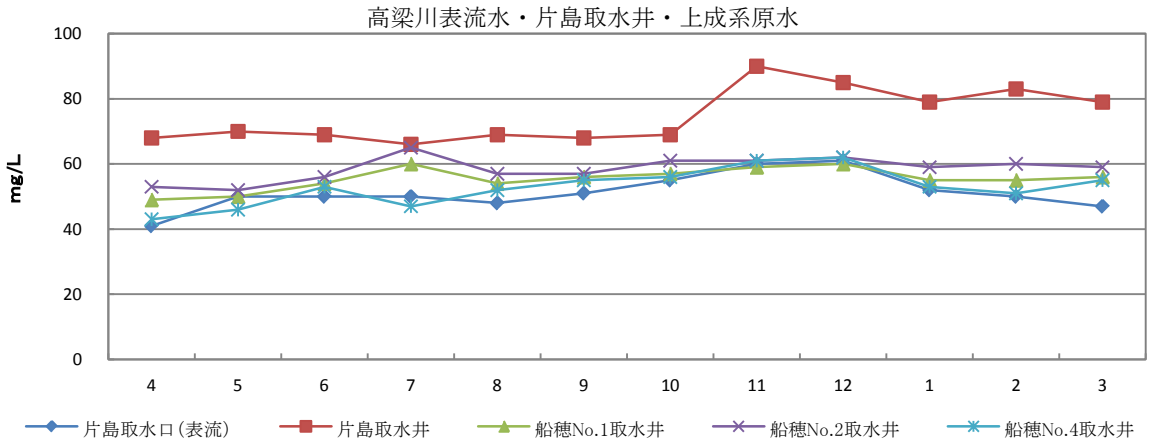

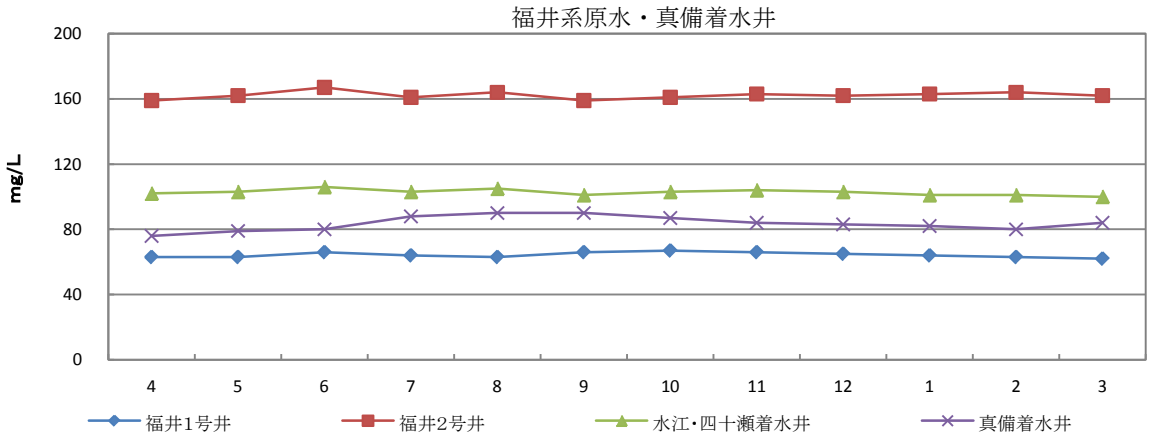

蒸発残留物

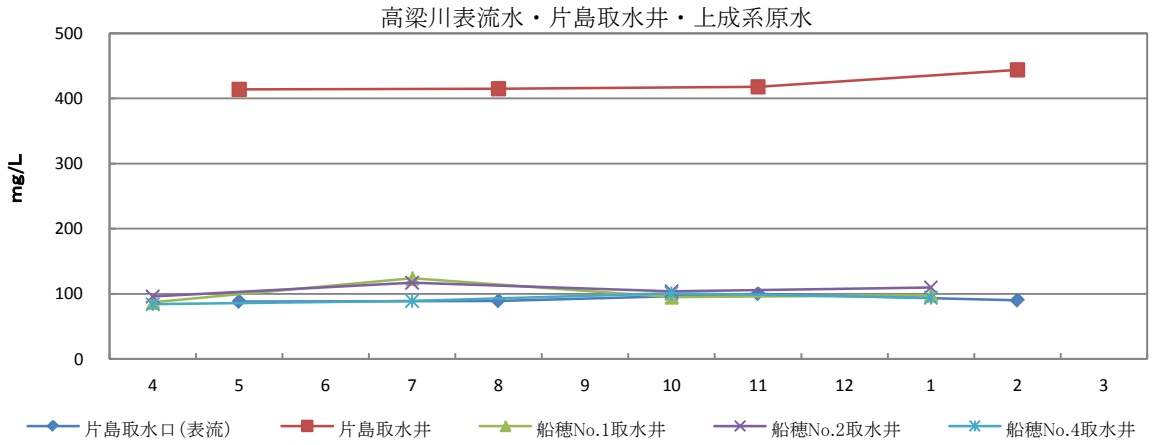
高梁川表流水・片島取水井・上成系原水
mg/L
500
400
300
200
100
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
片島取水口(表流)
片島取水井
船穂No.1取水井
船穂No.2取水井
船穂No.4取水井

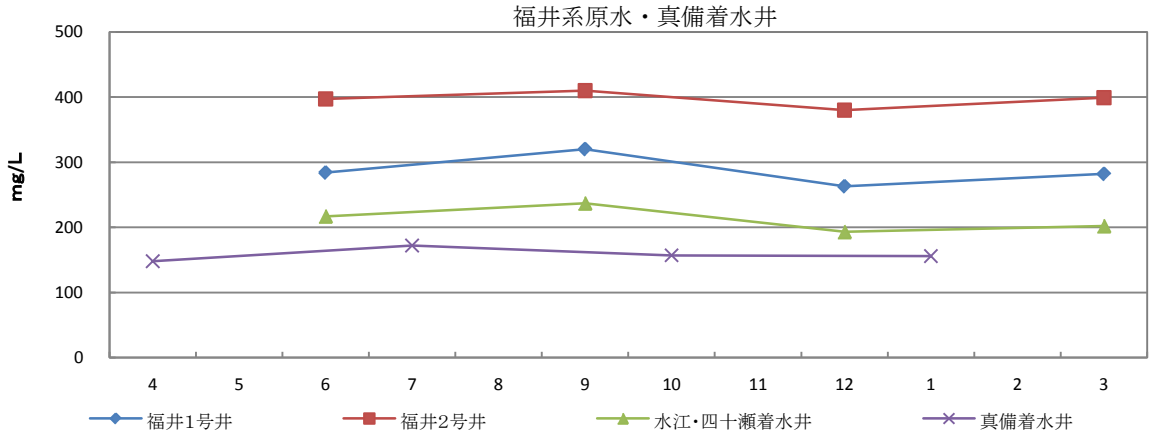
福井系原水・真備着水井
mg/L
500
400
300
200
100
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
福井1号井
福井2号井
水江・四十瀬着水井
真備着水井

片島浄水

	採水年月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月1日	9月4日	10月3日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	13.1	17.3	22.7	22.8	26.7	25.7	21.2	15.0	10.0	6.3	9.1	9.5	26.7	6.3	16.6	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ひ素及びその化合物	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	12
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.57	0.58	0.03	0.55	0.36	0.30	0.39	0.34	0.51	0.59	0.45	0.66	0.66	0.03	0.44	12
	フッ素及びその化合物	0.50	0.62	0.51	0.71	0.67	0.67	0.59	0.40	0.44	0.41	0.55	0.55	0.71	0.40	0.55	12
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	0.06	0.07	0.07	0.10	0.08	0.11	0.06	0.08	12
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	塩素酸	<0.06	0.10	0.07	0.10	0.08	0.09	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06	12
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	クロロホルム	0.002	0.003	0.004	0.010	0.008	0.007	0.003	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.010	<0.001	0.003	12
	ジクロロ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	12
	ジブロモクロロメタン	0.003	0.003	0.004	0.007	0.006	0.007	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.004	12
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	総トリハロメタン	0.011	0.008	0.014	0.029	0.024	0.025	0.017	0.010	0.008	0.005	0.005	0.006	0.029	0.005	0.014	12
	トリクロロ酢酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12
	ブロモジクロロメタン	0.003	<0.001	0.004	0.007	0.006	0.007	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.007	<0.001	0.003	12
	ブロモホルム	0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	12
	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	0.03	0.05	<0.01	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	<0.01	0.01	0.01	0.06	<0.01	0.03	12
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	30.2	26.9		36.9	37.6	37.3	35.1	27.6	29.2	26.9	35.7	31.5	37.6	26.9	32.3	11
	マンガン及びその化合物	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.003	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	<0.001	0.001	12
	塩化物イオン	33.7	40.0	36.7	42.1	42.4	42.8	39.3	34.3	34.9	32.2	44.8	38.4	44.8	32.2	38.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	47		55	54	55	59	66	65	57	59	55	66	47	56	11
	蒸発残留物	142	146	152	219	170	175	164	156	154	143	174	159	219	142	163	12
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000003	0.000001	0.000003	0.000004	0.000002	0.000004	0.000004	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000006	0.000006	0.000001	0.000003	12
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.7	0.9	1.2	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.4	0.4	0.6	1.2	0.4	0.8	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール					0.003						<0.002		0.003	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.52	0.62	0.64	0.68	0.70	0.84	0.80	0.70	0.54	0.50	0.44	0.48	0.84	0.44	0.62	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	47		55	54	55	59	66	65	57	59	55	66	47	56	11
	マンガン及びその化合物	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.003	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	<0.001	0.001	12
	遊離炭酸					2.9						10.9		10.9	2.9	6.9	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	臭気強度 (TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	142	146	152	219	170	175	164	156	154	143	174	159	219	142	163	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	12
	腐食性 (ランゲリア指数)					−0.8						−1.3		−0.8	−1.3	−1.1	2
	従属栄養細菌					1						0		1	0	1	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	0.03	0.05	<0.01	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	<0.01	0.01	0.01	0.06	<0.01	0.03	12
要検討項目	モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	12
	ブロモクロロ酢酸	<0.002	0.002	<0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	12
	ブロモジクロロ酢酸	<0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	12
	ジブロモクロロ酢酸	<0.002	0.002	<0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.003	<0.002	<0.002	12
	ブロモ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	ジブロモ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	12
	トリブロモ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	トリクロロアセトニトリル					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度					64						61		64	61	63	2
	総酸度					3.3						12.4		12.4	3.3	7.9	2
	浸食性遊離炭酸					2						9.4		9.4	2.0	5.7	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.5	2.6	0.1	2.4	1.6	1.3	1.7	1.5	2.3	2.6	2.0	2.9	2.9	0.1	2.0	12
	リン酸イオン	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2	1.0	1.0	0.3	0.5	0.5	0.8	0.8	1.2	0.3	0.8	12
	硫酸イオン	11.3	12.2	17.6	13.6	14.1	13.9	15.7	18.5	18.4	18.9	18.3	17.8	18.9	11.3	15.9	12
	カリウムイオン	3.1	2.8		4.2	4.0	4.0	3.7	3.5	3.5	3.0	3.7	3.3	4.2	2.8	3.5	11
	カルシウムイオン	11.9	12.1		13.9	13.7	13.7	15.4	17.6	17.5	15.4	14.7	13.8	17.6	11.9	14.5	11
	マグネシウムイオン	4.2	4.1		4.9	4.8	5.0	4.9	5.2	5.2	4.6	5.4	5.0	5.4	4.1	4.8	11
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

福井浄水

	採水年月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月1日	9月4日	10月3日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.2	18.6	18.3	18.3	19.0	19.8	20.1	18.4	18.2	17.1	15.5	14.4	20.1	14.4	17.9	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.34	2.51	2.43	2.41	2.30	2.32	2.42	2.10	2.18	2.28	2.31	2.28	2.51	2.10	2.32	12
	フッ素及びその化合物	0.28	0.46	0.30	0.31	0.29	0.26	0.26	0.33	0.30	0.25	0.22	0.26	0.46	0.22	0.29	12
	ホウ素及びその化合物			0.18			0.14			0.17			0.15	0.18	0.14	0.16	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0016	0.0017		0.0016			0.0014			0.0015	0.0017	0.0014	0.0016	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			<0.0002	0.0007		0.0007			0.0005			0.0005	0.0007	<0.0002	0.0005	5
	トリクロロエチレン			<0.0002	0.0007		0.0007			0.0005			0.0006	0.0007	<0.0002	0.0005	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン			<0.001	0.001		<0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	5
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.007	0.007		0.007			0.006			0.005	0.007	0.005	0.006	5
	トリクロロ酢酸			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム			0.007	0.006		0.007			0.006			0.005	0.007	0.005	0.006	5
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			0.01			<0.01			0.02	0.02	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	44.1	45.8	45.8	43.3	45.5	41.6	43.3	47.8	45.5	43.4	42.0	42.2	47.8	41.6	44.2	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	36.2	51.4	37.9	35.6	37.1	34.9	36.9	39.2	36.8	35.6	34.3	34.9	51.4	34.3	37.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	114	118	118	115	118	113	116	119	116	115	114	113	119	113	116	12
	蒸発残留物			284			310			266			261	310	261	280	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	12
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			0.0004			0.0003			0.0004			<0.0002	0.0004	<0.0002	0.0003	4
	ニッケル及びその化合物			0.002			0.003			0.002			<0.001	0.003	<0.001	0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.42	0.36	0.44	0.38	0.38	0.32	0.40	0.44	0.34	0.44	0.42	0.42	0.44	0.32	0.40	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	114	118	118	115	118	113	116	119	116	115	114	113	119	113	116	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			7.8						11.6				11.6	7.8	9.7	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			284			310			266			261	310	261	280	4
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-0.3						-0.4				-0.3	-0.4	-0.4	2
	従属栄養細菌			0						0				0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸			<0.002			0.002			0.002			<0.002	0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			105						105				105	105	105	2
	総酸度			8.9						13.2				13.2	8.9	11.1	2
	浸食性遊離炭酸			4.8						7.9				7.9	4.8	6.4	2
	臭化物イオン	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	12
	硝酸イオン	10.4	11.1	10.8	10.7	10.2	10.3	10.7	9.3	9.7	10.1	10.2	10.1	11.1	9.3	10.3	12
	リン酸イオン	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	52.6	65.2	53.7	52.1	51.6	48.8	53.6	54.9	51.3	50.8	49.6	50.9	65.2	48.8	52.9	12
	カリウムイオン	4.8	4.7	4.9	4.9	4.8	4.6	4.6	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.9	4.6	4.7	12
	カルシウムイオン	29.1	29.9	30.4	29.3	30.0	28.9	29.5	30.5	29.6	29.4	29.2	28.6	30.5	28.6	29.5	12
	マグネシウムイオン	10.0	10.4	10.2	10.2	10.4	10.0	10.2	10.4	10.2	10.0	10.0	10.1	10.4	10.0	10.2	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

上成浄水

	採水年月日	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月8日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	11.6	14.1	17.8	19.4	23.3	23.7	23.3	19.0	14.5	10.3	9.3	10.4	23.7	9.3	16.4	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.83	0.77	0.65	0.92	0.63	0.65	0.56	0.59	0.63	0.71	0.78	0.79	0.92	0.56	0.71	12
	フッ素及びその化合物	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.05	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.10	0.11	0.05	0.09	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	<0.001		<0.001	0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン	0.001		0.002	0.001			0.001			0.001			0.002	0.001	0.001	5
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.002		0.004	0.005			0.002			0.002			0.005	0.002	0.003	5
	トリクロロ酢酸	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン	0.001		0.002	0.002			0.001			0.001			0.002	0.001	0.001	5
	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	0.02			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.6	6.9	7.7	7.3	7.6	7.6	8.0	8.2	8.0	7.5	7.4	7.5	8.2	6.6	7.5	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.8	7.2	8.1	6.6	6.7	5.9	7.6	8.5	8.5	8.6	8.8	8.9	8.9	5.9	7.7	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	50	54	57	54	56	57	60	61	56	55	58	61	49	56	12
	蒸発残留物	91			102			97			98			102	91	97	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.8	1.0	0.9	1.9	0.9	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	<0.5	0.6	12
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.36	0.40	0.50	0.50	0.66	0.60	0.64	0.52	0.60	0.52	0.54	0.52	0.66	0.36	0.53	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	50	54	57	54	56	57	60	61	56	55	58	61	49	56	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				12.7						9.3			12.7	9.3	11.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	91			102			97			98			102	91	97	4
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.4						-1.4			-1.4	-1.4	-1.4	2
	従属栄養細菌				0						0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				50						50			50	50	50	2
	総酸度				14.4						10.6			14.4	10.6	12.5	2
	浸食性遊離炭酸				11.5						8.3			11.5	8.3	9.9	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	3.7	3.4	2.9	4.1	2.8	2.9	2.5	2.6	2.8	3.2	3.5	3.5	4.1	2.5	3.2	12
	リン酸イオン	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	8.3	9.4	8.8	8.8	8.6	7.4	9.0	10.0	10.4	10.1	9.6	9.6	10.4	7.4	9.2	12
	カリウムイオン	1.0	1.3	1.6	1.7	1.7	1.9	1.8	1.7	1.5	1.2	1.2	1.1	1.9	1.0	1.5	12
	カルシウムイオン	15.6	15.9	17.5	18.5	17.3	18.0	18.3	19.4	19.7	17.9	17.5	18.4	19.7	15.6	17.8	12
	マグネシウムイオン	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	2.7	2.7	2.9	2.9	2.3	2.7	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

真備浄水

	採水年月日	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月8日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.7	16.1	15.8	16.3	17.3	17.4	17.5	16.9	16.1	16.0	16.6	15.6	17.5	15.6	16.4	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.83	1.97	2.09	2.46	2.79	2.66	2.16	1.83	1.58	1.55	1.57	1.58	2.79	1.55	2.01	12
	フッ素及びその化合物	0.25	0.23	0.22	0.23	0.22	0.20	0.23	0.25	0.24	0.24	0.22	0.24	0.25	0.20	0.23	12
	ホウ素及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸	<0.06			0.06			<0.06			<0.06			0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	トリクロロ酢酸	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12.4	12.7	12.6	13.6	13.4	13.1	13.5	13.4	13.5	13.5	13.0	13.0	13.6	12.4	13.1	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.3	13.4	12.3	13.0	12.3	11.4	12.5	12.4	14.2	16.4	15.9	15.6	16.4	11.4	13.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	76	79	79	88	89	89	88	84	83	82	80	83	89	76	83	12
	蒸発残留物	151			172			158			156			172	151	159	4
	陰イオン界面活性剤	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.46	0.40	0.42	0.30	0.54	0.38	0.50	0.42	0.40	0.50	0.42	0.42	0.54	0.30	0.43	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	76	79	79	88	89	89	88	84	83	82	80	83	89	76	83	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				33.3						24.3			33.3	24.3	28.8	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	151			172			158			156			172	151	159	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.4						-1.4			-1.4	-1.4	-1.4	2
	従属栄養細菌				0						1			1	0	1	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				68						68			68	68	68	2
	総酸度				37.8						27.6			37.8	27.6	32.7	2
	浸食性遊離炭酸				28.5						21.1			28.5	21.1	24.8	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	8.1	8.7	9.3	10.9	12.4	11.8	9.6	8.1	7.0	6.9	6.9	7.0	12.4	6.9	8.9	12
	リン酸イオン	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	12
	硫酸イオン	16.3	18.1	16.6	19.5	20.4	18.2	19.0	17.2	16.9	17.0	17.0	17.0	20.4	16.3	17.8	12
	カリウムイオン	2.2	2.2	2.2	2.9	2.4	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.9	2.1	2.3	12
	カルシウムイオン	22.0	22.9	22.8	25.6	25.7	25.7	24.8	23.9	23.9	23.6	22.8	24.1	25.7	22.0	24.0	12
	マグネシウムイオン	5.2	5.4	5.5	5.8	6.1	6.1	6.2	5.9	5.7	5.6	5.5	5.6	6.2	5.2	5.7	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12

毎日検査結果（市内給水栓15箇所）

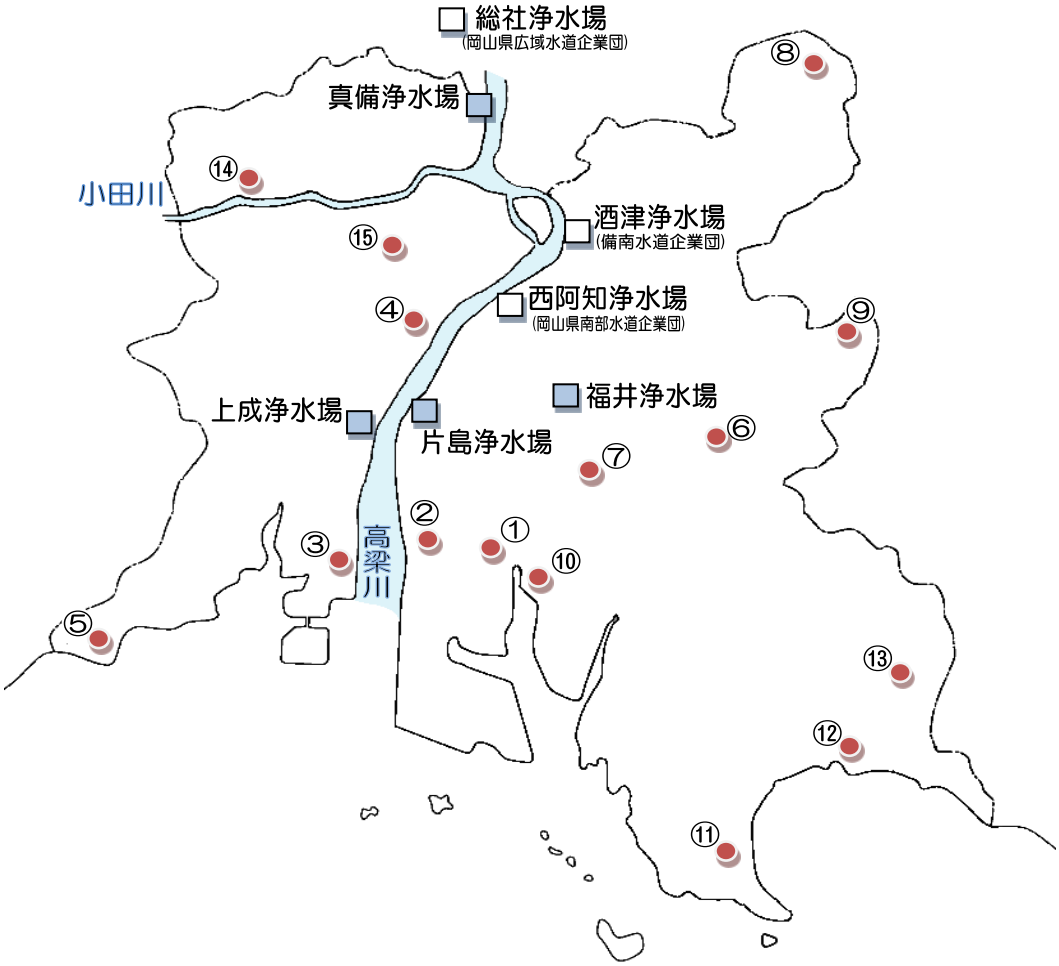

色及び濁りについては、全地点で「異常なし」
残留塩素濃度の測定結果は以下のとおり（単位：mg/L）

浄水場系統	地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
片島浄水場	①水島千鳥町公園	最高	0.42	0.32	0.38	0.38	0.34	0.40	0.44	0.44	0.42	0.42	0.36	0.44	0.34
		最低	0.30	0.22	0.20	0.22	0.22	0.26	0.32	0.36	0.32	0.32	0.32	0.30	
	②鶴新田公園	最高	0.42	0.32	0.36	0.40	0.34	0.38	0.44	0.48	0.42	0.42	0.38	0.46	0.34
		最低	0.30	0.22	0.22	0.24	0.22	0.26	0.32	0.36	0.32	0.32	0.30	0.30	
上成浄水場	③玉島の森	最高	0.42	0.36	0.40	0.48	0.56	0.44	0.40	0.44	0.36	0.38	0.38	0.38	0.35
		最低	0.30	0.28	0.24	0.30	0.40	0.28	0.28	0.32	0.28	0.26	0.30	0.30	
	④船穂町スポーツ広場	最高	0.48	0.38	0.50	0.52	0.60	0.50	0.52	0.48	0.44	0.48	0.48	0.44	0.43
		最低	0.38	0.30	0.32	0.38	0.46	0.42	0.38	0.40	0.38	0.34	0.38	0.36	
	⑤岩谷公園	最高	0.38	0.30	0.28	0.32	0.38	0.32	0.34	0.36	0.34	0.42	0.38	0.40	0.30
		最低	0.32	0.24	0.18	0.22	0.28	0.24	0.24	0.28	0.24	0.28	0.28	0.26	
福井浄水場	⑥粒浦公園	最高	0.42	0.42	0.42	0.42	0.38	0.40	0.42	0.42	0.48	0.48	0.46	0.46	0.39
		最低	0.38	0.38	0.34	0.32	0.32	0.34	0.38	0.36	0.38	0.38	0.40	0.38	
酒津浄水場（備南水道企業団）	⑦小溝公園	最高	0.34	0.36	0.34	0.40	0.34	0.34	0.36	0.36	0.36	0.32	0.34	0.34	0.31
		最低	0.30	0.24	0.28	0.26	0.26	0.28	0.26	0.30	0.26	0.26	0.26	0.28	
	⑧矢部公園	最高	0.28	0.28	0.28	0.26	0.24	0.24	0.28	0.26	0.30	0.28	0.32	0.32	0.24
		最低	0.22	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.22	0.24	0.26	0.24	
	⑨早沖公園	最高	0.28	0.30	0.28	0.26	0.26	0.28	0.26	0.28	0.32	0.32	0.32	0.32	0.25
		最低	0.22	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.20	0.22	0.24	0.24	0.26	0.24	
西阿知浄水場（県南部水道企業団）	⑩南畝第1公園	最高	0.48	0.46	0.46	0.46	0.32	0.32	0.42	0.42	0.46	0.52	0.52	0.50	0.39
		最低	0.42	0.36	0.30	0.28	0.24	0.24	0.26	0.28	0.38	0.38	0.44	0.44	
	⑪添池公園	最高	0.48	0.48	0.44	0.44	0.38	0.40	0.46	0.42	0.46	0.50	0.52	0.54	0.40
		最低	0.42	0.36	0.30	0.28	0.28	0.28	0.24	0.32	0.36	0.38	0.42	0.44	
	⑫明石公園	最高	0.42	0.38	0.34	0.34	0.26	0.24	0.34	0.38	0.40	0.50	0.50	0.50	0.32
		最低	0.32	0.28	0.20	0.18	0.12	0.14	0.18	0.24	0.32	0.36	0.40	0.38	
	⑬惣佐池公園	最高	0.38	0.34	0.30	0.24	0.56	0.46	0.22	0.24	0.28	0.38	0.38	0.44	0.24
		最低	0.28	0.20	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.14	0.18	0.24	0.28	0.32	
真備浄水場	⑭真備公民館呉妹分館	最高	0.54	0.52	0.50	0.40	0.40	0.48	0.52	0.48	0.50	0.54	0.56	0.56	0.43
		最低	0.44	0.42	0.30	0.28	0.30	0.28	0.40	0.34	0.40	0.40	0.40	0.42	
	⑮真備公民館二万分館	最高	0.40	0.38	0.36	0.38	0.38	0.46	0.46	0.34	0.40	0.40	0.38	0.38	0.33
		最低	0.30	0.26	0.26	0.26	0.26	0.24	0.30	0.28	0.28	0.32	0.32	0.26	

水島千鳥町公園

	採水年月日	4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.8	19.3	21.8	24.2	28.0	26.3	21.1	14.0	10.0	7.5	8.1	11.4	28.0	7.5	17.3	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	0.002			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.56	0.33	0.71	0.60	0.34	0.35	0.23	0.42	0.44	0.58	0.55	0.57	0.71	0.23	0.47	12
	フッ素及びその化合物	0.63	0.66	0.64	0.57	0.65	0.66	0.68	0.44	0.46	0.52	0.67	0.60	0.68	0.44	0.60	12
	ホウ素及びその化合物	0.12			0.09			0.10			0.08			0.12	0.08	0.10	4
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	8
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	塩素酸	<0.06			0.11			0.09			<0.06			0.11	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.003	0.004	0.009	0.009	0.009	0.008	0.004			0.001			0.009	0.001	0.006	8
	ジクロロ酢酸	<0.004			0.006			<0.004			<0.004			0.006	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン	0.01	0.011	0.015	0.012	0.017	0.017	0.013			0.005			0.017	0.005	0.013	8
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.027	0.033	0.044	0.039	0.049	0.049	0.035			0.013			0.049	0.013	0.036	8
	トリクロロ酢酸	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン	0.006	0.008	0.011	0.010	0.012	0.013	0.009			0.003			0.013	0.003	0.009	8
	ブロモホルム	0.008	0.010	0.009	0.008	0.011	0.011	0.009			0.004			0.011	0.004	0.009	8
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.04			0.04			0.04			<0.01			0.04	<0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物	0.01			0.03			<0.01			<0.01			0.03	<0.01	0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	34.3	36.8	35.0	31.7	36.8	36.7	38.7	30.8	30.2	31.0	39.9	36.1	39.9	30.2	34.8	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			0.003			<0.001			<0.001			0.003	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	39.9	44.5	43.0	38.4	42.4	41.8	45.0	36.8	37.5	37.1	48.2	43.9	48.2	36.8	41.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52	52	53	51	57	59	59	67	66	58	57	58	67	51	57	12
	蒸発残留物	163			167			119			168			168	119	154	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000003	0.000003	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000004	0.000007	0.000001	0.000001	0.000007	<0.000001	0.000002	12
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.4	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	1.0	0.4	0.7	12
	pH値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	8
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				0.001						<0.001			0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				0.003						<0.002			0.003	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.30	0.28	0.20	0.34	0.24	0.36	0.32	0.38	0.36	0.42	0.32	0.42	0.42	0.20	0.33	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52	52	53	51	57	59	59	67	66	58	57	58	67	51	57	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			0.003			<0.001			<0.001			0.003	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				6.3						10.7			10.7	6.3	8.5	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	8
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	163			167			119			168			168	119	154	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				−0.9						−1.2			−0.9	−1.2	−1.1	2
	従属栄養細菌				0						0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	アルミニウム及びその化合物	0.04			0.04			0.04			<0.01			0.04	<0.01	0.03	4
要検討項目	モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸	0.003			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロ酢酸	0.002			0.004			0.002			0.002			0.004	0.002	0.003	4
	ジブロモクロロ酢酸	<0.002			0.003			0.003			0.002			0.003	<0.002	0.002	4
	ブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸	0.003			0.004			0.005			0.002			0.005	0.002	0.004	4
	トリブロモ酢酸	<0.002			<0.002			0.002			<0.002			0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				57						57			57	57	57	2
	総酸度				7.2						12.2			12.2	7.2	9.7	2
	浸食性遊離炭酸				5.3						9.3			9.3	5.3	7.3	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.5	1.4	3.1	2.6	1.5	1.5	1.0	1.8	1.9	2.5	2.4	2.5	3.1	1.0	2.1	12
	リン酸イオン	1.1	1.2	1.1	0.9	1.1	1.1	1.2	0.4	0.6	0.8	1.1	0.9	1.2	0.4	1.0	12
	硫酸イオン	11.7	16.2	13.7	12.1	15.1	15.9	17.7	18.6	22.9	19.5	18.4	20.3	22.9	11.7	16.8	12
	カリウムイオン	3.6	3.8	4.1	3.5	4.0	4.1	4.0	3.7	3.4	3.4	4.0	3.7	4.1	3.4	3.8	12
	カルシウムイオン	12.5	13.0	13.3	13.2	14.7	15.4	15.3	17.7	17.9	15.1	13.5	14.4	17.9	12.5	14.7	12
	マグネシウムイオン	4.9	4.8	4.7	4.3	4.9	5.0	5.1	5.4	5.2	5.0	5.7	5.4	5.7	4.3	5.0	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

鶴新田公園

	採水年月日	4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.0	20.2	22.0	25.7	28.7	26.9	21.8	14.2	10.0	8.1	8.1	11.1	28.7	8.1	17.7	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		0.003			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.003	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.60	0.32	0.70	0.61	0.32	0.35	0.22	0.42	0.43	0.57	0.54	0.56	0.70	0.22	0.47	12
	フッ素及びその化合物	0.58	0.68	0.65	0.54	0.63	0.68	0.70	0.45	0.49	0.49	0.67	0.63	0.70	0.45	0.60	12
	ホウ素及びその化合物		0.09			0.09			0.08			0.11		0.11	0.08	0.09	4
	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	8
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	塩素酸		0.08			0.12			<0.06				<0.06	0.12	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.004	0.010	0.010	0.010	0.009	0.005	0.002			<0.001		0.010	<0.001	0.006	8
	ジクロロ酢酸		<0.004			0.006			<0.004			<0.004		0.006	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン		0.011	0.013	0.013	0.015	0.016	0.012	0.007			0.004		0.016	0.004	0.011	8
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.032	0.042	0.042	0.046	0.050	0.036	0.019			0.011		0.050	0.011	0.035	8
	トリクロロ酢酸		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン		0.008	0.010	0.011	0.011	0.014	0.009	0.005			0.002		0.014	0.002	0.009	8
	ブロモホルム		0.009	0.009	0.008	0.010	0.011	0.010	0.005			0.005		0.011	0.005	0.008	8
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.06			0.02			0.01		0.06	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	31.1	37.3	35.4	30.9	36.0	37.9	39.4	31.5	32.1	29.2	39.7	37.9	39.7	29.2	34.9	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	37.3	45.8	42.3	37.8	41.5	43.2	44.6	37.0	38.5	35.0	48.8	45.5	48.8	35.0	41.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	53	53	51	57	60	60	67	66	58	57	59	67	51	58	12
	蒸発残留物		171			176			169			192		192	169	177	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000003	0.000003	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000004	0.000008	0.000001	0.000001	0.000008	<0.000001	0.000003	12
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005						<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.5	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	1.0	0.4	0.7	12
	pH値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	8
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.32	0.28	0.22	0.34	0.28	0.34	0.36	0.42	0.38	0.44	0.32	0.44	0.44	0.22	0.35	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	53	53	51	57	60	60	67	66	58	57	59	67	51	58	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	8
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		171			176			169			192		192	169	177	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.06			0.02			0.01		0.06	0.01	0.03	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸		0.002			0.005			0.002			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	ブロモジクロロ酢酸		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ジブロモクロロ酢酸		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	ブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸		0.003			0.005			0.002			0.003		0.005	0.002	0.003	4
	トリブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.7	1.4	3.1	2.7	1.4	1.6	1.0	1.9	1.9	2.5	2.4	2.5	3.1	1.0	2.1	12
	リン酸イオン	1.0	1.2	1.1	0.9	1.1	1.2	1.2	0.5	0.6	0.7	1.1	1.0	1.2	0.5	1.0	12
	硫酸イオン	11.5	16.5	13.7	12.0	14.9	16.2	17.8	18.8	22.7	19.4	18.5	20.3	22.7	11.5	16.9	12
	カリウムイオン	3.3	3.8	4.1	3.4	3.9	4.2	4.1	3.7	3.6	3.2	4.0	3.7	4.2	3.2	3.8	12
	カルシウムイオン	12.7	13.1	13.3	13.3	14.9	15.5	15.4	17.6	17.7	15.3	13.6	14.4	17.7	12.7	14.7	12
	マグネシウムイオン	4.6	4.9	4.8	4.3	4.8	5.1	5.2	5.5	5.4	4.8	5.7	5.5	5.7	4.3	5.1	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

粒浦公園

	採水年月日	4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.8	19.1	19.8	21.2	21.7	20.9	19.4	17.7	16.0	15.2	15.1	16.9	21.7	15.1	18.4	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.64	2.45	2.23	2.35	2.49	2.12	2.29	2.04	2.22	2.2	2.28	2.24	2.64	2.04	2.30	12
	フッ素及びその化合物	0.37	0.33	0.37	0.32	0.31	0.39	0.37	0.35	0.29	0.28	0.26	0.27	0.39	0.26	0.33	12
	ホウ素及びその化合物	0.01			0.16			0.19			0.16			0.19	0.01	0.13	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0017		0.0020	0.0015			0.0014			0.0015			0.0020	0.0014	0.0016	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	0.0007		0.0007	0.0006			0.0005			0.0005			0.0007	0.0005	0.0006	5
	トリクロロエチレン	0.0008		0.0007	0.0007			0.0006			0.0005			0.0008	0.0005	0.0007	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸	<0.06			0.07			<0.06			<0.06			0.07	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン	0.001		0.001	0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	5
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.012	0.011			0.012			0.009			0.012	0.009	0.011	4
	トリクロロ酢酸	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム			0.011	0.01			0.011			0.008			0.011	0.008	0.010	4
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	47.5	44.9	51.4	47.7	46.0	55.6	53.8	52.4	44.9	44.3	43.3	44.6	55.6	43.3	48.0	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	42.5	40.1	43.1	40.5	38.8	46.8	45.8	45.0	37.3	35.8	35.7	37.4	46.8	35.7	40.7	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	121	118	117	118	117	123	123	121	116	114	113	120	123	113	118	12
	蒸発残留物	293			317			326			268			326	268	301	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			0.0006			<0.0002			0.0006	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	0.001			0.002			0.001			0.002			0.002	0.001	0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.38	0.40	0.42	0.34	0.32	0.42	0.46	0.36	0.42	0.42	0.42	0.42	0.46	0.32	0.40	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	121	118	117	118	117	123	123	121	116	114	113	120	123	113	118	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				9.9						10.2			10.2	9.9	10.1	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	293			317			326			268			326	268	301	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-0.3						-0.4			-0.3	-0.4	-0.4	2
	従属栄養細菌				0						0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	0.01			<0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸	<0.002			0.003			0.002			0.002			0.003	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				112						107			112	107	109	2
	総酸度				11.3						11.6			11.6	11.3	11.5	2
	浸食性遊離炭酸				6.0						6.5			6.5	6.0	6.3	2
	臭化物イオン	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	12
	硝酸イオン	11.7	10.9	9.9	10.4	11.0	9.4	10.1	9.0	9.8	9.7	10.1	9.9	11.7	9.0	10.2	12
	リン酸イオン	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	12
	硫酸イオン	54.3	55.8	54.0	53.4	51.5	54.9	56.8	55.9	53.2	52.2	50.1	54.2	56.8	50.1	53.9	12
	カリウムイオン	5.0	4.8	4.9	4.9	4.8	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.8	5.1	4.7	4.9	12
	カルシウムイオン	30.9	30.1	30.0	30.1	30.0	31.5	31.6	31.0	29.8	29.3	28.9	31.2	31.6	28.9	30.4	12
	マグネシウムイオン	10.5	10.3	10.4	10.4	10.3	10.7	10.7	10.6	10.2	9.8	9.8	10.2	10.7	9.8	10.3	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

船穂町スポーツ広場

	採水年月日	4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.5	19.3	21.7	26.3	31.1	26.1	21.6	14.5	11.9	5.2	7.3	10.1	31.1	5.2	17.6	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.92	0.70	0.76	0.96	0.64	0.58	0.55	0.58	0.62	0.75	0.80	0.79	0.96	0.55	0.72	12
	フッ素及びその化合物	0.10	0.12	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	0.08	0.12	0.08	0.10	12
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.001			0.003			0.001			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	ジクロロ酢酸		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.005			0.01			0.005			0.005		0.010	0.005	0.006	4
	トリクロロ酢酸		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			0.02		0.02	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01			0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.7	7.1	7.7	7.2	7.7	7.7	7.9	8.1	8	7.4	7.4	7.5	8.1	6.7	7.5	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.1	7.7	8.1	6.3	6.8	7.0	7.7	8.7	9.1	8.6	8.9	8.9	9.1	6.3	7.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	51	55	52	55	56	58	60	61	56	54	56	61	49	55	12
	蒸発残留物		92			106			100			112		112	92	103	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005						<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	1.0	1.0	0.8	1.4	0.7	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.46	0.34	0.28	0.56	0.26	0.40	0.44	0.42	0.42	0.46	0.42	0.32	0.56	0.26	0.40	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	51	55	52	55	56	58	60	61	56	54	56	61	49	55	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		92			106			100			112		112	92	103	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01			0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸		<0.002			0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸		<0.002			0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	4.1	3.1	3.4	4.3	2.8	2.6	2.4	2.6	2.8	3.3	3.6	3.5	4.3	2.4	3.2	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	8.5	8.7	9.1	8.7	8.3	8.2	9.0	10.0	10.7	10.1	9.2	9.9	10.7	8.2	9.2	12
	カリウムイオン	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.9	1.2	1.5	12
	カルシウムイオン	15.5	16.2	17.5	16.9	17.8	18.2	18.8	19.3	19.5	17.8	17.2	18.1	19.5	15.5	17.7	12
	マグネシウムイオン	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	3.0	2.7	2.6	2.7	3.0	2.5	2.7	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

玉島の森

	採水年月日	4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	14.4	18.3	19.6	20.8	25.1	26.4	22.6	16.4	13.2	9.6	8.3	10.6	26.4	8.3	17.1	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物				<0.0002						<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	水銀及びその化合物				<0.00005						<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	六価クロム化合物				<0.005						<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.92	0.73	0.76	0.96	0.62	0.57	0.55	0.56	0.62	0.75	0.78	0.79	0.96	0.55	0.72	12
	フッ素及びその化合物	0.12	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.12	0.08	0.11	12
	ホウ素及びその化合物				0.01						<0.01			0.01	<0.01	<0.01	2
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.002		0.002	0.003			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	5
	ジクロロ酢酸	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン	0.002		0.003	0.002			0.005			0.002			0.005	0.002	0.003	5
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.007		0.008	0.009			0.015			0.006			0.015	0.006	0.009	5
	トリクロロ酢酸	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン	0.003		0.003	0.004			0.005			0.002			0.005	0.002	0.003	5
	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物				<0.01						<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物				0.02						<0.01			0.02	<0.01	0.01	2
	鉄及びその化合物				0.03						0.03			0.03	0.03	0.03	2
	銅及びその化合物				<0.01						<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	6.6	7.1	7.6	7.2	7.7	7.7	7.9	8.2	7.9	7.5	7.4	7.5	8.2	6.6	7.5	12
	マンガン及びその化合物				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	塩化物イオン	7.2	7.5	8.1	6.3	6.8	7.1	7.8	8.6	9.0	8.7	8.8	8.9	9.0	6.3	7.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	51	54	52	55	57	59	60	61	56	54	56	61	49	55	12
	蒸発残留物	85			105			113			96			113	85	100	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	1.2	1.2	1.1	1.4	0.8	0.9	0.7	0.5	<0.5	0.6	0.6	0.7	1.4	<0.5	0.8	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物				<0.0002						<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物				<0.001						0.001			0.001	<0.001	<0.001	2
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.38	0.18	0.32	0.50	0.50	0.30	0.30	0.38	0.34	0.40	0.28	0.30	0.50	0.18	0.35	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	51	54	52	55	57	59	60	61	56	54	56	61	49	55	12
	マンガン及びその化合物				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	遊離炭酸				14.9						9.2			14.9	9.2	12.1	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	85			105			113			96			113	85	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.4						-1.4			-1.4	-1.4	-1.4	2
	従属栄養細菌				0						0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物				0.02						<0.01			0.02	<0.01	0.01	2
要検討項目	モリブデン				<0.007						<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	2
	ブロモクロロ酢酸	<0.002			0.002			<0.002			<0.002			0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				49						50			50	49	49	2
	総酸度				16.9						10.5			16.9	10.5	13.7	2
	浸食性遊離炭酸				13.5						8.2			13.5	8.2	10.9	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	4.1	3.2	3.4	4.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.7	3.3	3.5	3.5	4.3	2.5	3.2	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	8.5	8.5	9.2	8.8	8.4	8.2	9.0	9.9	10.6	10.1	9.3	9.8	10.6	8.2	9.2	12
	カリウムイオン	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.9	1.2	1.5	12
	カルシウムイオン	15.4	16.2	17.5	16.9	17.8	18.4	19.0	19.4	19.5	18.0	17.3	18.0	19.5	15.4	17.8	12
	マグネシウムイオン	2.4	2.4	2.6	2.5	2.6	2.6	2.7	2.9	2.9	2.7	2.6	2.7	2.9	2.4	2.6	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

岩谷公園

	採水年月日	4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.2	19.4	21.5	25.1	28.9	27.0	22.6	15.4	11.7	9.0	8.5	11.1	28.9	8.5	18.0	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.93	0.73	0.70	0.93	0.64	0.58	0.57	0.57	0.63	0.77	0.80	0.78	0.93	0.57	0.72	12
	フッ素及びその化合物	0.10	0.11	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.12	0.08	0.10	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.003			0.006			0.002			0.002		0.006	0.002	0.003	4
	ジクロロ酢酸		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン		0.003			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.01			0.017			0.009			0.007		0.017	0.007	0.011	4
	トリクロロ酢酸		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン		0.004			0.006			0.004			0.003		0.006	0.003	0.004	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01			0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		0.02			0.01			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.4	7.1	7.7	7.2	7.7	7.7	7.9	8.2	7.9	7.5	7.4	7.5	8.2	6.4	7.5	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.1	7.4	8.2	6.3	6.8	7.0	7.7	8.6	8.9	8.8	9.0	8.9	9.0	6.3	7.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	52	56	54	57	58	60	61	62	57	55	58	62	50	57	12
	蒸発残留物		93			98			99			103		103	93	98	4
	陰イオン界面活性剤					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	1.0	1.0	0.8	1.4	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.40	0.22	0.22	0.28	0.32	0.26	0.26	0.34	0.34	0.38	0.28	0.36	0.40	0.22	0.31	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	52	56	54	57	58	60	61	62	57	55	58	62	50	57	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		93			98			99			103		103	93	98	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01			0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸		<0.002			0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	4.1	3.2	3.1	4.1	2.8	2.6	2.5	2.5	2.8	3.4	3.5	3.4	4.1	2.5	3.2	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	8.5	8.6	9.0	8.8	8.5	8.3	9.1	10.0	10.6	10.2	9.4	9.9	10.6	8.3	9.2	12
	カリウムイオン	1.2	1.4	1.5	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.3	1.2	1.3	1.9	1.2	1.5	12
	カルシウムイオン	15.9	16.9	18.3	17.8	18.7	19.3	19.8	20.0	20.1	18.4	17.8	18.7	20.1	15.9	18.5	12
	マグネシウムイオン	2.4	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	2.8	2.8	2.7	2.6	2.7	2.8	2.4	2.6	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

矢部公園

採水年月日		4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		14.6	18.6	21.9	24.8	28.6	27.5	24.0	15.8	12.4	8.6	8.9	10.4	28.6	8.6	18.0	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.97	0.74	0.89	0.93	0.72	0.62	0.59	0.72	0.77	0.83	0.87	0.85	0.97	0.59	0.79	12
	フッ素及びその化合物	0.10	0.11	0.10	0.09	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.09	0.09	0.13	0.09	0.11	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.002		0.004	0.005			0.002			0.002			0.005	0.002	0.003	5
	ジクロロ酢酸	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン	0.002		0.003	0.002			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	5
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.007		0.011	0.011			0.011			0.007			0.011	0.007	0.009	5
	トリクロロ酢酸	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン	0.003		0.004	0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004	5
	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.2	6.7	7.7	6.3	7.2	7.2	8.9	9.5	9.3	7.8	7.5	7.9	9.5	6.2	7.7	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.4	7.3	7.9	5.5	6.2	6.5	9.0	9.8	10.5	8.5	8.4	8.8	10.5	5.5	7.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	48	55	48	54	56	62	64	65	53	51	54	65	46	55	12
	蒸発残留物	82			99			198			96			198	82	119	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.2	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類																0
	残留塩素	0.22	0.26	0.16	0.24	0.22	0.22	0.24	0.26	0.18	0.24	0.30	0.18	0.30	0.16	0.23	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	48	55	48	54	56	62	64	65	53	51	54	65	46	55	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				11.8						6.3			11.8	6.3	9.1	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	82			99			198			96			198	82	119	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.2	7.4	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.3						-1.2			-1.2	-1.3	-1.3	2
	従属栄養細菌				0						1			1	0	1	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				45						48			48	45	46	2
	総酸度				13.4						7.1			13.4	7.1	10.3	2
	浸食性遊離炭酸				10.8						5.5			10.8	5.5	8.2	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	4.3	3.3	4.0	4.1	3.2	2.8	2.6	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	4.3	2.6	3.5	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	6.7	7.5	8.6	7.3	7.6	7.4	10.8	11.4	11.9	9.1	8.1	8.8	11.9	6.7	8.8	12
	カリウムイオン	1.2	1.4	1.6	1.6	1.9	1.9	1.8	1.6	1.3	1.1	1.1	1.2	1.9	1.1	1.5	12
	カルシウムイオン	14.7	15.6	17.8	15.8	17.9	18.4	20.4	20.8	20.9	17.1	16.6	17.6	20.9	14.7	17.8	12
	マグネシウムイオン	2.2	2.2	2.4	2.2	2.4	2.4	2.8	2.9	3.1	2.5	2.4	2.5	3.1	2.2	2.5	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

小溝公園

採水年月日		4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		14.3	18.5	21.7	23.7	28.8	27.6	22.8	15.4	11.9	11.0	10.5	12.4	28.8	10.5	18.2	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
	ひ素及びその化合物			0.001										0.001	0.001	0.001	1
	六価クロム化合物			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.98	0.72	0.95	0.98	0.73	0.62	0.71	0.72	1.11	1.21	1.27	1.25	1.27	0.62	0.94	12
	フッ素及びその化合物	0.10	0.12	0.10	0.09	0.13	0.12	0.13	0.13	0.16	0.18	0.15	0.15	0.18	0.09	0.13	12
	ホウ素及びその化合物			0.01										0.01	0.01	0.01	1
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			0.0005	0.0005	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			0.01			0.004			<0.001			0.001	0.010	<0.001	0.004	4
	ジクロロ酢酸			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン			0.013			0.004			0.003			0.003	0.013	0.003	0.006	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.042			0.014			0.009			0.011	0.042	0.009	0.019	4
	トリクロロ酢酸			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン			0.01			0.006			0.002			0.002	0.010	0.002	0.005	4
	ブロモホルム			0.009			<0.001			0.004			0.005	0.009	<0.001	0.005	4
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物			0.01										0.01	0.01	0.01	1
	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1
	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	6.2	6.8	7.6	6.5	7.2	7.2	8.9	9.3	18.1	19.9	19.5	18.3	19.9	6.2	11.3	12
	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
	塩化物イオン	6.5	7.4	7.5	5.7	6.3	6.4	8.9	9.4	16.4	17.1	17.5	16.6	17.5	5.7	10.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	48	54	51	56	57	66	63	76	71	70	72	76	47	61	12
	蒸発残留物			100			86			144			144	144	86	119	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
	ウラン及びその化合物			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
	ニッケル及びその化合物			0.001										0.001	0.001	0.001	1
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.32	0.34	0.30	0.34	0.28	0.32	0.28	0.34	0.54	0.28	0.24	0.32	0.54	0.24	0.33	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	48	54	51	56	57	66	63	76	71	70	72	76	47	61	12
	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物			100			86			144			144	144	86	119	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.4	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			0.01										0.01	0.01	0.01	1
要検討項目	モリブデン			<0.007										<0.007	<0.007	<0.007	1
	ブロモクロロ酢酸			0.002			0.002			<0.002			<0.002	0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			0.002			<0.002	0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	4.4	3.2	4.2	4.3	3.2	2.8	3.2	3.2	4.9	5.4	5.6	5.5	5.6	2.8	4.2	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	6.9	7.5	8.4	7.7	7.6	7.5	11.3	10.9	21.4	22.3	21.4	21.5	22.3	6.9	12.9	12
	カリウムイオン	1.2	1.4	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.5	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	1.2	1.8	12
	カルシウムイオン	15.0	15.7	17.7	16.6	18.3	18.7	21.4	20.4	22.7	20.5	20.2	21.1	22.7	15.0	19.0	12
	マグネシウムイオン	2.3	2.2	2.4	2.3	2.4	2.4	3.0	2.9	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	2.2	3.2	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

早沖公園

	採水年月日	4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.9	20.9	23.0	28.5	31.1	28.8	23.1	15.1	12.1	6.0	9.0	11.0	31.1	6.0	18.8	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
	水銀及びその化合物					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	1
	鉛及びその化合物					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	1
	ひ素及びその化合物					0.001								0.001	0.001	0.001	1
	六価クロム化合物					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.99	0.72	0.93	0.96	0.72	0.63	0.64	0.73	0.75	0.84	0.89	0.86	0.99	0.63	0.81	12
	フッ素及びその化合物	0.10	0.12	0.10	0.09	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.10	0.09	0.09	0.13	0.09	0.11	12
	ホウ素及びその化合物					0.01								0.01	0.01	0.01	1
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ジクロロ酢酸		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン		0.002			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.007			0.013			0.008			0.006		0.013	0.006	0.009	4
	トリクロロ酢酸		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン		0.003			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	1
	アルミニウム及びその化合物					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	1
	鉄及びその化合物					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	1
	銅及びその化合物					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	1
	ナトリウム及びその化合物	6.3	6.8	7.7	6.4	7.2	7.2	8.8	9.4	9.3	7.7	7.5	7.8	9.4	6.3	7.7	12
	マンガン及びその化合物					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	1
	塩化物イオン	6.5	7.4	7.5	5.7	6.2	6.4	8.9	9.8	10.3	8.4	8.4	8.7	10.3	5.7	7.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	48	53	50	54	56	64	64	64	53	52	54	64	47	55	12
	蒸発残留物		87			100			101			102		102	87	98	4
	陰イオン界面活性剤					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	12
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.1	7.3	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	0.8	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	1
	ウラン及びその化合物					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
	ニッケル及びその化合物					0.001								0.001	0.001	0.001	1
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.24	0.28	0.16	0.38	0.26	0.24	0.26	0.22	0.38	0.28	0.32	0.28	0.38	0.16	0.28	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	48	53	50	54	56	64	64	64	53	52	54	64	47	55	12
	マンガン及びその化合物					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	1
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		87			100			101			102		102	87	98	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.1	7.3	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	1
要検討項目	モリブデン					<0.007								<0.007	<0.007	<0.007	1
	ブロモクロロ酢酸		<0.002			0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	4.4	3.2	4.1	4.3	3.2	2.8	2.9	3.3	3.3	3.7	3.9	3.8	4.4	2.8	3.6	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	6.9	7.5	8.3	7.7	7.7	7.5	11.0	11.4	11.4	9.0	8.2	9.0	11.4	6.9	8.8	12
	カリウムイオン	1.2	1.4	1.6	1.6	1.9	1.9	1.8	1.6	1.3	1.1	1.1	1.4	1.9	1.1	1.5	12
	カルシウムイオン	15.1	15.7	17.4	16.4	17.7	18.7	20.9	20.9	20.7	17.1	16.7	17.6	20.9	15.1	17.9	12
	マグネシウムイオン	2.3	2.2	2.4	2.2	2.4	2.4	2.8	2.9	3.0	2.5	2.4	2.4	3.0	2.2	2.5	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

南畝第1公園

採水年月日		4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		17.0	21.1	23.2	27.5	31.0	28.1	22.5	15.3	10.1	7.0	7.9	11.9	31.0	7.0	18.6	12
水質基準項目	一般細菌	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.85	0.60	0.93	0.79	0.57	0.57	0.47	0.62	0.62	0.72	0.78	0.77	0.93	0.47	0.69	12
	フッ素及びその化合物	0.09	0.11	0.09	0.08	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.07	0.07	0.12	0.07	0.10	12
	ホウ素及びその化合物			0.01			0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	8
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	塩素酸			<0.06			0.1			<0.06			<0.06	0.10	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.006	0.011	0.010	0.011	0.012	0.007		0.003			0.003	0.012	0.003	0.008	8
	ジクロロ酢酸			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン		0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003		0.002			0.002	0.004	0.002	0.003	8
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.013	0.019	0.019	0.023	0.024	0.016		0.008			0.008	0.024	0.008	0.016	8
	トリクロロ酢酸			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン		0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.006		0.003			0.003	0.008	0.003	0.006	8
	ブロモホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	8
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			0.05			0.02			0.02	0.05	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.8	7.4	7.4	6.6	7.4	7.7	8.3	8.3	8.9	7.7	7.5	7.7	8.9	6.6	7.6	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.8	10.1	9.8	8.3	8.6	8.7	9.5	9.8	11.3	10.0	10.0	10.4	11.3	8.3	9.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	50	53	50	56	58	58	61	62	54	51	54	62	48	55	12
	蒸発残留物			104			97			101			93	104	93	99	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.000004	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000004	0.000002	0.000006	0.000004	0.000003	0.000005	0.000006	<0.000001	0.000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.5	0.6	12
	pH値	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.7	0.7	0.9	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			0.001			0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	8
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.46	0.38	0.30	0.30	0.24	0.26	0.40	0.36	0.46	0.48	0.52	0.50	0.52	0.24	0.39	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	50	53	50	56	58	58	61	62	54	51	54	62	48	55	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	8
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物			104			97			101			93	104	93	99	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			0.05			0.02			0.02	0.05	<0.01	0.02	4
要検討項目	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸			<0.002			<0.002			0.002			<0.002	0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸			0.002			<0.002			0.002			0.002	0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	3.8	2.7	4.1	3.5	2.5	2.5	2.1	2.7	2.7	3.2	3.4	3.4	4.1	2.1	3.1	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	8.3	8.8	9.3	8.5	8.1	8.3	9.0	9.7	10.5	9.4	8.7	9.4	10.5	8.1	9.0	12
	カリウムイオン	1.2	1.4	1.6	1.5	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.3	1.8	1.2	1.5	12
	カルシウムイオン	15.2	16.2	17.2	16.2	18.4	19.0	19.0	19.8	20.2	17.5	16.4	17.3	20.2	15.2	17.7	12
	マグネシウムイオン	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.8	2.9	2.6	2.4	2.5	2.9	2.3	2.5	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

添池公園

	採水年月日	4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.4	20.5	22.6	26.2	30.1	27.8	22.9	15.7	8.9	7.3	7.7	12.0	30.1	7.3	18.2	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.86	0.60	0.95	0.80	0.57	0.61	0.47	0.60	0.61	0.70	0.78	0.78	0.95	0.47	0.69	12
	フッ素及びその化合物	0.09	0.11	0.09	0.08	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.07	0.07	0.12	0.07	0.10	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	8
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	塩素酸		<0.06			0.12			<0.06				<0.06	0.12	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.006	0.013	0.010	0.010	0.014	0.006	0.005			0.002		0.014	0.002	0.008	8
	ジクロロ酢酸		<0.004			0.005			<0.004			<0.004		0.005	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン		0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	8
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.014	0.021	0.018	0.022	0.025	0.015	0.011			0.006		0.025	0.006	0.017	8
	トリクロロ酢酸		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン		0.005	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.004			0.002		0.008	0.002	0.006	8
	ブロモホルム		0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	8
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.05			0.03			0.01		0.05	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.8	7.5	7.3	6.7	7.4	7.7	8.3	8.4	8.8	7.7	7.6	7.7	8.8	6.7	7.7	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.9	10.0	9.6	8.3	8.7	8.7	9.4	9.8	11.4	9.9	10.0	10.3	11.4	8.3	9.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	51	53	50	56	58	58	61	62	55	51	53	62	48	55	12
	蒸発残留物		89			101			98			95		101	89	96	4
	陰イオン界面活性剤					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.000004	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000004	0.000002	0.000006	0.000003	0.000003	0.000004	0.000006	<0.000001	0.000003	12
	非イオン界面活性剤					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.9	0.5	0.7	12
	pH値	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.7	0.7	1.1	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	8
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.44	0.44	0.28	0.34	0.24	0.36	0.40	0.32	0.46	0.52	0.50	0.50	0.52	0.24	0.40	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	51	53	50	56	58	58	61	62	55	51	53	62	48	55	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	8
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		89			101			98			95		101	89	96	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.05			0.03			0.01		0.05	0.01	0.03	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸		<0.002			0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸		<0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	3.8	2.6	4.2	3.5	2.5	2.7	2.1	2.7	2.7	3.1	3.4	3.5	4.2	2.1	3.1	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	8.3	8.8	9.2	8.6	8.0	8.3	8.9	9.7	10.5	9.4	8.6	9.5	10.5	8.0	9.0	12
	カリウムイオン	1.2	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.3	1.8	1.2	1.5	12
	カルシウムイオン	15.2	16.3	17.1	16.2	18.5	19.1	19.0	19.9	20.1	17.6	16.4	17.2	20.1	15.2	17.7	12
	マグネシウムイオン	2.5	2.4	2.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.8	2.9	2.6	2.4	2.4	2.9	2.3	2.5	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

明石公園

	採水年月日	4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	18.6	23.2	24.3	30.6	34.2	30.2	24.8	17.4	11.5	8.2	8.7	14.1	34.2	8.2	20.5	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	0.001			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.85	0.60	0.94	0.79	0.56	0.56	0.49	0.58	0.60	0.74	0.80	0.78	0.94	0.49	0.69	12
	フッ素及びその化合物	0.09	0.11	0.09	0.07	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.11	0.07	0.09	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	8
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	塩素酸	<0.06			<0.06			0.06			<0.06			0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.005	0.009	0.011	0.013	0.012	0.013	0.008			0.003			0.013	0.003	0.009	8
	ジクロロ酢酸	<0.004			0.004			<0.004			<0.004			0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	8
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.011	0.017	0.021	0.022	0.025	0.027	0.019			0.008			0.027	0.008	0.019	8
	トリクロロ酢酸	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン	0.004	0.006	0.007	0.007	0.009	0.01	0.007			0.003			0.010	0.003	0.007	8
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	8
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.02			0.04			0.02			0.04	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.01			0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	0.02			<0.01			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.7	7.4	7.4	6.5	7.4	7.7	8.3	8.5	8.8	7.7	7.6	7.8	8.8	6.5	7.7	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.7	10.5	9.3	8.2	8.3	8.4	9.2	9.5	10.9	9.6	9.7	9.9	10.9	8.2	9.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	50	53	49	56	58	59	62	62	55	52	54	62	48	55	12
	蒸発残留物	89			101			117			91			117	89	100	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.000004	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	0.000001	0.000005	0.000003	0.000002	0.000003	0.000005	<0.000001	0.000002	12
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7	12
	pH値	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.7	0.7	0.9	0.9	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.9	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	8
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				0.002						<0.001			0.002	<0.001	0.001	2
	抱水クロラール				0.004						<0.002			0.004	<0.002	0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.36	0.30	0.24	0.20	0.12	0.16	0.30	0.28	0.40	0.42	0.44	0.40	0.44	0.12	0.30	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	50	53	49	56	58	59	62	62	55	52	54	62	48	55	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				9.0						8.1			9.0	8.1	8.6	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	8
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	89			101			117			91			117	89	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				−1.1						−1.3			−1.1	−1.3	−1.2	2
	従属栄養細菌				1						5			5	1	3	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			0.02			0.04			0.02			0.04	<0.01	0.02	4
要検討項目	モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			0.002			0.002			0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				42						48			48	42	45	2
	総酸度				10.2						9.2			10.2	9.2	9.7	2
	浸食性遊離炭酸				8.1						7.2			8.1	7.2	7.7	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	3.8	2.6	4.2	3.5	2.5	2.5	2.2	2.6	2.7	3.3	3.5	3.5	4.2	2.2	3.1	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	8.2	8.8	9.2	8.5	8.0	8.2	9.1	9.7	10.3	9.6	8.9	9.6	10.3	8.0	9.0	12
	カリウムイオン	1.2	1.4	1.6	1.5	1.8	1.8	1.7	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.8	1.2	1.5	12
	カルシウムイオン	15.3	16.2	17.1	16.1	18.3	19.0	19.1	20.1	20.2	17.8	16.6	17.3	20.2	15.3	17.8	12
	マグネシウムイオン	2.4	2.3	2.5	2.2	2.4	2.6	2.6	2.8	2.9	2.6	2.4	2.5	2.9	2.2	2.5	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

惣佐池公園

	採水年月日	4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.6	19.4	21.6	25.5	28.5	26.1	21.3	14.9	10.0	8.0	7.5	12.4	28.5	7.5	17.7	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.86	0.60	0.88	0.80	0.57	0.57	0.50	0.58	0.61	0.77	0.80	0.74	0.88	0.50	0.69	12
	フッ素及びその化合物	0.09	0.11	0.10	0.07	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.11	0.07	0.10	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	8
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	塩素酸		<0.06			0.1			<0.06				<0.06	0.10	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.008	0.012	0.013	0.012	0.013	0.009	0.006			0.004		0.013	0.004	0.010	8
	ジクロロ酢酸		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン		0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003			0.002		0.004	0.002	0.003	8
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.016	0.022	0.022	0.025	0.025	0.021	0.014			0.009		0.025	0.009	0.019	8
	トリクロロ酢酸		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン		0.006	0.007	0.007	0.009	0.009	0.008	0.005			0.003		0.009	0.003	0.007	8
	ブロモホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	8
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.02			0.02		0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		0.02			<0.01			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.8	7.3	7.7	6.5	7.5	7.8	8.4	8.7	8.8	7.8	7.6	7.8	8.8	6.5	7.7	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.7	10.3	10.2	8.3	8.4	8.5	9.3	9.6	11.1	10.1	9.8	10.0	11.1	8.3	9.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	50	55	49	56	58	59	63	63	55	52	54	63	48	55	12
	蒸発残留物		90			104			100			100		104	90	99	4
	陰イオン界面活性剤					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	0.000001	0.000004	0.000003	0.000002	0.000003	0.000004	<0.000001	0.000002	12
	非イオン界面活性剤					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類									<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7	12
	pH値	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.7	0.8	0.7	1.0	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	8
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06				<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.22	0.26	0.14	0.14	0.10	0.24	0.20	0.20	0.22	0.28	0.36	0.32	0.36	0.10	0.22	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	50	55	49	56	58	59	63	63	55	52	54	63	48	55	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	8
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		90			104			100			100		104	90	99	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	8
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.02			0.02		0.04	0.02	0.03	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			0.003		0.003	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸		<0.002			0.002			0.002			0.003		0.003	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	3.8	2.7	3.9	3.5	2.5	2.5	2.2	2.6	2.7	3.4	3.6	3.3	3.9	2.2	3.1	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	8.2	8.6	9.5	8.4	8.1	8.3	9.3	9.7	10.5	9.7	8.8	9.4	10.5	8.1	9.0	12
	カリウムイオン	1.2	1.4	1.7	1.5	1.8	1.8	1.7	1.6	1.4	1.2	1.2	1.3	1.8	1.2	1.5	12
	カルシウムイオン	15.3	16.2	17.8	16.1	18.3	19.0	19.4	20.5	20.5	17.8	16.7	17.5	20.5	15.3	17.9	12
	マグネシウムイオン	2.4	2.3	2.5	2.2	2.5	2.6	2.6	2.8	2.9	2.6	2.4	2.5	2.9	2.2	2.5	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

真備公民館二万分館

	採水年月日	4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.4	18.5	20.6	24.4	26.1	25.8	21.7	16.9	14.4	9.6	11.8	10.1	26.1	9.6	17.9	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.21	1.98	2.11	2.97	2.67	2.6	2.06	1.78	1.59	1.56	1.57	1.64	2.97	1.56	2.06	12
	フッ素及びその化合物	0.26	0.26	0.24	0.22	0.24	0.24	0.23	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.26	0.22	0.24	12
	ホウ素及びその化合物	0.02			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン	0.002		0.002	0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	5
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.003		0.004	0.004			0.005			0.002			0.005	0.002	0.004	5
	トリクロロ酢酸	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン	<0.001		0.001	0.001			0.002			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム	0.001		0.001	0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	5
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02	4
	ナトリウム及びその化合物	12.3	12.6	12.3	13.6	13.4	13.3	12.6	13.4	13.7	13.3	13.1	13.0	13.7	12.3	13.1	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13.7	13.5	12.2	13.1	12.1	12.2	11.8	12.8	15.3	16.3	16.1	15.8	16.3	11.8	13.7	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80	79	78	91	88	89	84	83	83	82	80	81	91	78	83	12
	蒸発残留物	149			188			180			149			188	149	167	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.34	0.32	0.22	0.34	0.34	0.28	0.38	0.28	0.32	0.36	0.36	0.32	0.38	0.22	0.32	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	80	79	78	91	88	89	84	83	83	82	80	81	91	78	83	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				29.1						19.4			29.1	19.4	24.3	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	149			188			180			149			188	149	167	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.1						-1.3			-1.1	-1.3	-1.2	2
	従属栄養細菌				0						1			1	0	1	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸	<0.002			0.002			<0.002			<0.002			0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				72						69			72	69	70	2
	総酸度				33.1						22			33.1	22.0	27.6	2
	浸食性遊離炭酸				24.9						16.8			24.9	16.8	20.9	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	9.8	8.8	9.4	13.1	11.8	11.5	9.1	7.9	7.1	6.9	6.9	7.2	13.1	6.9	9.1	12
	リン酸イオン	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	17.0	17.7	16.2	21.3	19.6	19.3	17.7	17.3	16.8	17.1	16.9	17.5	21.3	16.2	17.9	12
	カリウムイオン	2.3	2.3	2.2	2.7	2.5	2.6	2.2	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.7	2.2	2.4	12
	カルシウムイオン	22.8	22.9	22.3	26.3	25.5	25.7	24.3	23.7	23.8	23.8	23.0	23.5	26.3	22.3	24.0	12
	マグネシウムイオン	5.6	5.4	5.3	6.1	6.0	6.0	5.6	5.7	5.7	5.6	5.4	5.5	6.1	5.3	5.7	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

真備公民館呉妹分館

	採水年月日	4月24日	5月22日	6月20日	7月18日	8月21日	9月19日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月26日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.5	19.8	22.4	24.4	29.5	27.9	23.3	14.6	12.5	7.1	9.0	10.6	29.5	7.1	18.1	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.01	0.97	1.03	1.41	1.08	0.99	0.90	0.65	0.60	0.78	0.82	0.89	1.41	0.60	0.93	12
	フッ素及びその化合物	0.10	0.14	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.11	0.09	0.10	0.08	0.09	0.14	0.08	0.11	12
	ホウ素及びその化合物			0.01			<0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸			<0.06			0.09			<0.06			<0.06	0.09	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			0.009	0.009		0.010			0.005			0.004	0.010	0.004	0.007	5
	ジクロロ酢酸			0.004			0.005			<0.004			<0.004	0.005	<0.004	<0.004	4
	ジブロモクロロメタン			0.003	0.003		0.004			0.002			0.001	0.004	0.001	0.003	5
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.018	0.018		0.021			0.011			0.008	0.021	0.008	0.015	5
	トリクロロ酢酸			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ブロモジクロロメタン			0.006	0.006		0.007			0.004			0.003	0.007	0.003	0.005	5
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.7	7.9	7.9	8.2	8.3	8.4	9.1	8.1	8.0	7.6	7.3	8.0	9.1	6.7	8.0	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.3	8.9	8.2	7.8	7.5	7.6	8.3	7.7	8.7	8.6	8.6	9.6	9.6	7.3	8.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	54	57	62	63	63	64	63	61	53	51	56	64	49	58	12
	蒸発残留物			102			103			93			101	103	93	100	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02						<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001	3
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.7	7.2	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			0.001			0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	亜硝酸態窒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			0.001						<0.001				0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			0.002						<0.002				0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.46	0.46	0.36	0.40	0.36	0.40	0.46	0.36	0.46	0.56	0.54	0.48	0.56	0.36	0.44	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	54	57	62	63	63	64	63	61	53	51	56	64	49	58	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			7.3						5.7				7.3	5.7	6.5	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			102			103			93			101	103	93	100	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.7	7.2	7.4	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-1.1						-0.9				-0.9	-1.1	-1.0	2
	従属栄養細菌									0				0	0	0	1
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸			0.002			0.003			0.002			<0.002	0.003	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロ酢酸			0.002			<0.002			0.002			0.002	0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリブロモ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	トリクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			53						58				58	53	55	2
	総酸度			8.3						6.8				8.3	6.8	7.6	2
	浸食性遊離炭酸			6.3						5.0				6.3	5.0	5.7	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	4.5	4.3	4.6	6.2	4.8	4.4	4.0	2.9	2.6	3.4	3.6	3.9	6.2	2.6	4.1	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	7.4	9.3	8.4	10.7	9.1	9.1	9.9	8.3	8.3	8.2	7.7	9.1	10.7	7.4	8.8	12
	カリウムイオン	1.1	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.3	1.2	1.0	1.0	1.1	1.7	1.0	1.4	12
	カルシウムイオン	15.5	17.1	18.4	19.4	20.0	20.2	20.3	20.4	19.8	17.2	16.4	17.8	20.4	15.5	18.5	12
	マグネシウムイオン	2.5	2.8	2.8	3.2	3.1	3.1	3.2	2.8	2.7	2.5	2.3	2.7	3.2	2.3	2.8	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

月別変化グラフ（浄水）

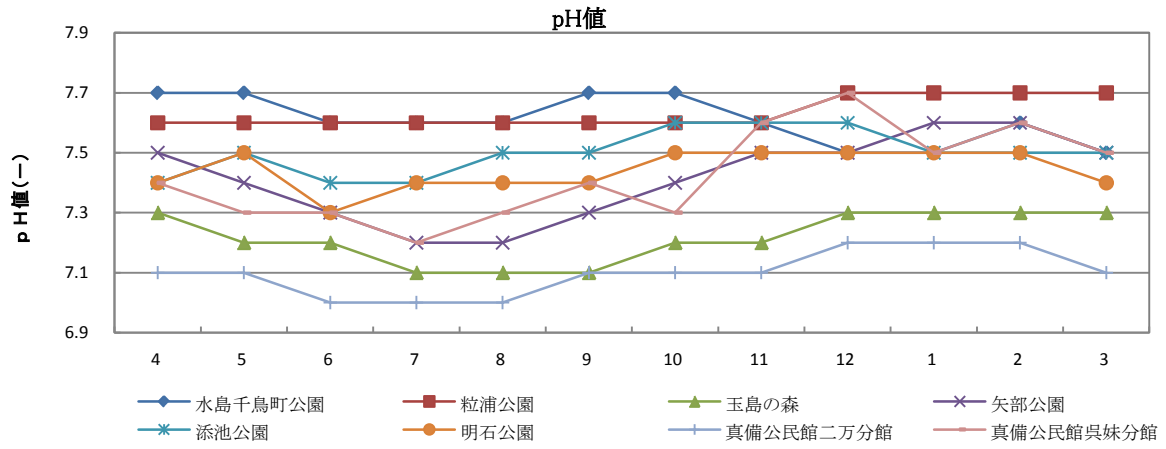
pH値
pH値(－)
7.9
7.7
7.5
7.3
7.1
6.9
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水島千鳥町公園
粒浦公園
玉島の森
矢部公園
添池公園
明石公園
真備公民館二万分館
真備公民館呉妹分館

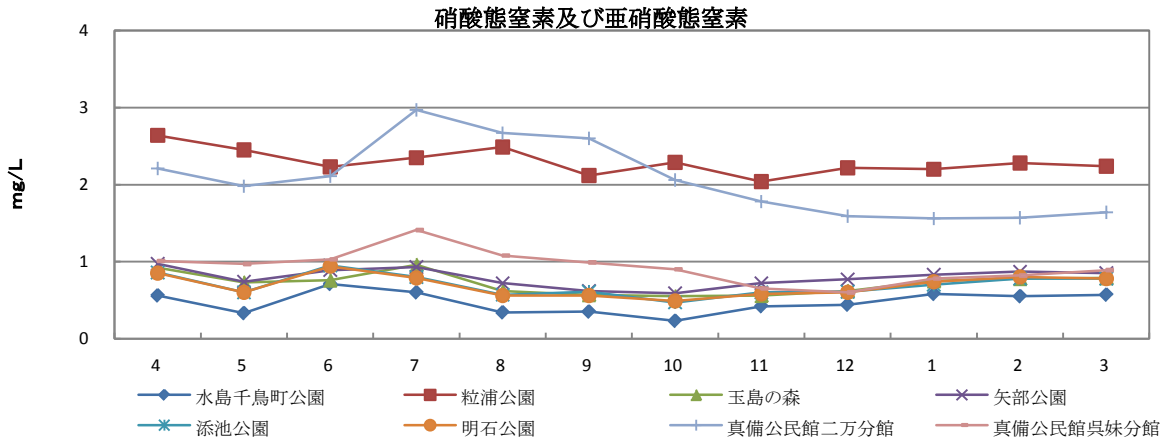
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
mg/L
4
3
2
1
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水島千鳥町公園
粒浦公園
玉島の森
矢部公園
添池公園
明石公園
真備公民館二万分館
真備公民館呉妹分館

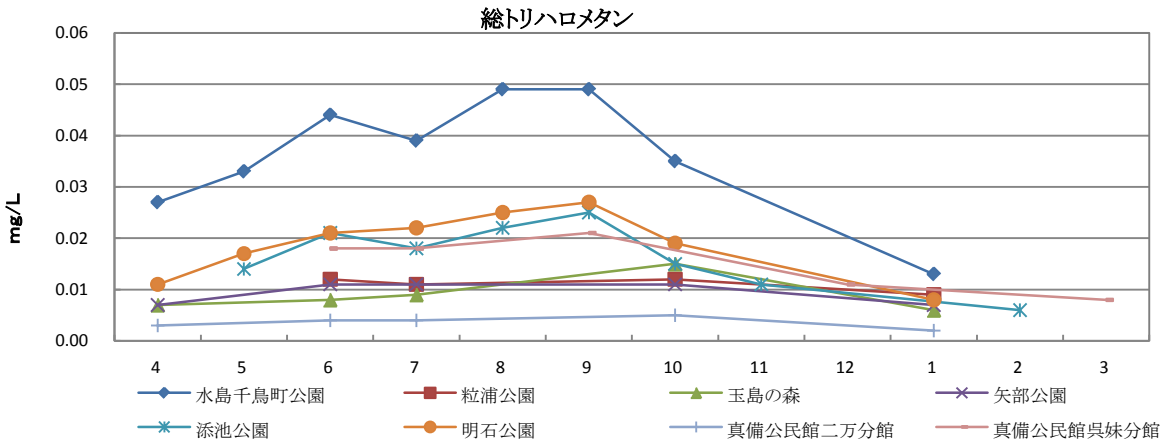
総トリハロメタン
mg/L
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水島千鳥町公園
粒浦公園
玉島の森
矢部公園
添池公園
明石公園
真備公民館二万分館
真備公民館呉妹分館

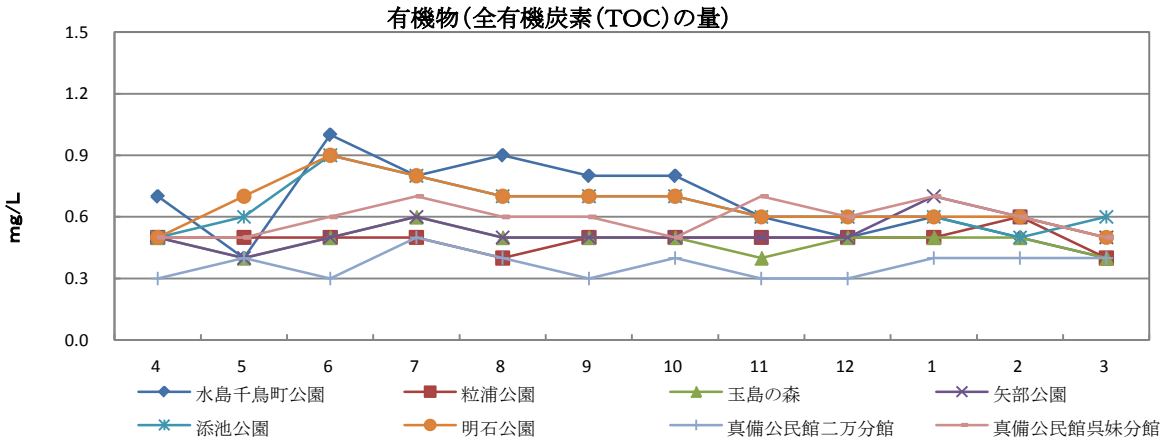
有機物（全有機炭素（TOC）の量）
mg/L
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水島千鳥町公園
粒浦公園
玉島の森
矢部公園
添池公園
明石公園
真備公民館二万分館
真備公民館呉妹分館

片島取水口

	採水年月日	4月10日	5月8日	6月5日	7月3日	8月1日	9月4日	10月3日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002			<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	10
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008			<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	10
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	10
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008			<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	10
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	10
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	10
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008			<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	10
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004			<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10
	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	10
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	10
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006			<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	10
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001			<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	10
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002			<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	10
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004			<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	10
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	10
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	10
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	メタラキシル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.0006	<0.0006	10
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	10
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009			<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	10
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	10
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006			<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	10
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	10
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	10
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004			<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	10
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	10
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009			<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	10
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	ダラポン																0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	ジクワット																0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001			<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	10
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	10
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	10
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004			<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004			<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	10
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	10
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	10
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009			<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	10
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	10
	イミノクタジン酢酸塩																0
	ホセチル																0
	ポリカーバメート																0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	10
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008			<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	10
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	10

片島浄水場取水井

	採水年月日	6月5日	7月3日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

福井1号井

	採水年月日	6月5日	7月3日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002				2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

福井2号井

	採水年月日	6月5日	7月3日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

水江・四十瀬着水井

	採水年月日	6月5日	7月3日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0
	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	1
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

船穂No.1取水ポンプ井

	採水年月日	6月12日	7月10日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

船穂No.2取水ポンプ井

	採水年月日	6月12日	7月10日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

船穂No.4取水ポンプ井

	採水年月日	6月12日	7月10日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

真備着水井

	採水年月日	6月12日	7月10日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

片島浄水

	採水年月日	6月5日	7月3日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0005	<0.0005	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

福井浄水

	採水年月日	6月5日	7月3日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0005	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

上成浄水

	採水年月日	6月12日	7月10日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0005	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

真備浄水

	採水年月日	6月12日	7月10日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

水島千鳥町公園

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0005	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

粒浦公園

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0005	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

玉島の森

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

矢部公園

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

明石公園

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

真備公民館二万分館

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0005	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

真備公民館呉妹分館

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
農薬類	チウラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イソキサチオン	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン（MEP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクロルボス（DDVP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フェノブカルブ（BPMC）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロルニトロフェン（CNP）	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	CNP-アミノ体	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	イプロベンホス（IBP）	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロピル	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	トリクロルホン（DEP）	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	イプロジオン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	エトリジアゾール（エクロメゾール）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	オキシン銅	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クロロネブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	トルクロホスメチル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	フルトラニル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メタラキシル	<0.0005	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	テルブカルブ（MBPMC）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンスリド（SAP）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンフルラリン（ベスロジン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ペンディメタリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メコプロップ（MCPP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アラクロール	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	カルバリル（NAC）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エディフェンホス（エジフェンホス,EDDP）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	テニルクロール	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン（DMTP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ダラポン						0
	ジクロベニル（DBN）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ジクワット						0
	ジウロン（DCMU）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エンドスルファン（ベンゾエピン）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	フェンチオン（MPP）	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	マラソン（マラチオン）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェントエート（PAP）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	エチルチオメトン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ビフェノックス	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンスルフロンメチル	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アゾキシストロビン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	イミノクタジン酢酸塩						0
	ホセチル						0
	ポリカーバメート						0
	ハロスルフロンメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	フラザスルフロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シデュロン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ピリプロキシフェン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2

船穂No.4取水井付近

	採水年月日	4月17日	5月15日	6月12日	7月10日	8月8日	9月11日	10月10日	11月13日	12月11日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
	水温	11.0	16.5	21.1	20.1	29.5	26.6	21.9	13.7	4.9	4.2	5.2	9.4	29.5	4.2	15.3	12
水質基準項目	一般細菌	93	105	875	600	220	410	200	142	46	350	265	205	875	46	293	12
	大腸菌	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			11/12	12
	カドミウム及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物					0.002						<0.001		0.002	<0.001	0.001	2
	六価クロム化合物					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73	0.57	0.69	0.81	0.44	0.44	0.39	0.53	0.59	0.83	0.67	0.66	0.83	0.39	0.61	12
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.06	0.11	0.11	0.12	0.09	0.07	0.09	0.12	0.06	0.09	12
	ホウ素及びその化合物					0.01						<0.01		0.01	<0.01	<0.01	2
	四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロロメタン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンゼン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸																0
	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物					0.07						0.05		0.07	0.05	0.06	2
	鉄及びその化合物					0.12						0.05		0.12	0.05	0.09	2
	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	5.4	6.2	6.8	5.1	6.6	7.0	8.0	7.8	8.5	7.8	6.7	7.3	8.5	5.1	6.9	12
	マンガン及びその化合物					0.015						0.010		0.015	0.010	0.013	2
	塩化物イオン	5.9	6.6	7.3	5.2	6.0	6.5	7.3	7.5	8.3	9.5	7.5	8.1	9.5	5.2	7.1	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	41	45	52	48	54	56	57	59	62	49	48	51	62	41	52	12
	蒸発残留物					96						88		96	88	92	2
	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	0.000005	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000005	<0.000001	0.000002	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000007	0.000010	0.000017	<0.000001	0.000016	0.000009	0.000011	0.000022	0.000022	0.000026	0.000043	0.000091	0.000091	<0.000001	0.000023	12
	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1	1.2	2.3	1.8	1.6	1.8	1.4	1.4	1.1	1.6	1.2	1.2	2.3	1.1	1.5	12
	pH値	7.7	7.9	7.6	7.6	7.9	7.7	8.0	8.0	8.1	7.7	7.8	7.9	8.1	7.6	7.8	12
	味																0
	臭気	土臭	藻臭	土臭	土臭	土臭	土臭	藻臭	土臭	藻臭	土臭	土臭	土臭			12/12	12
	色度	2.8	2.7	4.7	13.8	6.0	6.3	4.8	4.4	4.1	8.4	3.4	4.1	13.8	2.7	5.5	12
	濁度	2.5	3.0	3.4	14.7	3.0	2.5	2.2	2.0	3.3	3.5	1.4	2.0	14.7	1.4	3.6	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物					0.002						<0.001		0.002	<0.001	0.001	2
	亜硝酸態窒素	0.009	0.010	0.010	<0.005	0.010	0.010	0.010	<0.005	0.010	0.010	<0.005	0.010	0.010	<0.005	0.007	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	41	45	52	48	54	56	57	59	62	49	48	51	62	41	52	12
	マンガン及びその化合物					0.015						0.010		0.015	0.010	0.013	2
	蒸発残留物					96						88		96	88	92	2
	濁度	2.5	3.0	3.4	14.7	3.0	2.5	2.2	2.0	3.3	3.5	1.4	2.0	14.7	1.4	3.6	12
	pH値	7.7	7.9	7.6	7.6	7.9	7.7	8.0	8.0	8.1	7.7	7.8	7.9	8.1	7.6	7.8	12
	アルミニウム及びその化合物					0.07						0.05		0.07	0.05	0.06	2
	モリブデン（要検討項目）					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2
一般項目	大腸菌群	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			12/12	12
	大腸菌群数（MPN）																0
	大腸菌数																0
	電気伝導率					143						133		143	133	138	2
	総アルカリ度					51						44		51	44	48	2
	総酸度					2.0						10.5		10.5	2.0	6.3	2
	浸食性遊離炭酸					1.2						8.3		8.3	1.2	4.8	2
	DO					7.2						12.3		12.3	7.2	9.8	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	3.2	2.5	3.0	3.6	1.9	1.9	1.7	2.3	2.6	3.7	3.0	2.9	3.7	1.7	2.7	12
	リン酸イオン	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	12
	硫酸イオン	6.6	7.6	8.4	7.8	7.4	7.8	8.4	8.4	9.7	9.1	7.5	7.8	9.7	6.6	8.0	12
	カリウムイオン	0.8	1.1	1.7	1.4	1.5	1.8	1.6	1.5	1.5	1.3	1.1	0.9	1.8	0.8	1.4	12
	カルシウムイオン	13.4	14.4	17.1	15.7	17.5	18.2	18.3	19.5	20.2	16.0	15.4	16.6	20.2	13.4	16.9	12
	マグネシウムイオン	1.9	2.1	2.3	2.1	2.4	2.6	2.6	2.6	2.8	2.3	2.3	2.4	2.8	1.9	2.4	12
	全窒素					0.5						0.7		0.7	0.5	0.6	2
	全リン					0.03						0.05		0.05	0.03	0.04	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.02	<0.02	<0.02	12

古地

	採水年月日	8月8日	2月13日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
	水温	27.6	5.3	27.6	5.3	16.5	2
水質基準項目	一般細菌	650	11	650	11	331	2
	大腸菌	陽性	陽性			2/2	2
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.002	<0.001	0.001	2
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	0.65	0.65	0.48	0.57	2
	フッ素及びその化合物	0.10	0.06	0.10	0.06	0.08	2
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	塩素酸						0
	クロロ酢酸						0
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸						0
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸						0
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸						0
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ホルムアルデヒド						0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	2
	鉄及びその化合物	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	2
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	2
	マンガン及びその化合物	0.010	0.008	0.010	0.008	0.009	2
	塩化物イオン	5.6	7.2	7.2	5.6	6.4	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53	46	53	46	50	2
	蒸発残留物	108	87	108	87	98	2
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン	0.000006	0.000001	0.000006	0.000001	0.000004	2
	2-メチルイソボルネオール	0.000025	0.000048	0.000048	0.000025	0.000037	2
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	2
	pH値	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	2
	味						0
	臭気	土臭	土臭			2/2	2
	色度	5.4	3.1	5.4	3.1	4.3	2
	濁度	1.9	1.2	1.9	1.2	1.6	2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	0.002	<0.001	0.001	2
	亜硝酸態窒素	0.020	0.010	0.020	0.010	0.015	2
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53	46	53	46	50	2
	マンガン及びその化合物	0.010	0.008	0.010	0.008	0.009	2
	遊離炭酸	2.2	9.6	9.6	2.2	5.9	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	臭気強度（TON）	15	15	15	15	15	2
	蒸発残留物	108	87	108	87	98	2
	濁度	1.9	1.2	1.9	1.2	1.6	2
	pH値	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	2
	腐食性（ランゲリア指数）	−0.7	−1.1	−0.7	−1.1	−0.9	2
	従属栄養細菌	950	1050	1050	950	1000	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	2
	モリブデン（要検討項目）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
一般項目	大腸菌群	陽性	陽性			2/2	2
	大腸菌群数（MPN）						0
	大腸菌数						0
	電気伝導率	139	128	139	128	134	2
	総アルカリ度	51	43	51	43	47	2
	総酸度	2.5	10.9	10.9	2.5	6.7	2
	浸食性遊離炭酸	1.5	8.7	8.7	1.5	5.1	2
	SS	3.2	2.1	3.2	2.1	2.7	2
	COD	2.6	1.4	2.6	1.4	2.0	2
	BOD	1.8	0.9	1.8	0.9	1.4	2
	DO	7.0	12.2	12.2	7.0	9.6	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	硝酸イオン	2.1	2.9	2.9	2.1	2.5	2
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2
	硫酸イオン	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	2
	カリウムイオン	1.4	1.0	1.4	1.0	1.2	2
	カルシウムイオン	17.4	15.0	17.4	15.0	16.2	2
	マグネシウムイオン	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	2
	全窒素	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	2
	全リン	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2

南山橋

	採水年月日	8月8日	2月13日	年度最高	年度最低	年度平均	回数
	水温	29.4	5.9	29.4	5.9	17.7	2
水質基準項目	一般細菌	3400	3665	3665	3400	3533	2
	大腸菌	陽性	陽性			2/2	2
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物	0.003	0.001	0.003	0.001	0.002	2
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.10	1.06	1.06	0.10	0.58	2
	フッ素及びその化合物	0.28	0.17	0.28	0.17	0.23	2
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	2
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	塩素酸						0
	クロロ酢酸						0
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸						0
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸						0
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸						0
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ホルムアルデヒド						0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物	0.08	0.29	0.29	0.08	0.19	2
	鉄及びその化合物	0.21	0.47	0.47	0.21	0.34	2
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	11.2	10.7	11.2	10.7	11.0	2
	マンガン及びその化合物	0.082	0.050	0.082	0.050	0.066	2
	塩化物イオン	10.2	11.3	11.3	10.2	10.8	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54	61	61	54	58	2
	蒸発残留物	118	131	131	118	125	2
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	2
	2-メチルイソボルネオール	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001	0.000002	2
	非イオン界面活性剤	<0.005	0.005	0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	2.8	1.9	2.8	1.9	2.4	2
	pH値	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	2
	味						0
	臭気	土臭	土臭			2/2	2
	色度	10.2	14.1	14.1	10.2	12.2	2
	濁度	5.9	14.1	14.1	5.9	10.0	2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物	0.002	<0.001	0.002	<0.001	0.001	2
	亜硝酸態窒素	<0.005	0.020	0.020	<0.005	0.010	2
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	54	61	61	54	58	2
	マンガン及びその化合物	0.082	0.050	0.082	0.050	0.066	2
	遊離炭酸	4.2	12.1	12.1	4.2	8.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	臭気強度（TON）	15	10	15	10	13	2
	蒸発残留物	118	131	131	118	125	2
	濁度	5.9	14.1	14.1	5.9	10.0	2
	pH値	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	2
	腐食性（ランゲリア指数）	−1.0	−1.1	−1.0	−1.1	−1.1	2
	従属栄養細菌	7600	26100	26100	7600	16850	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アルミニウム及びその化合物	0.08	0.29	0.29	0.08	0.19	2
	モリブデン（要検討項目）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
一般項目	大腸菌群	陽性	陽性			2/2	2
	大腸菌群数（MPN）						0
	大腸菌数						0
	電気伝導率	170	181	181	170	176	2
	総アルカリ度	50	51	51	50	50	2
	総酸度	4.8	13.8	13.8	4.8	9.3	2
	浸食性遊離炭酸	3.5	10.8	10.8	3.5	7.2	2
	SS	10.1	14.5	14.5	10.1	12.3	2
	COD	4.6	2.4	4.6	2.4	3.5	2
	BOD	1.2	1.7	1.7	1.2	1.5	2
	DO	6.8	11.5	11.5	6.8	9.2	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	硝酸イオン	0.4	4.6	4.6	0.4	2.5	2
	リン酸イオン	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	2
	硫酸イオン	16.3	16.8	16.8	16.3	16.6	2
	カリウムイオン	3.0	2.1	3.0	2.1	2.6	2
	カルシウムイオン	15.1	18.4	18.4	15.1	16.8	2
	マグネシウムイオン	4.0	3.7	4.0	3.7	3.9	2
	全窒素	0.4	1.2	1.2	0.4	0.8	2
	全リン	0.11	0.01	0.11	0.01	0.06	2
	アンモニア態窒素	0.03	0.06	0.06	0.03	0.05	2

6 生物検査結果

(1)片島取水口生物検査 60

月別変化グラフ 61

(2)片島浄水場処理工程生物検査 62

月別変化グラフ 67

(3)クリプトスポリジウム等検査結果 67

片島取水口生物　集計表

採水月日		4月10日	5月31日	6月25日	7月31日	8月29日	9月25日	10月29日	11月16日	12月27日	2月4日	3月8日	3月19日
気　温		13.5	23.0	26.7	34.6	33.6	25.6	19.1	14.1	7.0	8.8	17.7	17.0
水　温		10.0	22.1	21.1	28.2	29.2	24.0	18.1	12.1	4.7	8.1	9.9	11.1
天候(前日/当日)		晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴
pH値		7.8	8.5	7.6	8.3	8.5	8.4	8.1	8.0	8.6	8.3	8.1	8.0
D　O		9.6	10.6	6.8	8.8	8.4	9.4	8.4	5.2	12.6	8.8	10.0	10.8
クロロフィルa		0.5	6.5	0.9	4.8	9.0	5.9	1.0	11.3	15.8	13.2	10.8	14.5
藍藻類	＊ アナベナ		1	0	5	2							
	＊ ミクロキスチス								1				
	＊ フォルミジウム			1									
	＊ オシラトリア		1			3	2	1				3	2
	Others					5	3		2				
	小計	0	2	1	5	10	5	1	3	0	0	3	2
珪藻類	＊ アクナンテス	222	183	33	64	29	62	73	66	22	98	142	157
	＊ アステリオネラ	18	2	1							2	5	
	コッコネイス	68	106	15	10	6	34	12	8	8	26	48	38
	＊ キクロテラ	56	826	7	59	30	139	17	38	11	13	5	6
	キンベラ	42	34	5	10	3	11	5	2	3	17	38	18
	ジアトマ	502	378	66	62	99	150	91	92	94	219	467	315
	＊ フラギラリア	12	32										
	ゴンフォネマ	34	36	6	10	6	14	2	5	3	14	83	54
	＊ メロシラ	13	16	1		2			1	6	6	6	3
	ナビクラ	47	47	4	22	14	24	19	35	17	72	160	155
	＊ ニッチア	238	72	7	42	101	38	33	49	21	102	230	254
	＊ シネドラ	2	24	1	2	3	2	4	10	2	35	211	133
	Others	124	57	13	24	5	16	12	14	10	142	274	226
	小計	1378	1814	158	304	299	491	268	321	197	746	1670	1360
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス			1		5	1374	2	2		1		
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others	8	70	8	96	235	62	7	2	2	6	8	5
	小計	8	70	8	96	240	1437	10	3	2	7	8	5
黄金藻類													
渦鞭藻類			6	0			5	6	3				2
鞭毛類													
その他		2		0				1	1				2
総生物数		1388	1890	168	405	549	1938	285	331	198	754	1682	1370

生物数は1ml中の個体数または群体数　　＊印は浄水処理障害生物

片島取水口 月別変化グラフ

総生物数 ・ クロロフィルa ・ 溶存酸素 ・ pH値

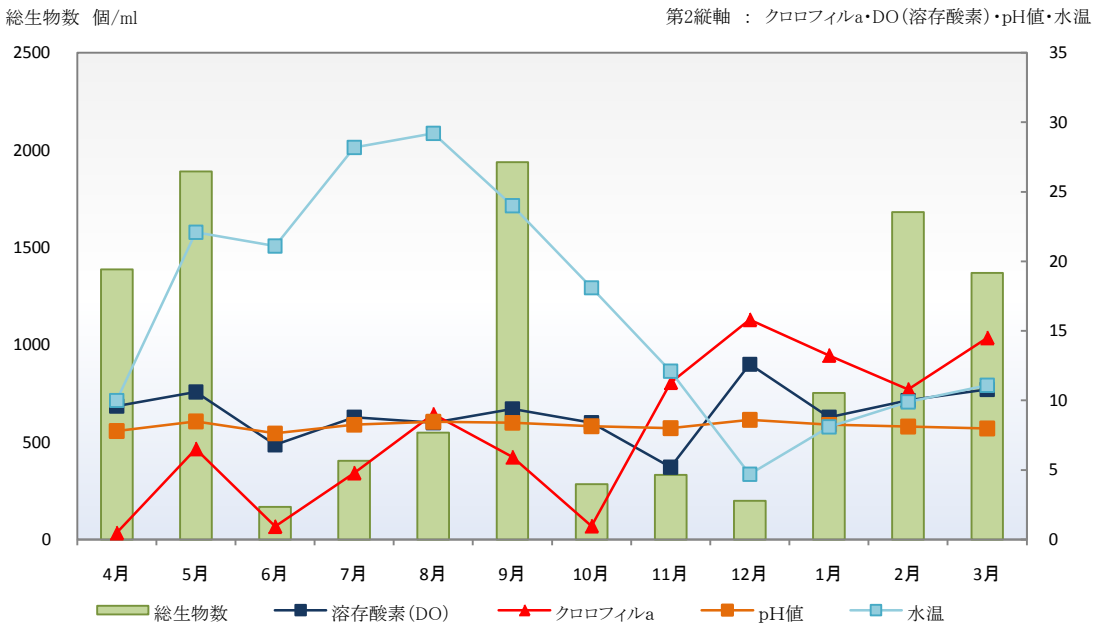

総生物数

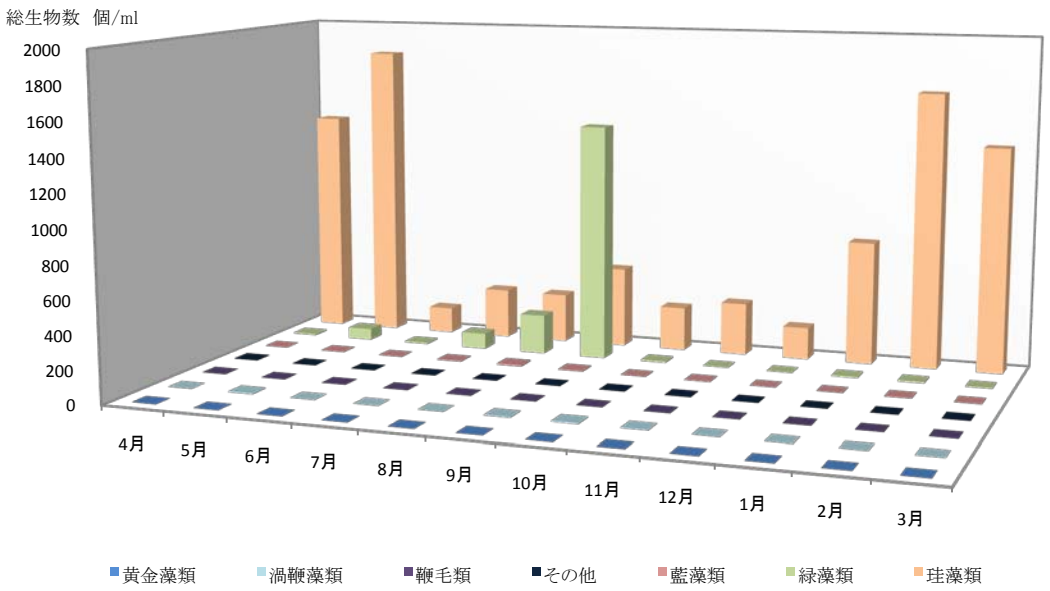

採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水 温	10.0	22.1	21.1	28.2	29.2	24.0	18.1	12.1	4.7	8.1	9.9	11.1
pH値	7.8	8.5	7.6	8.3	8.5	8.4	8.1	8.0	8.6	8.3	8.1	8.0
D O	9.6	10.6	6.8	8.8	8.4	9.4	8.4	5.2	12.6	8.8	10.0	10.8
クロロフィルa	0.5	6.5	0.9	4.8	9.0	5.9	1.0	11.3	15.8	13.2	10.8	14.5
藍藻類	0	2	1	5	10	5	1	3	0	0	3	2
珪藻類	1378	1814	158	304	299	491	268	321	197	746	1670	1360
緑藻類	8	70	8	96	240	1437	10	3	2	7	8	5
黄金藻類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渦鞭藻類	0	6	0	0	0	5	6	3	0	0	0	2
鞭毛類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
総生物数	1388	1890	168	405	549	1938	285	331	198	754	1682	1370

片島浄水系

採水場所		片島処理水											
採水月日		4/10	5/31	6/29	7/26	8/1	9/25	10/29	11/16	12/27	2/4	3/8	3/19
採水時間		8:45	13:40	13:30	13:30	9:30	13:30	13:30	13:40	13:40	13:40	13:30	13:40
気 温		14.0	23.0	25.8	29.1	30.4	25.5	19.1	14.1	7.0	8.8	17.7	17.0
水 温		13.1	22.1	24.0	28.4	29.3	24.2	17.9	11.8	4.7	7.3	9.1	10.3
天候(前日/当日)		晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴
サンプル量(ml)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス					0.8							
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others				4.0	0.8			0.8				
	小計	0.0	0.0	0.0	4.0	1.6	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
珪藻類	＊ アクナンテス	3.2	9.6	4.8	2.4	0.8	8.8	1.6	0.8	0.8		1.6	
	＊ アステリオネラ	0.8											
	コッコネイス		0.8			0.8							
	＊ キクロテラ		46.4	5.6	6.4	1.6	2.4			0.8			
	キンベラ	0.8		1.6								0.8	
	ジアトマ		4.8		1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6		0.8	3.2
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ						0.8	1.6					0.8
	＊ メロシラ												
	ナビクラ		1.6	1.6							0.8	1.6	
	＊ ニッチア	3.2	4.0	2.4	3.2	2.4			1.6		1.6		0.8
	＊ シネドラ	0.8			1.6			2.4				0.8	
	Others		2.4	3.2	2.4							2.4	1.6
	小計	8.8	69.6	19.2	17.6	7.2	13.6	7.2	4.0	3.2	2.4	8.0	6.4
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ					0.8							
	＊ セネデスムス						0.8						
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others		21.6	2.4		1.6	3.2				0.8	0.8	
	小計	0.0	21.6	2.4	0.0	2.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他				5.6	0.8		0.8						
総生物数		8.8	91.2	27.2	22.4	11.2	18.4	7.2	4.8	3.2	3.2	8.8	6.4

○生物数は1ml中の個体数または群体数 ＊印は浄水処理障害生物

採水場所		片島ろ過水											
採水月日		4/10	5/31	6/29	7/26	8/1	9/25	10/29	11/16	12/27	2/4	3/8	3/19
採水時間		8:45	13:40	13:30	13:30	9:30	13:30	13:30	13:40	13:40	13:40	13:30	13:40
気 温		14.0	23.0	25.8	29.1	30.4	25.5	19.1	14.1	7.0	8.8	17.7	17.0
水 温		13.1	22.3	24.0	28.5	29.3	24.2	17.9	12.1	4.7	7.5	9.3	10.3
天候(前日/当日)		晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス							0.008					
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others				0.032								
	小計	0.000	0.000	0.000	0.032	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス				0.056	0.056	0.056	0.024	0.032	0.008		0.008	
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ		0.024		0.024								
	キンベラ												
	ジアトマ												
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	＊ メロシラ												
	ナビクラ										0.008		
	＊ ニッチア	0.800			0.008		0.008					0.016	
	＊ シネドラ								0.008				
	Others		0.016	0.008	0.056								
	小計	0.800	0.040	0.008	0.144	0.056	0.064	0.024	0.040	0.008	0.008	0.024	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス					0.008	0.064						
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others		0.472	0.056	0.024	0.016	0.016			0.008	0.032		
	小計	0.000	0.472	0.056	0.024	0.024	0.080	0.000	0.000	0.008	0.032	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類					0.040								
鞭毛類													
その他				0.024									
総生物数		0.800	0.512	0.088	0.240	0.080	0.144	0.032	0.040	0.016	0.040	0.024	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数 ＊印は浄水処理障害生物

採水場所		片島浄水											
採水月日		4/10	5/31	6/29	7/26	8/1	9/25	10/29	11/16	12/27	2/4	3/8	3/19
採水時間		8:44	13:40	13:30	13:30	9:30	13:30	13:30	13:40	13:40	13:40	13:30	13:40
気 温		14.8	23.0	25.8	29.1	31.2	25.5	19.1	14.1	7.0	8.8	17.7	17.0
水 温		13.1	21.5	22.8	27.2	26.7	23.8	17.9	12.7	4.7	9.1	10.5	11.2
天候(前日/当日)		晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス	0.008	0.016					0.008					
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	＊ メロシラ												
	ナビクラ							0.008					0.008
	＊ ニッチア	0.008											
	＊ シネドラ	0.016		0.008							0.008		
	Others			0.016	0.008								
	小計	0.032	0.016	0.024	0.008	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.008	0.000	0.008
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス			0.008									
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others			0.080		0.016				0.008		0.008	
	小計	0.000	0.000	0.088	0.000	0.016	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.008	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他				0.024	0.008								0.120
総生物数		0.032	0.016	0.136	0.016	0.016	0.000	0.016	0.000	0.008	0.008	0.008	0.128

○生物数は1ml中の個体数または群体数 ＊印は浄水処理障害生物

採水場所		片島取水井											
採水月日		4/10	6/29	7/26	10/29	12/27	3/8						
採水時間		9:11	13:30	13:30	13:30	13:40	13:30						
気 温		14.8	25.8	29.1	19.1	7.0	17.7						
水 温		16.4	16.6	16.7	16.5	4.7	16.5						
天候(前日/当日)		晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴						
サンプル量(ml)		100	100	100	100	100	1000						
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
珪藻類	＊ アクナンテス		0.080										
	＊ アステリオネラ	0.080											
	コッコネイス		0.160										
	＊ キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ		0.160										
	＊ メロシラ												
	ナビクラ												
	＊ ニッチア												
	＊ シネドラ												
	Others		0.080	0.080									
	小計	0.080	0.480	0.080	0.000	0.000	0.000						
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others		0.080										
	小計	0.000	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000						
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他							8.736						
総生物数		0.080	0.560	0.080	0.000	0.000	8.736						

○生物数は1ml中の個体数または群体数 ＊印は浄水処理障害生物

真備浄水系

採水場所		真備着水井						真備浄水					
採水月日		5/15	7/10	9/11	11/13	1/16	3/12	5/15	7/10	9/11	11/13	1/16	3/12
採水時間		9:15	9:06	9:07	9:30	9:03	9:07	9:20	9:14	9:13	9:42	9:15	9:11
気 温		18.3	27.0	25.1	15.2	2.0	5.7	18.3	15.7	25.1	15.4	2.0	6.2
水 温		15.5	27.0	17.2	17.0	16.5	15.6	16.1	16.3	17.4	16.9	16.0	15.6
天候(前日/当日)		曇/雨	晴/晴	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/雨	晴/晴	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス									0.008			
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ											0.008	
	キンベラ												
	ジアトマ												
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	＊ メロシラ			0.008									
	ナビクラ		0.008										
	＊ ニッチア		0.008			0.008				0.008			
	＊ シネドラ												
	Others						0.008	0.008					
	小計	0.000	0.016	0.008	0.000	0.008	0.008	0.008	0.000	0.016	0.000	0.008	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others	0.008		0.008					0.008	0.008			
	小計	0.008	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他							0.008						
総生物数		0.008	0.016	0.016	0.000	0.008	0.016	0.008	0.008	0.024	0.000	0.008	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数 ＊印は浄水処理障害生物

福井浄水系

採水場所		福井1号取水井						福井2号取水井					
採水月日		5/8	7/3	9/4	11/6	1/8	3/5	5/8	7/3	9/4	11/6	1/8	3/5
採水時間		9:17	9:25	9:15	9:20	9:35	9:15	9:45	9:15	9:15	9:37	9:45	9:40
気 温		19.2	22.7	28.1	16.3	4.7	7.5	20.6	22.7	28.1	17.4	4.7	9.1
水 温		17.6	17.2	17.6	17.3	17.3	16.0	18.1	17.7	17.6	17.5	17.3	16.8
天候(前日/当日)		曇/曇	晴/雨	曇/晴	雨/晴	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/雨	曇/晴	雨/晴	晴/晴	曇/晴
サンプル量(ml)		100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others							0.008					
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス												
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	＊ メロシラ												
	ナビクラ								0.008				
	＊ ニッチア												
	＊ シネドラ	0.080											
	Others												
	小計	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others		0.080						0.008				
	小計	0.000	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他				0.024	1.120	0.160	1.680	0.024	0.016				0.024
総生物数		1.280	0.080	0.024	1.120	0.160	1.680	0.032	0.032	0.000	0.000	0.000	0.024

採水場所		水江・四十瀬着水井						福井浄水					
採水月日		5/8	7/3	9/4	11/6	1/8	3/5	5/8	7/3	9/4	11/6	1/8	3/5
採水時間		9:30	9:05	9:15	9:30	9:55	9:30	9:53	9:25	9:15	9:44	10:05	9:50
気 温		19.4	22.7	28.1	16.9	4.7	11.7	20.0	22.7	28.1	17.5	4.7	11.2
水 温		17.8	18.1	18.6	18.3	18.0	17.6	18.6	18.3	18.6	18.4	17.1	14.4
天候(前日/当日)		曇/曇	晴/雨	曇/晴	雨/晴	晴/晴	曇/晴	曇/曇	晴/雨	曇/晴	雨/晴	晴/晴	曇/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス			0.016									
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス					0.008							
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ												
	キンベラ											0.016	
	ジアトマ												
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ			0.008									
	＊ メロシラ												
	ナビクラ												
	＊ ニッチア					0.016						0.032	
	＊ シネドラ												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.008	0.000	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.048	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others		0.008										
	小計	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類								0.008					
鞭毛類													
その他		0.040						0.024					0.008
総生物数		0.040	0.008	0.024	0.000	0.024	0.000	0.032	0.000	0.000	0.000	0.048	0.008

○生物数は1ml中の個体数または群体数 ＊印は浄水処理障害生物

上成浄水系

採水場所		船穂No.1取水ポンプ井						船穂No.2取水ポンプ井					
採水月日		4/17	6/12	8/8	10/10	12/11	2/13	4/17	6/12	8/8	10/10	12/11	2/13
採水時間		9:15	9:00	8:57	9:15	9:10	9:00	9:15	9:00	8:57	9:15	9:05	9:05
気 温		16.3	20.6	29.2	22.9	5.3	5.0	16.3	20.6	29.2	22.9	5.3	5.0
水 温		10.6	18.1	24.7	22.8	14.0	9.2	12.3	18.9	27.2	22.4	12.7	9.3
天候(前日/当日)		曇/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス				0.008								
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others	0.008			0.048						0.016		
	小計	0.008	0.000	0.000	0.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス		0.016					0.056					
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ					0.008							
	キンベラ												
	ジアトマ		0.008										
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	＊ メロシラ												
	ナビクラ		0.008										
	＊ ニッチア							0.008					
	＊ シネドラ												
	Others		0.008					0.008					
	小計	0.000	0.032	0.000	0.000	0.008	0.000	0.072	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others	0.032	0.048	0.008	0.016			0.008			0.016		
	小計	0.032	0.048	0.008	0.016	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類		0.008											
その他		0.016		0.008	0.008			0.016			0.008		
総生物数		0.064	0.080	0.016	0.080	0.008	0.000	0.096	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000

採水場所		船穂No.4取水ポンプ井						上成浄水					
採水月日		4/17	6/12	8/8	10/10	12/11	2/13	4/17	6/12	8/8	10/10	12/11	2/13
採水時間		9:15	9:00	8:57	9:15	9:00	9:00	10:06	9:40	8:57	10:25	10:00	9:40
気 温		16.3	20.6	29.2	22.9	5.3	5.0	20.3	19.5	29.8	25.8	11.8	5.5
水 温		11.0	20.1	23.3	22.4	10.1	6.5	11.6	16.7	22.6	23.3	14.5	9.3
天候(前日/当日)		曇/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム	0.040											
	＊ オシラトリア	0.024											
	Others												
	小計	0.064	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス												
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ				0.032								
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	＊ メロシラ												
	ナビクラ												
	＊ ニッチア						0.016						
	＊ シネドラ												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.032	0.000	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others	0.008	0.032				0.016						
	小計	0.008	0.032	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他		0.024		0.016						0.016	0.024		
総生物数		0.096	0.032	0.016	0.032	0.000	0.032	0.000	0.000	0.016	0.024	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数　＊印は浄水処理障害生物

片島浄水場処理工程 月別変化グラフ

総生物数

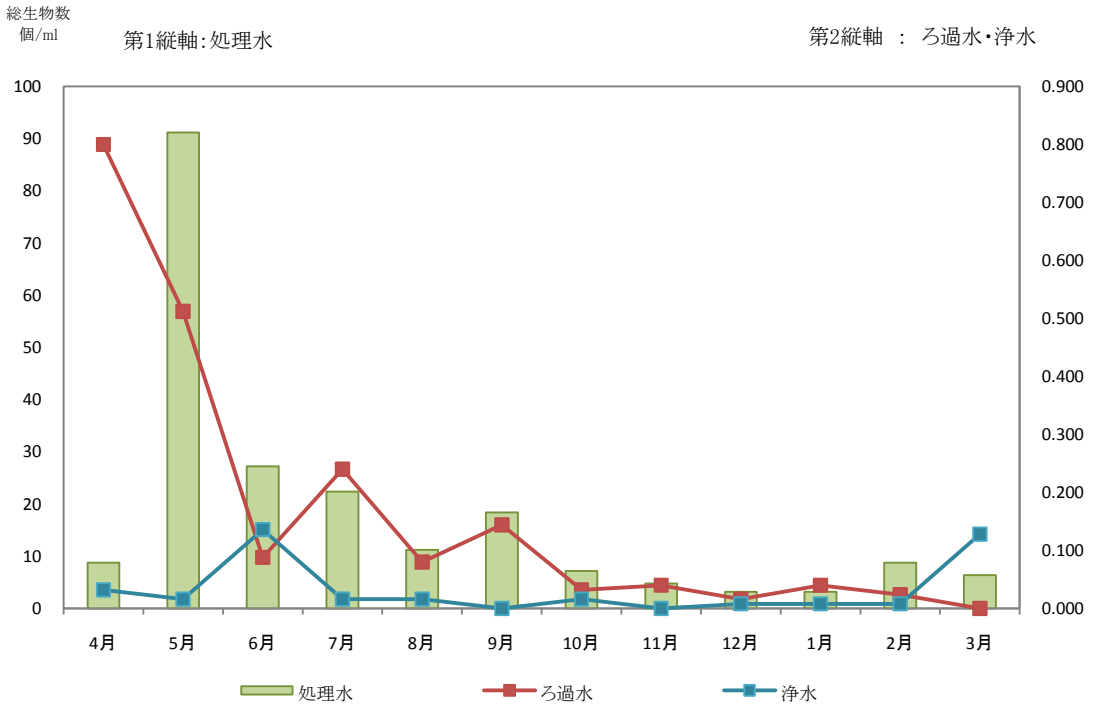

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理水	8.8	91.2	27.2	22.4	11.2	18.4	7.2	4.8	3.2	3.2	8.8	6.4
ろ過水	0.800	0.512	0.088	0.240	0.080	0.144	0.032	0.040	0.016	0.040	0.024	0.000
浄水	0.032	0.016	0.136	0.016	0.016	0.000	0.016	0.000	0.008	0.008	0.008	0.128

クリプトスポリジウム等検査結果

採水場所	採水月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
片島表流水	4月26日	0個/10L	0個/10L
	7月26日	0個/10L	0個/10L
	11月1日	0個/10L	0個/10L
	3月6日	0個/10L	0個/10L
片島浄水	4月26日	0個/40L	0個/40L
	7月26日	0個/40L	0個/40L
	11月1日	0個/40L	0個/40L
	3月6日	0個/40L	0個/40L

7 その他の水質検査結果

(1)カビ臭物質の水質検査 70

(2)配水池等の給水開始前の水質検査 70

(3)受水者の請求による給水栓水質検査 70

(1) カビ臭物質の水質検査

片島浄水場の主水源である高梁川表流水は、夏場にジェオスミン、冬場に 2-メチルイソボルネオールの濃度が上昇する傾向にあります。

平成24年度は、12月下旬より高梁川における2-メチルイソボルネオールの濃度が急激に上昇し、その状況が3月以降まで続いたことが原因で、冬期の浄水において通常より高濃度の2-メチルイソボルネオールが検出されました。

今後も同様に表流水のカビ臭濃度がさらに上昇するおそれがあるため、適切な浄水処理の検討を行う必要があります。

また、カビ臭物質の濃度上昇の時期及び傾向の把握を目的とし、高梁川本流及び成羽川での上流調査を通年で実施しました。

(2) 配水池等の水質検査

平成24年度に当水道局の管理する配水池等について、新設・改造等は行われませんでした。配水池等の新設・改造等をした場合には、必ず水質検査を行なうことが水道法により定められています。

なお、配水池等の清掃等実施後の給水前検査として、12 件の水質検査を行い、実施した検査項目全てについて、水道水質基準に適合していました。

(3) 受水者の請求による給水栓水質検査

水道に関する受水者からの相談事項の中で、水道水の水質に関するものは水質試験センターで検査を行っています。

平成 24 年度の検査受付件数は 34件でした。そのうち、臭いに関する検査が7件含まれていました。なお、臭いに関する検査については、高梁川のカビ臭物質濃度が高濃度になった時期に集中していました。

附　　録

平成24年度水質検査計画

千屋ダム（高梁川上流）

倉敷市水道局

JWWA-GLP057
水道GLP認定

目　次

1　基本方針 …… 1

2　水道事業の概要 …… 1

3　水道の原水及び水道水の状況 …… 2

4　定期的な水質検査の項目、地点及び頻度 …… 3

5　臨時の水質検査 …… 6

6　水質検査方法 …… 6

7　水質検査の精度と信頼性保証 …… 6

8　関係機関との連携 …… 6

9　水質検査計画及び水質検査結果の公表 …… 7

（別表 1～5） …… 8

水質検査計画とは

水質検査は、水道水の安全を確保するために不可欠なものであり水質管理を行う上で重要なものです。

水質検査計画は、安全かつ清浄な水道水の供給を実施していくため、水質検査をどの地点で、どのような検査項目を、どのような回数実施するのかについて定めたもので、年度の始まる前に策定することが法令（水道法施行規則）により定められています。

1 基本方針

(1) 検査地点

水道法で検査が義務づけられている市内の蛇口(給水栓)に加え、浄水場の入口・出口及び水源とします。

(2) 検査項目

水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。

(3) 検査頻度

水源の種類及び各検査項目のこれまでの検査結果などを考慮して定めます。

(4) 検査実施機関

倉敷市水道局水質試験センター(片島浄水場内)で水質検査を行います。

2 水道事業の概要

(1) 給水状況

倉敷市水道局は、市内全域の市民の方に水道水を給水しています。給水状況は表1のとおりです。

表1 倉敷市水道局の給水状況 (平成22年度)

給水区域	倉敷市内全域 (総面積 354.72 km^2)
給水人口	479,792 人
普及率	99.9%
給水戸数	194,590 戸

給水量	
年間給水量	64,379,880 m^3
1日最大給水量	202,580 m^3/日
1日平均給水量	176,383 m^3/日

(2) 浄水場の概要・受水状況

倉敷市水道局では、倉敷市が運営管理を行う片島浄水場、上成浄水場、福井浄水場、真備浄水場で水道水をつくり、備南水道企業団、岡山県南部水道企業団、岡山県広域水道企業団から受水(水道水の購入)を受けて倉敷市全域に送水しています。各浄水場の概要は表2のとおりです。

表2 倉敷市水道局及び企業団の浄水場 (平成22年度)

浄水場名	所在地	水源	浄水処理方式	施設能力 (m^3/日)	受水量 (万 m^3)	主な給水地域
片島浄水場	片島町1000	高梁川表流水 地下水	急速ろ過方式 (一部マンガン除去)	30,070	754	水島地区
上成浄水場	玉島上成1166	高梁川伏流水	塩素消毒※1	42,000	1,040	玉島・船穂地区
福井浄水場	福井287	地下水	塩素消毒※1 (一部マンガン除去)	26,000	364	粒浦・藤戸地区
真備浄水場	総社市下原 1210-3	地下水	塩素消毒※1	11,900	153	真備地区
酒津浄水場 (備南水道企業団)	酒津2237	高梁川伏流水 地下水	塩素消毒※1	102,250 (93,500)※2	2,449	倉敷・庄地区
西阿知浄水場 (岡山県南部水道企業団)	西阿知町247-1	高梁川表流水 伏流水	緩速ろ過方式 急速ろ過方式	122,000 (79,700)※2	1,582	水島・児島地区
総社浄水場 (岡山県広域水道企業団)	総社市井尻野 504-1	高梁川伏流水	緩速ろ過方式	23,548 (2,640)※2	96	真備地区

※1 消毒剤は次亜塩素酸ナトリウムを使用　　※2 ( )内の数字は倉敷市水道局の受水分の数量

3 水道の原水及び水道水の状況

(1) 原水の状況

倉敷市水道局の水道水は、高梁川表流水、伏流水及び地下水を水源としています。

企業団から受水する水道水については、備南水道企業団が高梁川伏流水及び地下水を、岡山県南部水道企業団が高梁川表流水及び伏流水を、岡山県広域水道企業団が高梁川伏流水をそれぞれ水源としています。

各浄水場では、水源及び原水について水質管理上留意すべき項目について定期的な検査を行うとともに、水質状況に応じた適切な浄水処理を行っており、水道水の安全性を確保しています。

近年では、冬期において高梁川表流水のカビ臭物質※3濃度が急激に上昇する傾向が見られます。片島浄水場では、カビ臭の発生時には監視体制を強化するとともに、粉末活性炭処理を行い臭気物質の除去対策を講じることで、給水栓水への影響を未然に防いでいます。

(2) 水道水の状況

蛇口(給水栓)での水道水の水質状況については、法令に基づき市内各所で毎日検査などを行うことで、安全性を確認しています。

各浄水場における原水の特徴及び水質管理上注意しなければならない項目は表3のとおりです。

表3 原水の状況と留意すべき水質項目

浄水場名	水源	原水の特徴	原水水質の汚染要因	水質管理上注意する項目
片島浄水場	高梁川表流水	水質の変動が大きい	降雨後の濁度上昇 カビ臭物質産出生物の発生 上流の工場排水等の影響	濁度 消毒副生成物 カビ臭
	地下水	フッ素濃度が高い		フッ素
上成浄水場	高梁川伏流水	水質が安定		濁度 残留塩素
福井浄水場	地下水	水質が安定 蒸発残留物が多い		濁度
真備浄水場	地下水	水質が安定		濁度
酒津浄水場 (備南水道企業団)	高梁川伏流水 地下水	水質が安定		濁度 残留塩素
西阿知浄水場 (岡山県南部水道企業団)	高梁川表流水	水質の変動が大きい	降雨後の濁度上昇 カビ臭物質産出生物の発生 上流の工場排水等の影響	濁度 消毒副生成物 カビ臭
	伏流水	水質が安定		残留塩素
総社浄水場 (岡山県広域水道企業団)	高梁川伏流水	水質が安定	ろ過障害藻類の発生	濁度 消毒副生成物

※3 ジェオスミン及び 2-メチルイソボルネオールの 2物質の総称

4 定期的な水質検査の項目、地点及び頻度

(1) 検査の項目

倉敷市水道局では水質検査について、法令(水道法)で検査が義務づけられている検査に加えて、水質管理上必要と判断した検査を行います。(検査項目の詳細は、別表1～5参照)

毎日検査項目は、蛇口(給水栓)で毎日行うことが法令で義務づけられている項目です。

水質基準項目は、基準値以下で給水することが法令で義務づけられている項目です。

水質管理目標設定項目は、将来にわたり水道水の安全性を確保するため、水道水質管理上留意すべき項目です。水道事業者が水質管理上必要と判断した項目について検査を行います。

クリプトスポリジウム関連項目は、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、次亜塩素酸ナトリウムによる塩素消毒に対して耐性のある病原微生物及び指標となる微生物について、水道水の安全性を確保するために検査を行います。

一般項目は、水源の環境を監視するための項目や浄水処理の維持管理に必要な項目について、倉敷市水道局が項目を設定して検査を行います。

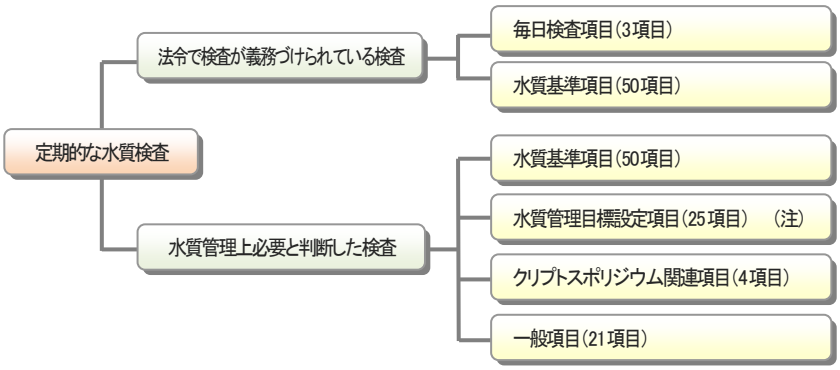

(注)　倉敷市水道局では、水質管理目標設定項目27項目のうち、「二酸化塩素※4」及び「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)※5」を省略した25項目を検査します。

図1　倉敷市水道局が行う定期的な水質検査

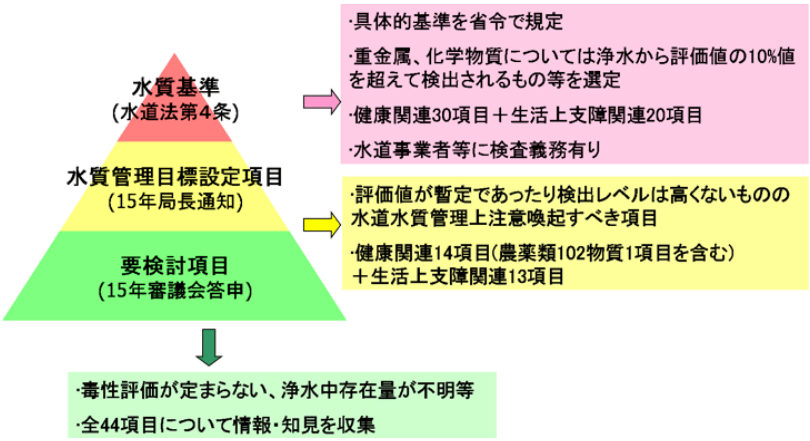

図2　水質基準・水質管理目標設定項目・要検討項目について(厚生労働省HPより抜粋)

※4 倉敷市水道局では、二酸化塩素を消毒剤として使用していないため
※5 水質基準項目の「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」で代替評価できるため

(2) 検査の地点及び頻度

① 法令で義務づけられている検査

(ア)毎日検査項目　（図3、表4参照）

〔検査地点〕　市内15箇所の蛇口(給水栓)

表4　毎日検査項目の検査項目及び検査頻度

項目	評価	法令で定める頻度（検査回数）	検査回数/年
色	異常がないこと	1回/1日	365
濁り	異常がないこと	1回/1日	365
消毒の残留効果（残留塩素）	消毒の残留効果があること（0.1mg/L 以上）	1回/1日	365

(イ)水質基準項目　（図3、別表1参照）

〔検査地点〕　市内15箇所の蛇口、または浄水場出口

トリハロメタンのように浄水場から蛇口までの間で濃度が変化する項目は蛇口で、蒸発残留物のように濃度が変化しない項目は浄水場出口で検査を実施する。

〔検査頻度〕　法令で定められている検査頻度(項目ごとに原則「1回/月」または「4回/年」)

＊片島浄水場出口については、法令で定める頻度以上(1回/月)

＊カビ臭物質　：　片島浄水場及び西阿知浄水場系統の蛇口で1回/月
その他の浄水場系統の蛇口で3回/年

② 水質管理上の必要性から行う検査

(ア)水質基準項目　（図3、別表1参照）

〔検査地点〕　水質管理上必要と判断した地点(以下に示す(a)及び(b))

(a)水源、浄水場の入口(原水)、出口(浄水)

〔検査頻度〕　水源で2回/年、浄水場入口及び出口で4回/年(一部項目については1回/月)

＊片島浄水場については、浄水場出口で1回/月

＊カビ臭物質　：　片島浄水場で1回/月、　その他の浄水場で3回/年

(b)市内15箇所の蛇口(給水栓)

〔検査頻度〕　1回/年

(イ)水質管理目標設定項目　（図3、別表2参照）

〔検査地点〕　蛇口(各浄水場系統の代表1地点)、水源、浄水場入口及び出口

〔検査頻度〕　2回/年(一部項目については1回/月)

＊農薬類　：　片島浄水場入口では、11～12月を除く10回/年

(ウ)クリプトスポリジウム関連項目　（図3、別表3参照）

〔検査地点〕　浄水場入口及び出口

〔検査頻度〕　＊大腸菌、嫌気性芽胞菌　：　浄水場入口で1回/月

＊クリプトスポリジウム、ジアルジア　：　片島浄水場入口及び出口で4回/年

(エ)一般項目　（図4、別表4参照）

〔検査地点〕　水源、浄水場入口、浄水場出口及び市内15箇所の蛇口

〔検査頻度〕　原則2回/年

＊生物　：　片島浄水場で12回/年、　その他の浄水場で6回/年

浄水場	： 4 箇所
取水場	： 4 箇所
(原水水質検査地点	： 9 箇所)
蛇口(給水栓)	:15 箇所
水源(上流域)	： 2 箇所

片島系給水区	備南系給水区
上成系給水区	県南系給水区
福井系給水区	真備系給水区

片島浄水場	① 水島千鳥町公園
	② 鶴新田公園
上成浄水場	③ 玉島の森
	④ 船穂町スポーツ広場
	⑤ 岩谷公園
福井浄水場	⑥ 粒浦公園
酒津浄水場(備南)	⑦ 小溝公園
	⑧ 矢部公園
	⑨ 早沖公園
西阿知浄水場(県南)	⑩ 南畝第1公園
	⑪ 添池公園
	⑫ 明石公園
	⑬ 惣佐池公園
真備浄水場	⑭ 真備公民館呉妹分館
	⑮ 真備公民館二万分館

図3　浄水場系統及び検査地点

5 臨時の水質検査

次に挙げる状況が発生し、水道水が水質基準に適合しないおそれがある場合、臨時の水質検査を行います。

- 定期検査で異常が見つかった場合
- 油流出等の水質汚濁事故が発生した場合
- 魚等の死骸が多数浮上した場合
- 消化器系の感染症が取水口の上流や給水区域で流行している場合
- 水道施設が著しく汚染されるおそれがある場合
- その他必要があると認められる場合

6 水質検査方法

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた検査方法(「水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等)により行います。

また、その他の項目の検査は、上水試験方法((社)日本水道協会発行)等により行います。

7 水質検査の精度と信頼性保証

(1) 水質検査の精度

原則として基準値及び目標値の1/10を定量下限値とし、定量下限値付近での測定誤差が一定範囲内※6であることを確認し、検査精度を確保しています。

(2) 信頼性の保証

自主的な精度管理の実施に加え、厚生労働省による外部精度管理に参加し、信頼性の保証に努めています。

また、平成22年1月26日に水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)※7の認定を取得し、本水道局が行う水質検査について信頼性が保証されました。

水道GLP認定内容

認　定　機　関	社団法人 日本水道協会(JWWA)
認　定　日	2010年(平成22年)1月26日
適　用　基　準	水道水質検査優良試験所規範
水質検査機関名	倉敷市水道局浄水課
認　定　範　囲	対象:水道水・浄水 項目:水道水質基準項目
認　定　番　号	JWWA－GLP057

JWWA-GLP057

8 関係機関との連携

倉敷市水道局では、岡山市水道局並びに岡山県広域水道企業団と、各事業体が所有する水質検査機器、器具、検査試薬等を相互利用する「水質検査機器の相互利用に関する協定」を平成22年1月に締結しました。

不測の機器故障等への対応、緊急の検査等が可能となることにより、安定した検査体制を確立しています。

また、油流出等の水質事故が発生した場合、岡山三川水質汚濁防止連絡協議会、近隣水道事業体等と連携し、迅速な対応に努めます。

※6 定量下限値における変動係数(CV値)について、無機物(金属等)で10%以内、有機化合物で20%以内
※7 (社)日本水道協会が審査・認定・登録を行う、水道事業体等の水質検査機関が測定した水質検査結果の精度や信頼性を確保するため、水質検査機関が備えるべき組織及び設備機器、検査方法の標準作業手順書等について定めた規格

9 水質検査計画及び水質検査結果の公表

(1) 水質検査計画

水質検査計画は、毎事業年度の開始前に作成し、倉敷市水道局庁舎及び市内各支所の水道営業所で閲覧できるほか、水道局ホームページで公表します。

また、公表した水質検査結果及びお客様からのご意見・ご要望を参考に、次年度の検査計画の見直し・策定を行うことで、より安心・安全な水道水を目指していきます。

(2) 水質検査結果

毎月実施分の市内15箇所の蛇口の検査結果を、倉敷市水道局ホームページで公表します。

検査結果は、検査地点ごとに検出濃度の最大値や平均値を水質基準値と比較し、翌年度の水質検査計画における検査項目や検査頻度に反映していきます。

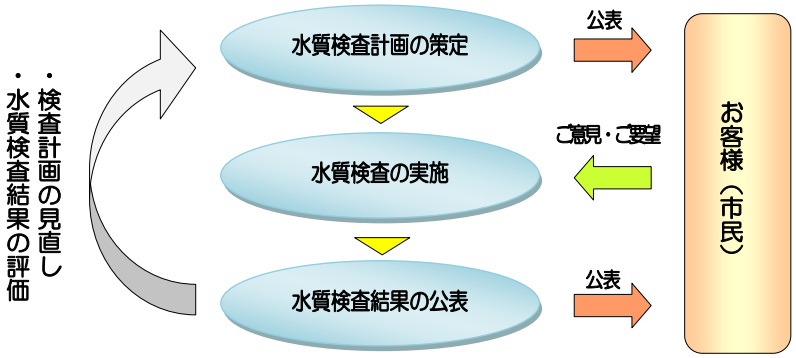

図4 水質検査計画策定のイメージ

この水質検査計画に対するお客様のご意見をお寄せください。
お客様からのご意見は、今後の水質検査計画策定の参考とさせていただきます。

倉敷市水道局キャラクター
「くらっぴぃ」

【お問い合わせ先及び宛先】

倉敷市水道局浄水課
〒710-0805 倉敷市片島町1000番地
Tel ： 086-465-7314
Fax ： 086-466-4841
e-mail ： wbpur@city.kurashiki.okayama.jp
ホームページ： http://www.city.kurashiki.okayama.jp/suidou/

別表１　水質基準項目

番号	項　　目	水道水質基準値	法令に基づく検査回数	検査計画（回/年）				
				蛇口（給水栓）	浄水場の出口		浄水場の入口	水源
					表流系	伏流・地下系		
1	一般細菌	100集落数/mL	12	12	12	12	12	2
2	大腸菌	検出されないこと		12	12	12	12	2
3	カドミウム及びその化合物 ※2	0.003 mg/L	4※1	1	12	4	4	2
4	水銀及びその化合物 ※2	0.0005 mg/L		1	12	4	4	2
5	セレン及びその化合物 ※2	0.01 mg/L		1	12	4	4	2
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L		4	12	4	4	2
7	ひ素及びその化合物 ※2	0.01 mg/L		1	12	4	4	2
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L		4	12	4	4	2
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L	4	4	12	4	4	2
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※2	10 mg/L	4※1	1	12	4	4	2
11	フッ素及びその化合物 ※2	0.8 mg/L		1	12	4	4	2
12	ホウ素及びその化合物 ※2	1.0 mg/L		1	12	4	4	2
13	四塩化炭素 ※2	0.002 mg/L		1	12	4	4	2
14	1,4-ジオキサン ※2	0.05 mg/L		1	12	4	4	2
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ※2	0.04 mg/L		1	12	4	4	2
16	ジクロロメタン ※2	0.02 mg/L		1	12	4	4	2
17	テトラクロロエチレン ※2	0.01 mg/L		1	12	4	4	2
18	トリクロロエチレン ※2	0.01 mg/L		1	12	4	4	2
19	ベンゼン ※2	0.01 mg/L		1	12	4	4	2
20	塩素酸	0.6 mg/L	4	4	12	4	－	－
21	クロロ酢酸	0.02 mg/L		4	12	4	－	－
22	クロロホルム	0.06 mg/L		4	12	4	－	－
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/L		4	12	4	－	－
24	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		4	12	4	－	－
25	臭素酸	0.01 mg/L		4	12	4	－	－
26	総トリハロメタン	0.1 mg/L		4	12	4	－	－
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/L		4	12	4	－	－
28	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L		4	12	4	－	－
29	ブロモホルム	0.09 mg/L		4	12	4	－	－
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L		4	12	4	－	－
31	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L	4※1	4	12	4	4	2
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L		4	12	4	4	2
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/L		4	12	4	4	2
34	銅及びその化合物	1.0 mg/L		4	12	4	4	2
35	ナトリウム及びその化合物 ※2	200 mg/L		1	12	4	4	2
36	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L		4	12	4	4	2
37	塩化物イオン	200 mg/L	12	12	12	12	12	2
38	カルシウム、マグネシウム等（硬度） ※2	300 mg/L	4※1	1	12	4	4	2
39	蒸発残留物 ※2	500 mg/L		1	12	4	4	2
40	陰イオン界面活性剤 ※2	0.2 mg/L		1	12	4	4	2
41	ジェオスミン	0.00001 mg/L	発生時期に月1回以上	12(3)※3	12	3	12(3)※3	－
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L		12(3)※3	12	3	12(3)※3	－
43	非イオン界面活性剤 ※2	0.02 mg/L	4※1	1	12	4	4	2
44	フェノール類 ※2	0.005 mg/L		1	12	4	4	2
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L	12	12	12	12	12	2
46	pH 値	5.8～8.6		12	12	12	12	2
47	味	異常でないこと		12	12	12	－	－
48	臭気	異常でないこと		12	12	12	12	2
49	色度	5 度		12	12	12	12	2
50	濁度	2 度		12	12	12	12	2

（注）青色部分は法令で義務付けられている検査を、黄色部分は水質管理上の必要性から行う検査を表します。

※1 ： 過去3年間の検査結果がすべて基準値の1/5以下の場合には、1年に1回まで省略することができる。（基準値の1/10以下の場合には3年に1回まで。）

※2 ： 送・配水池内で濃度が上昇しないことが明らかな場合には、浄水場出口を検査の個所とすることができる。

※3 ： 伏流水・地下水を使用している浄水場・蛇口（給水栓）では3回、表流水を使用している浄水場・蛇口（給水栓）では12回検査を行う。

別表2　水質管理目標設定項目

番号	項　　目	目標値	検査計画（回/年）				
			蛇口※1（給水栓）	浄水場の出口	浄水場の入口		水源
					表流水	伏流・地下水	
1	アンチモン及びその化合物	0.015 mg/L	2	2	2	2	2
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L(暫定)	2	2	2	2	2
3	ニッケル及びその化合物	0.01 mg/L(暫定)	2	2	2	2	2
4	亜硝酸態窒素	0.05 mg/L(暫定)	2	2	2	2	2
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L	2	2	2	2	2
6	削除						
7	削除						
8	トルエン	0.4 mg/L	2	2	2	2	2
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.1 mg/L	2	2	2	2	2
10	亜塩素酸	0.6 mg/L	2	2	－	－	－
11	削除						
12	二酸化塩素	0.6 mg/L	二酸化塩素を使用していないため、測定しない				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L(暫定)	2	2	－	－	－
14	抱水クロラール	0.02 mg/L(暫定)	2	2	－	－	－
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1	2	2	10	2	－
16	残留塩素	1 mg/L	12※2	12	－	－	－
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L～100 mg/L	2	2	2	2	2
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L	2	2	2	2	2
19	遊離炭酸	20 mg/L	2	2	2	2	－
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L	2	2	2	2	2
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L	2	2	2	2	2
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)で代替評価できるため、測定しない				
23	臭気強度(TON)	3	2	2	2	2	－
24	蒸発残留物	30 mg/L～200 mg/L	2	2	2	2	2
25	濁度	1 度	12	12	12	12	2
26	pH 値	7.5 程度	12	12	12	12	2
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	2	2	2	2	－
28	従属栄養細菌	2,000 集落/mL(暫定)	2	2	2	2	－
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L	2	2	2	2	2
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L	2	2	2	2	2

(注)黄色部分は、水質管理上の必要性から行う検査を表します。
※1 ： 各浄水場系統の代表する1ヶ所の蛇口を検査します。
※2 ： 毎日検査項目としての1回/1日(365回/年)の検査とは別に行います。

別表3　クリプトスポリジウム関連項目

番号	項　　目	検査方法	検査計画（回/年）				
			蛇口（給水栓）	浄水場の出口	浄水場の入口		水源
					表流水	伏流・地下水	
1	大腸菌(大腸菌数)	特定酵素基質培地法	－	－	12	12	－
2	嫌気性芽胞菌	標準寒天培地法	－	－	12	12	－
3	クリプトスポリジウム	ポリカーボネート製メンブレンフィルター法	－	4※3	4	－	－
4	ジアルジア	ポリカーボネート製メンブレンフィルター法	－	4※3	4	－	－

※3 ： 指標菌が検出されている片島浄水場のみ行います。

別表4　一般項目

番号	項　　目	検査方法	検査計画（回/年）				
			蛇口（給水栓）	浄水場の出口	浄水場の入口		水源
					表流水	伏流・地下水	
1	大腸菌群	特定酵素基質培地法	12	12	12	12	2
2	大腸菌群数(MPN)	特定酵素基質培地法(最確数法)	－	－	2	－	2
3	電気伝導度	電極法	－	－	2	2	2
4	総アルカリ度	滴定法	－	－	2	2	2
5	総酸度	滴定法	－	－	2	2	2
6	浸食性遊離炭酸	計算法	－	－	2	2	2
7	SS	ろ過法	－	－	2	－	2
8	COD	滴定法	－	－	2	－	2
9	BOD	滴定法	－	－	2	－	2
10	DO	滴定法	－	－	2	－	2
11	臭化物イオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
12	硝酸イオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
13	リン酸イオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
14	硫酸イオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
15	カリウムイオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
16	カルシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
17	マグネシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
18	全窒素	熱分解法	－	－	2	2	2
19	全リン	ICP 発光分析法	－	－	2	2	2
20	アンモニア態窒素	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
21	生物	光学顕微鏡法	－	12(6)※4	12	6	－

※4 ： 伏流水・地下水を使用している浄水場では6回、表流水を使用している浄水場では12回検査を行います。

別表5 農薬類一覧

番号	項　　目	目標値	番号	項　　目	目標値
1	チウラム	0.02 mg/L	52	メフェナセット	0.02 mg/L
2	シマジン（CAT）	0.003 mg/L	53	プレチラクロール	0.05 mg/L
3	チオベンカルブ	0.02 mg/L	54	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 mg/L
4	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	0.002 mg/L	55	チオファネートメチル	0.3 mg/L
5	イソキサチオン※2	0.008 mg/L	56	テニルクロール	0.2 mg/L
6	ダイアジノン※2	0.005 mg/L	57	メチダチオン（DMTP）	0.004 mg/L
7	フェニトロチオン（MEP）※2	0.003 mg/L	58	カルプロパミド	0.04 mg/L
8	イソプロチオラン（IPT）	0.3 mg/L	59	ブロモブチド	0.1 mg/L
9	クロロタロリル（TPN）	0.05 mg/L	60	モリネート	0.005 mg/L
10	プロピザミド	0.05 mg/L	61	プロシミドン	0.09 mg/L
11	ジクロルボス（DDVP）	0.008 mg/L	62	アニロホス	0.003 mg/L
12	フェノブカルブ（BPMC）	0.03 mg/L	63	アトラジン	0.01 mg/L
13	クロルニトロフェン（CNP）：失効農薬	0.0001 mg/L	64	ダラポン※1	0.08 mg/L
14	CNP-アミノ体	－	65	ジクロベニル（DBN）	0.01 mg/L
15	イプロベンホス（IBP）	0.008 mg/L	66	ジメトエート	0.05 mg/L
16	EPN※2	0.004 mg/L	67	ジクワット※1	0.005 mg/L
17	ベンタゾン	0.2 mg/L	68	ジウロン（DCMU）	0.02 mg/L
18	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	0.005 mg/L	69	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01 mg/L
19	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D）	0.03 mg/L	70	エトフェンプロックス	0.08 mg/L
20	トリクロピル	0.006 mg/L	71	フェンチオン（MPP）	0.001 mg/L
21	アセフェート	0.08 mg/L	72	グリホサート	2 mg/L
22	イソフェンホス：失効農薬※2	0.001 mg/L	73	マラソン（マラチオン）※2	0.05 mg/L
23	クロルピリホス※2	0.003 mg/L	74	メソミル	0.03 mg/L
24	トリクロルホン（DEP）	0.03 mg/L	75	ベノミル	0.02 mg/L
25	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L	76	ベンフラカルブ	0.04 mg/L
26	イプロジオン	0.3 mg/L	77	シメトリン	0.03 mg/L
27	エトリジアゾール（エクロメゾール）	0.004 mg/L	78	ジメピペレート：失効農薬	0.003 mg/L
28	オキシン銅	0.04 mg/L	79	フェントエート（PAP）	0.004 mg/L
29	キャプタン	0.3 mg/L	80	ブプロフェジン	0.02 mg/L
30	クロロネブ	0.05 mg/L	81	エチルチオメトン	0.004 mg/L
31	トルクロホスメチル※2	0.2 mg/L	82	プロベナゾール	0.05 mg/L
32	フルトラニル	0.2 mg/L	83	エスプロカルブ	0.03 mg/L
33	ペンシクロン	0.1 mg/L	84	ダイムロン	0.8 mg/L
34	メタラキシル	0.05 mg/L	85	ビフェノックス：失効農薬	0.2 mg/L
35	メプロニル	0.1 mg/L	86	ベンスルフロンメチル	0.4 mg/L
36	アシュラム	0.2 mg/L	87	トリシクラゾール	0.08 mg/L
37	ジチオピル	0.009 mg/L	88	ピペロホス：失効農薬	0.0009 mg/L
38	テルブカルブ（MBPMC）：失効農薬	0.02 mg/L	89	ジメタメトリン	0.02 mg/L
39	ナプロパミド	0.03 mg/L	90	アゾキシストロビン※1	0.5 mg/L
40	ピリブチカルブ	0.02 mg/L	91	イミノクタジン酢酸塩※1	0.006 mg/L
41	ブタミホス※2	0.02 mg/L	92	ホセチル※1	2 mg/L
42	ベンスリド（SAP）	0.1 mg/L	93	ポリカーバメート※1	0.03 mg/L
43	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.08 mg/L	94	ハロスルフロンメチル	0.3 mg/L
44	ペンディメタリン	0.1 mg/L	95	フラザスルフロン	0.03 mg/L
45	メコプロップ（MCPP）	0.005 mg/L	96	チオジカルブ	0.08 mg/L
46	メチルダイムロン：失効農薬	0.03 mg/L	97	プロピコナゾール	0.05 mg/L
47	アラクロール	0.01 mg/L	98	シデュロン	0.3 mg/L
48	カルバリル（NAC）	0.05 mg/L	99	ピリプロキシフェン	0.3 mg/L
49	エディフェンホス（エジフェンホス、EDDP）	0.006 mg/L	100	トリフルラリン	0.06 mg/L
50	ピロキロン	0.04 mg/L	101	カフェンストロール	0.008 mg/L
51	フサライド	0.1 mg/L	102	フィプロニル	0.0005 mg/L

※1 ： 農薬類については、設定されている102種類のうち、番号64（ダラポン）、67（ジクワット）、91（イミノクタジン酢酸塩）、92（ホセチル）、93（ポリカーバメート）を除く97種類の検査を行います。

※2 ： オキソン体の濃度も測定し、総農薬の指標値の算出に当たっては、各原体の濃度と当該オキソン体の濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出します

発行　倉敷市水道局水質試験センター（片島浄水場内）

〒710-0805　倉敷市片島町1000番地
TEL：086-465-7314　　FAX：086-466-4841
E-mail ： wbpur@city.kurashiki.okayama.jp