

水質試験年報

平成29年度



小阪部川ダム

倉敷市水道局

目 次

1	水道水質に関する基準.....	1
2	生活環境の保全に関する基準.....	6
3	高粱川の水源.....	7
4	倉敷市内の主な水道施設.....	8
5	水質検査結果	
	(1)原水.....	11
	(2)浄水場.....	24
	(3)給水栓	
	I 毎日検査.....	28
	II 定期検査.....	29
	(4)農薬検査結果.....	45
	(5)高粱川水系(上流域).....	56
6	生物検査	
	(1)片島取水口生物検査.....	59
	(2)片島浄水場処理工程生物検査.....	61
	(3)クリプトスポリジウム等検査結果.....	66
7	その他の水質検査結果.....	68

附 録

平成 29 年度倉敷市水質検査計画.....	70
------------------------	----

1 水道水質に関する基準（平成30年3月31日現在）

◎水質基準項目（51項目）

番号	項目	水道水質基準値	検査方法	備考
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと。（陰性であること。）	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003 mg/L 以下であること。	ICP-MS法	金属類
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005 mg/L 以下であること。	還元気化原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01 mg/L 以下であること。	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01 mg/L 以下であること。	ICP-MS法	
7	ひ素及びその化合物	ひ素の量に関して、0.01 mg/L 以下であること。	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05 mg/L 以下であること。	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	無機物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ・ポストカラム法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0 mg/L 以下であること。	ICP-MS法	一般有機化合物
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
			バージ・トラップ-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下であること。	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下であること。	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ・ポストカラム法	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下であること。	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
30	ブromホルム	0.09 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下であること。	誘導体化-溶媒抽出-GC-MS法	
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0 mg/L 以下であること。	ICP-MS法	色
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L 以下であること。	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3 mg/L 以下であること。	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0 mg/L 以下であること。	ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	味覚
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05 mg/L 以下であること。	ICP-MS法	色
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	味覚
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下であること。	重量法	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下であること。	固相抽出-HPLC法	
42	ジオスミン	0.00001 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	臭い
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下であること。	固相抽出-吸光光度法	発泡
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下であること。	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	臭い
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下であること。	全有機炭素計測定法	基礎的性状
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下であること。	ガラス電極法	
48	味	異常でないこと。	官能法	
49	臭気	異常でないこと。	官能法	
50	色度	5 度以下であること。	透過光測定法	
51	濁度	2 度以下であること。	積分球式光電光度法	

水質管理目標設定項目(26項目)

番号	項目	目標値	検査方法	備考
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02 mg/L 以下	ICP-MS 法	金属類
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002 mg/L 以下(暫定)	ICP-MS 法	
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02 mg/L	ICP-MS 法	
4	削除	—	—	一般有機化合物
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	パージ・トラップ-GC-MS 法	
6	削除	—	—	
7	削除	—	—	
8	トルエン	0.4 mg/L 以下	パージ・トラップ-GC-MS 法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	溶媒抽出-GC-MS 法	代替酸化剤
10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	
11	削除	—	—	
12	二酸化塩素 (注 1)	0.6 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	消毒副生成物
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS 法	
14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS 法	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1 以下	農薬ごとに定められた方法による	農薬
16	残留塩素	1 mg/L 以下	ジエチル-p-フェニレンジアミン法	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	味覚
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01 mg/L 以下	ICP-MS 法	色
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	滴定法	味覚
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	パージ・トラップ-GC-MS 法	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	パージ・トラップ-GC-MS 法	
22	有機物等 (注 2) (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	滴定法	
23	臭気強度 (TON)	3 以下	官能法	
24	蒸発残留物	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下	重量法	濁り
25	濁度	1 度以下	積分球式光電光度法	
26	pH 値	7.5 程度	ガラス電極法	
27	腐食性 (ラングリア指数)	-1 程度以上とし、極力 0 に近づける	計算法	腐食
28	従属栄養細菌	2000 集落/mL 以下(暫定)	R2A 寒天培地法	
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	パージ・トラップ-GC-MS 法	一般有機化合物
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L 以下	ICP-MS 法	金属類

(注 1) 倉敷市水道局の全ての浄水場において、消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、二酸化塩素の測定は行なっていません。

(注 2) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)で代替評価できるため、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の測定は行なっていません。

要検討項目(実施分のみ)

番号	項目	目標値	検査方法	備考
4	モリブデン	0.07 mg/L 以下	ICP-MS 法	金属類
28	ブロモクロロ酢酸	—	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS 法	消毒副生成物
29	ブロモジクロロ酢酸	—	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS 法	
30	ジブロモクロロ酢酸	—	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS 法	
31	ブロモ酢酸	—	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS 法	
32	ジブロモ酢酸	—	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS 法	
33	トリブロモ酢酸	—	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS 法	
34	トリクロロアセトニトリル	—	溶媒抽出-GC-MS 法	
35	ブロモクロロアセトニトリル	—	溶媒抽出-GC-MS 法	
36	ジブロモアセトニトリル	0.06 mg/L 以下	溶媒抽出-GC-MS 法	

一般項目

項目	測定単位	検査方法	項目	測定単位	検査方法
大腸菌群	—	特定酵素基質培地法	臭化物イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
大腸菌群数(MPN)	MPN/100mL	特定酵素基質培地法(最確数法)	硝酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
大腸菌数	個/100mL	特定酵素基質培地法(最確数法)	リン酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
嫌気性芽胞菌	個/100mL	ハンドフオード改良培地法	硫酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
電気伝導率	μ S/cm	電極法	カリウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
総アルカリ度	mg/L	滴定法	カルシウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
総酸度	mg/L	滴定法	マグネシウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
浸食性遊離炭酸	mg/L	計算法	全窒素	mg/L	熱分解法
SS	mg/L	ろ過法	全リン	mg/L	ICP-MS 法
COD	mg/L	滴定法	アンモニア態窒素	mg/L	イオンクロマトグラフ法
BOD	mg/L	滴定法	クリプトスポリジウム	個/10L,20L	直接蛍光抗体染色法
DO	mg/L	滴定法	ジアルジア	個/10L,20L	直接蛍光抗体染色法

◎農薬類(管理目標設定項目の項目15)の対象農薬リスト(120項目)

番号	項目	目標値	検査方法
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05 mg/L	バージ・トラップ-GC-MS 法
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08 mg/L	LC-MS 法
3	2,4-D(2,4-PA)	0.03 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード)
4	EPN ^{※1}	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
5	MCPA(MCP)	0.005 mg/L	LC-MS 法
6	アシュラム	0.9 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
7	アセフェート	0.006 mg/L	LC-MS 法(ポジティブモード)
8	アトラジン	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
9	アニロホス	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
10	アミトラズ	0.006 mg/L	LC-MS 法
11	アラクロール	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
12	イソキサチオン ^{※1}	0.008 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
13	インフェンホス ^{※1}	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
14	インプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
15	インプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
16	イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
17	イミノクタジン	0.006 mg/L	固相抽出-HPLC-ポストカラム法 溶媒抽出-HPLC-ポストカラム法
18	インダノファン	0.009 mg/L	固相抽出-GC-MS 法、LC-MS 法
19	エスプロカルブ	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
20	エディフェンホス	0.006 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
21	エトフェンブロックス	0.08 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
22	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
23	エンドスルファン(ベンゾエビン) ^{※2}	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
24	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	LC-MS 法
25	オキシ銅(有機銅)	0.03 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
26	オリサストロビン	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
27	カズサホス	0.0006 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
28	カフェンストロール	0.008 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
29	カルタップ	0.3 mg/L	LC-MS 法
30	カルバリル(NAC)	0.05 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
31	カルプロバミド	0.04 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
32	カルボフラン	0.005 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
33	キノクラミン(ACN)	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
34	キャプタン	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
35	クミルロン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法、LC-MS 法
36	グリホサート ^{※3}	2 mg/L	誘導体化-HPLC 法
37	グルホシネート	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC-MS 法
38	クロメブロップ	0.02 mg/L	LC-MS 法
39	クロルニトロフェン(CNP) ^{※4}	0.0001 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
40	クロルピリホス ^{※1}	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
41	クロタロニル(TPN)	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
42	シアナジン	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法、LC-MS 法
43	シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
44	ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
45	ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
46	ジクロルボス(DDVP)	0.008 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
47	ジクワット	0.005 mg/L	固相抽出-HPLC 法
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
49	ジチアノン	0.03 mg/L	未定
50	ジチオカルバメート系農薬 ^{※5}	0.005 mg/L	HS-GC-MS法
51	ジチオビル	0.009 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
52	シハロホップブチル	0.006 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
53	シマジン(CAT)	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法

1 水道水質に関する基準

番号	項目	目標値	検査方法
54	ジメタメトリン	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
55	ジメトエート	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
56	シメトリン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
57	ジメピペレート	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
58	ダイアジノン ^{※1}	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
59	ダイムロン	0.8 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
60	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート ^{※6}	0.01 mg/L	パージ・トラップ-GC-MS 法
61	チアジニル	0.1 mg/L	LC-MS 法
62	チウラム	0.02 mg/L	固相抽出-LC-MS 法
63	チオジカルブ	0.08 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
64	チオフアネートメチル	0.3 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
65	チオベンカルブ	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
66	テフリルトリオン	0.002 mg/L	LC-MS 法
67	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
68	トリクロビル	0.006 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード)
69	トリクロルホン(DEP)	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
70	トリシクラゾール	0.1 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
71	トリフルラリン	0.06 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
72	ナプロバミド	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
73	パラコート	0.005 mg/L	固相抽出-LC-MS 法
74	ピペロホス	0.0009 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
75	ピラクロニル	0.01 mg/L	LC-MS 法
76	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
77	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L	LC-MS 法
78	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
79	ピリブチカルブ	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
80	ピロキロン	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
81	フィプロニル	0.0005 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード)
82	フェニトロチオン(MEP) ^{※1}	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
83	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
84	フェリムゾン	0.05 mg/L	LC-MS 法
85	フェンチオン(MPP) ^{※7}	0.006 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
86	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
87	フェントラザミド	0.01 mg/L	LC-MS 法
88	フサライド	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
89	ブタクロール	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
90	ブタミホス ^{※1}	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
91	ブプロフェジン	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
92	フルアジナム	0.03 mg/L	LC-MS 法
93	プレチラクロール	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
94	プロシミドン	0.09 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
95	プロチオホス	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
96	プロピコナゾール	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
97	プロピザミド	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
98	プロベナゾール	0.05 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
99	プロモブチド	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
100	ペノミル	0.02 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
101	ペンシクロン	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
102	ペンゾピシクロン	0.09 mg/L	LC-MS 法
103	ペンゾフェナップ	0.005 mg/L	LC-MS 法
104	ペンタゾン	0.2 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード)
105	ペンディメタリン	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS 法

106	ベンフラカルブ	0.04 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
107	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
108	ベンフレゼート	0.07 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
109	ホスチアゼート	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
110	マラチオン(マラソン) ^{※1}	0.7 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
111	メコプロップ(MCPP)	0.05 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード)
112	メソミル	0.03 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
113	メタラキシル	0.06 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
114	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
115	メチルダイムロン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
116	メトミノストロビン	0.04 mg/L	固相抽出-GC-MS 法、LC-MS 法
117	メトリブジン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法、LC-MS 法
118	メフェナセート	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
119	メブロニル	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
120	モリネート	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS 法

※1 : 各原体の濃度と、オキシソンの濃度を合計して算出します。

※2 : エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度と、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度と合計して算出します。

※3 : グリホサートの濃度と、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度と合計して算出します。

※4 : クロルニトロフェン(CNP)の濃度と、CNP-アミノ体の濃度と合計して算出します。

※5 : ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出します。

※6 : フェンチオン(MPP)の濃度と、酸化物であるMPP スルホキシド、MPP スルホン、MPP オキシソン、MPP オキシソンスルホキシド及びMPP オキシソンスルホンの濃度を合計して算出します。

※7 : メチルイソチオシアネートとして測定し、合計して算出します。

2 生活環境の保全に関する環境基準

河 川(湖沼を除く)

項目 類型	利用目的 の適応性	基 準 値				
		水素イオン 濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数
AA	水 道 1 級 自然環境保全 に 掲 げ る も の	6.5 以上 8.5 以下	1mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	50MPN /100mL 以下
A	水 道 2 級 水 産 1 級 水 及び B 以下の欄 に 掲 げ る も の	6.5 以上 8.5 以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	1000MPN /100mL 以下
B	水 道 3 級 水 産 2 級 水 及び C 以下の欄 に 掲 げ る も の	6.5 以上 8.5 以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	5000MPN /100mL 以下
C	水 産 3 級 工業用水 1 級 に 掲 げ る も の	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	—
D	工業用水 2 級 農業用水 に 掲 げ る も の	6.0 以上 8.5 以下	8mg/L 以下	100mg/L 以下	2mg/L 以上	—
E	工業用水 3 級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊 が認められないこと	2mg/L 以上	—

備 考

- 1 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)
- 2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする(湖沼もこれに準ずる。)

(注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全

2 水 道 1 級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水 道 2 級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水 道 3 級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3 水 産 1 級 : ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用

水 産 2 級 : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用

水 産 3 級 : コイ、フナ等、 β -中腐水性水域の水産生物用

4 工業用水 1 級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの


工業用水 2 級 : 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

工業用水 3 級 : 特殊の浄水操作を行うもの

5 環 境 保 全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

3 高梁川の水源地

高梁川流域の主なダム(岡山県内)

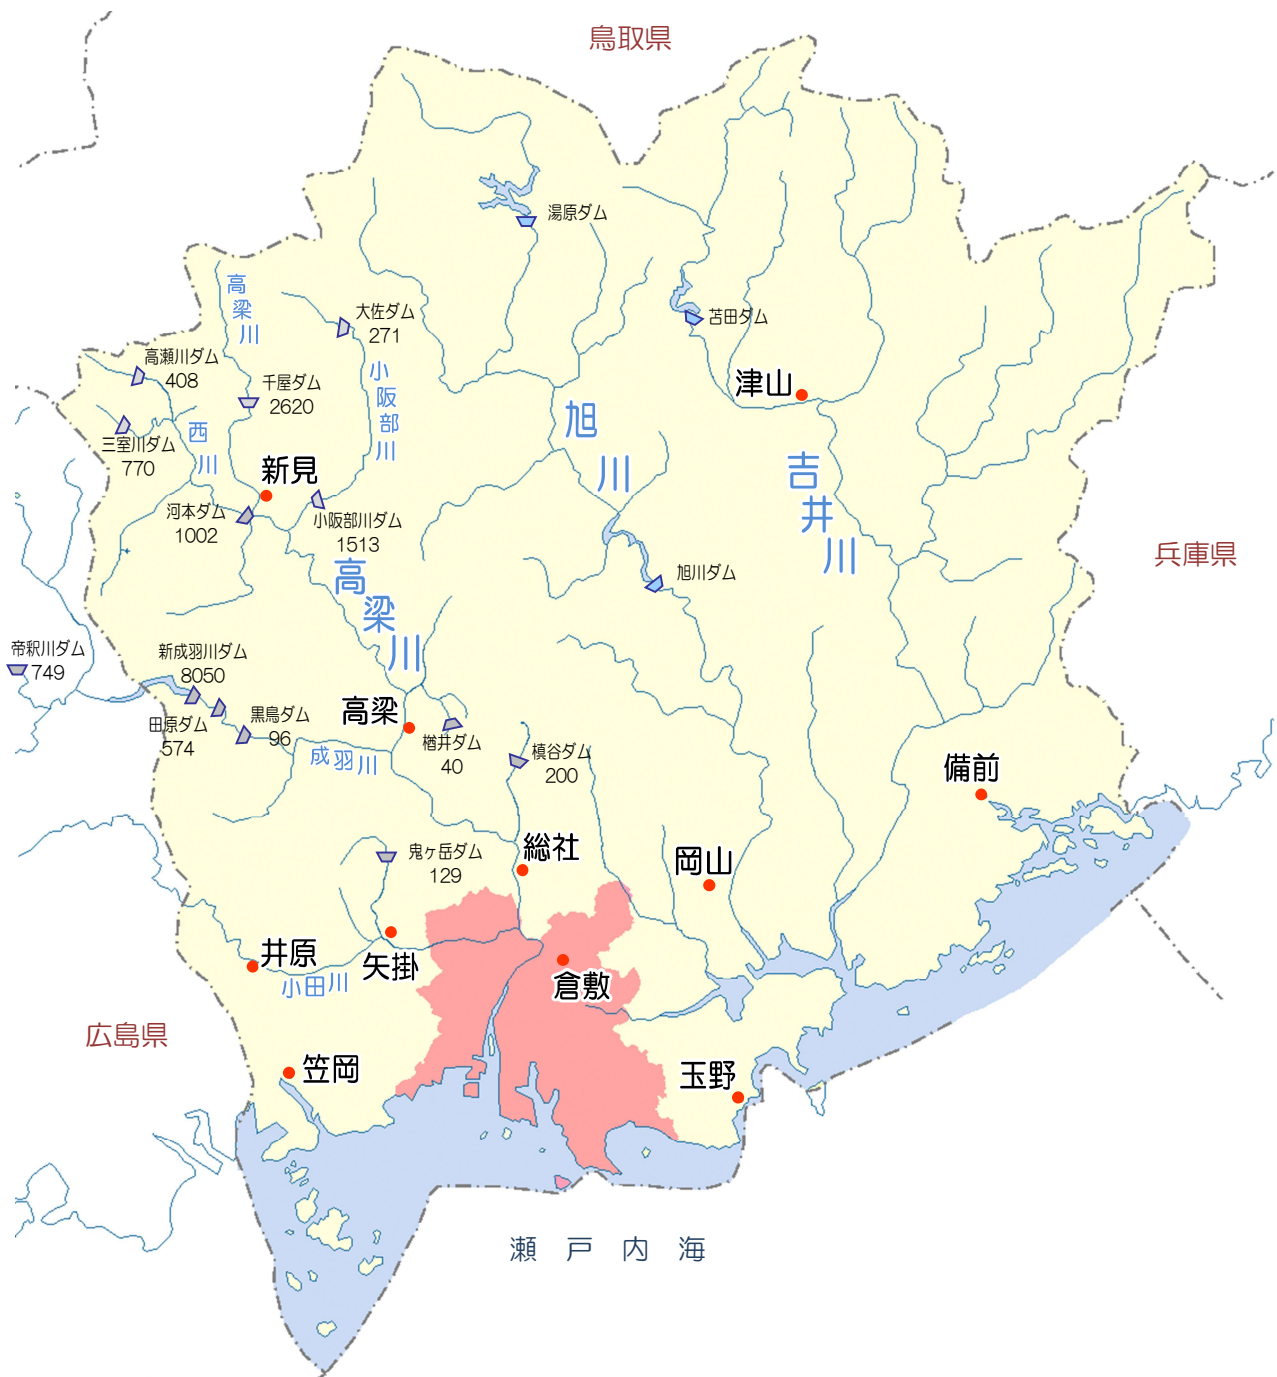

ダム名下の数字は有効貯水量(単位:万トン)

4 倉敷市内の主な水道施設

配水系統別給水区域及び水質検査採水地点位置図



- 浄水場(倉敷市水道局)
- 浄水場(倉敷市水道局以外の事業体)
- 取水場
- [] 原水水質検査地点
- 蛇口(給水栓)
- 配水池・ポンプ場
- 片島系給水区(水島・連島地区)
- 上成系給水区(玉島・船穂地区)
- 福井系給水区(粒江・天城地区)
- 備南水道企業団系給水区(倉敷地区)
- 県南部水道企業団系給水区(福田・児島地区)
- 真備系給水区(真備地区)

片島浄水場	① 水島千鳥町公園
	② 鶴新田公園
上成浄水場	③ 玉島の森
	④ 船穂総合グラウンド
	⑤ 岩谷公園
福井浄水場	⑥ 粒浦公園
	⑦ 笹沖桜苑遊園
酒津浄水場 (備南水道企業団)	⑧ 矢部公園
	⑨ 早沖公園
西阿知浄水場 (県南部水道企業団)	⑩ 南畝第1公園
	⑪ 添池公園
	⑫ 明石公園
	⑬ 惣佐池公園
真備浄水場	⑭ 真備公民館呉妹分館
	⑮ 真備公民館二万分館

5 水質検査結果

(1) 原水

片島取水口(高梁川表流水).....	11
片島取水井(片島2号井).....	12
福井1号取水井.....	13
福井2号取水井.....	14
水江・四十瀬着水井(水江1号, 2号, 四十瀬1号, 2号, 3号混合).....	15
船穂No.1取水ポンプ井.....	16
船穂No.2取水ポンプ井.....	17
船穂No.4取水ポンプ井.....	18
真備着水井.....	19
水江1号, 2号, 四十瀬1号, 2号, 3号.....	20
真備3号, 4号, 5号, 6号, 7号.....	20
月別変化グラフ(原水).....	21

(2) 浄水場

片島浄水場.....	24
福井浄水場.....	25
上成浄水場.....	26
真備浄水場.....	27

(3) 給水栓

I 毎日検査

市内給水栓毎日検査結果.....	28
------------------	----

II 定期検査

片島浄水場系統

水島千鳥町公園.....	29
鶴新田公園.....	30

福井浄水場系統

粒浦公園.....	31
-----------	----

上成浄水場系統

船穂総合グラウンド.....	32
玉島の森.....	33
岩谷公園.....	34

酒津浄水場系統

矢部公園.....	35
笹沖桜苑遊園.....	36
早沖公園.....	37

西阿知浄水場系統

南畝第 1 公園.....	38
添池公園.....	39
明石公園.....	40
惣佐池公園.....	41

真備浄水場系統

真備公民館二万分館.....	42
----------------	----

真備・総社浄水場系統

真備公民館呉妹分館.....	43
月別変化グラフ(給水栓).....	44

(4) 農薬検査結果

片島取水口(高梁川表流水).....	45
片島取水井(片島 2 号井).....	46
福井 1 号取水井.....	46
福井 2 号取水井.....	47
水江・四十瀬着水井(水江 1 号, 2 号, 四十瀬 1 号, 2 号, 3 号混合).....	47
船穂 No.1 取水ポンプ井.....	48
船穂 No.2 取水ポンプ井.....	48
船穂 No.4 取水ポンプ井.....	49
真備着水井.....	49
片島浄水場.....	50
福井浄水場.....	50
上成浄水場.....	51
真備浄水場.....	51
水島千鳥町公園(片島浄水場系統).....	52
粒浦公園(福井浄水場系統).....	52
玉島の森(上成浄水場系統).....	53
矢部公園(酒津浄水場系統).....	53
明石公園(西阿知浄水場系統).....	54
真備公民館二万分館(真備浄水場系統).....	54
真備公民館呉妹分館(真備・総社浄水場系統).....	55

(5) 高梁川水系(上流域)

船穂 No.4 取水井付近(高梁川表流水).....	56
古地.....	57
南山橋.....	57

片島取水口

採水年月日		4月11日	5月9日	6月7日	7月3日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月6日	1月9日	2月13日	3月6日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水	水温	12.0	18.3	18.9	25.5	27.9	24.6	18.9	13.3	7.1	5.6	3.0	8.2	27.9	3.0	15.3	12
	一般細菌	178	66	234	2565	1370	291	4400	292	182	350	795	2510	4400	66	1103	12
	大腸菌	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			10/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ヒ素及びその化合物	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	12
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	亜硝酸態窒素	0.010	0.008	0.007	0.010	0.010	0.004	<0.004	<0.004	0.007	0.006	0.014	0.007	0.014	<0.004	0.007	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	0.40	0.08	0.75	0.66	0.15	0.57	0.80	0.51	0.53	0.68	1.09	1.09	0.08	0.56	12
	フッ素及びその化合物	0.06	0.08	0.10	0.11	0.12	0.14	0.08	0.07	0.09	0.10	0.12	0.09	0.14	0.06	0.10	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
基	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ジクロロ酢酸																0
	ジブromクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	臭素酸																0
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	トリクロロ酢酸																0
	ブromジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ブromホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
準	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	0.06	0.07	<0.01	0.13	0.33	<0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.33	<0.01	0.06	12
	鉄及びその化合物	0.12	0.08	0.02	0.22	0.34	0.03	0.03	0.03	0.08	0.01	0.01	0.02	0.34	0.01	0.08	12
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	6.1	6.4	7.3	6.1	6.0	7.0	5.6	5.4	6.6	7.6	8.6	5.5	8.6	5.4	6.5	12
	マンガン及びその化合物	0.022	0.018	<0.001	0.042	0.034	0.002	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.001	0.042	<0.001	0.013	12
	塩化物イオン	6.6	6.6	7.5	5.4	5.1	6.1	4.8	5.6	5.7	7.6	9.9	6.4	9.9	4.8	6.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	44	46	48	48	47	45	45	50	52	52	43	52	39	47	12
	蒸発残留物			99			95			86			114	114	86	99	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	<0.000001	0.000002	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000003	0.000002	0.000004	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000005	0.000003	0.000005	<0.000001	0.000002	12
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.3	1.4	1.9	2.6	2.5	1.7	2.1	1.3	1.2	1.3	1.5	5.1	5.1	1.2	2.0	12
	pH値	7.8	8.0	8.4	7.4	7.5	7.8	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	8.4	7.4	7.7	12
	味																0
	臭気	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭			12/12
色度	5.0	5.1	7.7	12.7	13.6	6.8	12.2	6.0	4.2	4.2	4.9	46.3	46.3	4.2	10.7	12	
濁度	4.7	5.2	7.4	5.9	8.5	3.5	9.5	4.8	2.1	1.9	2.8	33.2	33.2	1.9	7.5	12	
水	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	39	44	46	48	48	47	45	45	50	52	52	43	52	39	47	12
	マンガン及びその化合物	0.022	0.018	<0.001	0.042	0.034	0.002	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.001	0.042	<0.001	0.013	12
	遊離炭酸																

5 水質検査結果 (1)原水

片島取水井

[illegible]

福井1号井

採水年月日		4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月23日	2月21日	3月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水温		17.5	17.3	17.2	17.2	18.1	17.8	17.7	17.4	17.7	17.4	17.9	17.9	18.1	17.2	17.6	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003	0.003	4	
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.21	0.25	0.18	0.20	0.21	0.15	0.23	0.24	0.22	0.24	0.27	0.25	0.27	0.15	0.22	12	
	フッ素及びその化合物	0.76	0.84	0.75	0.71	0.84	0.55	0.74	0.77	0.76	0.79	0.84	0.82	0.84	0.55	0.76	12	
	ホウ素及びその化合物			0.34			0.32			0.41			0.37	0.41	0.32	0.36	4	
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	質	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.0008	0.0006		0.0008			0.0010			0.0007	0.0010	0.0006	0.0008	5	
ジクロロメタン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
テトラクロロエチレン				0.0002	0.0002		0.0003			0.0004			0.0003	0.0004	0.0002	0.0003	5	
トリクロロエチレン				0.0004	0.0004		0.0005			0.0005			0.0004	0.0005	0.0004	0.0004	5	
ベンゼン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
塩素酸																	0	
クロロ酢酸																	0	
クロロホルム				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
ジクロロ酢酸																	0	
ジブロモクロロメタン				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
臭素酸																	0	
総トリハロメタン				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
トリクロロ酢酸																	0	
基		ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
	ホルムアルデヒド																0	
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物			0.40			0.43			0.34			0.45	0.45	0.34	0.41	4	
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	90.5	79.0	90.9	71.8	71.5	70.5	71.5	71.2	70.7	72.5	74.1	74.6	90.9	70.5	75.7	12	
	マンガン及びその化合物			0.390			0.425			0.396			0.340	0.425	0.340	0.388	4	
	塩化物イオン	32.6	26.7	31.2	25.5	28.0	19.1	28.3	29.7	28.7	28.8	32.1	28.6	32.6	19.1	28.3	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69	70	64	67	69	69	71	71	69	69	68	67	71	64	69	12	
	蒸発残留物			299			288			227			292	299	227	277	4	
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	ジェオスミン			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
目	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	12	
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12	
	味																0	
	臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	
	色度	4.7	4.3	4.8	4.8	4.6	5.0	4.6	3.8	4.4	3.9	3.9	3.7	5.0	3.7	4.4	12	
	濁度	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12	
	水	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		ウラン及びその化合物			0.0003			0.0003			0.0003			0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	4
		ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
		トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
		管	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00
カルシウム、マグネシウム等(硬度)			69	70	64	67	69	69	71	71	69	69	68	67	71	64	69	12
マンガン及びその化合物					0.390			0.425			0.396			0.340	0.425	0.340	0.388	4
遊離炭酸					10.6						14.1				14.1	10.6	12.4	2
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
メチルtert-ブチルエーテル (MTBE)					<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
臭気強度 (TON)					<1			<1			<1			<1	<1	<1	<1	2
蒸発残留物					299			288			227			292	299	227	277	4
濁度			0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12
項	pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-0.9						-0.6				-0.6	-0.9	-0.8	2
	従属栄養細菌				1						0				1	0	1	2
	1,1-ジクロロエチレン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物				<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	目		モリブデン			0.011			0.010			0.011			0.011	0.011	0.010	0.011
		大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性			3/12	12
		大腸菌群数(MPN)																0
		大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		電気伝導率			447						456				456	447	452	2
		総アルカリ度			133						128				133	128	131	2
		総酸度			12.0						16.0							

5 水質検査結果 (1)原水

福井2号井

採水年月日		4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月23日	2月21日	3月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数		
水温		17.7	18	18.3	18.6	18.5	18.1	17.9	17.2	17.8	17.4	18.1	17.3	18.6	17.2	17.9	12		
水	一般細菌	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12		
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12		
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	ヒ素及びその化合物			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4		
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4		
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12		
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.98	2.94	2.63	2.55	2.23	1.99	2.66	2.81	2.92	2.97	2.99	2.71	2.99	1.99	2.70	12		
	フッ素及びその化合物	0.34	0.36	0.39	0.35	0.40	0.26	0.32	0.30	0.28	0.33	0.37	0.32	0.40	0.26	0.34	12		
	ホウ素及びその化合物			0.26			0.23			0.23			0.25	0.26	0.23	0.24	4		
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		
	質	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.0018	0.0017		0.0016			0.0018			0.0015	0.0018	0.0015	0.0017	5		
ジクロロメタン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		
テトラクロロエチレン				0.0006	0.0006		0.0006			0.0007			0.0006	0.0007	0.0006	0.0006	5		
トリクロロエチレン				0.0007	0.0007		0.0007			0.0008			0.0007	0.0008	0.0007	0.0007	5		
ベンゼン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		
塩素酸																	0		
クロロ酢酸																	0		
クロロホルム				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5		
ジクロロ酢酸																	0		
ジブロモクロロメタン				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5		
臭素酸																	0		
総トリハロメタン				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5		
トリクロロ酢酸																	0		
ブロモジクロロメタン				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5		
ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5			
基	ホルムアルデヒド																0		
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4		
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4		
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4		
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4		
	ナトリウム及びその化合物	92.4	85.5	86.6	78.8	80.4	76.9	77.0	77.4	83.1	81.0	82.6	85.8	92.4	76.9	82.3	12		
	マンガン及びその化合物			0.019			0.023			0.026			0.024	0.026	0.019	0.023	4		
	塩化物イオン	99.8	91.6	96.6	87.8	72.5	59.6	85.4	84.4	91.4	92.9	104.2	97.5	104.2	59.6	88.6	12		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	179	174	163	162	163	156	158	165	168	164	164	168	179	156	165	12		
	蒸発残留物			431			403			388			421	431	388	411	4		
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
	ジェオスミン			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4		
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		
目	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12		
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5	12		
	味																0		
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12		
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		
	水	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
		ウラン及びその化合物			0.0010			0.0010			0.0010			0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	4	
		ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
		1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
		トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2	
		管	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	179	174	163	162	163	156	158	165	168	164	164	168	179	156	165	12
			マンガン及びその化合物			0.019			0.023			0.026			0.024	0.026	0.019	0.023	4
遊離炭酸					10.0						13.9				13.9	10.0	12.0	2	
1,1,1-トリクロロエタン					<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
メチルtert-ブチルエーテル (MTBE)					<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5	
設			臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
			蒸発残留物			431			403			388			421	431	388	411	4
			濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5	12	
	腐食性 (ランゲリア指数)				-0.3						0.0				0.0	-0.3	-0.2	2	
	従属栄養細菌				0						0				0	0	0	2	
	1,1-ジクロロエチレン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	アルミニウム及びその化合物				<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	定		モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
		目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			1/12	12
			大腸菌群数(MPN)																0
			大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
			嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
			電気伝導率			694						686			694	6			

水江・四十瀬着水井

採水年月日		4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月23日	2月21日	3月19日	年度最高	年度最低	年度平均	検出回数	
水 温		18.3	18.3	18.3	18.2	19.5	19.3	19.0	18.4	18.4	17.6	17.9	17.9	19.5	17.6	18.4	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.93	1.92	1.84	1.85	1.91	1.53	1.79	1.92	1.93	2.11	2.31	2.05	2.31	1.53	1.92	12	
	フッ素及びその化合物	0.1	0.07	0.08	0.08	0.11	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	0.06	0.08	12	
	ホウ素及びその化合物			0.07			0.07			0.06			0.06	0.07	0.06	0.07	4	
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0031	0.0029		0.0033			0.0027			0.0026	0.0033	0.0026	0.0029	5	
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	テトラクロロエチレン			0.0030	0.0029		0.0031			0.0027			0.0027	0.0031	0.0027	0.0029	5	
	トリクロロエチレン			0.002	0.0020		0.0019			0.0017			0.0017	0.0020	0.0017	0.0019	5	
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
基	塩素酸																0	
	クロロ酢酸																0	
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
	ジクロロ酢酸																0	
	ジブロモクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
	臭素酸																0	
	総トリハロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
	トリクロロ酢酸																0	
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
項	ホルムアルデヒド																0	
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	27.2	25.1	23.9	21.9	22.8	22.3	19.8	19.3	21.4	22.4	22.6	23.3	27.2	19.3	22.7	12	
	マンガン及びその化合物			0.002			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002	4	
	塩化物イオン	13.0	12.9	12.4	12.7	13.5	10.9	12.3	12.0	11.9	12.5	13.7	12.8	13.7	10.9	12.6	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	106	104	97	95	99	96	96	102	98	99	99	99	106	95	99	12	
	蒸発残留物			210			198			176			192	210	176	194	4	
目	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	ジェオスミン			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	12	
	pH値	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.2	7.1	6.9	6.9	7.2	6.8	6.9	12	
	味																0	
	臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		
水	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物			<0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2	
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	106	104	97	95	99	96	96	102	98	99	99	99	106	95	99	12	
	マンガン及びその化合物			0.002			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002	4	
	遊離炭酸			35.6						47.7				47.7	35.6	41.7	2	
標	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	メチルtert-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5	
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2	
	蒸発残留物			210			198			176			192	210	176	194	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	pH値	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.2	7.1	6.9	6.9	7.2	6.8	6.9	12	
	腐食性 (ランゲリア指数)			-1.3						-1.2				-1.2	-1.3	-1.3	2	
	従属栄養細菌			0						0				0	0	0	2	
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
目	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4	
	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			1/12	12	
	大腸菌群数(MPN)																0	
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	電気伝導率			300						298			300	298	299	2		
	総アルカリ度																	

船穂No.1取水ポンプ井

採水年月日		4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月23日	2月21日	3月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数		
水 温		12.5	16.5	19.1	25.2	24.2	23.0	20.9	15.3	12.7	11.3	9.2	10.2	25.2	9.2	16.7	12		
水	一般細菌	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	4	0	0	12		
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12		
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4		
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12		
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.64	0.52	0.49	0.53	0.40	0.65	0.56	0.62	0.56	0.61	0.66	0.69	0.69	0.40	0.56	12		
	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	0.10	0.15	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.15	0.08	0.10	12		
質	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4		
	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6		
	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	6		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6		
	ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6		
	テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6		
	トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6		
	ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6		
	基	塩素酸																0	
		クロロ酢酸																0	
		クロロホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6	
		ジクロロ酢酸																0	
ジブromクロロメタン			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6		
臭素酸																	0		
総トリハロメタン			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6		
トリクロロ酢酸																	0		
ブromジクロロメタン			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6		
ブromホルム			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6		
ホルムアルデヒド																	0		
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
項	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.01			0.02			<0.01		0.02	<0.01	0.01	4		
	鉄及びその化合物		0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4		
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
	ナトリウム及びその化合物	7.0	7.5	7.3	7.1	7.4	6.8	6.6	6.1	6.3	6.4	6.8	6.8	7.5	6.1	6.8	12		
	マンガン及びその化合物		0.001			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4		
	塩化物イオン	6.7	7.5	7.2	6.1	6.1	5.6	5.3	5.2	6.0	7.5	9.9	7.7	9.9	5.2	6.7	12		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	55	51	52	53	51	51	51	52	54	55	52	55	50	52	12		
	蒸発残留物		98			94			91			86		98	86	92	4		
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4		
	ジェオスミン			<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000002		<0.000001		<0.000001		0.000003	<0.000001	0.000001	7		
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	7		
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4		
目	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	12		
	pH値	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	12		
	味																0		
	臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	2/12	12	
	色度	0.7	0.5	0.7	1.1	1.0	1.3	1.1	0.8	0.6	<0.5	0.6	0.7	1.3	<0.5	0.8	12		
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12		
	水	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
		ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
		ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
		1,2-ジクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
		トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)						<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2		
管		農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2	
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	55	51	52	53	51	51	51	52	54	55	52	55	50	52	12	
		マンガン及びその化合物		0.001			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4	
		遊離炭酸					13.1						12.0		13.1	12.0	12.6	2	
		1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
		メチルtertブチルエーテル (MTBE)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	6	
	設	臭気強度 (TON)					5						<1		5	<1	3	2	
		蒸発残留物		98			94			91			86		98	86	92	4	
		濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	
		pH値	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	12	
		定	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.3						-1.3		-1.3	-1.3	-1.3	2
			従属栄養細菌					2						1		2	1	2	2
1,1-ジクロロエチレン				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
アルミニウム及びその化合物				0.02			0.01			0.02			<0.01		0.02	<0.01	0.01	4	
目			モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
			大腸菌群	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			3/12	12
			大腸菌群数(MPN)																0
			大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌		0	0	0	0</													

船穂No.2取水ポンプ井

採水年月日			4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月23日	2月21日	3月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温			15.3	17.5	20.7	23.4	24.2	23.0	21.0	15.0	11.9	11.0	8.8	10.7	24.2	8.8	16.9	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005				<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.52	0.45	0.41	0.52	0.27	0.39	0.45	0.54	0.45	0.51	0.55	0.60	0.60	0.60	0.27	0.45	12	
	フッ素及びその化合物	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.09	0.11	0.09	0.11	12	
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01		<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	6	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
基	塩素酸																	0	
	クロロ酢酸																	0	
	クロロホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	
	ジクロロ酢酸																	0	
	ジブロモクロロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	
	臭素酸																	0	
	総トリハロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	
	トリクロロ酢酸																	0	
	ブロモジクロロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	
	ブロモホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	
項	ホルムアルデヒド																	0	
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	7.3	7.9	7.4	7.4	7.7	7.3	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.9	7.0	7.3	7.3	12	
	マンガン及びその化合物		0.002			<0.001			<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4	12	
	塩化物イオン	7.9	8.7	8.0	7.9	5.5	5.7	6.9	7.2	7.2	8.8	9.4	9.0	9.4	5.5	7.7	7.7	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54	58	53	54	55	53	53	55	55	58	59	57	59	53	55	55	12	
	蒸発残留物		99			97			98			88		99	88	96	4	12	
目	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	ジェオスミン			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.5	12	
	pH値	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.1	7.1	12	
	味																	0	
	臭気		臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	臭気を認めない	0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
水	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2	
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54	58	53	54	55	53	53	55	55	58	59	57	59	53	55	55	12	
	マンガン及びその化合物		0.002			<0.001			<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4	12	
	遊離炭酸					13.6						16.9		16.9	13.6	15.3	2	12	
管	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	メチルtert-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	6	
	臭気強度 (TON)					<1						<1		<1	<1	<1	<1	2	
	蒸発残留物		99			97			98			88		99	88	96	4	12	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.1	7.1	12	
	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.4						-1.4		-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	2	
	従属栄養細菌					10						0		10	0	5	2	12	
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	12
一般	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4	
	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			1/12	12	
	大腸菌群数 (MPN)																	0	
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	電気伝導率					147						154		154	147	151	2	12	
	総アルカリ度					51						49		51	49	50	2	12	
	総酸度					15.5						19.2		19.2	15.5	17.4	2	12	
	浸食性遊離炭酸					12.2						15.4		15.4	12.2	13.8	2	12	
	SS																	0	
項	COD																	0	
	BOD																	0	
	DO																	0	
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	
	硝酸イオン	2.3	2.0	1.8	2.3	1.2	1.7	2.0	2.4	2.0	2.								

5 水質検査結果 (1)原水

船穂No.4取水ポンプ井

採水年月日		4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月23日	2月21日	3月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		12.8	18.2	20.7	22.5	25.3	23.5	19.4	13.9	8.5	7.3	6.3	9.3	25.3	6.3	15.6	12	
水	一般細菌	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.75	0.57	0.62	0.71	0.66	0.68	0.69	0.57	0.49	0.64	0.75	0.77	0.77	0.49	0.49	12	
	フッ素及びその化合物	0.10	0.08	0.09	0.09	0.15	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.15	0.08	0.09	12	
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	質	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	6	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
基		塩素酸																0
		クロロ酢酸																0
		クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
		ジクロロ酢酸																0
		ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
		臭素酸																0
		総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	トリクロロ酢酸																0	
	プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6	
	プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6	
	ホルムアルデヒド																0	
	亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物	0.05				0.08			0.10			<0.01		0.10	<0.01	0.06	4	
	鉄及びその化合物	0.04				0.06			0.05			<0.01		0.06	<0.01	0.04	4	
銅及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
項	ナトリウム及びその化合物	6.6	8.0	7.0	6.2	6.1	6.0	5.6	5.6	6.3	7.1	8.2	6.8	8.2	5.6	6.6	12	
	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	5.9	7.9	7.0	5.4	5.4	4.4	4.8	5.6	6.5	7.9	10.8	7.0	10.8	4.4	6.6	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	55	48	46	46	44	45	48	49	49	55	46	55	44	48	12	
	蒸発残留物		100			85			83			91		100	83	90	4	
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4	
	ジオオシン			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	
	2-メチルイソボルネオール		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.6	12	
	pH値	7.4	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3	12	
	味																0	
	臭気		異常を認めない			異常を認めない			異常を認めない			異常を認めない					0/12	12
色度	2.6	1.6	2.0	2.7	3.0	3.5	2.7	1.7	1.3	1.4	1.3	2.0	3.5	1.3	2.2	12		
濁度	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	12		
水	アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2	
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	55	48	46	46	44	45	48	49	49	55	46	55	44	48	12	
	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸					7.7						7.2		7.7	7.2	7.5	2	
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	メチルエーブチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	6	
	理	臭気強度 (TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2
		蒸発残留物		100			85			83			91		100	83	90	4
濁度		0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	12	
pH値		7.4	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3	12	
腐食性 (ランゲリア指数)						-1.3						-1.3		-1.3	-1.3	-1.3	2	
従属栄養細菌						1						0		1	0	1	2	
1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
アルミニウム及びその化合物		0.05				0.08			0.10			<0.01		0.10	<0.01	0.06	4	
モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4	
一		大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性			2/12	12
		大腸菌群数(MPN)																0
		大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		電気伝導率					123						149		149	123	136	2
	総アルカリ度					43						47		47	43	45	2	
	総酸度					8.7						8.2		8.7	8.2	8.5	2	
	浸食性遊離炭酸					6.9						6.4		6.9	6.4	6.7	2	
	SS																0	
	COD																0	
	BOD																0	
	DO																0	
	項	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
		硝酸イオン	3.3	2.5	2.7	3.1	2.9	3.0	3.1	2.5	2.2	2.8	3.3	3.4	3.3	2.2	2.8	12
リン酸イオン		0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	12	
硫酸イオン		7.4	9.1	7.9	7.6	7.1	6.4	7.7	7.9	8.0	8.5	9.0	7.6	9.1	6.4	8.0	12	
カリウムイオン		1.3	1.6	1.5	1.5	1.7	1.5	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.7	1.0	1.3	12	
カルシウムイオン		14.2	17.8	15.7	15.0	14.7	14.2	14.7	15.6	16.0	15.9	17.7	14.8	17.8	14.2	15.5	12	
マグネシウムイオン		2.2	2.6	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.1	2.6	2.0	2.2	12	

真備着水井



採水年月日		4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月23日	2月21日	3月19日	年度最高	年度最低	年度平均	検出回数
水温		17.3	16.4	16.5	17.6	18.3	17.6	17.3	17.4	15.6	15.9	16.4	15.9	18.3	15.6	16.9	12
水	一般細菌	0	0	0	3	0	2	1	2	0	0	0	0	3	0	1	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.75	1.95	1.83	2.14	2.52	1.39	2.15	2.60	1.75	1.97	1.89	1.79	2.60	1.39	1.75	12
	フッ素及びその化合物	0.25	0.26	0.23	0.22	0.27	0.17	0.24	0.23	0.19	0.22	0.26	0.23	0.27	0.17	0.19	12
	ホウ素及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	質	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ジクロロメタン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
テトラクロロエチレン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
トリクロロエチレン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ベンゼン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
塩素酸																	0
クロロ酢酸																	0
クロロホルム				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
ジクロロ酢酸																	0
ジブロモクロロメタン				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
臭素酸																	0
総トリハロメタン				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
トリクロロ酢酸																	0
ブロモジクロロメタン				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
項	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	13.0	14.0	12.2	12.9	13.2	12.4	12.9	13.3	13.0	12.4	12.2	11.9	14.0	11.9	12.8	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			0.002			<0.001			0.004	0.004	<0.001	0.002	4
	塩化物イオン	12.0	13.0	11.0	12.0	12.5	7.6	11.2	10.8	8.7	12.3	13.0	12.2	13.0	7.6	11.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81	85	80	90	93	81	88	97	89	82	81	77	97	77	85	12
	蒸発残留物			165			161			153			150	165	150	157	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	<0.3	0.3	12	
pH値	6.7	6.8	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.6	6.9	6.6	6.7	12	
味																0	
臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
水	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81	85	80	90	93	81	88	97	89	82	81	77	97	77	85	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			0.002			<0.001			0.004	0.004	<0.001	0.002	4
	遊離炭酸			31.3						43.6				43.6	31.3	37.5	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチルtert-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			165			161			153			150	165	150	157	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
pH値	6.7	6.8	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.6	6.9	6.6	6.7	12	
腐食性 (ランゲリア指数)			-1.7						-1.7				-1.7	-1.7	-1.7	2	
従属栄養細菌			3						0				3	0	2	2	
管	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
	大腸菌群	陽性	陰性	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			6/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			223</													

5 水質検査結果 (1) 水



		水江・四十瀬					真備井戸				
採 水 年 月 日		7月25日					10月24日				
採 水 地 点		水江№1取水井	水江№2取水井	四十瀬№1取水井	四十瀬№2取水井	四十瀬№3取水井	真備第3取水井	真備第4取水井	真備第6取水井	真備第7取水井	真備第5取水井
水 温		18.7	18.6	18.3	19.4	19.5	17.9	17.9	18.0	19.0	16.7
水	一般細菌	1	1	0	0	0	0	29	5	0	7
	大腸菌	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ひ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.69	1.86	1.70	1.46	1.92	1.47	1.37	4.84	1.69	1.53
	フッ素及びその化合物	0.12	0.07	0.07	0.06	0.07	0.55	0.50	0.28	0.32	0.42
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.02	0.02	0.05	0.03	0.02
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	0.0031	0.0056	0.0014	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	テトラクロロエチレン	<0.0002	0.0004	0.0040	0.0051	0.0012	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリクロロエチレン	<0.0002	0.0002	0.0016	0.0020	0.0017	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基	塩素酸										
	クロロ酢酸										
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸										
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸										
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロ酢酸										
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
準	ホルムアルデヒド										
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
	鉄及びその化合物	<0.01	0.09	0.07	0.05	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	29.1	19.7	21.8	22.4	21.1	13.8	15.5	11.6	10.1	15.3
	マンガン及びその化合物	0.009	<0.001	0.012	0.003	0.008	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	11.9	7.7	11.6	11.6	13.3	12.0	13.8	7.3	7.0	9.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	96	95	93	95	103	85	113	91	86	74
	蒸発残留物	220	209	194	206	213	156	186	176	143	152
目	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.8
	pH値	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.9	6.5	6.5	7.0
	味										
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
水	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	0.0004
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	96	95	93	95	103	85	113	91	86	74
	マンガン及びその化合物	0.009	<0.001	0.012	0.003	0.008	<0.001	0.01	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	48.6	35.2	38.0	40.0	36.7	34.0	28.7	74.0	59.5	21.5
管	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メチルtert-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	220	209	194	206	213	156	186	176	143	152
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
	pH値	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.9	6.5	6.5	7.0
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1.5	-1.6	-1.6	-1.6	-1.5	-1.6	-1.1	-1.3	-1.8	-1.8
	従属栄養細菌	1	5	1	3	9	2	80	7	1	84
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
理	モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	0.008
	大腸菌群	陽 性	陰 性	陽 性	陰 性	陽 性	陰 性	陽 性	陽 性	陰 性	陽 性
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	318	278	281	292	302	233	282	252	220	231
	総アルカリ度	83	78	79	81	86	75	105	65	67	75
	総酸度	55.2	40.0	43.2	45.4	41.7	38.6	32.6	84.1	67.6	24.5
	浸食性遊離炭酸	39.3	29.2	31.3	32.5	30.0	28.7	21.9	58.4	48.5	18.3
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	2.0	0.2
	硝酸イオン	7.5	8.2	7.5	6.4	8.5	6.5	6.1	21.4	7.5	6.8
項	リン酸イオン	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	硫酸イオン	50.1	41.9	36.8	38.5	38.0	17.3	14.1	19.6	14.2	19.2
	カリウムイオン	4.1	4.0	3.6	4.0	4.5	1.7	1.1	4.9	2.4	5.2
	カルシウムイオン	26.8	28.1	23.3	23.7	24.9	24.1	29.6	25.2	25.9	24.3
	マグネシウムイオン	7.0	6.0	8.4	8.8	10.0	5.9	9.4	6.9	5.3	3.3
	全窒素	2.1	2.1	1.8	1.7	2.0	1.5	1.4	4.3	2.1	1.6
	全リン	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.08	0.03
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

月別変化グラフ(原水)



pH値

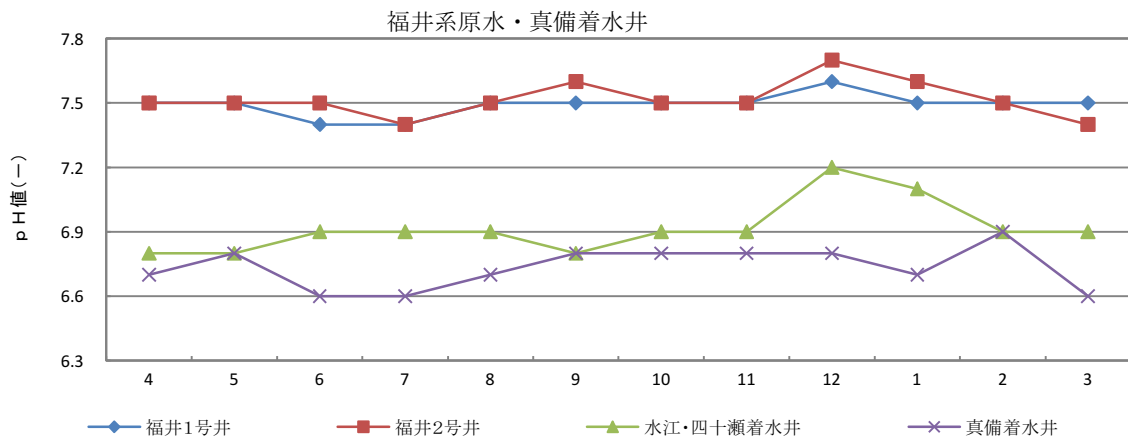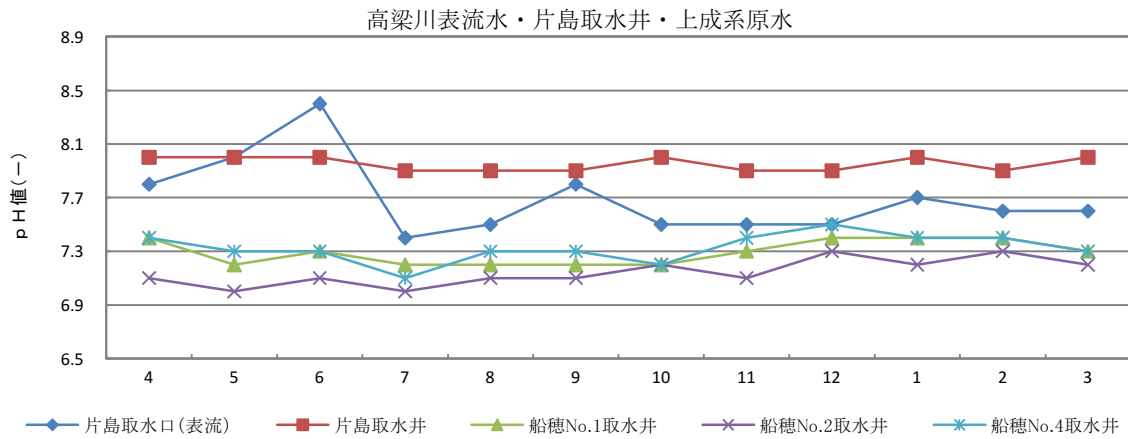



硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

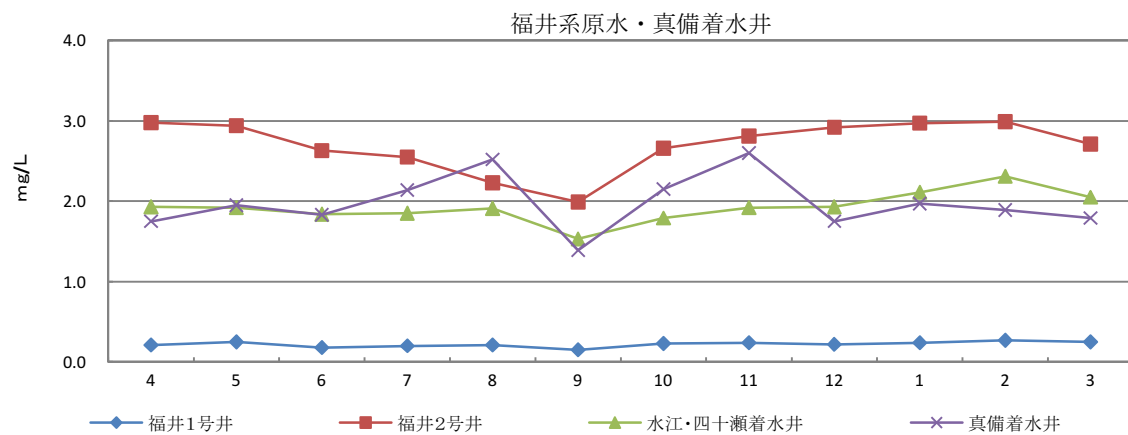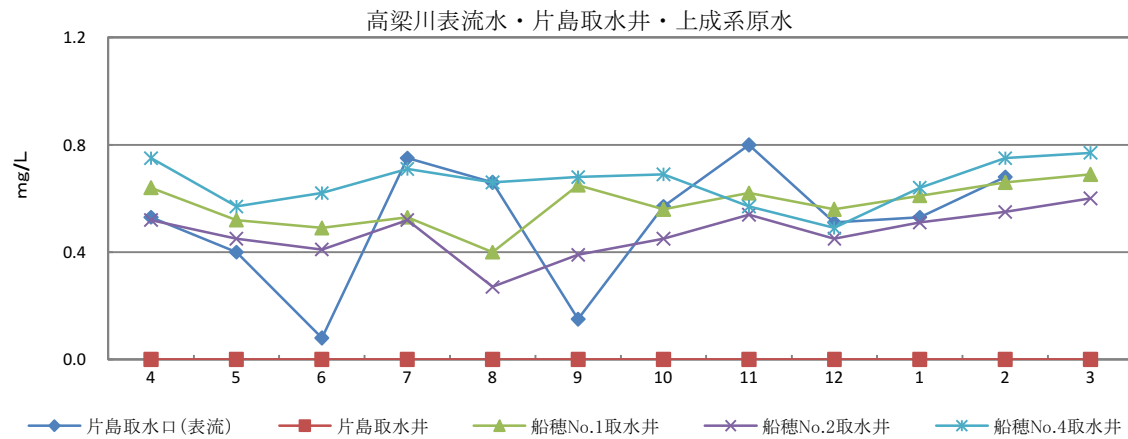



有機物(全有機炭素(TOC)の量)

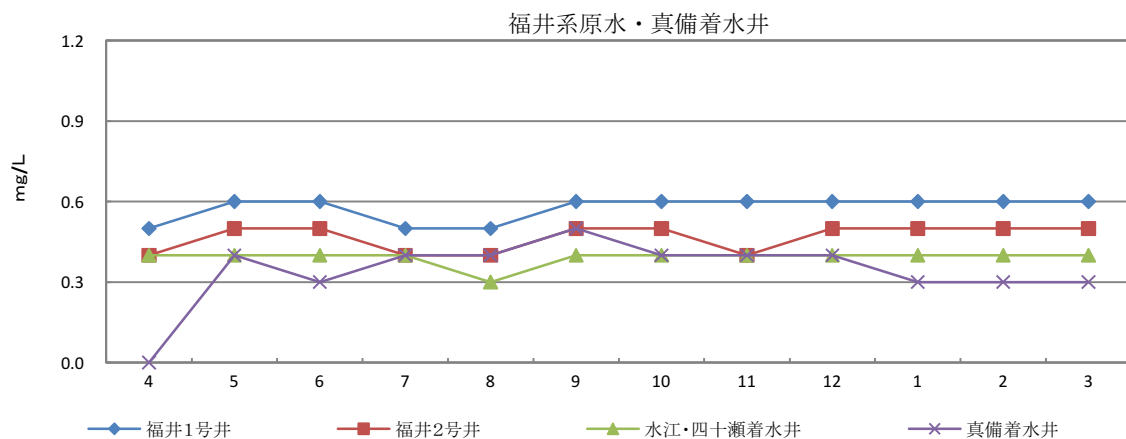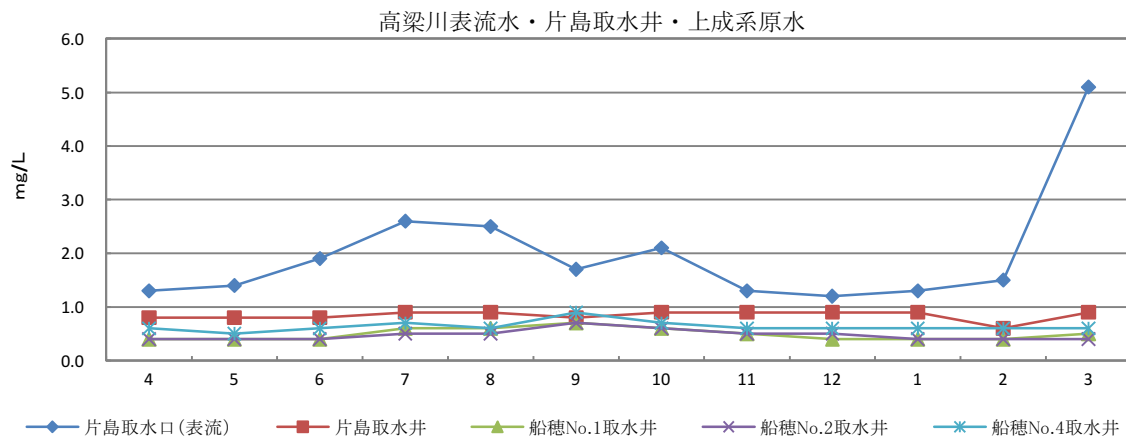

硬度

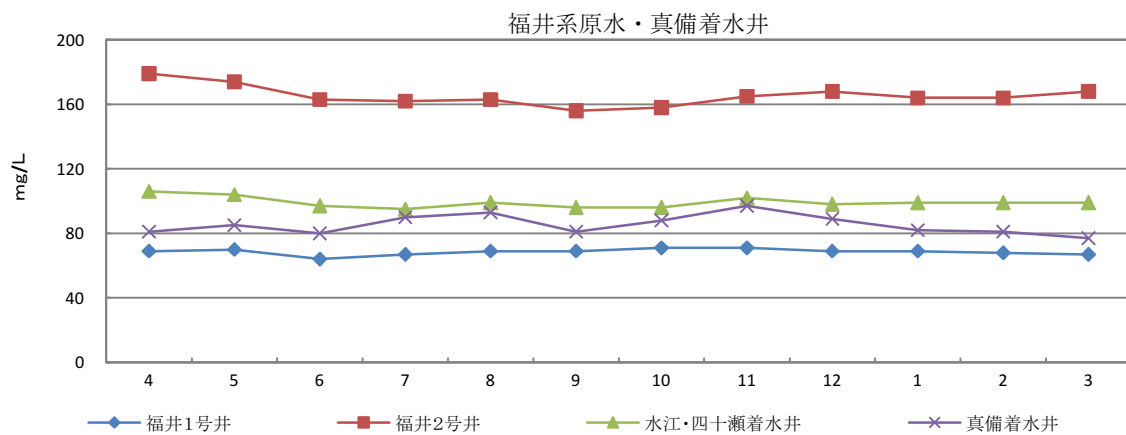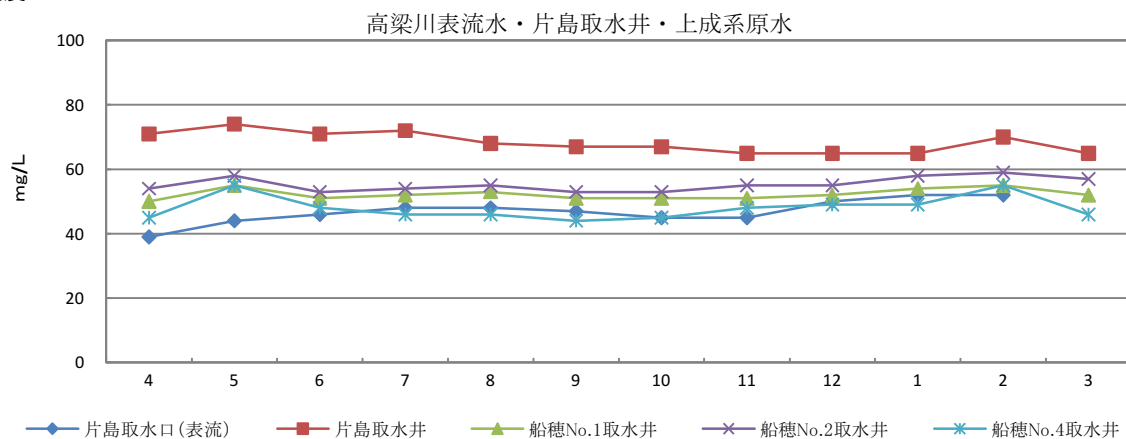

蒸発残留物

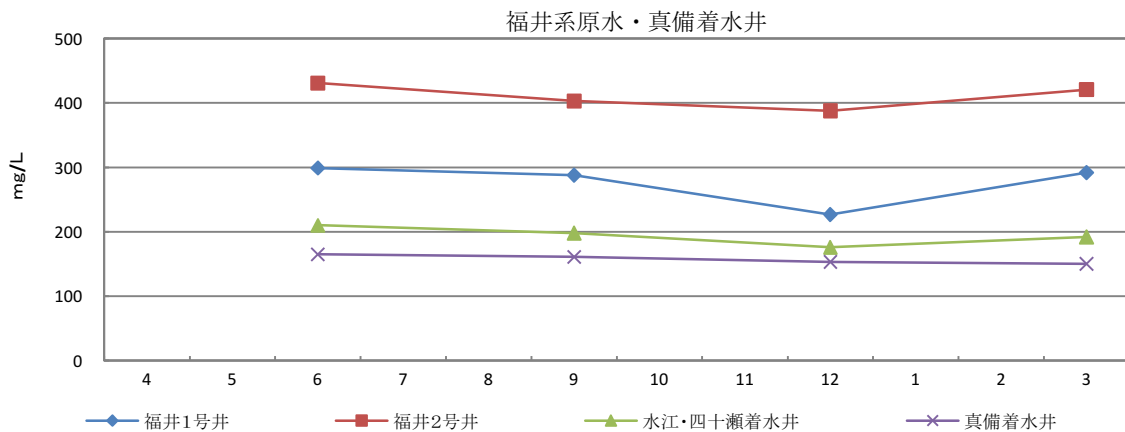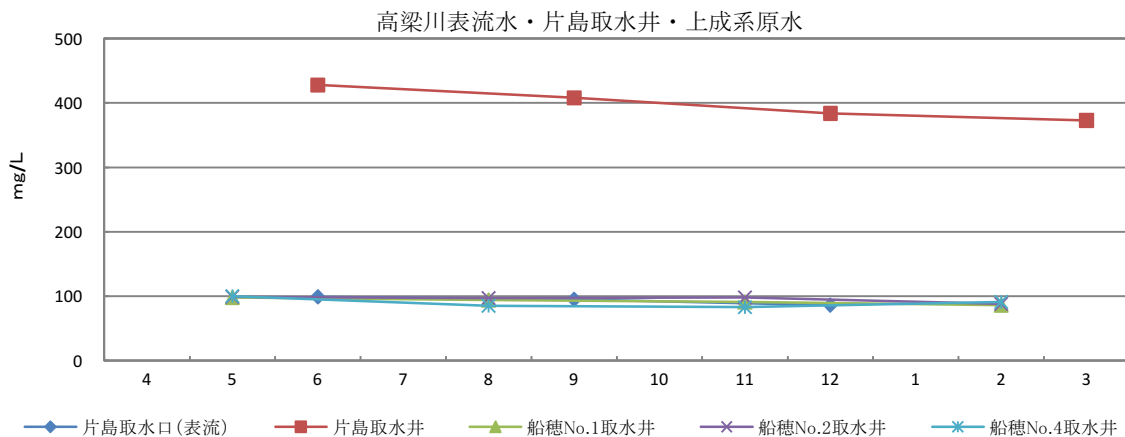

片島浄水

採水年月日		4月11日	5月9日	6月7日	7月3日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月6日	1月9日	2月13日	3月6日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水温		13.5	18.9	22.6	24.0	27.6	24.2	20.0	14.2	9.3	7.8	4.7	10.3	27.6	4.7	16.4	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
	水銀及びその化合物	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ヒ素及びその化合物	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	12	
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.38	0.28	0.09	0.61	0.58	0.13	0.40	0.66	0.40	0.39	0.59	0.51	0.66	0.09	0.42	12	
	フッ素及びその化合物	0.61	0.64	0.48	0.56	0.47	0.49	0.65	0.43	0.48	0.49	0.40	0.50	0.65	0.40	0.52	12	
	ホウ素及びその化合物	0.09	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	0.11	0.07	0.09	<0.01	0.04	<0.01	0.11	<0.01	0.07	12	
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	
	質	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	12
		ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
		テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
		トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
塩素酸		0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06	12	
クロロ酢酸		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	
クロロホルム		0.002	0.002	0.006	0.008	0.017	0.008	0.006	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.017	0.002	0.005	12
ジクロロ酢酸		<0.003	<0.003	0.004	0.006	0.011	0.004	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.011	<0.003	<0.003	12	
ジブロモクロロメタン		0.004	0.005	0.004	0.015	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.015	0.002	0.005	12	
臭素酸		<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	
総トリハロメタン		0.012	0.014	0.017	0.045	0.032	0.019	0.020	0.013	0.009	0.012	0.006	0.010	0.045	0.006	0.017	12	
トリクロロ酢酸		<0.003	<0.003	0.003	0.006	0.008	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	0.005	12	
ブロモジクロロメタン		0.003	0.003	0.004	0.010	0.007	0.005	0.005	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.010	0.002	0.004	12	
ブロモホルム		0.003	0.004	0.003	0.012	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	<0.001	0.002	0.012	<0.001	0.003	12	
ホルムアルデヒド		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
項		アルミニウム及びその化合物	<0.01	0.02	0.03	0.03	0.06	0.05	0.05	0.02	0.02	0.03	<0.01	0.02	0.06	<0.01	0.03	12
		鉄及びその化合物	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	ナトリウム及びその化合物	38.2	42.7	33.3	36.4	29.5	28.3	40.8	27.3	29.9	31.2	18.7	30.7	42.7	18.7	32.3	12	
	マンガン及びその化合物	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	
	塩化物イオン	45.4	49.2	40.8	43.3	33.0	32.8	41.5	36.7	32.3	34.5	24.6	35.0	49.2	24.6	37.4	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	53	52	52	52	51	56	49	54	54	53	49	56	49	52	12	
	蒸発残留物	181	189	168	182	158	153	169	149	145	139	109	134	189	109	156	12	
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	
	ジオキシミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
	2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.6	0.8	1.4	1.3	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	0.4	0.6	1.4	0.4	0.8	12	
	pH値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6	12	
	味	異常を認めない															0/12	12
	臭気	異常を認めない															0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0												

福井浄水

採 水 年 月 日		4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月23日	2月21日	3月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水 温		18.1	18.5	18.3	19.4	20.2	19.8	19.0	17.6	17.7	17.4	17.7	17.7	20.2	17.4	18.5	12
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	5
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.76			1.09			1.91			1.97	1.97	1.09	1.68	4
	フッ素及びその化合物	0.24	0.24	0.23	0.22	0.25	0.14	0.22	0.21	0.23	0.24	0.23	0.31	0.31	0.14	0.23	12
質	ホウ素及びその化合物			0.14			0.14			0.13			0.15	0.15	0.13	0.14	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0013	0.0010		0.0013			0.0014			0.0012	0.0014	0.0010	0.0012	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			0.0005	0.0004		0.0006			0.0006			0.0005	0.0006	0.0004	0.0005	5
	トリクロロエチレン			0.0006	0.0004		0.0005			0.0005			0.0005	0.0006	0.0004	0.0005	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
基	ジブromクロロメタン			0.001	0.001		0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.001	5
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.005	0.004		0.006			0.007			0.005	0.007	0.004	0.005	5
	トリクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブromジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブromホルム			0.004	0.003		0.004			0.005			0.004	0.005	0.003	0.004	5
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	47.0	47.0	42.2	40.6	42.1	39.6	42.2	39.6	40.7	42.7	43.3	44.1	47.0	39.6	42.6	12
項	マンガン及びその化合物			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	35.4	34.6	32.3	31.9	25.5	18.2	33.8	31.1	33.2	35.0	37.4	35.4	37.4	18.2	32.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	118	119	106	107	111	104	110	110	108	110	111	111	119	104	110	12
	蒸発残留物			260			250			237			258	260	237	251	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオクサシン			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12
水	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			0.0003			0.0003			0.0003			0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
目	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.44	0.44	0.42	0.38	0.42	0.30	0.44	0.34	0.36	0.42	0.40	0.42	0.44	0.30	0.40	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	118	119	106	107	111	104	110	110	108	110	111	111	119	104	110	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			5.0						7.9				7.9	5.0	6.5	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチルtertブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1			<1	<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			260			250			237			258	260	237	251	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-0.6							-0.5				-0.5	-0.6	-0.6


上成浄水

採 水 年 月 日		4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月23日	2月21日	3月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		14.4	18.1	20.1	22.8	26.4	24.6	21.0	16.1	13.5	9.9	9.9	11.9	26.4	9.9	17.4	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	5	
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.51			0.46			0.61			0.68		0.68	0.46	0.57	4	
質	フッ素及びその化合物	0.11	0.09	0.10	0.09	0.16	0.07	0.11	0.11	<0.05	0.09	0.15	0.08	0.16	<0.05	0.10	12	
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	6	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
基	クロロホルム		<0.001	<0.001	0.001	0.003			0.001			<0.001		0.003	<0.001	<0.001	6	
	ジクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ジブromクロロメタン		0.001	<0.001	0.001	0.002			0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001	6	
	臭素酸		<0.001						<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	3	
	総トリハロメタン		0.002	<0.001	0.004	0.007			0.003			0.001		0.007	<0.001	0.003	6	
	トリクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ブromジクロロメタン		0.001	<0.001	0.002	0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	6	
	ブromホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6	
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜鉛及びその化合物		0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02			<0.01		0.02	<0.01	0.02	4	
鉄及びその化合物		0.04			0.03			0.04			0.01		0.04	0.01	0.03	4		
銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
項	ナトリウム及びその化合物	7.2	8.0	7.6	7.3	7.6	7.1	6.9	6.6	6.7	6.9	7.3	7.2	8.0	6.6	7.2	12	
	マンガン及びその化合物		0.004			0.002			0.002			0.001		0.004	0.001	0.002	4	
	塩化物イオン	6.9	7.8	7.6	6.7	6.8	3.8	5.9	6.0	0.9	8.1	9.5	8.3	9.5	0.9	6.5	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	56	51	51	52	50	50	51	52	53	56	52	56	50	52	12	
	蒸発残留物		99			94			91			82		99	82	92	4	
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4	
	ジオキシシン			<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000005	0.000002		<0.000001		<0.000001		0.000005	<0.000001	0.000001	7	
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	7	
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	12	
目	pH値	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	12	
	味	異常を認めない															0/12	12
	臭気	異常を認めない															0/12	12
	色度	1.1	0.8	0.8	1.2	1.0	1.4	1.1	0.9	0.6	0.5	0.5	1.0	1.4	0.5	0.9	12	
	濁度	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	
	水	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
		トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
ジクロロアセトニトリル						<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	
抱水クロラール						<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	2	
農薬類				0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2	
残留塩素		0.40	0.42	0.54	0.62	0.68	0.58	0.64	0.58	0.48	0.42	0.36	0.42	0.68	0.36	0.51	12	
標	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	56	51	51	52	50	50	51	52	53	56	52	56	50	52	12	
	マンガン及びその化合物		0.004			0.002			0.002			0.001		0.004	0.001	0.002	4	
	遊離炭酸					10.7						13.4		13.4	10.7	12.1	2	
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	メチルtertブチルエーテル (MTBE)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	6	
	臭気強度 (TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2	
	蒸発残留物		99			94			91			82		99	82	92	4	
	濁度	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	12	
	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.3						-1.4		-1.3	-1.4	-1.4	2	
	従属栄養細菌					2						0		2	0	1	2	
目	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02			<0.001		0.02	<0.01	0.02	4	
	モリブデン		<0.007		</													

真備淨水

採取年月日		4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月23日	2月21日	3月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水	水 温	17.5	17.0	16.9	17.4	18.1	18.4	17.5	17.2	16.6	16.3	16.5	16.3	18.4	16.3	17.1	12
	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	5
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.83			1.27			1.81			1.82	1.83	1.27	1.81	4
	フッ素及びその化合物	0.24	0.24	0.24	0.21	0.21	0.16	0.22	0.24	0.20	0.25	0.26	0.32	0.32	0.16	0.20	12
	ホウ素及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	質	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テトラクロロエチレン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
トリクロロエチレン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ベンゼン				<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
塩素酸				<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
クロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
クロロホルム				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
ジクロロ酢酸				<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブromクロロメタン				<0.001	<0.001		<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	5
臭素酸				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
総トリハロメタン				<0.001	<0.001		<0.001			0.002			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	5
トリクロロ酢酸				<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
ブromジクロロメタン				<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
ブromホルム				<0.001	<0.001		<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	5
ホルムアルデヒド				<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
亜鉛及びその化合物				<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
アルミニウム及びその化合物				<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
鉄及びその化合物				<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物	13.1	13.4	12.4	13.2	13.6	12.9	13.2	13.6	13.2	12.8	12.7	12.5	13.6	12.4	13.1	12	
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩化物イオン	12.1	12.1	11.4	12.1	9.9	7.1	11.1	10.9	8.4	12.5	14.4	13.3	14.4	8.4	11.3	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	83	85	79	89	92	83	89	97	88	83	83	79	97	79	86	12	
蒸発残留物			162			161			145			157	162	145	156	4	
陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオシン			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	
2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	5	
非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	<0.3	0.3	12	
pH値	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.9	6.9	6.8	7.9	6.8	7.0	12
味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロアール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.40	0.34	0.38	0.36	0.38	0.52	0.46	0.46	0.48	0.30	0.40	0.34	0.52	0.30	0.40	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	83	85	79	89	92	83	89	97	88	83	83	79	97	79	86	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			23.6						31.2				31.2	23.6	27.4	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチルセブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			162			161			145			157	162	145	156	4
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
pH値	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.9	6.9	6.8	7.9	6.8	7.0	12	
腐食性 (ランゲリア指数)			-1.5						-1.3				-1.3	-1.5	-1.4	2	
従属栄養細菌			0						0				0	0	0	2	
1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
要	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブromクロロ酢酸																0
	ブromジクロロ酢酸																0
	ブromクロロ酢酸																0
	ブrom酢酸																0
	ジブrom酢酸																0
項	トリブrom酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル			<0.004					<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブromクロロアセトニトリル			<0.004					<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブromアセトニトリル			<0.006					<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
一	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			69						74				74	69	72	2
	総酸度			26.8						35.5				35.5	26.8	31.2	2
	浸食性遊離炭酸			20.6						26.4				26.4	20.6	23.5	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン																

毎日検査結果(市内給水栓15箇所)

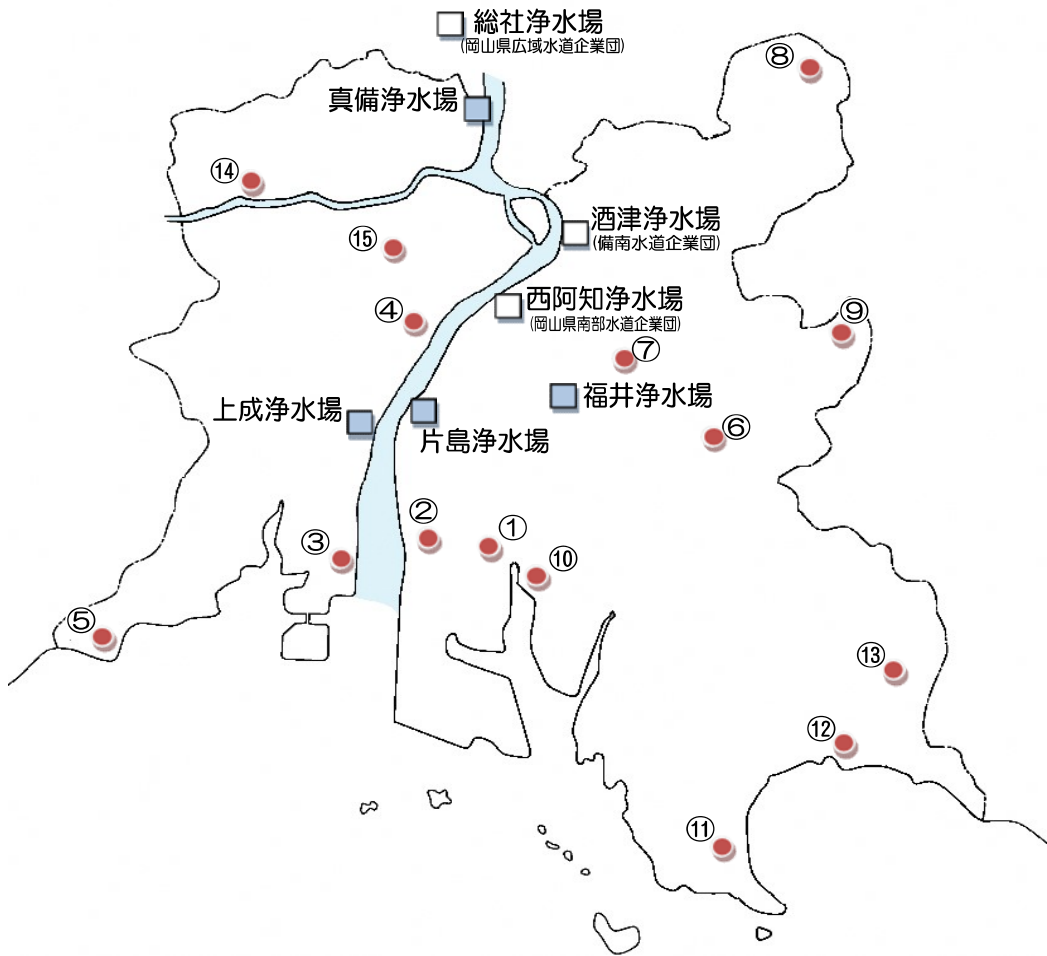

色及び濁りについては、全地点で「異常なし」
残留塩素濃度の測定結果は以下のとおり(単位:mg/L)

浄水場系統	地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
片島浄水場	①水島千鳥町公園	最高	0.34	0.34	0.34	0.42	0.36	0.40	0.42	0.40	0.40	0.38	0.44	0.42	0.34
		最低	0.30	0.18	0.26	0.18	0.20	0.26	0.34	0.34	0.32	0.30	0.36	0.30	
	②鶴新田公園	最高	0.38	0.36	0.40	0.46	0.42	0.44	0.46	0.44	0.44	0.40	0.44	0.46	0.37
		最低	0.30	0.22	0.28	0.22	0.28	0.32	0.38	0.38	0.34	0.34	0.34	0.32	
上成浄水場	③玉島の森	最高	0.36	0.40	0.46	0.46	0.46	0.44	0.46	0.52	0.36	0.34	0.34	0.40	0.34
		最低	0.26	0.24	0.26	0.26	0.32	0.32	0.36	0.34	0.28	0.24	0.22	0.22	
	④船穂総合グラウンド	最高	0.40	0.48	0.48	0.50	0.50	0.54	0.56	0.52	0.42	0.44	0.40	0.46	0.40
		最低	0.34	0.32	0.34	0.32	0.38	0.38	0.40	0.36	0.32	0.34	0.28	0.30	
福井浄水場	⑤岩谷公園	最高	0.30	0.30	0.32	0.26	0.28	0.32	0.34	0.38	0.32	0.30	0.32	0.34	0.26
		最低	0.24	0.20	0.20	0.12	0.18	0.20	0.24	0.26	0.24	0.24	0.20	0.20	
	⑥粒浦公園	最高	0.42	0.42	0.42	0.50	0.42	0.44	0.58	0.46	0.38	0.40	0.40	0.48	0.38
		最低	0.36	0.38	0.36	0.34	0.32	0.34	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	
酒津浄水場 (備南水道企業団)	⑦笹沖桜苑遊園	最高	0.46	0.46	0.42	0.42	0.40	0.40	0.42	0.40	0.44	0.42	0.40	0.48	0.37
		最低	0.34	0.38	0.36	0.32	0.30	0.28	0.28	0.32	0.36	0.34	0.34	0.32	
	⑧矢部公園	最高	0.38	0.38	0.36	0.30	0.26	0.28	0.28	0.34	0.38	0.38	0.34	0.34	0.29
		最低	0.28	0.30	0.24	0.22	0.18	0.20	0.22	0.20	0.30	0.30	0.30	0.26	
西阿知浄水場 (県南部水道企業団)	⑨早沖公園	最高	0.36	0.38	0.34	0.30	0.26	0.26	0.32	0.34	0.38	0.36	0.34	0.34	0.29
		最低	0.30	0.30	0.26	0.20	0.18	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.28	0.26	
	⑩南畝第1公園	最高	0.50	0.48	0.38	0.38	0.32	0.38	0.48	0.46	0.50	0.50	0.50	0.48	0.39
		最低	0.44	0.34	0.24	0.16	0.22	0.22	0.30	0.36	0.38	0.42	0.42	0.40	
真備浄水場	⑪添池公園	最高	0.48	0.48	0.40	0.50	0.46	0.46	0.62	0.46	0.50	0.48	0.52	0.48	0.41
		最低	0.38	0.36	0.26	0.22	0.36	0.32	0.32	0.36	0.38	0.42	0.42	0.38	
	⑫明石公園	最高	0.42	0.36	0.26	0.22	0.22	0.28	0.44	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.30
		最低	0.28	0.22	0.16	0.12	0.12	0.18	0.24	0.34	0.34	0.34	0.36	0.32	
真備浄水場	⑬惣佐池公園	最高	0.32	0.46	0.50	0.68	0.58	0.52	0.30	0.34	0.30	0.32	0.34	0.36	0.30
		最低	0.20	0.18	0.26	0.14	0.10	0.16	0.16	0.18	0.22	0.24	0.26	0.22	
	⑭真備公民館呉妹分館	最高	0.50	0.50	0.42	0.38	0.38	0.46	0.50	0.50	0.48	0.48	0.50	0.44	0.39
		最低	0.34	0.30	0.34	0.26	0.28	0.32	0.30	0.34	0.40	0.36	0.36	0.34	
真備浄水場	⑮真備公民館二万分館	最高	0.30	0.32	0.32	0.40	0.36	0.36	0.32	0.42	0.40	0.34	0.34	0.32	0.31
		最低	0.24	0.26	0.26	0.24	0.30	0.26	0.26	0.26	0.28	0.26	0.28	0.24	

水島千鳥町公園

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水	水 温	15.9	19.4	22.9	25.4	29.0	25.9	21.3	14.4	10.9	5.9	5.2	10.2	29.0	5.2	17.2	12	
	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	4	
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40			0.54			0.52			0.50			0.54	0.40	0.49	4	
	フッ素及びその化合物	0.45	0.53	0.49	0.48	0.49	0.46	0.47	0.48	0.42	0.39	0.38	0.34	0.53	0.34	0.45	12	
	ホウ素及びその化合物	0.08			0.08			0.08			0.05			0.08	0.05	0.07	4	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5		
質	塩素酸	<0.06			<0.06			0.08			<0.06			0.08	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム	0.003		0.009	0.008			0.005			0.003			0.009	0.003	0.006	5	
	ジクロロ酢酸	<0.003			0.005			0.003			<0.003			0.005	<0.003	<0.003	4	
	ジブromクロロメタン	0.007		0.011	0.007			0.010			0.005			0.011	0.005	0.008	5	
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン	0.020		0.037	0.026			0.029			0.016			0.037	0.016	0.026	5	
	トリクロロ酢酸	<0.003			0.006			0.003			<0.003			0.006	<0.003	<0.003	4	
	ブromジクロロメタン	0.005		0.009	0.006			0.008			0.005			0.009	0.005	0.007	5	
	ブromホルム	0.005		0.008	0.005			0.006			0.003			0.008	0.003	0.005	5	
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物	0.01			0.03			0.03			0.02			0.03	0.01	0.02	4	
	鉄及びその化合物	<0.01			0.02			<0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	4	
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	32.0		35.6	32.7	32.0	31.5	29.8	30.3	27.2	24.0	24.8	22.8	35.6	22.8	29.3	11	
	マンガン及びその化合物	<0.001			0.003			<0.001			<0.001			0.003	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	35.4	41.4	41.6	38.6	35.8	27.8	34.3	34.2	31.8	28.1	28.4	27.5	41.6	27.5	33.7	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50		56	47	53	54	49	52	55	54	55	45	56	45	52	11	
	蒸発残留物	155			147			147			142			155	142	148	4	
陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1		
目	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1	
	フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.6	0.8	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.7	0.5	1.0	0.5	0.8	12	
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12	
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12	
	水	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
		ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
トルエン		<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2	
亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4	
ジクロロアセトニトリル					0.001						<0.001			0.001	<0.001	<0.001	2	
抱水クロラール					0.005						<0.002			0.005	<0.002	0.003	2	
農薬類				0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2	
残留塩素		0.28	0.22	0.30	0.34	0.14	0.28	0.34	0.28	0.30	0.36	0.36	0.34	0.36	0.14	0.30	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		50		56	47	53	54	49	52	55	54	55	45	56	45	52	11	
マンガン及びその化合物		<0.001			0.003			<0.001			<0.001			0.003	<0.001	<0.001	4	
遊離炭酸					4.4						5.9			5.9	4.4	5.2	2	
設	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	メチルセブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5	
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2	
	蒸発残留物	155			147			147			142			155	142	148	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12	
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.2						-1.2			-1.2	-1.2	-1.2	2	
	従属栄養細菌				0						0							

5 水質検査結果 (3)給水栓 II 定期検査

鶴新田公園

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水	水 温	16.6	20.3	22.3	25.3	29.0	26.7	21.9	16.4	11.1	7.1	5.6	10.6	29.0	5.6	17.7	12	
	一般細菌	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1	
	ひ素及びその化合物		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	4	
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.36			0.51			0.47			0.58		0.58	0.36	0.48	4	
	フッ素及びその化合物	0.42	0.57	0.48	0.42	0.68	0.48	0.47	0.50	0.44	0.32	0.31	0.34	0.68	0.31	0.45	12	
	ホウ素及びその化合物		0.08			0.08			0.09			0.04		0.09	0.04	0.07	4	
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
基	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム		0.004			0.016			0.003			0.003		0.016	0.003	0.007	4	
	ジクロロ酢酸		0.003			0.01			<0.003			<0.003		0.010	<0.003	0.003	4	
	ジブromクロロメタン		0.009			0.013			0.008			0.004		0.013	0.004	0.009	4	
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン		0.027			0.048			0.022			0.013		0.048	0.013	0.028	4	
	トリクロロ酢酸		0.003			0.008			<0.003			<0.003		0.008	<0.003	<0.003	4	
	ブromジクロロメタン		0.007			0.013			0.006			0.004		0.013	0.004	0.008	4	
	ブromホルム		0.007			0.006			0.005			0.002		0.007	0.002	0.005	4	
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.06			0.02			0.02		0.06	0.02	0.03	4	
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	30.0	32.3	34.5	27.0	32.2	31.5	30.3	31.2	28.6	23.8	19.3	22.4	34.5	19.3	32.3	12	
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			0.002		0.002	<0.001	<0.001	4	
	項	塩化物イオン	32.7	41.0	40.6	35.4	40.6	34.9	34.2	34.1	32.6	27.5	23.5	26.3	41.0	23.5	33.6	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		49	54	56	46	53	54	49	52	55	54	54	45	56	45	52	12	
蒸発残留物			168			145			150			125		168	125	147	4	
陰イオン界面活性剤						<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1	
ジェオスミン		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルノルボルネオール		<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤						<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1	
フェノール類						<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	1.0	0.5	0.8	12	
pH値		7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12	
味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
水		アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル																0	
	抱水クララー																0	
	農薬類																0	
	残留塩素	0.34	0.30	0.38	0.46	0.36	0.38	0.42	0.40	0.40	0.34	0.34	0.42	0.46	0.30	0.38	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	54	56	46	53	54	49	52	55	54	54	45	56	45	52	12	
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			0.002		0.002	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸																0	
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度 (TON)																0	
	定	蒸発残留物		168			145			150			125		168	125	147	4
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
pH値		7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12	
腐食性 (ランゲリア指数)																	0	
従属栄養細菌																	0	
1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
アルミニウム及びその化合物			0.02			0.06			0.02			0.02		0.06	0.02	0.03	4	
モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4	
ブromクロロ酢酸																	0	
ブromジクロロ酢酸																	0	
ブromクロロ酢酸																	0	
ブrom酢酸																	0	
ジブrom酢酸																	0	
トリブrom酢酸																	0	
トリクロロアセトニトリル																	0	
ブromクロロアセトニトリル																	0	
ジブromアセトニトリル																	0	
一		大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0	
	総酸度																0	
	浸食性遊離炭酸																0	
	臭化物イオン	<0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	0.2	12	
	硝酸イオン		1.6			2.3			2.1			2.6		2.6	1.6	2.2	4	
	リン酸イオン	0.9	1.1	1.1	0.9	1.4	1.0	1.1	1.0	1.0	0.7	0.5	0.8	1.4	0.5	1.0	12	
	硫酸イオン	14.9	17.4	13.1	11.7	17.3	16.1	11.2	16.9	11.9	11.0	9.7	10.3	17.4	9.7	13.5	12	
	カリウムイオン	3.0	3.4	3.7	3.0	3.5	3.4	3.3	3.2	2.9	2.5	2.3	2.4	3.7	2.3	3.4	12	
	カルシウムイオン	12.7	14.1	14.6	12.3	13.9	14.5	13.1	13.8	15.5	15.3	16.1	12.4	16.1	12.3	14.1	12	
	マグネシウムイ																	

粒浦公園

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		18.8	19.4	19.9	21.5	22.1	21.8	20.0	17.8	15.9	15.6	15.0	16.7	22.1	15.0	18.7	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.85			1.67			1.97			1.95	1.97	1.67	1.86	4	
	フッ素及びその化合物	0.21	0.24	0.23	0.24	0.25	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.31	0.31	0.21	0.23	12	
質	ホウ素及びその化合物			0.14			0.13			0.14			0.16	0.16	0.13	0.14	4	
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0014	0.0014		0.0013			0.0012			0.0012	0.0014	0.0012	0.0013	5	
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	テトラクロロエチレン			<0.0002	0.0005		0.0006			0.0005			0.0005	0.0006	<0.0002	0.0004	5	
	トリクロロエチレン			<0.0002	0.0005		0.0006			0.0005			0.0005	0.0006	<0.0002	0.0004	5	
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
	ジクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	
基	ジブロモクロロメタン			0.002	0.002		0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002	5	
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン			0.008	0.008		0.008			0.007			0.007	0.008	0.007	0.008	5	
	トリクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
	ブロモホルム			0.006	0.006		0.006			0.005			0.005	0.006	0.005	0.006	5	
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	43.4		43.0	42.4	42.0	41.7	39.6	40.7	40.4	42.7	43.8	43.0	43.8	39.6	42.1	11	
項	マンガン及びその化合物			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	32.5	35.2	32.3	34.5	51.3	23.7	30.0	32.4	33.2	33.9	34.6	33.6	51.3	23.7	33.9	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	108		110	107	111	109	109	112	112	112	112	110	112	107	110	11	
	蒸発残留物			257			241			253			244	257	241	249	4	
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	
	ジェオスミン			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	12	
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	12	
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12
水	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ウラン及びその化合物			0.0003			0.0003			0.0003			0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	4	
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2	
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	抱水クロラール			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
管	農業類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2	
	残留塩素	0.34	0.40	0.34	0.42	0.38	0.36	0.34	0.36	0.34	0.36	0.34	0.40	0.42	0.34	0.37	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	108		110	107	111	109	109	112	112	112	112	110	112	107	110	11	
	マンガン及びその化合物			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸			5.5			7.2			7.2				7.2	5.5	6.4	2	
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	メチルセブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5	
	臭気強度 (TON)			<1			<1			<1			<1	<1	<1	<1	2	
	蒸発残留物			257			241			253			244	257	241	249	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	12	
	腐食性 (ランゲリア指数)			-0.5						-0.5				-0.5	-0.5	-0.5	2	
目	従属栄養細菌			0						0				0	0			

5 水質検査結果 (3)給水栓 II 定期検査

船穂総合グラウンド

		採 水 年 月 日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
		水 温		15.2	18.0	20.9	23.8	26.8	25.9	22.8	15.7	11.5	7.1	5.5	10	26.8	5.5	16.9	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12	
	大腸菌	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005								<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001					<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物										<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	1	
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001					<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005					<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004					<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001					<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.57			0.48					0.65			0.62		0.65	0.48	0.58	4	
	フッ素及びその化合物	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.08	0.09	0.14	0.09	0.14	0.09	0.14	0.08	0.10	12	
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01					0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005					<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
質	塩素酸		<0.06		<0.06		<0.06		<0.06		<0.06		<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4		
	クロロ酢酸		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4		
	クロロホルム		0.001		0.004		0.004		0.002		0.002		0.001		0.004	0.001	0.002	4		
	ジクロロ酢酸		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
	ジブromクロロメタン		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.001		0.002	0.001	0.002	4		
	臭素酸		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
	総トリハロメタン		0.005		0.01		0.01		0.006		0.003		0.003		0.010	0.003	0.006	4		
	トリクロロ酢酸		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
	ブromジクロロメタン		0.002		0.004		0.004		0.002		0.002		0.001		0.004	0.001	0.002	4		
	ブromホルム		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
	ホルムアルデヒド		<0.008		<0.008		<0.008		<0.008		<0.008		<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4		
	亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
	アルミニウム及びその化合物		0.01		0.02		0.02		0.03		0.03		0.01		0.03	<0.01	0.02	4		
	鉄及びその化合物		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		<0.01		0.02	<0.01	0.02	4		
	銅及びその化合物		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
	ナトリウム及びその化合物	7.0	7.5	7.9	7.3	7.7	7.7	6.9	6.6	6.7	7.0	7.2	7.3	7.9	6.6	7.5	12			
	マンガン及びその化合物		0.002			<0.001					0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4	
	塩化物イオン	7.1	7.7	7.9	6.9	6.5	6.9	5.7	5.9	6.7	7.8	8.4	8.6	8.6	5.7	7.2	12			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	51	54	49	53	52	51	51	54	54	55	53	55	48	52	12			
	蒸発残留物		87			86			89			90		90	86	88	4			
基	陰イオン界面活性剤							<0.02							<0.02	<0.02	<0.02	1		
	ジェオスミン		<0.000001			0.000004				<0.000001			<0.000001		0.000004	<0.000001	0.000001	4		
	2-メチルインボルネオール		<0.000001			<0.000001				<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
	非イオン界面活性剤							<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	1		
	フェノール類							<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	1		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	12			
	pH値	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12			
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12		
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12		
	色度	0.7	0.6	0.7	1.2	0.8	0.7	1.1	0.8	0.5	0.5	<0.5	0.6	1.2	<0.5	0.7	12			
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12			
	水	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
		ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
		ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
		1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
		トルエン		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																	0	
		亜塩素酸		<0.06			<0.06				<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
		ジクロロアセトニトリル																	0	
		抱水クララー																	0	
農薬類																		0		
残留塩素		0.38	0.34	0.42	0.30	0.46	0.50	0.48	0.48	0.32	0.38	0.38	0.34	0.50	0.30	0.40	12			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		48	51	54	49	53	52	51	51	54	54	55	53	55	48	52	12			
マンガン及びその化合物			0.002			<0.001					0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4	
遊離炭酸																		0		
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	4		
メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002			<0.002					<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	4		
臭気強度 (TON)																		0		
蒸発残留物			87			86			89			90		90	86	88	4			
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12			
pH値		7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	12			
質	腐食性 (ランゲリア指数)																	0		
	従属栄養細菌																	0		
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	アルミニウム及びその化合物		0.01			0.02				0.03			<0.01		0.03	<0.01	0.02	4		
	モリブデン		<0.007			<0.007				<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4		
	ブromクロロ酢酸																	0		
	ブromジクロロ酢酸																	0		
	ジブromクロロ酢酸																	0		
	ブrom酢酸																	0		
	ジブrom酢酸																	0		
	トリブrom酢酸																	0		
	トリクロロアセトニトリル																	0		
	ブromクロロアセトニトリル																	0		
	ジブromアセトニトリル																	0		
	一般	大腸菌群	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性			0/12	12
		総アルカリ度																	0	
		総酸度																	0	
		浸食性遊離炭酸																	0	
		臭化物イオン	<0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12		
		硝酸イオン		2.5			2.1			2.9			2.8		2.9	2.1	2.6	4		
リン酸イオン		0.1	0.2	0.2	0.															

玉島の森

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		15.0	18.3	19.9	21.8	25.9	26	22.8	17.6	13.1	9.3	7.5	10.4	26.0	7.5	17.3	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59			0.63			0.59			0.55			0.63	0.55	0.59	4	
	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.10	0.10	0.16	0.12	0.12	0.11	0.08	0.13	0.09	0.09	0.16	0.08	0.11	12	
	ホウ素及びその化合物	<0.01			0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
質	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
	塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム	0.001		0.002	0.004			0.004			0.002			0.004	0.001	0.003	5	
	ジクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ジブロモクロロメタン	0.002		0.002	0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	5	
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン	0.005		0.007	0.009			0.01			0.006			0.010	0.005	0.007	5	
	トリクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	4	
準	ブロモジクロロメタン	0.002		0.003	0.003			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	5	
	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5	
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.04			0.04			<0.01			0.04	<0.01	0.03	4	
	鉄及びその化合物	0.04			0.03			0.03			0.02			0.04	0.02	0.03	4	
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	7.0		7.9		7.7	7.5	6.9	6.6	6.7	7.0	7.1	7.3	7.9	6.6	7.2	10	
	マンガン及びその化合物	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	7.1	7.7	7.6	6.7	10.1	6.7	5.7	6.0	6.5	7.6	8.6	8.7	10.1	5.7	7.4	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48		54		53	52	51	51	54	54	55	53	55	48	53	10	
	蒸発残留物	93			97			93			94			97	93	94	4	
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	
	目	ジェオスミン	<0.000001			<0.000001			0.000003			<0.000001			0.000003	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤					<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1	
フェノール類					<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	12	
pH値		7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	12	
味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12
臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12
色度		0.8	0.8	0.8	1.2	0.9	0.8	1.1	0.9	0.6	0.7	<0.5	0.7	1.2	<0.5	0.8	12	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	
水		アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
		ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2	
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2	
	抱水クロラール				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2	
	管	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
		残留塩素	0.30	0.28	0.38	0.36	0.34	0.42	0.40	0.44	0.34	0.32	0.32	0.32	0.44	0.28	0.35	12
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48		54		53	52	51	51	54	54	55	53	55	48	53	10
		マンガン及びその化合物	<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
		遊離炭酸				8.1						8.5			8.5	8.1	8.3	2
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
メチルセブチルエーテル (MTBE)		<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5	
臭気強度 (TON)					<1						<1			<1	<1	<1	2	
蒸発残留物		93			97			93			94			97	93	94	4	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	
項		pH値	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	12
		腐食性 (ランゲリア指数)				-1.4						-1.5			-1.4	-1.5	-1.5	2
		従属栄養細菌				0						0			0	0	0	2
		1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<		

5 水質検査結果 (3)給水栓 II 定期検査

岩谷公園

		採 水 年 月 日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
		水 温		16.4	19.1	21.3	25.5	27.7	26.5	23.1	17.2	13.2	8.9	7.0	10.8	27.7	7.0	18.1	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物		<0.0005							<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1	
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.005		<0.005					<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素		<0.004		<0.004					<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001		<0.001					<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.56		0.50					0.66			0.62		0.66	0.50	0.59	4		
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.08	0.09	0.14	0.08	0.14	0.08	0.10	0.12	12		
	ホウ素及びその化合物		<0.01		0.01					0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素		<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン		<0.005		<0.005					<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン		<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン		<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン		<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ベンゼン		<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
基	塩素酸		<0.06		<0.06				<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸		<0.002		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム		0.002		0.008				0.004			0.002		0.008	0.002	0.004	4			
	ジクロロ酢酸		<0.003		<0.003				<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ジブromクロロメタン		0.002		0.003				0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4			
	臭素酸		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	結トリハロメタン		0.007		0.017				0.010			0.006		0.017	0.006	0.010	4			
	トリクロロ酢酸		<0.003		0.003				<0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ブromジクロロメタン		0.003		0.006				0.004			0.002		0.006	0.002	0.004	4			
	ブromホルム		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ホルムアルデヒド		<0.008		<0.008				<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜鉛及びその化合物		<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.02		0.03				0.04			<0.01		0.04	<0.01	0.02	4			
	鉄及びその化合物		0.02		0.02				0.03			<0.01		0.03	<0.01	0.02	4			
	銅及びその化合物		<0.01		<0.01				<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	7.0	7.5	7.9	7.5	7.7	7.5	7.0	6.6	6.6	6.9	7.1	7.4	7.9	6.6	7.5	12			
	マンガン及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	7.2	7.5	8.0	7.5	6.8	6.8	5.9	5.9	6.5	7.7	8.4	8.8	8.8	5.9	7.3	12			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	53	55	53	55	53	53	53	55	55	56	55	56	49	54	12			
蒸発残留物		95		97				91			92		97	91	94	4				
準	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	1			
	ジェオスミン		<0.000001		0.000003				<0.000001			<0.000001		0.000003	<0.000001	<0.000001	4			
	2-メチルインボルネオール		<0.000001		<0.000001				<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4			
	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1			
	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	1			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	12			
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	12			
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12		
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12		
	色度	0.6	0.7	0.6	0.9	0.8	0.7	0.9	0.9	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.9	<0.5	0.6	12			
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	水	アンチモン及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		ウラン及びその化合物		<0.0002		<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン		<0.0002		<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		トルエン		<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0		
		亜塩素酸		<0.06		<0.06				<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
		ジクロロアセトニトリル																0		
抱水クララー																	0			
農薬類																	0			
残留塩素		0.28	0.22	0.24	0.12	0.32	0.28	0.26	0.32	0.26	0.28	0.28	0.26	0.32	0.12	0.26	12			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		49	53	55	53	55	53	53	53	55	55	56	55	56	49	54	12			
マンガン及びその化合物			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
遊離炭酸																	0			
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002		<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002		<0.002				<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
臭気強度 (TON)																	0			
蒸発残留物			95		97				91			92		97	91	94	4			
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
pH値	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	12				
腐食性 (ランゲリア指数)																0				
従属栄養細菌																0				
要	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002		<0.0002				<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.02		0.03				0.04			<0.01		0.04	<0.01	0.02	4			
	モリブデン		<0.007		<0.007				<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4	
	ブromクロロ酢酸																0			
	ブromジクロロ酢酸																0			
	ジブromクロロ酢酸																0			
	ブrom酢酸																0			
	ジブrom酢酸																0			
	トリブrom酢酸																0			
	トリクロロアセトニトリル																0			
	ブromクロロアセトニトリル																0			
	ジブromアセトニトリル																0			
	一	大腸菌群	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性		0/12	12	
		総アルカリ度																0		
		総酸度																0		
		浸食性遊離炭酸		</																

矢部公園

大分県		採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
		水 温		15.1	18.2	22.0	24.5	27.8	27.1	23.4	17.5	12.4	8.4	7.3	10.5	27.8	7.3	17.9	12
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005					<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.001			0.001					<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004					<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.68			0.55					0.64			0.83	0.83	0.55	0.68	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.06		0.13	0.13	0.06	0.09	12
質	ホウ素及びその化合物			0.01			0.01					<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005					<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸			<0.06			<0.06					<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			0.003	0.006		0.003					0.001			0.003	0.006	0.001	0.003	5
	ジクロロ酢酸			<0.003			<0.003					<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
ジブロモクロロメタン			0.002	0.002		0.003					0.002			0.001	0.003	0.001	0.002	5	
基	臭素酸			<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.008	0.012		0.010					0.005			0.006	0.012	0.005	0.008	5
	トリクロロ酢酸			<0.003			<0.003					<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.003	0.004		0.004					0.002			0.002	0.004	0.002	0.003	5
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008					<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01					<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			0.02					<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.9		7.7	6.8	6.9	7.0	5.9	5.6	6.4	7.3	7.6	7.2	7.7	5.6	6.8	6.8	11	
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
項	塩化物イオン	6.6	7.5	7.0	5.8	6.1	6.2	4.8	5.2	6.3	8.2	8.7	7.6	8.7	4.8	6.7	12		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45		52	48	51	51	48	47	53	55	55	47	55	45	50	11		
	蒸発残留物			93			85					96			73	96	73	87	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000001			<0.000001					<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001			<0.000001					<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	12		
	pH値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	12	
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12
水	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006			<0.006					<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06					<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002			<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00										0.00	0.00	0.00	0.00	2
質	残留塩素	0.32	0.30	0.28	0.22	0.20	0.30	0.24	0.22	0.30	0.32	0.30	0.26	0.32	0.20	0.27	12		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45		52	48	51	51	48	47	53	55	55	47	55	45	50	11		
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001					<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			6.3			6.7					6.7			6.7	6.3	6.5	6.5	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002					<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチルセブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002					<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1			<1					<1			<1	<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			93															

5 水質検査結果 (3)給水栓 II 定期検査

笹沖桜苑遊園		採水年月日												年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	28.5	5.9	18	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物	<0.00005				<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	<0.001				0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物	0.001				0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.70				0.61			0.71			0.77		0.77	0.61	0.70	4	
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.08	0.08	0.14	0.08	0.14	0.08	0.10	12	
	ホウ素及びその化合物	<0.01				0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	質	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ジクロロメタン	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		テトラクロロエチレン	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トリクロロエチレン		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ベンゼン		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
塩素酸		<0.06				<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸		<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム		<0.001				0.003			0.001			0.001		0.003	<0.001	0.001	4	
ジクロロ酢酸		<0.003				<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
ジブromクロロメタン		0.002				0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	4	
臭素酸		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン		0.004				0.008			0.005			0.004		0.008	0.004	0.005	4	
トリクロロ酢酸		<0.003				<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
ブromジクロロメタン		0.002				0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4	
ブromホルム		<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド		<0.008				<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
項		亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	銅及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	6.9	7.9	7.8	7.0	6.9	7.1	6.0	5.7	6.4	7.5	7.6	7.2	7.9	5.7	7.9	12	
	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	6.5	7.3	7.1	5.8	5.6	5.1	4.8	5.2	6.5	8.4	8.9	7.5	8.9	4.8	6.6	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	54	53	48	50	51	48	47	53	56	55	46	56	45	51	12	
	蒸発残留物		91			81			80			94		94	80	87	4	
	陰イオン界面活性剤	<0.02				<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4	
	ジェオスミン	<0.000001				<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001				<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	フェノール類	<0.0005				<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	12	
	pH値	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	12	
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		0/12	12	
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		0/12	12	
水	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トルエン	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	
	亜塩素酸	<0.06				<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル																0	
	抱水クロラール																0	
	農業類																0	
	残留塩素	0.32	0.40	0.36	0.42	0.32	0.36	0.28	0.38	0.38	0.40	0.32	0.40	0.42	0.28	0.36	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	54	53	48	50	51	48	47	53	56	55	46	56	45	51	12	
	マンガン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸																0	
	管	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		メチルセブチルエーテル (MTBE)	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
臭気強度 (TON)																	0	
蒸発残留物			91			81			80			94		94	80	87	4	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
pH値		7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	12	
腐食性 (ランゲリア指数)																	0	
従属栄養細菌																	0	
1,1-ジクロロエチレン		<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
アルミニウム及びその化合物		<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
モリブデン		<0.007				<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4	
ブromクロロ酢酸																	0	
ブromジクロロ酢酸																		

早冲公園

採 水 年 月 日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数		
水	水 温	16.8	20.1	24.3	26.0	30.0	28.2	24.3	15.2	10.7	7.2	6.8	10.8	30.0	6.8	18.4	12		
	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
	大腸菌	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性			0/12	12		
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	鉛及びその化合物		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001	1		
	ひ素及びその化合物		0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4		
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4		
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4		
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.69			0.90			0.70			0.73		0.90	0.69	0.76	4		
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.10	0.09	0.13	0.11	0.10	0.11	0.07	0.09	0.14	0.08	0.14	0.07	0.10	12		
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4		
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4		
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4			
基	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4		
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4		
	クロロホルム		0.001			0.004			0.002			0.001		0.004	0.001	0.002	4		
	ジクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
	ジブロモクロロメタン		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4		
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
	総トリハロメタン		0.005			0.01			0.006			0.005		0.010	0.005	0.007	4		
	トリクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
	ブロモジクロロメタン		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4		
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4		
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4		
	ナトリウム及びその化合物	6.9	7.8	7.7	6.8	6.9	6.9	5.9	5.7	6.4	7.3	7.6	7.2	7.8	5.7	7.8	12		
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
	塩化物イオン	6.5	7.3	7.0	5.6	6.9	6.2	4.8	5.2	6.4	8.2	8.6	7.5	8.6	4.8	6.7	12		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	54	52	48	51	51	48	48	53	55	55	47	55	45	51	12			
蒸発残留物		92			83			81			92		92	81	87	4			
目	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	1		
	ジェオスミン		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
	2-メチルインボルネオール		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		
	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1		
	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	1		
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	12		
	pH値	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	12		
	味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない				0/12	12	
	臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない				0/12	12	
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		
	水	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
		ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
		ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
		1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
		トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	
		亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
		ジクロロアセトニトリル																0	
抱水クララー																	0		
農薬類																	0		
残留塩素		0.28	0.32	0.28	0.32	0.26	0.24	0.26	0.26	0.36	0.34	0.34	0.32	0.36	0.24	0.30	12		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		45	54	52	48	51	51	48	48	53	55	55	47	55	45	51	12		
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
遊離炭酸																	0		
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
メチルセブチルエーテル (MTBE)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4		
定		臭気強度 (TON)																0	
		蒸発残留物		92			83			81			92		92	81	87	4	
		濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	12		
	腐食性 (ランゲリア指数)																0		
	従属栄養細菌																0		
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
	要	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4	
		ブロモクロロ酢酸																0	
		ブロモジクロロ酢酸																0	
		ジブロモクロロ酢酸																0	
		ブロモ酢酸																0	
		ジブロモ酢酸																0	
		トリブロモ酢酸																0	
		トリクロロアセトニトリル																0	
		ブロモクロロアセトニトリル																0	
		ジブロモアセトニトリル																0	
		一	大腸菌群	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性			0/12	12
総アルカリ度																		0	
総酸度																		0	
浸食性遊離炭酸																		0	
項			臭化物イオン	<0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
			硝酸イオン		3.1			4.0			3.1			3.2		4.0	3.1	3.4	4
			リン酸イオン	<0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	12
			硫酸イオン	6.5	8.0	7.8	7.6	8.6	7.2	6.5	7.2	8.3	8.7	8.8	8.0	8.8	6.5	7.8	12
			カリウムイオン	1.1	1.6	1.6	1.5	1.8	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.8	1.0	1.0	1.6	12
	カルシウムイオン		14.8	17.6	17.0	15.6	16.8	17.0	15.9	15.8	17.5	17.8	17.7	15.4	17.8	14.8	17.6	12	
	マグネシウムイオン		2.0	2.5	2.4	2.1	2.3	2.2	2.0	2.1	2.3	2.5	2.5	2.1	2.5	2.0	2.5	12	

5 水質検査結果 (3)給水栓 II 定期検査

南畝第1公園																		
採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		15.9	20.4	24.1	26.3	31.0	27.1	22.2	16.1	10.7	6.2	6.4	9.8	31.0	6.2	18.0	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	1	
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.59			0.58			0.60			0.68		0.68	0.58	0.61	4	
	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.09	0.08	0.11	0.11	0.08	0.10	0.07	0.07	0.14	0.06	0.14	0.06	0.09	12	
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
基	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム		0.005			0.012			0.005			0.004		0.012	0.004	0.007	4	
	ジクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
	ジブromクロロメタン		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4	
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン		0.011			0.021			0.011			0.009		0.021	0.009	0.013	4	
	トリクロロ酢酸		0.003			0.007			0.003			<0.003		0.007	<0.003	0.003	4	
	ブromジクロロメタン		0.004			0.007			0.004			0.003		0.007	0.003	0.005	4	
	ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.03			0.02		0.04	0.02	0.03	4	
	鉄及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4	
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	7.4	8.0	7.7	6.6	7.3	7.3	6.0	6.4	7.1	7.8	8.6	6.6	8.6	6.0	8.0	12	
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	項	塩化物イオン	7.9	8.0	7.9	7.9	6.9	6.6	7.3	7.0	8.3	9.7	11.1	9.3	11.1	6.6	8.2	12
		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	52	53	46	52	49	46	48	52	51	54	42	54	42	49	12
蒸発残留物			97			90			84			89		97	84	90	4	
陰イオン界面活性剤						<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1	
ジェオスミン		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤						<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1	
フェノール類						<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.9	0.5	0.7	12	
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	12	
味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		0/12	12	
臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		0/12	12	
色度		<0.5	<0.5	0.6	0.8	0.8	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	12	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
水		アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル																0	
	抱水クロラール																0	
	農業類																0	
	残留塩素	0.48	0.38	0.34	0.32	0.20	0.26	0.34	0.38	0.44	0.46	0.50	0.46	0.50	0.20	0.38	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	52	53	46	52	49	46	48	52	51	54	42	54	42	49	12	
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸																0	
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチルセブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度 (TON)																0	
	蒸発残留物		97			90			84			89		97	84	90	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
pH値	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	12		
腐食性 (ランゲリア指数)																0		
従属栄養細菌																0		
目	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.03			0.02		0.04	0.02	0.03	4	
	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4	

添池公園

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		16.6	19.4	23.9	25.3	30.0	27.3	22.8	16.1	10.7	6.5	6.5	10.3	30.0	6.5	18.0	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物	<0.0005							<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	
	セレン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物													<0.001	<0.001	<0.001	1	
	ヒ素及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004				<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59				0.51			0.60			0.68		0.68	0.51	0.60	4	
	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.07	0.07	0.14	0.06	0.14	0.06	0.09	12	
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン	<0.005				<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
基	塩素酸	<0.06				<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム	0.005				0.012			0.005			0.004		0.012	0.004	0.007	4	
	ジクロロ酢酸	0.003				0.003			<0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003	4	
	ジブromクロロメタン	0.002				0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4	
	臭素酸	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン	0.011				0.021			0.011			0.009		0.021	0.009	0.013	4	
	トリクロロ酢酸	0.003				0.007			0.003			<0.003		0.007	<0.003	0.003	4	
	ブromジクロロメタン	0.004				0.007			0.004			0.003		0.007	0.003	0.005	4	
	ブromホルム	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
準	ホルムアルデヒド	<0.008				<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜鉛及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物	0.03				0.04			0.03			0.02		0.04	0.02	0.03	4	
	鉄及びその化合物	<0.01				0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4	
	銅及びその化合物	<0.01				<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	7.4	8.0	7.7	6.7	7.3	7.4	6.0	6.4	7.1	7.8	8.7	6.6	8.7	6.0	8.0	12	
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	8.0	8.0	7.7	7.9	6.1	5.8	7.3	7.1	8.4	9.8	11.2	9.2	11.2	5.8	8.0	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	51	53	46	50	49	46	48	52	51	54	42	54	42	49	12	
	蒸発残留物		95			87			85			86		95	85	88	4	
項	陰イオン界面活性剤											<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	1	
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
	非イオン界面活性剤											<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1	
	フェノール類											<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.9	0.5	0.7	12	
	pH値	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	12	
	味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.5	<0.5	0.5	0.8	0.8	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12		
水	アンチモン及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ウラン及びその化合物	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トルエン	<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	
	亜塩素酸	<0.06				<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル																0	
	抱水クララル																0	
	農薬類																0	
目	残留塩素	0.40	0.38	0.38	0.50	0.30	0.36	0.28	0.30	0.44	0.48	0.50	0.46	0.50	0.28	0.40	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	51	53	46	50	49	46	48	52	51	54	42	54	42	49	12	
	マンガン及びその化合物	<0.001				0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸																0	
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチルセーブチルエーテル (MTBE)	<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度 (TON)																0	
	蒸発残留物		95			87			85			86		95	85	88	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	12	
腐食性 (ランゲリア指数)																	0	
	従属栄養細菌																0	
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002				<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	アルミニウム及びその化合物	0.03				0.04			0.03			0.02		0.04	0.02	0.03	4	
	モリブデン	<0.007				<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4	
	要	ブromクロロ酢酸																0
		ブromジクロロ酢酸																0
		ジブromクロロ酢酸																0
		ブrom酢酸																0
		ジブrom酢酸																0
トリブrom酢酸																	0	
トリクロロアセトニトリル																	0	
ブromクロロアセトニトリル																	0	
ジブromアセトニトリル																	0	
一		大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0	
	総酸度																0	
	浸食性遊離炭酸																0	
	臭化物イオン	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12	
	硝酸イオン		2.6			2.3			2.6			3.0		3.0	2.3	2.6	4	
	リン酸イオン	<0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.3	<0.1	0.1	12	
	硫酸イオン	7.8	11.5	10.4	8.8	10.0	10.7	7.5	7.9	8.5	8.3	8.4	8.4	11.5	7.5	9.0	12	
	カリウムイオン	1.1	1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.7	1.0	1.5	12	
	カルシウムイオン	14.8	16.5	16.9	14.7	16.3	16.0	15.2	15.5	17.2	16.5	17.4	13.7	17.4	13.7	16.5	12	
目	マグネシウムイオン																	

5 水質検査結果 (3)給水栓 II 定期検査

明石公園		採水年月日												年度最高		年度最低		年度平均		測定回数	
水 温		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	12.5	33.9	7.8	20.4	12			
水	一般細菌	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12			
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0/12		12			
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		4			
	水銀及びその化合物			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		4			
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		4			
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		4			
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		4			
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		4			
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		4			
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		4			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.63			0.33			0.55			0.79	0.79	0.33	0.58		4			
	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.09	0.08	0.14	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.14	0.07	0.09		12			
質	ホウ素及びその化合物			0.01			0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01		4			
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		5			
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		5			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		5			
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		5			
	テトラクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		5			
	トリクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		5			
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		5			
	塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		4			
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		4			
	クロロホルム			0.010	0.013		0.008			0.003			0.004	0.013	0.003	0.008		5			
	ジクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		4			
基	ジブromクロロメタン			0.002	0.001		0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.002		5			
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		4			
	総トリハロメタン			0.018	0.019		0.017			0.008			0.008	0.019	0.008	0.014		5			
	トリクロロ酢酸			0.005			0.003			<0.003			<0.003	0.005	<0.003	<0.003		4			
	ブromジクロロメタン			0.006	0.005		0.006			0.003			0.003	0.006	0.003	0.005		5			
	ブromホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		5			
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		4			
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		4			
	アルミニウム及びその化合物			0.04			0.03			0.01			0.03	0.04	0.01	0.03		4			
	鉄及びその化合物			<0.01			0.01			0.01			0.02	0.02	<0.01	0.01		4			
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		4			
	ナトリウム及びその化合物	7.3		7.6	6.4	7.2	7.5	6.7	6.3	7.0	7.8	8.4	7.4	8.4	6.3	7.2		11			
項	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		4			
	塩化物イオン	8.2	8.1	7.7	8.2	9.9	4.9	6.4	6.5	7.3	9.1	10.4	8.6	10.4	4.9	7.9		12			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45		52	45	50	53	51	49	55	55	55	48	55	45	51		11			
	蒸発残留物			98			87			98			83	98	83	92		4			
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02		1			
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001		12			
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		12			
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005		1			
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005		1			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.7	0.9	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7		12			
	pH値	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.2	7.4		12			
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12		12		
水	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12		12		
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.7	0.6	1.0	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	1.0	<0.5	<0.5		12			
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1		12			
	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		4			
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		4			
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		4			
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		5			
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		5			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006		2			
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		4			
	ジクロロアセトニトリル			0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		2			
	抱水クロラール			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		2			
管	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00		2			
	残留塩素	0.28	0.26	0.24	0.22	0.16	0.24	0.28	0.32	0.36	0.40	0.44	0.36	0.44	0.16	0.30		12			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45		52	45	50	53	51	49	55	55	55	48	55	45	51		11			
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		4			
	遊離炭酸			5.4			7.9			7.9			7.9	5.4	6.7	7.2		2			
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		5			
	メチルセブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		5			
	臭気強度 (TON)			<1			<1			<1			<1	<1	<1	<1		2			
	蒸発残留物			98			87			98			83	98	83	92		4			
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1		12			
	pH値	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.								

採 水 年 月 日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		15.7	19.0	22.2	25.4	29.2	26.2	22.7	16.1	10.7	6.8	7.6	10.0	29.2	6.8	17.6	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005						<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物								<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	1	
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.57			0.60			0.63			0.68		0.68	0.57	0.62	4	
	フッ素及びその化合物	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	0.10	0.07	0.08	0.13	0.08	0.13	0.07	0.09	12	
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
基	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム		0.007			0.016			0.005			0.004		0.016	0.004	0.008	4	
	ジクロロ酢酸		<0.003			0.005			<0.003			<0.003		0.005	<0.003	<0.003	4	
	ジブロモクロロメタン		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4	
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン		0.014			0.025			0.011			0.009		0.025	0.009	0.015	4	
	トリクロロ酢酸		0.004			0.011			0.003			<0.003		0.011	<0.003	0.005	4	
	ブロモジクロロメタン		0.005			0.007			0.004			0.003		0.007	0.003	0.005	4	
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
準	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.03			<0.01		0.04	<0.01	0.03	4	
	鉄及びその化合物		0.01			0.01			0.02			<0.01		0.02	<0.01	0.01	4	
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	7.3	8.2	7.7	6.9	7.5	7.6	6.8	6.3	6.9	7.8	8.4	7.5	8.4	6.3	8.2	12	
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	8.2	8.0	8.9	8.5	7.4	7.1	6.8	6.4	7.3	9.0	10.4	8.9	10.4	6.4	8.1	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	52	53	46	50	53	53	50	55	55	56	49	56	45	51	12	
	蒸発残留物		80			84			87			89		89	80	85	4	
項	陰イオン界面活性剤								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	1	
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
	2-メチルニグロールネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
	非イオン界面活性剤								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	1	
	フェノール類								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.8	1.0	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.5	0.7	12	
	pH値	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	12	
	味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	0.7	1.0	0.7	0.5	0.6	<0.5	0.8	1.0	<0.5	<0.5	12	
目	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	
	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル																0	
	抱水クララル																0	
管	農薬類																0	
	残留塩素	0.22	0.22	0.30	0.38	0.46	0.36	0.22	0.26	0.28	0.32	0.34	0.26	0.46	0.22	0.30	12	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	52	53	46	50	53	53	50	55	55	56	49	56	45	51	12	
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸																0	
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチルセブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度 (TON)																0	
	蒸発残留物		80			84			87			89		89	80	85	4	
	定	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
pH値		7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	12	
腐食性 (ランゲリア指数)																	0	
従属栄養細菌																	0	
1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.03			<0.01		0.04	<0.01	0.03	4	
モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4	
ブロモクロロ酢酸																	0	
ブロモジクロロ酢酸																	0	
ジブロモクロロ酢酸																	0	
要	ブロモ酢酸																0	
	ジブロモ酢酸																0	
	トリブロモ酢酸																0	
	トリクロロアセトニトリル																0	
	ブロモクロロアセトニトリル																0	
	ジブロモアセトニトリル																0	
	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	総アルカリ度																0	
	総酸度																0	
	浸食性遊離炭酸																0	
一	臭化物イオン	<0.1	0.2	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12	
	硝酸イオン		2.5			2.7			2.8			3.0		3.0	2.5	2.8	4	
	リン酸イオン	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.1	12	
	硫酸イオン	7.7	12.5	9.1	8.6	13.5	8.5	8.3	8.2	9.0	8.9	8.6	9.5	13.5	7.7	9.4	12	
	カリウムイオン	1.1	1.5	1.6	1.5	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.7	1.1	1.5	12	
	カルシウムイオン	14.7	17.0	17.1	14.8	16.3	17.4	17.2	16.2	17.9	17.6	18.0	15.7	18.0	14.7	17.0	12	

5 水質検査結果 (3)給水栓 II 定期検査


真備公民館二万分館

採 水 年 月 日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水 温		15.3	19	21.7	24.2	27.8	26.4	23.1	17.7	15	12.3	7.7	12	27.8	7.7	18.5	12
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			0.002			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.85			1.76			2.48			1.77	2.48	1.76	1.97	4
	フッ素及びその化合物	0.23	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.25	0.24	0.25	0.26	0.26	0.23	0.25	12
	ホウ素及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
基 質	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブromクロロメタン			0.001	0.001		0.001			0.002			0.001	0.002	0.001	0.001	5
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.001	0.001		0.001			0.002			0.002	0.002	0.001	0.001	5
	トリクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブromジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブromホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			0.02			0.03			0.01			0.02	0.03	0.01	0.02	4
	ナトリウム及びその化合物	12.8		12.7	12.6	13.5	13.3	13.1	13.8	13.3	12.9	12.9	12.5	13.8	12.5	13.0	11
項 目	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	12.2	12.5	11.7	12.3	13.8	11.7	10.9	11.3	11.1	12.1	13.3	13.2	13.8	10.9	12.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	77		90	80	93	91	88	99	93	85	84	79	99	77	87	11
	蒸発残留物			160			163			165			134	165	134	156	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水 質	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	農業類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.3	0.26	0.26	0.26	0.36	0.38	0.3	0.28	0.36	0.32	0.32	0.24	0.38	0.24	0.30	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	77		90	80	93	91	88	99	93	85	84	79	99	77	87	11
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			15.8			19.7			19.7			15.8	17.8	17.8	17.8	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチルセブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1			<1			<1			<1	<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			160			163			165			134	165	134	156	4
項 目	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-1.2						-1.0				-1.0	-1.2	-1.1	2
	従属栄養細菌			0						0				0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブromクロロ酢酸																0
	ブromジクロロ酢酸																0
	ジブromクロロ酢酸																0
	ブrom酢酸																0
	ジブrom酢酸																0
	トリブrom酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	2

真備公民館呉妹分館

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月15日	9月12日	10月10日	11月14日	12月12日	1月16日	2月13日	3月13日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水	水 温	15.5	19.4	22.0	25.4	29.9	27.8	23.7	17.5	11.3	7.7	6.8	10.7	29.9	6.8	18.1	12
	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.80			0.83			1.19			0.99			1.19	0.80	0.95	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.13	0.13	0.13	0.09	0.17	0.13	0.10	0.17	0.09	0.12	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5	
質	塩素酸	<0.06			<0.06			0.10			<0.06			0.10	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.003		0.007	0.011			0.009			0.005			0.011	0.003	0.007	5
	ジクロロ酢酸	<0.003			0.004			0.004			<0.003			0.004	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン	0.001		0.002	0.001			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002	5
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.007		0.014	0.017			0.016			0.010			0.017	0.007	0.013	5
	トリクロロ酢酸	<0.003			0.009			0.007			0.003			0.009	<0.003	0.005	4
	ブロモジクロロメタン	0.003		0.005	0.005			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004	5
	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			0.02			0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.6		7.9	7.4	7.8	8.0	7.6	8.2	7.1	8.6	9.2	7.5	9.2	7.1	7.9	11
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.4	8.0	7.7	6.6	6.7	7.1	6.5	7.0	6.6	8.7	10.2	8.4	10.2	6.5	7.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49		56	53	57	57	60	61	56	59	60	51	61	49	56	11
	蒸発残留物	99			103			106			109			109	99	104	4
陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	
ジェオスミン	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1	
フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.5	0.6	0.9	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.9	0.4	0.6	12	
pH値	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	12	
味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				0.001						<0.001			0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				0.002						<0.002			0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.44	0.44	0.34	0.28	0.32	0.42	0.36	0.38	0.40	0.44	0.40	0.38	0.44	0.28	0.38	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49		56	53	57	57	60	61	56	59	60	51	61	49	56	11
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				7.8						10.2			10.2	7.8	9.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチルセブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	99			103			106			109			109	99	104	4
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
pH値	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	12	
腐食性 (ランゲリア指数)				-1.3						-1.4			-1.3	-1.4	-1.4	2	
従属栄養細菌				0						2			2	0	1	2	
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	&		

月別変化グラフ(浄水)

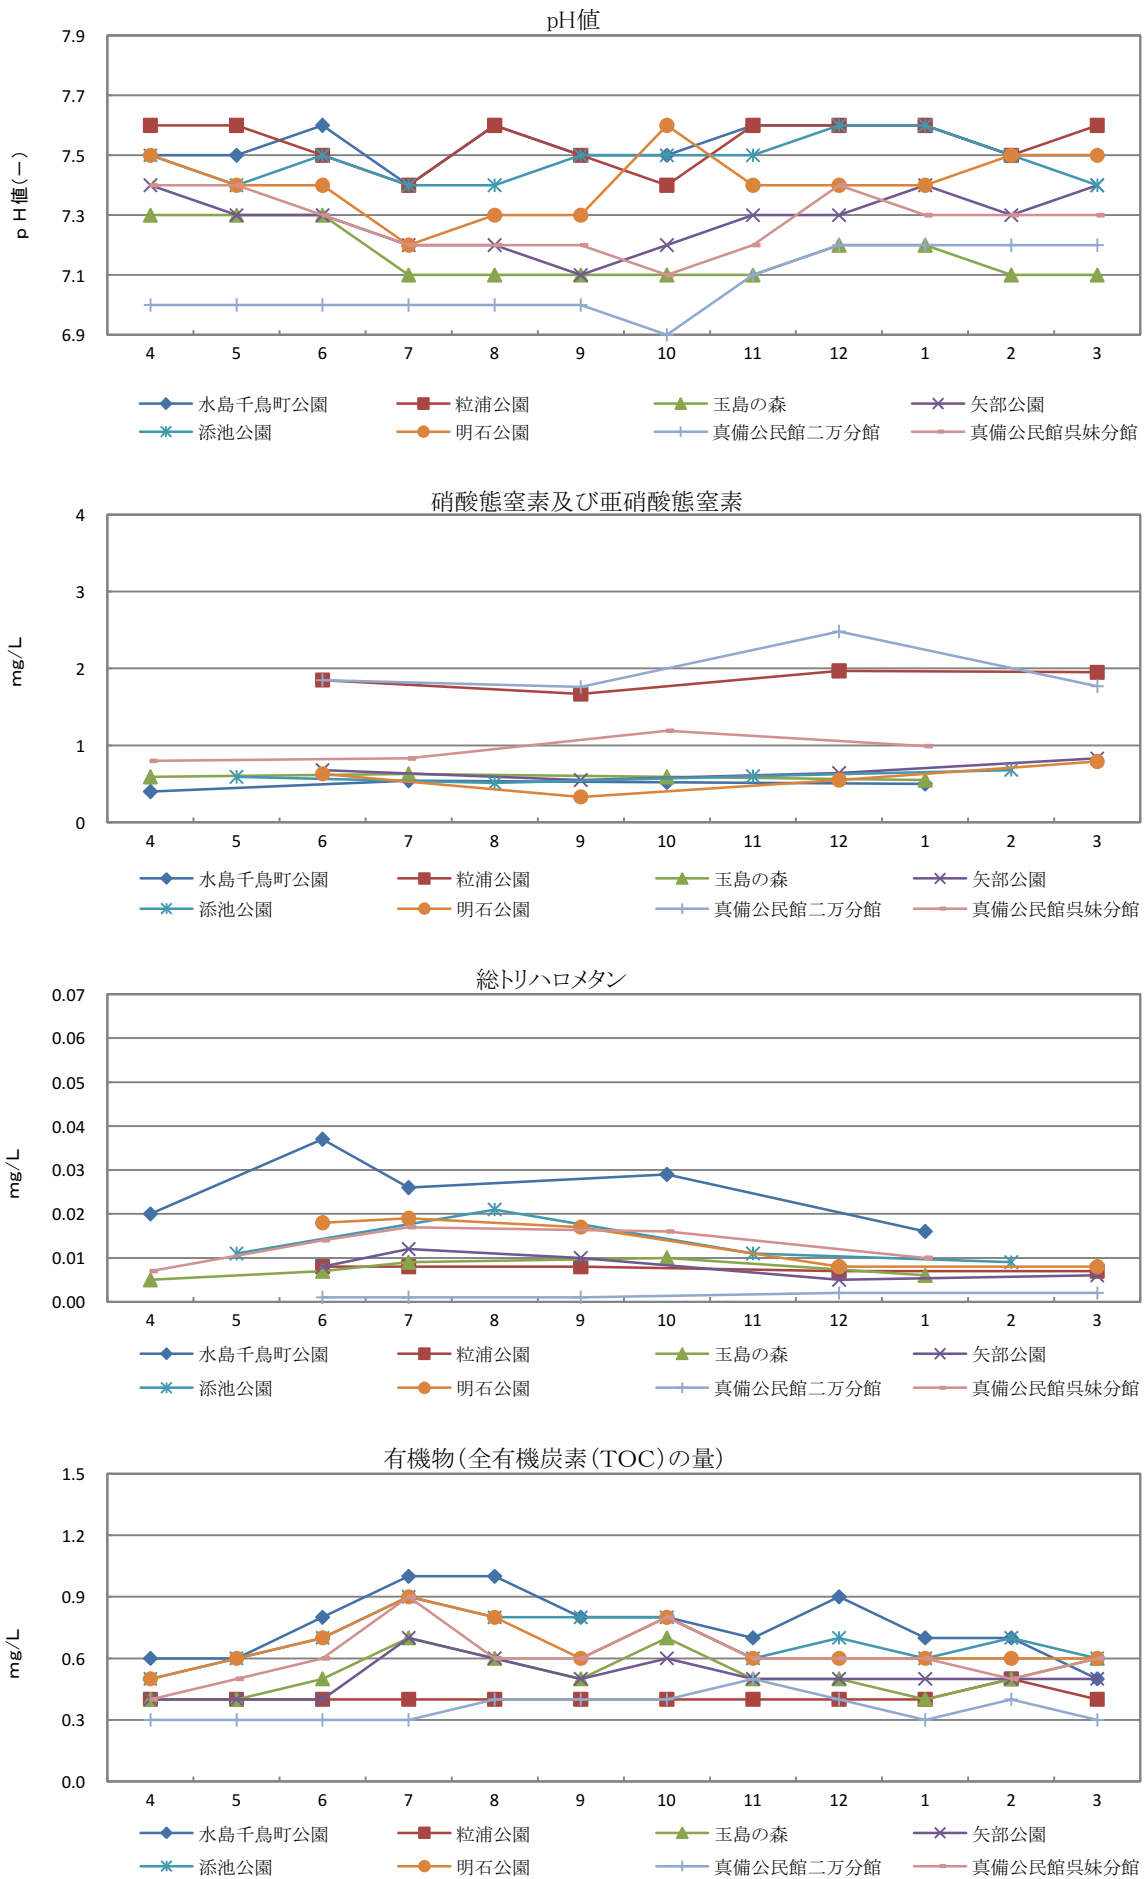

片島取水口		採水年月日																			
		4月11日	5月9日	6月7日	7月3日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月6日	1月9日	2月13日	3月6日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数				
農	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10				
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008				<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10				
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10				
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004				<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10				
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004				<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10				
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	10				
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008				<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10				
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001				<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	10				
	アミノホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003				<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10				
	アミトラス																0				
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10				
	イソキサチオン																0				
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001				<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	10				
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10				
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10				
	イソベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009				<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	10				
	イミナタジン																0				
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10				
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003				<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10				
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006				<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	10				
	エトフェンブロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008				<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	10				
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004				<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10				
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10				
	オキサジクロモホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10				
	オキシ銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10				
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10				
	カズサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006				<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	10				
	カフエントロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008				<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	10				
	カルタップ																0				
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10				
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	10				
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	8				
	キノクラミン(ACN)																0				
	キャプタン																0				
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003				<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10				
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	10				
	グリホシネート																0				
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10				
	クロルニトロフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001				<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	10				
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003				<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10				
	クロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10				
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004				<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10				
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003				<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10				
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10				
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10				
ジクロホス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008				<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	10					
ジクワット																0					
ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004				<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10					
ジチアン																0					
ジチオカルバメート系農薬																0					
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009				<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	10					
シハロホップブチル																0					
シマジン(CAT)																0					
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10					
ジトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10					
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10					
ジメベレレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003				<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10					
ダイアジン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	10					
ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	10					
ダゾメット																0					
薬	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10				
	チウラム																0				
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.00																

5 水質検査結果 (4)農薬検査結果

片島浄水場取水井		採水年月日					測定回数
		6月7日	7月3日	年度最高	年度最低	年度平均	
農	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	アジュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アミトラス						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イブレンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エディフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
薬	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エトリジアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキシシ銅	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	カフエンストロール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルダップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボファン(カルボスルファン代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメブロッブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
類	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	シウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジクロホス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ジチアノ						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオビル	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	シメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シメエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	シメビレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	タイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	タゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
類	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロビル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	トリクロロホン(DEP)						0
	トリシクラーゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	バラコート						0
	ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	ビラクロニル						0
	ビラゾキシフェン						0
	ビラゾリネート(ビラゾレート)						0
	ビリダフェンチオン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ビブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ビロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
類	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ブロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロビサミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベタミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンジクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾピジクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
類	ベンゾフェナップ						0
	ベンタジン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフルカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンプレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアセート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	マラチオン(マラゾン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコブロッブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メゾミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メチルタイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリバジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2

福井1号井		採水年月日					測定回数
		6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	
農	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	アジュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アミトラス						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イブレンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エディフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エトリジアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシシ銅	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カスサホス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カブエンストロール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルダップ						0
	カルベリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボラン(カルボスルファン代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャパダン						0
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
シウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ジクロホス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
ジクワット						0	
ジスルホス(エチルチオメトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
ジチアダン						0	
ジチオカルバメート系農薬						0	
ジチオピリル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
シハロホップブチル						0	
シマジン(CAT)						0	
シメタトリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
シメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
シメトリル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
シメビベレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
タイアジソン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	
タズメット						0	
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
チウラム						0	
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
チオペンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
トリクロピル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
トリケルホソ(DEP)						0	
トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
バラコート						0	
ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
ビラクロニル						0	
ビラゾキシフェン						0	
ビラゾリネート(ビラゾレート)						0	
ビリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	
ビリビチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ビロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
フィプロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
フェニトロチオン(MEP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェノプロカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェリムゾン						0	
フェンチオン						0	
フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	
フェントラサミド						0	
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ブフロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
フルアジナナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フロシドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
フロチオホス						0	
フロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フロビザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フロベタゾール						0	
フロモアチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
ベンゾフェナップ						0	
ハンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
ベンディメタリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ベンフルカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ベンフルセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアセート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メタム(カーバム)						0	
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
メチダチオン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メチルタイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メトミストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
モリネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	

福井2号井		採水年月日						水江・四十瀬着水井		採水年月日					
		6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数			6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	農	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	アジュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2		アジュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アミトラス						0		アミトラス						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0		イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2		イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イブレンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		イブレンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノダジン						0		イミノダジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エディフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		エディフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エトリジアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		エトリジアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシニル	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		オキシニル	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2		カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	カフェンストロール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		カフェンストロール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルダップ						0		カルダップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボファン(カルボスルファン代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		カルボファン(カルボスルファン代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	キノクラミン(ACN)						0		キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0		キャプタン						0
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2		グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0		グリホシネート						0
	クロメブロッブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		クロメブロッブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2		クロルニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロタラリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		クロタラリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	シウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		シウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジクロホス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		ジクロホス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ジクワット						0		ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ジチアノ						0		ジチアノ						0
	ジチオカルバメート系農薬						0		ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオビル	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		ジチオビル	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	シハロホップブチル						0		シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0		シマジン(CAT)						0
	シメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		シメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シメエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		シメエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	シメビレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		シメビレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		ダイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2		タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	タゾメット						0		タゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0		チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2		チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロビル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		トリクロビル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	トリクロロホン(DEP)						0		トリクロロホン(DEP)						0
	トリシラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		トリシラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	バラコート						0		バラコート						0
	ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2		ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	ビラクロ						0	ビラクロ						0	
ビラゾキシフェン						0	ビラゾキシフェン						0		
ビラゾリネート(ビラゾレート)						0	ビラゾリネート(ビラゾレート)						0		
ビリダフェンチオン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	ビリダフェンチオン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		

5 水質検査結果 (4)農薬検査結果

船種No.1取水ポンプ井		採水年月日					測定回数
		6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	
農	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	アジュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アミトラス						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イブレンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エディフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エトリジアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシシ 銅	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	カフェンストロール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルダップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボファン(カルボスルファン代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメブロッブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	シウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジクロホス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ジチアノ						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
ジチオビル	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
シハロホップブチル						0	
シマジン(CAT)						0	
シメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
シメエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
シメビレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ダイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	
タゾメット						0	
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
チウラム						0	
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
トリクロビル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
トリクロホソ(DEP)						0	
トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
バラコート						0	
ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
ビラクロニル						0	
ビラゾキシフェン						0	
ビラゾリネート(ビラゾレート)						0	
ビリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	
ビブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ビロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
フィプロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
フェニトロチオン(MEP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェリムゾン						0	
フェンチオン						0	
フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	
フェントラザミド						0	
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ブブロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
プロチオホス						0	
プロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロビサミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロベナゾール						0	
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベニミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンジクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゾピジクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
ベンゾフェナップ						0	
ベンタジン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
ペンフルカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ペンプレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアセート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メコブロッブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メゾミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メタム(カーバム)						0	
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
メチダチオン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メチルタイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メトリバジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
モリネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	

船種№2取水ポンプ井		採水年月日					測定回数
		6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	
農	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	アジュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アミトラス						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イブレンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミナダジシン						0
	イミダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エディフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	エトフェンブロックス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	エトリジアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロモホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	オキサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	カフエンストロール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルダップ						0
	カルベリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボラン(カルボスルホベン 代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメブロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロロタリリ(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	シウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
シクロホス(DDVP)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
ジクワット						0	
ジスルホス(エチルチオモン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
ジチアゾ						0	
ジチオカルバメート系農薬						0	
ジチオピリ	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
シハロホップブチル						0	
シマジン(CAT)						0	
ジメタトリリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
ジメトリリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ジメビベレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ダイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	
タムメット						0	
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
チウラム						0	
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
チオベカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
トリククロピ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
トリケルホン(DEP)						0	
トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
バラコート						0	
ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
ビラクロニル						0	
ビラゾキシフェン						0	
ビラゾリネート(ビラゾレート)						0	
ビリダフェンチオン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ビリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ビロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
フィプロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
フェントロチオン(MEP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェノプロカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェリムゾン						0	
フェンチオン						0	
フェントエート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
フェントラサミド						0	
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ブフロブフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
フルアジナナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フロシモン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
フロチオホス						0	
フロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フロビザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フロベタゾール						0	
フロモバチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
ベンゾフェナップ						0	
ハンタジン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
ベンディメタリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ベンフルカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ベンフルセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアセート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メコブロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メタム(カーバム)						0	
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
メチダチオン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メチルタイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メトミストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メトリバジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
モリネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	

船種No.4取水ポンプ井		採水年月日						測定回数
		6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均		
農	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	アジュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	アミトラス						0	
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	イソキサチオン						0	
	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
	イブレンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
	イミノタジン						0	
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	エディフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	エトリジアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	オキシシ 銅	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
	カフェンストロール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	カルダップ						0	
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	キノクラシ(ACN)						0	
	キャプタン						0	
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	
	グリホシネート						0	
	クロメブロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	クロルニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	クロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	シウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	ジクロボス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	ジクワット						0	
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	ジチアノ						0	
	ジチオカルバメート系農薬						0	
	ジチオビル	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
	シハロホップブチル						0	
	シマジン(CAT)						0	
	シメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	シメエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	シメビレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	ダイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	
	タゾメット						0	
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	チウラム						0	
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	トリクロビル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
	トリクロロホス(DEP)						0	
	トリシクラーゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
	ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	バラコート						0	
	ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
	ビラクロニル						0	
	ビラゾキシフェン						0	
	ビラゾリネート(ビラゾレート)						0	
	ビリダフェンチオン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ビブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ビロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	フィプロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
	フェニトロチオン(MEP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	フェリムゾン						0	
	フェンチオン						0	
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	
	フェントラザミド						0	
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ブブロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	ブロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
	プロチオホス						0	
	プロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	プロビサミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	プロベナゾール						0	
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	ベミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ベンジクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゾピクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		
ベンゾフェナップ						0		
ベンタジン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2		
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2		
ペンフルカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		
ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		
ペンプレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2		
ホスチアセート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
マラチオン(マラゾン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		
メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		
メゾミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
メタム(カーバム)						0		
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		
メチダチオン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		
メチルタイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		
メトリジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		

真備 вод 井		採水年月日						測定回数
		6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均		
農	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	アジュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	アミトラス						0	
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	イソキサチオン						0	
	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
	イブレンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
	イミノタジン						0	
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	エディフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	エトリジアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	オキシシ 銅	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	

5 水質検査結果 (4)農薬検査結果

片島浄水		採水年月日				6月7日	7月3日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
	MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
	アジュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2				
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	アミトラス						0				
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	イソキサチオン						0				
	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2				
	イブレンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2				
	イミノタジン						0				
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	エディフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2				
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
	エトリジアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	オキシシ 銅	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2				
	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2				
	カフェンストロール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
	カルダップ						0				
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
	カルボファン(カルボスルファン代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
	キノクラミン(ACN)						0				
	キャプタン						0				
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2				
	グリホシネート						0				
	クロメブロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	クロルニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2				
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	クロロタリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2				
	シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
	シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2				
	シウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2				
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2				
	ジクロホス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2				
	ジクワット						0				
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2				
	ジチアノ						0				
	ジチオカルバメート系農薬						0				
ジチオビル	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2					
シハロホップブチル						0					
シマジン(CAT)						0					
シメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
シメエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
シメビレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
タイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2					
タゾメット						0					
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2					
チウラム						0					
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2					
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2					
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
トリクロビル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2					
トリクロロホン(DEP)						0					
トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2					
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2					
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
バラコート						0					
ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2					
ビラクロニル						0					
ビラゾキシフェン						0					
ビラゾリネート(ビラゾレート)						0					
ビリダフェンチオン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
ビブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
ビロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2					
フィプロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2					
フェニトロチオン(MEP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
フェリムゾン						0					
フェンチオン						0					
フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2					
フェントラザミド						0					
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2					
ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
ブブロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2					
プロチオホス						0					
プロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
プロビサミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
プロベナゾール						0					
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2					
ベニミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
ベンジクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2					
ベンゾピジクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2					
ベンゾフェナップ						0					
ベンタジン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2					
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2					
ペンフルカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2					
ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2					
ペンプレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2					
ホスチアセート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
メコブロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
メゾミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
メタム(カーバム)						0					
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2					
メチダチオン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2					
メチルタイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2					
メトリジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2					
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2					
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2					
モリネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2					
薬											
類											

上成浄水		採水年月日						真備浄水		採水年月日					
農薬類	品名	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	農薬類	品名	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		1,3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	アジュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2		アジュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アミトラス						0		アミトラス						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0		イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2		イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イブレンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		イブレンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノタジン						0		イミノタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エディフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		エディフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エトリジアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		エトリジアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシニル	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		オキシニル	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カスサホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		カスサホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カフェンストロール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		カフェンストロール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルダップ						0		カルダップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	キノクラミン(ACN)						0		キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0		キャプタン						0
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2		グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0		グリホシネート						0
	クロメブロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		クロメブロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2		クロルニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロタラリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		クロタラリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	シウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		シウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジクロホス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		ジクロホス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ジクワット						0		ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ジチアノ						0		ジチアノ						0
	ジチオカルバメート系農薬						0		ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオビル	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		ジチオビル	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	シハロホップブチル						0		シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0		シマジン(CAT)						0
	シメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		シメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シメエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		シメエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	シメビレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		シメビレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	タイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		タイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2		タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	タゾメット						0		タゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0		チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2		チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロビル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		トリクロビル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2

5 水質検査結果 (4)農薬検査結果

水島千鳥島公園						
採水年月日		6月13日	7月11日	年度最高	年度最低	年度平均
農	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	アジュム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	アミトラス					0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン					0
	イソフロン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロチオラン(PT)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イプロベキシホス(IPP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	イミノクタン					0
	インダナファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エデアフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	エトリシアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	オキサジクロホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシジ	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	オリサストロビン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	カフェンストロール	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	カルタム					0
	カルバリ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	キノグラミン(ACN)					0
	キャプタン					0
	キムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	グリホシネート					0
	クロメフロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	クロタロリン(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シクロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	シクロホス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	シクワット					0
	ジスルホト(エチルチオメトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	ジチアラン					0
	ジチオカルバメート系農薬					0
ジチオピル	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	
シハロホップブチル					0	
シマジン(CAT)					0	
シメタトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
シメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
シメビレレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
タイアジジン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
タイムメット					0	
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
チウラム					0	
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
トリクロピル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
トリクロロホス(DEP)					0	
トリシクラーゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
ハラコート					0	
ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	
ビラクロニル					0	
ビラソキシフェン					0	
ビラソリネート(ビラソレート)					0	
ビリダフェンチオン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
ビリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
ビロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
フィプロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
フェニトロチオン(BMP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
フェノバカルブ(MPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
フェリムゾン					0	
フェンチオン					0	
フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	
フェントラサミド					0	
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
フタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
フタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
フクロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
フレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
プロシモン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	
プロチオホス					0	
プロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
プロビサミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
プロベナゾール					0	
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ベンジビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	
ベンジフェナップ					0	
ベンダジン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
ベンフルカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ベンフルセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	
ホスチアセート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
メタム(カーバム)					0	
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
メチダチオン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
メチルタイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
メトミストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
メブニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ホリネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	

粒満公園		採 水 年 月 日		6月13日	7月11日	年度最高	年度最低	年度平均	備考
農	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	アジュム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	アエロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	アミトラズ							0	
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	イソキサチオン							0	
	イソホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	インプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	インプロチオラン(PT)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	イプロベノホス(IPP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
	ミノクダシン							0	
	インダナフ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	エデアフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	エトリシアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	オキサジクロホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	オキシニ 銅	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	オリサストロビン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
	カフェンストロール	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
	カルタパ							0	
	カルバリ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
	キノグラミン(ACN)							0	
	キャブタン							0	
	キムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	
	グリホシネート							0	
	クロメクロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	クロニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	シクロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	シクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	シクロホス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	シクワット							0	
	ジスルホトン(エチルチオマトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	ジチアン							0	
	ジチオカルバメート系農薬							0	
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2		
シハロホップブチル							0		
シマジン(CAT)							0		
シメタトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
シメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
シメビレレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
タイアジジン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		
タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2		
タズメット							0		
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		
チウラム							0		
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		
チオファネートメチル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
トリクロビル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		
トリクロロホス(DEP)							0		
トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		
トリフルラジン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
バラコート							0		
ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2		
ビラクロニル							0		
ピラゾキシフェン							0		
ピラリネート(ピラゾレート)							0		
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2		
ビリチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		
フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2		
フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2		
フェノフカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
フェリムゾン							0		
フェンチオン							0		
フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2		
フェントラサミド							0		
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		
フタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
フタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
フプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
フレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		
プロシモン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		
プロチオホス							0		
プロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		
プロビサミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		
プロベナゾール							0		
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		
ベミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		
ベンジビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2		
ベンジフェナップ							0		
ベンダジン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2		
ベンディメタリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		
ベンフルラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2		
ベンフルセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2		
ホスチアセート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		
メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
メタム(カーバム)							0		
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2		
メタダチオン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		
メチルタイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
ストミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		
ストリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
メブニール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		
ホリネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		

5 水質検査結果 (4)農薬検査結果

明石公園		採 水 年 月 日		6月13日	7月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA (ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D (2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	MCPA (MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	アシュラム	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アミトラズ								0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン								0
	イソフロン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン (IPT)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イプロベキシム (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクダシ								0
	インダナファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エデアフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エトリジアファン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロクモシン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシジ 銅	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	カフェンストロール	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カルタパ								0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン (カルボスルファン代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	キノグラミン (ACN)								0
	キャプタン								0
	キムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート								0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニルフェン (CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロタラピリン (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シアノホス (CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	シクロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	シクロホス (DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	シクワット								0
	ジスルホトン (エチルチオメトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ジチアン								0
	ジチオカルバメート系農薬								0
ジチオピル	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
シハロホップブチル								0	
シマジン (CAT)								0	
シメタトリリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
シメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
シメヒベレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
タイアジジン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	
タズメット								0	
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
チウラム								0	
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
トリクロピル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
トリクロロホス (DEP)								0	
トリシクラーゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ハラコート								0	
ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
ビラクロニル								0	
ビラソキシフェン								0	
ビラソリネート (ビラソレート)								0	
ビリタフェンチオン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ビリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ビロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
フィプロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
フェニトロチオン (BMP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェノバカルブ (MPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェリムゾン								0	
フェンチオン								0	
フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	
フェントラサミド								0	
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
フタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
フクロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロシモン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
プロチオホス								0	
プロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロビサミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロベナゾール								0	
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンジビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
ベンジフェナップ								0	
ベンダジン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
ベンジメタリリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
ベンフルカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ベンフルセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアセート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
マラチオン (マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メロプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メタム (カーバム)								0	
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
メチタチオン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メチルタイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メトミストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メトリバジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ホリネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	

真備公民館二万分館		6月13日	7月11日	年度最高	年度最低	年度平均	備考
農	採水年月日						
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	MCPA(MCP)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	アジュム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アエロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	インプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	インプロチオラン(IPP)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベノホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ミノクタン						0
	インダナフ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エデアフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エリシアゾール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロホソ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシノ銅	<0.003	<0.003	<0.004	<0.004	<0.004	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	カフェンストロール	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	カルタッパ						0
	カルバリ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	キノグラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	キムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメクロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロラトリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	シクロ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	シクロホス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	シクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ジチアン						0
ジチオカルバメート系農薬						0	
ジチオビル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
シハロホップブチル						0	
シマジン(CAT)						0	
シメタトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
シメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
シメビレレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
タイアジジン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
タイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2	
ダズメット						0	
チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
チウラム						0	
チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
トリクロビル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
トリクロルホン(DEP)						0	
トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
ナプロバミド	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
バラコート						0	
ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
ビラクロニル						0	
ピラゾキシフェン						0	
ピラリネート(ピラゾレート)						0	
ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	
ピリチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
フィプロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
フェニトロチオン(MEP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェノフカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フェリムゾン						0	
フェンチオン						0	
フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	
フェントラサミド						0	
フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
フタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
フプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
フレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロシモン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
プロチオホス						0	
プロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロビサミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロベナゾール						0	
プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンジビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
ベンジフェナップ						0	
ベンダジン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ベンフルセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアセート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メタム(カーバム)						0	
メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
メタダチオン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メチルタイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ストミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
ストリプジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
メブニール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ホリネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	

真備公民館呉妹分館		6月13日	7月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回
農	1.3-ジクロロプロベン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2.2-DPA(ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
薬	2.4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
類	MCPA(MCP)	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
	アジュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008		<0.0008	<0.0008	<0.0008	1
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	アミダス						0
	アトラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IPB)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミダダジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エディフェンホス	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エトリジアソール	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
	オキシニル	<0.0003	<0.0003	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カスサホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	カフェンストロール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルダップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロバミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボファン(カルボスファン代謝物)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャブタン						0
	クミルロン	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメブロッブ	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロルピリホス	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	シウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ジクロホス(DDVP)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ジクワット						0
	ジスルホト(エチルチオメト)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ジチアノ						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオビル	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	シメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	シメエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	シメピレート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダソメット						0
	チアジニル	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	1
	チウラム						0
	チオシカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	1
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロビル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	バラコート						0
	ビベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	ビラクロニル						0
	ビラゾキシフェン						0
	ビラゾリネート(ビラゾレート)						0
	ビリダフェンチオン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ビリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	フェントロチオン(MEP)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェノプロカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
	ブレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシメドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピサミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベニミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンジクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾピシクロン	<0.0009		<0.0009	<0.0009	<0.0009	1
	ベンゾフェナップ						0
	ベンタダ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ベンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフルカルブ	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアセート	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコブロッブ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メゾミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
	メトリブジン	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
	メフェナセート	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2

船穂No.4取水井付近

採 水 年 月 日		4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月21日	12月19日	1月23日	2月21日	3月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水 温		15.3	24.8	24.3	26.5	27.6	19.3	16.4	9.5	5.8	5.2	7.8	8.6	27.6	5.2	15.9	12
水	一般細菌	104	48	330	163	172	5250	565	145	135	470	575	430	5250	48	699	12
	大腸菌	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陰 性	陽 性			11/12	12
	カドミウム及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物					0.001						<0.001		0.001	<0.001	<0.001	2
	六価クロム化合物					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2
	亜硝酸態窒素	0.010	0.010	0.007	0.007	0.006	<0.004	0.069	0.008	<0.004	0.005	0.010	0.007	0.069	<0.004	0.012	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59	0.32	0.34	0.50	0.40	0.71	0.73	0.54	0.16	0.63	0.61	0.62	0.73	0.16	0.51	12
	フッ素及びその化合物	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.07	0.09	0.09	<0.05	0.07	0.08	0.07	0.12	<0.05	0.08	12
	ホウ素及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2
	四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロロメタン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
質	ベンゼン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸																0
	ジブromクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸																0
	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸																0
	ブromジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブromホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物					0.05						<0.01		0.05	<0.01	0.03	2
	鉄及びその化合物					0.11						0.01		0.11	0.01	0.06	2
	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2
項	ナトリウム及びその化合物	6.5	8.5	6.7	6.6	6.2	4.5	5.7	6.4	7.1	7.1	8.2	6.1	8.5	4.5	6.6	12
	マンガン及びその化合物					0.019						0.005		0.019	0.005	0.012	2
	塩化物イオン	5.9	8.1	7.0	6.1	5.1	4.0	5.1	5.5	2.5	7.9	9.6	6.8	9.6	2.5	6.1	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	55	45	52	47	39	47	49	49	48	52	44	55	39	48	12
	蒸発残留物					87						87		87	87	87	2
	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000008	0.000005	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000008	<0.000001	0.000002	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000001	0.000007	0.000005	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000006	0.000001	0.000007	<0.000001	0.000002	12
	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1	1.6	1.6	1.5	1.5	2.7	1.9	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	2.7	1.1	1.5	12
	pH値	7.6	8.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	7.9	7.7	7.9	7.6	8.6	7.5	7.7	12
	味																0
	臭気	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭			12/12	12
	色度	5.4	5.2	5.8	6.2	5.9	18.1	9.6	4.0	3.5	4.3	3.4	4.5	18.1	3.4	6.3	12
	濁度	4.2	4.0	4.3	3.8	3.1	15.5	3.9	1.6	0.9	1.7	2.0	2.3	15.5	0.9	3.9	12
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45	55	45	52	47	39	47	49	49	48	52	44	55	39	48	12
	マンガン及びその化合物					0.019						0.005		0.019	0.005	0.012	2
	蒸発残留物					87						87		87	87	87	2
	濁度	4.2	4.0	4.3	3.8	3.1	15.5	3.9	1.6	0.9	1.7	2.0	2.3	15.5	0.9	3.9	12
	pH値	7.6	8.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	7.9	7.7	7.9	7.6	8.6	7.5	7.7	12
	アルミニウム及びその化合物					0.05						<0.01		0.05	<0.01	0.03	2
	モリブデン(要検討項目)					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2
一 般 項 目	大腸菌群	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性			12/12	12
	大腸菌群数(MPN)					4352						1986		4352	1986	3169	2
	大腸菌数					68						0		68	0	34	2
	電気伝導率					125						144		144	125	135	2
	総アルカリ度					45						46		46	45	46	2
	総酸度					2.2						4.2		4.2	2.2	3.2	2
	浸食性遊離炭酸					1.4						3.1		3.1	1.4	2.3	2
	DO					7.4						12.0		12.0	7.4	9.7	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.6	1.4	1.5	2.2	1.7	3.1	2.9	2.3	0.7	2.7	2.6		3.1	0.7	2.2	11
	リン酸イオン	<0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	<0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	<0.1	0.1	12
	硫酸イオン	7.0	8.7	7.4	8.1	6.4	6.5	8.3	7.6	3.2	8.6	8.6	6.8	8.7	3.2	7.3	12
	カリウムイオン	1.2	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.8	1.1	1.3	12
	カルシウムイオン	14.4	17.7	14.4	17.0	15.2	12.5	15.1	16.0	15.8	15.5	16.9	14.3	17.7	12.5	15.4	12
	マグネシウムイオン	2.3	2.5	2.1	2.4	2.3	1.9	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.0	2.5	1.9	2.2	12
	全窒素					0.5						0.7		0.7	0.5	0.6	2
	全リン					0.04						<0.01		0.04	<0.01	0.02	2
	アンモニア態窒素	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	0.03	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12

古地

採水年月日		8月23日	2月21日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水 温		25.4	6.2	25.4	6.2	15.8	2
水	一般細菌	164	63	164	63	114	2
	大腸菌	陽 性	陽 性			2/2	2
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	2
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	亜硝酸態窒素	0.007	0.010	0.010	0.007	0.009	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.45	0.61	0.61	0.45	0.53	2
	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	2
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
基	塩素酸						0
	クロロ酢酸						0
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸						0
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸						0
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸						0
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
準	ホルムアルデヒド						0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.01	0.04	<0.01	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.07	0.01	0.07	0.01	0.04	2
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	5.9	7.7	7.7	5.9	6.8	2
	マンガン及びその化合物	0.013	0.006	0.013	0.006	0.010	2
	塩化物イオン	5.3	9.5	9.5	5.3	7.4	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	50	50	47	49	2
	蒸発残留物	84	93	93	84	89	2
目	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン	0.000009	0.000001	0.000009	0.000001	0.000005	2
	2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.000005	0.000005	0.000002	0.000004	2
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	2
	pH値	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	2
	味						0
	臭気	土臭	土臭			2/2	2
	色度	5.7	3.4	5.7	3.4	4.6	2
濁度	濁度	2.4	1.9	2.4	1.9	2.2	2
	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	50	50	47	49	2
	マンガン及びその化合物	0.013	0.006	0.013	0.006	0.010	2
	遊離炭酸	1.9	4.6	4.6	1.9	3.3	2
標	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	臭気強度 (TON)	15	20	20	15	18	2
	蒸発残留物	84	93	93	84	89	2
	濁度	2.4	1.9	2.4	1.9	2.2	2
	pH値	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	2
	腐食性 (ランゲリア指数)	-0.8	-1.1	-0.8	-1.1	-1.0	2
	従属栄養細菌	149	1250	1250	149	700	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.01	0.04	<0.01	0.02	2
モリブデン(要検討項目)	モリブデン(要検討項目)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	大腸菌群	陽 性	陽 性			2/2	2
	大腸菌群数(MPN)	9208	345	9208	345	4777	2
	大腸菌数	36	20	36	20	28	2
	電気伝導率	120	138	138	120	129	2
	総アルカリ度	45	46	46	45	46	2
	総酸度	2.2	5.2	5.2	2.2	3.7	2
	浸食性遊離炭酸	1.4	3.9	3.9	1.4	2.7	2
	SS	2.7	3.9	3.9	2.7	3.3	2
	COD	3.0	2.6	3.0	2.6	2.8	2
BOD	BOD	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	2
	DO	7.8	9.3	9.3	7.8	8.6	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	硝酸イオン	0.5	2.7	2.7	0.5	1.6	2
	リン酸イオン	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	2
	硫酸イオン	6.1	8.0	8.0	6.1	7.1	2
	カリウムイオン	1.3	1.1	1.3	1.1	1.2	2
	カルシウムイオン	15.2	16.5	16.5	15.2	15.9	2
	マグネシウムイオン	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2
	全窒素	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	2
全リン	全リン	0.03	<0.01	0.03	<0.01	0.02	2
	アンモニア態窒素	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	2

南山橋

採水年月日		8月23日	2月21日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水	水 温	29.3	7.7	29.3	7.7	18.5	2	
	一般細菌	650	8750	8750	650	4700	2	
	大腸菌	陽 性	陽 性			2/2	2	
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	ひ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	2	
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2	
	亜硝酸態窒素	0.015	0.031	0.031	0.015	0.023	2	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	1.05	1.05	0.53	0.79	2	
	フッ素及びその化合物	0.17	0.19	0.19	0.17	0.18	2	
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	2	
	質	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
塩素酸							0	
クロロ酢酸							0	
クロロホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
基	ジクロロ酢酸						0	
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	臭素酸						0	
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	トリクロロ酢酸						0	
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	ホルムアルデヒド						0	
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2	
	アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.01	0.04	<0.01	0.02	2	
	鉄及びその化合物	0.14	0.03	0.14	0.03	0.09	2	
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2	
	ナトリウム及びその化合物	8.6	11.9	11.9	8.6	10.3	2	
	マンガン及びその化合物	0.039	0.041	0.041	0.039	0.040	2	
	項	塩化物イオン	7.6	15.0	15.0	7.6	11.3	2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		53	64	64	53	59	2	
蒸発残留物		108	118	118	108	113	2	
陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	
ジェオスミン		0.000003	0.000005	0.000005	0.000003	0.000004	2	
2-メチルイソボルネオール		0.000002	0.000004	0.000004	0.000002	0.000003	2	
非イオン界面活性剤		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2	
フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2	
pH値		7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	2	
味							0	
臭気		土臭	土臭			2/2	2	
色度		7.9	6.3	7.9	6.3	7.1	2	
濁度		2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2	
水		アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53	64	64	53	59	2	
	マンガン及びその化合物	0.039	0.041	0.041	0.039	0.040	2	
	管	遊離炭酸	4.7	7.2	7.2	4.7	6.0	2
		1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
		メチルtertブチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
		臭気強度 (TON)	15	20	20	15	18	2
		蒸発残留物	108	118	118	108	113	2
		濁度	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2
		pH値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	2
腐食性 (ランゲリア指数)		-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	2	
従属栄養細菌		695	26950	26950	695	13823	2	
1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
アルミニウム及びその化合物		0.04	<0.01	0.04	<0.01	0.02	2	
モリブデン(要検討項目)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2	
一		大腸菌群	陽 性	陽 性			2/2	2
		大腸菌群数(MPN)	17329	53350	53350	17329	35340	2
		大腸菌数	64	44	64	44	54	2
	電気伝導率	149	189	189	149	169	2	
	総アルカリ度	48	53	53	48	51	2	
	総酸度	5.3	8.2	8.2	5.3	6.8	2	
	浸食性遊離炭酸	3.9	6.2	6.2	3.9	5.1	2	
	SS	3.2	2.9	3.2	2.9	3.1	2	
	COD	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	2	
	BOD	1.4	2.3	2.3	1.4	1.9	2	
	DO	6.5	10.1	10.1	6.5	8.3	2	
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	
	硝酸イオン	0.5	4.5	4.5	0.5	2.5	2	
	リン酸イオン	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	2	
	目	硫酸イオン	11.8	15.7	15.7	11.8	13.8	2
カリウムイオン		2.6	2.1	2.6	2.1	2.4	2	
カルシウムイオン		15.7	19.3	19.3	15.7	17.5	2	
マグネシウムイオン		3.2	3.8	3.8	3.2	3.5	2	
全窒素		0.7	1.2	1.2	0.7	1.0	2	
全リン		0.12	0.05	0.12	0.05	0.08	2	
アモニア態窒素		<0.02	0.14	0.14	<0.02	0.07	2	
亜硝酸イオン		0.000003	0.000005	0.000005	0.000003	0.000004	2	
2-メチルイソボルネオール		0.000002	0.000004	0.000004	0.000002	0.000003	2	
非イオン界面活性剤		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2	
フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2	
pH値		7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	2	
味							0	
臭気		土臭	土臭			2/2	2	
色度	7.9	6.3	7.9	6.3	7.1	2		
濁度	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2		
水	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2	
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53	64	64	53	59	2	
	マンガン及びその化合物	0.039	0.041	0.041	0.039	0.040	2	
	遊離炭酸	4.7	7.2	7.2	4.7	6.0	2	
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	メチルtertブチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
	臭気強度 (TON)	15	20	20	15	18	2	
	蒸発残留物	108	118	118	108	113	2	
	濁度	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2	
	pH値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	2	
腐食性 (ランゲリア指数)	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	2		
従属栄養細菌	695	26950	26950	695	13823	2		
1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
アルミニウム及びその化合物	0.04	<0.01	0.04	<0.01	0.02	2		
モリブデン(要検討項目)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2		
一般	大腸菌群	陽 性	陽 性			2/2	2	
	大腸菌群数(MPN)	17329	53350	53350	17329	35340	2	
	大腸菌数	64	44	64	44	54	2	
	電気伝導率	149	189	189	149	169	2	
	総アルカリ度	48	53	53	48	51	2	
	総酸度	5.3	8.2	8.2	5.3	6.8	2	
	浸食性遊離炭酸	3.9	6.2	6.2	3.9	5.1	2	
	SS	3.2	2.9	3.2	2.9	3.1	2	
	COD	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	2	
	BOD	1.4	2.3	2.3	1.4	1.9	2	
	DO	6.5	10.1	10.1	6.5	8.3	2	
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	
	硝酸イオン	0.5	4.5	4.5	0.5	2.5	2	
	リン酸イオン	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	2	
	硫酸イオン	11.8	15.7	15.7	11.8	13.8	2	
カリウムイオン	2.6	2.1	2.6	2.1	2.4	2		
カルシウムイオン	15.7	19.3	19.3	15.7	17.5	2		
マグネシウムイオン	3.2	3.8	3.8	3.2	3.5	2		
全窒素	0.7	1.2	1.2	0.7	1.0	2		
全リン	0.12	0.05	0.12	0.05	0.08	2		
アモニア態窒素	<0.02	0.14	0.14	<0.02	0.07	2		
亜硝酸イオン	0.000003	0.000005	0.000005	0.000003	0.000004	2		
2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.000004	0.000004	0.000002	0.000003	2		
非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2		
フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2		
pH値	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	2		
味						0		
臭気	土臭	土臭			2/2	2		
色度	7.9	6.3	7.9	6.3	7.1	2		
濁度	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2		

6 生物検査結果

(1) 片島取水口生物検査.....	59
月別変化グラフ.....	60
(2) 片島浄水場処理工程生物検査.....	61
月別変化グラフ.....	67
(3) クリプトスポリジウム等検査結果.....	67

片島取水口生物 集計表


採水月日		4月11日	5月9日	6月7日	7月3日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月6日	1月9日	2月6日	3月6日
気 温		11.6	19.9	22.3	29.5	30.0	25.5	22.5	12.3	3.3	7.8	-0.4	6.3
水 温		12.0	18.3	18.9	25.5	27.9	24.6	17.3	13.3	7.1	5.6	2.6	8.2
天候(前日/当日)		曇/雨	晴/曇	晴/雨	曇/晴	晴/晴	晴/曇	雨/曇	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	雨/晴
pH値		7.8	8.0	8.4	7.4	7.5	7.8	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6
D O		9.7	7.3	8.6	4.1	5.6	6.4	7.5	9.5	11.4	11.5	11.8	9.1
クロロフィルa		5.5	8.5	28.9	3.6	2.1	3.9	2.6	1.6	1.0	4.1	2.2	10.3
藍藻類	* アナベナ		2		1								
	* ミクロキスチス	1											
	* フォルミジウム	2		1									
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
珪藻類	* アクナナンテス	53	273	236	131	74	77	150	63	118	70	197	666
	* アステリオネラ	19	7	4				2	2	2		3	26
	コッコネイス	26	19	48	7	10	14	50	16	9	10	14	70
	* キクロテラ	26	26	154	3		3	8	6	6	10	50	54
	キンベラ	4	11	11	6	2	8	14	5	3	12	53	128
	ジアトマ	2	18	21	7	6	11	26	11	7	8	40	93
	* フラギラリア		2	3	1			2			2	2	3
	ゴンフォネマ	6	26	29	14	5	2	17	4	8	6	19	131
	* メロシラ	4	20	84	10	5	27	35	7	10	14	29	141
	ナビクラ	10	22	30	20	18	21	37	15	20	8	35	80
	* ニッチア	14	12	390	38	21	21	36	12	43	45	115	378
	* シネドラ	7	6	7	2	6	3	4			1	3	19
	Others	17	3	46	18	3	11	6	2	5	17	35	134
	小計	190	446	1064	256	149	198	386	145	230	202	595	1923
緑藻類	アクチナストルム			4									
	* アンキストロデスミス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ			2	2								
	* セネデスミス	7		3									
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others			2									
	小計	7	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		200	448	1075	258	149	198	386	145	230	202	595	1923

生物数は1ml中の個体数または群体数

*印は浄水処理障害生物


片島取水口 月別変化グラフ

総生物数 ・ クロロフィルa ・ 溶存酸素 ・ pH値

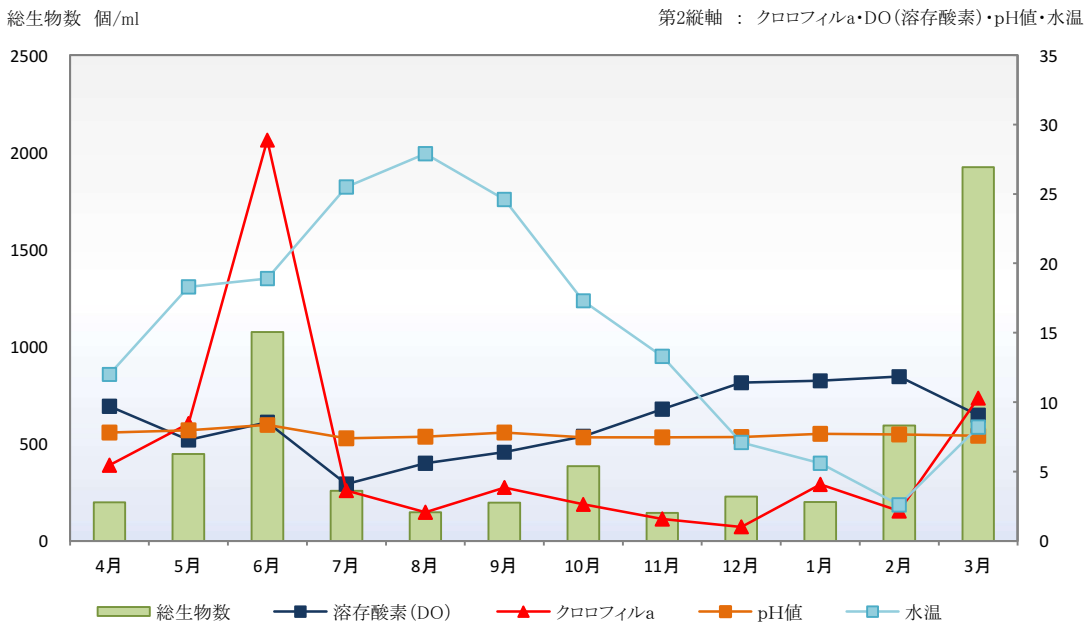

総生物数

総生物数 個/ml

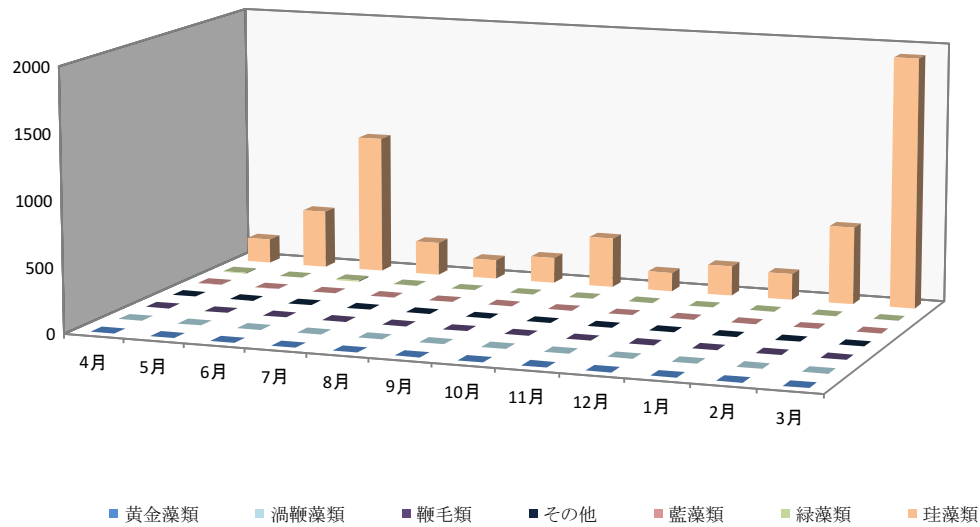

採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水 温	12.0	18.3	18.9	25.5	27.9	24.6	17.3	13.3	7.1	5.6	2.6	8.2
pH値	7.8	8.0	8.4	7.4	7.5	7.8	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6
D O	9.7	7.3	8.6	4.1	5.6	6.4	7.5	9.5	11.4	11.5	11.8	9.1
クロロフィルa	5.5	8.5	28.9	3.6	2.1	3.9	2.6	1.6	1.0	4.1	2.2	10.3
藍藻類	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
珪藻類	190	446	1064	256	149	198	386	145	230	202	595	1923
緑藻類	7	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0
黄金藻類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渦鞭藻類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鞭毛類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総生物数	200	448	1075	258	149	198	386	145	230	202	595	1923

片島浄水系													
採水場所		片島処理水											
採水月日		4/11	5/9	6/7	7/3	8/1	9/5	10/3	11/7	12/6	1/9	2/13	3/6
採水時間		8:50	8:40	9:00	9:05	9:00	8:50	8:50	8:46	8:48	9:00	11:45	8:45
気 温		12.3	19.6	19.3	30.5	30.3	23.4	22.5	11.6	2.8	7.0	3.9	5.7
水 温		13.5	18.9	22.6	24.0	27.6	24.2	20.0	14.2	9.3	7.8	4.7	10.3
天候(前日/当日)		曇/雨	晴/曇	晴/雨	曇/晴	晴/晴	晴/曇	雨/曇	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	雨/晴
サンプル量(ml)		10	10	100	100	10	100	10	10	10	10	10	10
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
珪藻類	* アクナナンテス	7.2	6.4	1.0	8.6	17.6	3.4	9.6	2.4	0.8	1.6	5.6	20.8
	* アステリオネラ	0.80											
	コッコネイス		0.8			1.6	0.3	0.8		1.6			0.8
	* キクロテラ	2.40							0.8	0.8		1.6	1.6
	キンペラ				0.2		0.1		0.8			1.6	4.8
	ジアトマ			0.2	0.5	1.6	0.2	0.8	0.8			2.4	5.6
	* フラギラリア	0.8		0.1									
	ゴンフォネマ			0.1	0.2		0.1				0.8	0.8	0.8
	* メロシラ		0.8		0.6	0.8	0.2	1.6	0.8		0.8		4.0
	ナビクラ	0.80	0.8	0.2	0.5	0.8	0.2			2.4	0.8	1.6	9.6
	* ニッチア			0.3	0.5	0.8	0.7				1.6	4.8	8.8
	* シネドラ	0.8		0.1	0.6		0.2	0.8		0.8			0.8
	Others	0.8	0.8	0.7	1.5	2.4	0.5	1.6			0.8	4.0	5.6
	小計	13.6	9.6	2.6	13.0	25.6	6.0	15.2	5.6	6.4	6.4	22.4	63.2
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス	0.8			0.1								
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		14.4	9.6	2.6	13.1	25.6	6.0	15.2	5.6	6.4	6.4	22.4	63.2

○生物数は1ml中の個体数または群體数 *印は浄水処理障害生物

片島ろ過水													
採水場所		4/11	5/9	6/7	7/3	8/1	9/5	10/3	11/7	12/6	1/9	2/13	3/6
採水時間		8:50	8:40	9:00	9:05	9:00	8:50	8:50	8:46	8:48	9:00	11:45	8:45
気 温		12.3	19.6	19.3	30.5	30.3	23.4	22.5	11.6	2.8	7.0	3.9	5.7
水 温		13.5	18.9	22.6	24.0	27.6	24.2	20.0	14.2	9.3	7.8	4.7	10.3
天候(前日/当日)		曇/雨	晴/曇	晴/雨	曇/晴	晴/晴	晴/曇	雨/曇	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	雨/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナナンテス			0.008	0.040	0.024	0.008	0.104	0.024		0.024	0.040	0.024
	* アステリオネラ												
	コッコネイス											0.008	
	* キクロテラ												0.008
	キンペラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ											0.008	
	ナビクラ							0.008			0.008	0.032	0.016
	* ニッチア										0.032	0.032	0.008
	* シネドラ							0.008					
	Others				0.016	0.024		0.016	0.048		0.016		
	小計	0.000	0.000	0.008	0.056	0.048	0.008	0.136	0.072	0.000	0.080	0.120	0.056
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.000	0.000	0.008	0.056	0.048	0.008	0.136	0.072	0.000	0.080	0.120	0.056

○生物数は1ml中の個体数または群體数 *印は浄水処理障害生物

福井浄水系												
採水場所		福井1号取水井						福井2号取水井				
採水月日	4/25	6/20	8/23	10/17	12/19	2/21	4/25	6/20	8/23	10/17	12/19	2/21
採水時間	9:05	8:58	9:00	8:55	8:53	9:10	9:21	9:25	9:10	9:10	9:11	9:25
気 温	24.3	25.7	31.2	15.1	7.3	7.2	22.3	26.7	31.2	15.1	7.3	7.2
水 温	17.5	17.2	18.1	17.7	17.7	17.9	17.7	18.3	18.5	17.9	17.8	18.1
天候(前日/当日)	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/曇
サンプル量(ml)	100	100	1000	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ											
	* ミクロキスチス											
	* フォルミジウム											
	* オシロトリア											
	Others											
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス											
	* アステリオネラ											
	コッコネイス											
	* キクロテラ											
	キンペラ											
	ジアトマ											
	* フラギラリア											
	ゴンフォネマ											
	* メロシラ											
	ナビクラ											
	* ニッチア											
	* シネドラ											
	Others											
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム											
	* アンキストロデスムス											
	* ジクチオスフェリウム											
	ミクラクチニウム											
	バンドリナ											
	* セネデスムス											
	スフェロキスチス											
	* スタウラストムス											
	Others											
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類												
渦鞭藻類												
鞭毛類												
その他												
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

水江・四十瀬着水井												
採水場所		水江・四十瀬着水井						福井浄水				
採水月日	4/25	6/20	8/23	10/17	12/19	2/21	4/25	6/20	8/23	10/17	12/19	2/21
採水時間	9:10	9:10	9:05	9:05	9:02	9:15	9:26	9:35	9:15	9:18	9:20	9:30
気 温	24.3	26.7	31.2	15.1	7.3	7.2	24.3	27.4	31.2	15.1	7.3	7.2
水 温	18.3	18.3	19.5	19.0	18.4	17.9	18.1	18.3	20.2	19.0	17.7	17.7
天候(前日/当日)	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/曇
サンプル量(ml)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ											
	* ミクロキスチス											
	* フォルミジウム											
	* オシロトリア											
	Others											
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス											
	* アステリオネラ											
	コッコネイス											
	* キクロテラ											
	キンペラ											
	ジアトマ											
	* フラギラリア											
	ゴンフォネマ											
	* メロシラ											
	ナビクラ											
	* ニッチア											
	* シネドラ											
	Others											
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム											
	* アンキストロデスムス											
	* ジクチオスフェリウム											
	ミクラクチニウム											
	バンドリナ											
	* セネデスムス											
	スフェロキスチス											
	* スタウラストムス											
	Others											
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類												
渦鞭藻類												
鞭毛類												
その他												
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群體数 *印は浄水処理障害生物

採水場所		片島浄水											
採水月日	4/11	5/9	6/7	7/3	8/1	9/5	10/3	11/7	12/6	1/9	2/13	3/6	
採水時間	8:50	8:40	9:00	9:05	9:00	8:50	8:50	8:46	8:48	9:00	11:45	8:45	
気 温	12.3	19.6	19.3	30.5	30.3	23.4	22.5	11.6	2.8	7.0	3.9	5.7	
水 温	13.5	18.9	22.6	24.0	27.6	24.2	20.0	14.2	9.3	7.8	4.7	10.3	
天候(前日/当日)	曇/雨	晴/曇	晴/雨	曇/晴	晴/晴	晴/曇	雨/曇	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	雨/晴	
サンプル量(ml)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
珪藻類	* アクナンテス						0.360						
	* アステリオネラ												
	コッコネイス										0.008		
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ								0.016		0.024		
	* ニッチア	0.008					0.008	0.008		0.016		0.008	
	* シネドラ						0.016	0.008					
	Others						0.144	0.008					
	小計	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.528	0.024	0.016	0.016	0.032	0.008	
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.528	0.024	0.016	0.016	0.032	0.008

○生物数は1ml中の個体数または群体数 *印は浄水処理障害生物

採水場所		片島取水井											
採水月日	4/11	6/7	8/1	10/3	12/6	2/13							
採水時間	8:40	8:50	8:40	8:55	8:40	8:20							
気 温	12.3	19.3	30.3	22.5	2.8	0.5							
水 温	16.9	17.2	16.6	17.3	16.2	16.1							
天候(前日/当日)	曇/雨	晴/雨	晴/晴	雨/曇	晴/晴	晴/晴							
サンプル量(ml)	100	100	100	1000	1000	500							
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
珪藻類	* アクナンテス		0.080										
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others												
	小計	0.000	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000						
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.000	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000						

○生物数は1ml中の個体数または群体数 *印は浄水処理障害生物

真備浄水系													
採水場所		真備着水井						真備浄水					
採水月日		4/25	6/20	8/23	10/17	12/19	2/21	4/25	6/20	8/23	10/17	12/19	2/21
採水時間		9:30	9:50	9:25	9:25	9:30	9:24	9:30	9:00	9:32	9:30	9:38	9:30
気 温		20.9	27.6	31.9	16.4	8.5	8.4	20.9	27.6	31.9	16.4	8.5	8.4
水 温		17.3	16.5	18.3	17.3	15.6	16.4	17.5	16.9	18.1	17.5	16.6	16.5
天候(前日/当日)		晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/曇
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナナデス												
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others												
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体系数 *印は浄水処理障害生物

上成浄水系													
採水場所		船種No.1取水ポンプ井						船種No.2取水ポンプ井					
採水月日	5/23	7/18	9/19	11/21	1/23	3/19	5/23	7/18	9/19	11/21	1/23	3/19	
採水時間	9:15	9:15	9:05	9:00	8:53	9:00	9:15	9:15	9:10	9:00	8:53	9:00	
気 温	24.2	24.4	23.7	6.5	6.2	13.3	24.2	24.4	23.7	6.5	6.2	13.3	
水 温	16.5	25.2	23.0	15.3	11.3	10.2	17.5	23.4	23.0	15.0	11.0	10.7	
天候(前日/当日)	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	晴/雨	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	晴/雨	
サンプル量(ml)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス												
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア								0.008				
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ								0.008				
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.000


○生物数は1ml中の個体数または群体数 *印は浄水処理障害生物

採水場所		船種No.4取水ポンプ井						上成浄水					
採水月日	5/23	7/18	9/19	11/21	1/23	3/19	5/23	7/18	9/19	11/21	1/23	3/19	
採水時間	9:15	9:15	9:10	9:00	8:55	9:10	9:45	10:25	9:02	9:35	9:45	10:06	
気 温	24.2	26.2	23.7	6.5	6.2	13.3	23.0	24.4	22.8	7.5	7.9	13.2	
水 温	18.2	22.5	23.5	13.9	7.3	9.3	18.1	22.8	24.6	16.1	9.9	11.9	
天候(前日/当日)	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	晴/雨	晴/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	晴/雨	
サンプル量(ml)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス												
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数 *印は浄水処理障害生物

片島浄水場処理工程 月別変化グラフ

総生物数

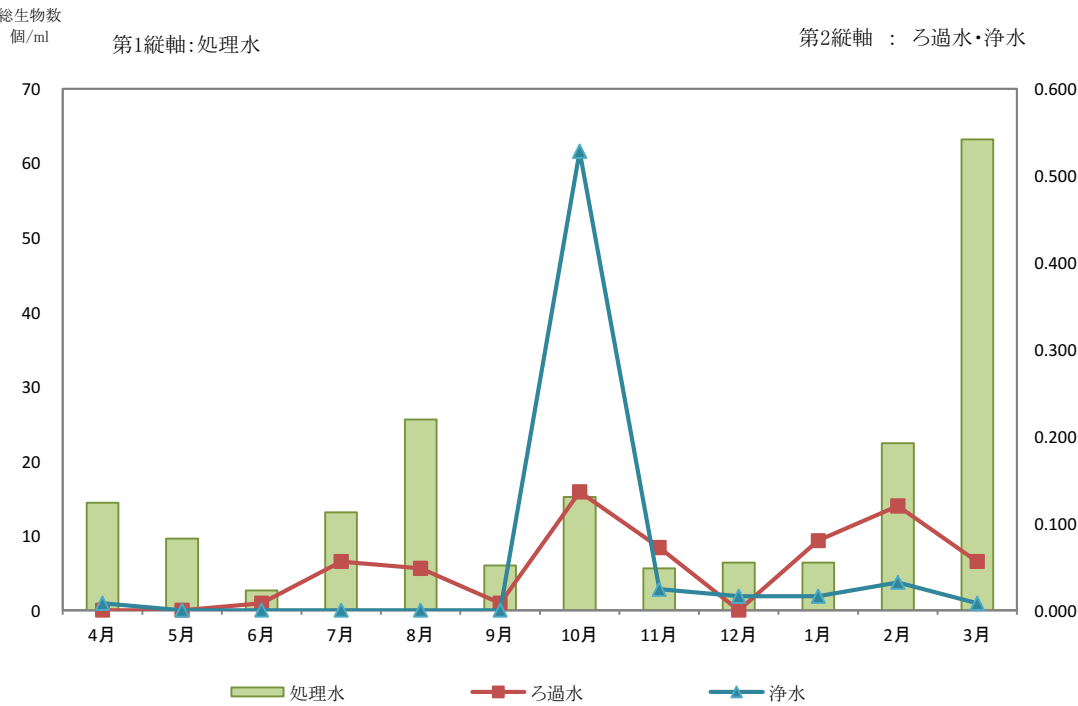

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理水	14.4	9.6	2.6	13.1	25.6	6.0	15.2	5.6	6.4	6.4	22.4	63.2
ろ過水	0.000	0.000	0.008	0.056	0.048	0.008	0.136	0.072	0.000	0.080	0.120	0.056
浄水	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.528	0.024	0.016	0.016	0.032	0.008

クリプトスポリジウム等検査結果

採水場所	採水月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
片島表流水	6月27日	0個/10L	0個/10L
	9月28日	0個/10L	0個/10L
	12月26日	0個/10L	0個/10L
	3月26日	0個/10L	0個/10L
片島浄水	6月27日	0個/20L	0個/20L
	9月28日	0個/20L	0個/20L
	12月26日	0個/20L	0個/20L
	3月26日	0個/20L	0個/20L

7 その他の水質検査結果

(1)カビ臭物質の水質検査.....	68
(2)配水池等の給水開始前の水質検査.....	68
(3)受水者の請求による給水栓水質検査.....	68

(1) カビ臭物質の水質検査

片島浄水場の主水源である高梁川表流水は、夏場にジェオスミン、冬場に2-メチルイソボルネオール濃度が上昇する傾向にあります。

平成29年度もこれまでに引き続きカビ臭物質の濃度上昇の時期及び傾向の把握を目的とし、高梁川本流及び成羽川での上流調査を通年で実施しました。その結果、当該年度はカビ臭物質の濃度上昇がそれほど見られず、市内給水栓検査では水道水質基準を超過することはありませんでした。しかし、今後も表流水のカビ臭濃度がさらに上昇するおそれがあるため、適切な浄水処理の検討を継続して行う必要があります。

(2) 配水池等の水質検査

配水池等の新設・改造等をした場合には、必ず水質検査を行なうことが水道法により定められています。平成29年度には3件の水質検査を行いました。検査実施した検査項目全てについて、水道水質基準に適合していました。

また、配水池等の清掃等実施後の給水前検査として、4件の水質検査を行い、実施した検査項目全てについて、水道水質基準に適合していました。

(3) 受水者の請求による給水栓水質検査

水道に関する受水者からの相談事項の中で、水道水の水質に関するものは水質試験センターで検査を行っています。

平成29年度の検査受付件数は12件でした。そのうち、異物等に関する検査が2件、水の色や濁りに関する検査が2件、臭いや味に関する検査が2件でした。

附 録

平成29年度水質検査計画



高梁川



倉敷市水道局



JWWA-GLP057
水道GLP認定

目 次

1 基本方針.....	1
2 水道事業の概要.....	1
3 水道の原水及び水道水の状況.....	2
4 定期的な水質検査の項目、地点及び頻度.....	2
5 臨時の水質検査.....	6
6 水質検査方法.....	6
7 水質検査の精度と信頼性保証.....	6
8 関係機関との連携.....	7
9 水質検査計画及び水質検査結果の公表.....	7
(別表 1～5)	8

水質検査計画とは

水質検査は、水道水の安全を確保するために不可欠なものであり水質管理を行う上で重要なものです。

水質検査計画は、安全かつ清浄な水道水の供給を実施していくため、水質検査をどの地点で、どのような検査項目を、どのような回数実施するのかについて定めたもので、年度の始まる前に策定することが法令(水道法施行規則)により定められています。

1 基本方針

(1) 検査地点

水道法で検査が義務づけられている市内の蛇口(給水栓)に加え、浄水場の入口・出口及び水源とします。

(2) 検査項目

水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。

(3) 検査頻度

水源の種類及び各検査項目のこれまでの検査結果などを考慮して定めます。

(4) 検査実施機関

倉敷市水道局水質試験センター(片島浄水場内)で水質検査を行います。

2 水道事業の概要

(1) 給水状況

倉敷市水道局は、市内全域の市民の方に水道水を給水しています。給水状況は表1のとおりです。

表1 倉敷市水道局の給水状況(平成27年度)

給水区域	倉敷市内全域(総面積 354.72 km ²)	給水量	
		年間給水量	61,077,411 m ³
給水人口	483,131 人	1日最大給水量	189,892 m ³ /日
普及率	99.9%	1日平均給水量	166,878 m ³ /日
給水戸数	204,838 戸		

(2) 浄水場の概要・受水状況

倉敷市水道局では、倉敷市が運営管理を行う片島浄水場、上成浄水場、福井浄水場、真備浄水場で水道水をつくり、備南水道企業団、岡山県南部水道企業団、岡山県広域水道企業団から受水(水道水の購入)を受けて倉敷市全域に送水しています。各浄水場の概要は表2のとおりです。

表2 倉敷市水道局及び企業団の浄水場(平成27年度)

浄水場名	所在地	水源	浄水処理方式	施設能力(m ³ /日)	給水量(万 m ³ /年)	主な給水地域
片島浄水場	片島町1000	高梁川表流水 地下水	急速ろ過方式 (一部マンガン除去)	36,000	677	水島地区
上成浄水場	玉島上成1166	高梁川伏流水	塩素消毒※1	42,000	965	玉島・船穂地区
福井浄水場	福井287	地下水	塩素消毒※1 (一部マンガン除去)	26,000	364	粒浦・藤戸地区
真備浄水場	総社市下原 1210-3	地下水	塩素消毒※1	7,290	102	真備地区
酒津浄水場 (備南水道企業団)	酒津2237	高梁川伏流水 地下水	塩素消毒※1	102,250 (86,500) ※2	2,421	倉敷・庄地区
西阿知浄水場 (岡山県南部水道企業団)	西阿知町247-1	高梁川表流水 伏流水	緩速ろ過方式 急速ろ過方式	122,000 (74,900) ※2	1,443	水島・児島地区
総社浄水場 (岡山県広域水道企業団)	総社市井尻野 504-1	高梁川伏流水	緩速ろ過方式	23,548 (6,600) ※2	136	真備地区

※1 消毒剤は次亜塩素酸ナトリウムを使用

※2 ()内の数字は倉敷市水道局の受水分の数量

3 水道の原水及び水道水の状況

(1) 原水の状況

倉敷市水道局の水道水は、高梁川表流水、伏流水及び地下水を水源としています。

企業団から受水する水道水については、備南水道企業団が高梁川伏流水及び地下水を、岡山県南部水道企業団が高梁川表流水及び伏流水を、岡山県広域水道企業団が高梁川伏流水をそれぞれ水源としています。

各浄水場では、水源及び原水について水質管理上留意すべき項目について定期的な検査を行うとともに、水質状況に応じた適切な浄水処理を行っており、水道水の安全性を確保しています。

近年では、冬期において高梁川表流水のカビ臭物質^{※3}濃度が急激に上昇する傾向が見られます。片島浄水場では、カビ臭の発生時には監視体制を強化するとともに、粉末活性炭処理を行い臭気物質の除去対策を講じることで、給水栓水への影響を未然に防いでいます。

(2) 水道水の状況

蛇口（給水栓）での水道水の水質状況については、法令に基づき市内各所で毎日検査などを行うことで、安全性を確認しています。

各浄水場における原水の特徴及び水質管理上注意しなければならない項目は表3のとおりです。

表3 原水の状況と留意すべき水質項目

浄水場名	水源	原水の特徴	原水水質の汚染要因	水質管理上注意する項目
片島浄水場	高梁川表流水	水質の変動が大きい	降雨後の濁度上昇 カビ臭物質産出生物の発生 上流の工場排水等の影響	濁度 消毒副生成物 カビ臭
	地下水	フッ素濃度が高い		フッ素
上成浄水場	高梁川伏流水	水質が安定		濁度 残留塩素
福井浄水場	地下水	水質が安定 蒸発残留物が多い		濁度
真備浄水場	地下水	水質が安定		濁度
酒津浄水場 (備南水道企業団)	高梁川伏流水 地下水	水質が安定		濁度 残留塩素
西阿知浄水場 (岡山県南部水道企業団)	高梁川表流水	水質の変動が大きい	降雨後の濁度上昇 カビ臭物質産出生物の発生 上流の工場排水等の影響	濁度 消毒副生成物 カビ臭
	伏流水	水質が安定		残留塩素
総社浄水場 (岡山県広域水道企業団)	高梁川伏流水	水質が安定	ろ過障害藻類の発生	濁度 消毒副生成物

4 定期的な水質検査の項目、地点及び頻度

(1) 検査の項目

倉敷市水道局では水質検査について、**法令(水道法)で検査が義務づけられている検査**に加えて、**水質管理上必要と判断した検査**を行います。(検査項目の詳細は、別表1～5参照)

毎日検査項目は、蛇口（給水栓）で毎日行うことが法令で義務づけられている項目です。

水質基準項目は、基準値以下で給水することが法令で義務づけられている項目です。


水質管理目標設定項目は、将来にわたり水道水の安全性を確保するため、水道水質管理上留意すべき項目

※3 ジェオスミン及び2-メチルイソボルネオールの2物質の総称

です。水道事業者が水質管理上必要と判断した項目について検査を行います。

クリプトスポリジウム関連項目は、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、次亜塩素酸ナトリウムによる塩素消毒に対して耐性のある病原微生物及び指標となる微生物について、水道水の安全性を確保するために検査を行います。

一般項目は、水源の環境を監視するための項目や浄水処理の維持管理に必要な項目について、倉敷市水道局が項目を設定して検査を行います。

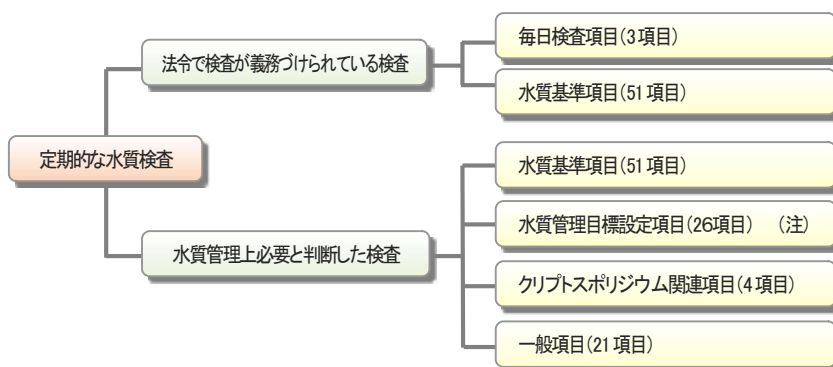

(注) 倉敷市水道局では、水質管理目標設定項目26項目のうち、「二酸化塩素」及び「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」を省略した24項目を検査します。

図1 倉敷市水道局が行う定期的な水質検査

水質検査のための水道水の採水場所は、原則として蛇口で行い、その水道水が水質基準に適合しているかどうか判断することが法令で定められています。

水源や浄水場の入口における水質検査は、必ずしも法令で測定することが求められているものではありませんが、より良い水道水の供給のためには原水の状況の把握が不可欠なため、水源や浄水場の入口の水についても水質基準項目の測定を行います。

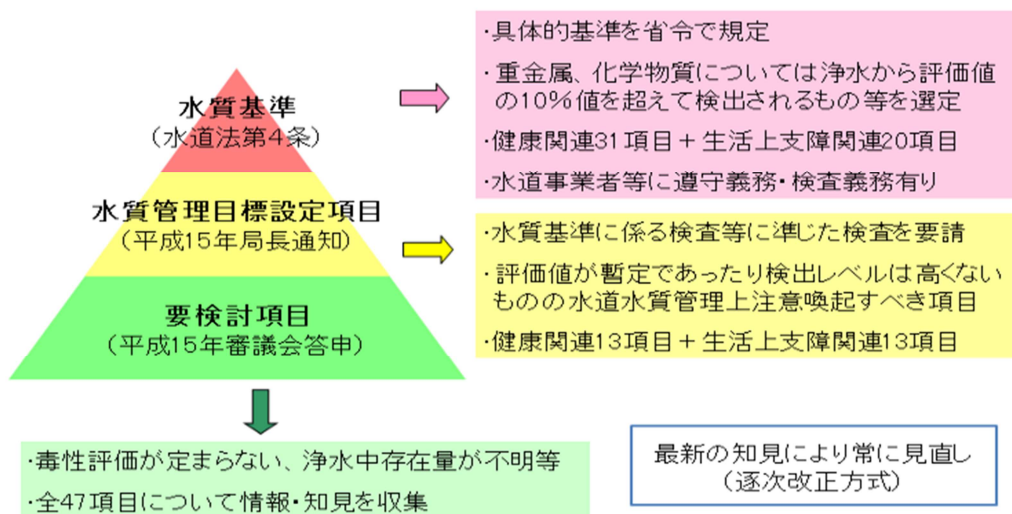


図2 水質基準・水質管理目標設定項目・要検討項目について(厚生労働省 HP より抜粋)

(2) 検査の地点及び頻度

① 法令で義務づけられている検査

(ア) 毎日検査項目 (図3、表4参照)

〔検査地点〕 市内15箇所の蛇口(給水栓)

表4 毎日検査項目の検査項目及び検査頻度

項目	評価	法令で定める頻度 (検査回数)	検査回数/年
色	異常がないこと	1回/1日	365
濁り	異常がないこと	1回/1日	365
消毒の残留効果 (残留塩素)	消毒の残留効果があること (0.1mg/L以上)	1回/1日	365

(イ) 水質基準項目 (図3、別表1参照)

〔検査地点〕 市内15箇所の蛇口、または浄水場出口

トリハロメタンのように浄水場から蛇口までの間で濃度が変化する項目は蛇口で、蒸発残留物のように濃度が変化しない項目は浄水場出口で検査を実施する。

〔検査頻度〕 法令で定められている検査頻度(項目ごとに原則「1回/月」または「4回/年」)

＊片島浄水場出口については、法令で定める頻度以上(1回/月)

＊カビ臭物質：片島浄水場及び西阿知浄水場系統の蛇口で1回/月
その他の浄水場系統の蛇口で3回/年

② 水質管理上の必要性から行う検査

(ア) 水質基準項目 (図3、別表1参照)

〔検査地点〕 水質管理上必要と判断した地点(以下に示す(a)及び(b))

(a) 水源、浄水場の入口(原水)、出口(浄水)

〔検査頻度〕 水源で2回/年、浄水場入口及び出口で4回/年(一部項目については1回/月)

＊片島浄水場については、浄水場出口で1回/月

＊カビ臭物質：片島浄水場で1回/月、その他の浄水場で3回/年

(b) 市内15箇所の蛇口(給水栓)

〔検査頻度〕 1回/年

(イ) 水質管理目標設定項目 (図3、別表2参照)

〔検査地点〕 蛇口(各浄水場系統の代表1地点)、水源、浄水場入口及び出口

〔検査頻度〕 2回/年(一部項目については1回/月)

＊農薬類：片島浄水場入口では、11～12月を除く10回/年

(ウ) クリプトスポリジウム関連項目 (図3、別表3参照)

〔検査地点〕 浄水場入口及び出口

〔検査頻度〕 ＊大腸菌、嫌気性芽胞菌：浄水場入口で1回/月

＊クリプトスポリジウム、ジアルジア：片島浄水場入口及び出口で4回/年、
その他の浄水場入口及び出口で2回/年

(エ) 一般項目 (図4、別表4参照)

〔検査地点〕 水源、浄水場入口、浄水場出口及び市内15箇所の蛇口

〔検査頻度〕 原則2回/年

＊生物：片島浄水場で12回/年、その他の浄水場で6回/年



浄水場	: 4箇所
取水場	: 4箇所
(原水水質検査地点)	: 9箇所
蛇口(給水栓)	: 15箇所
水源(上流域)	: 2箇所
片島系給水区	備南系給水区
上成系給水区	県南系給水区
福井系給水区	真備系給水区

片島浄水場	① 水島千鳥町公園
	② 鶴新田公園
上成浄水場	③ 玉島の森
	④ 船穂総合グラウンド
福井浄水場	⑤ 岩谷公園
	⑥ 粒浦公園
酒津浄水場(備南)	⑦ 笹沖桜苑遊園
	⑧ 矢部公園
	⑨ 早沖公園
西阿知浄水場(県南)	⑩ 南畝第1公園
	⑪ 添池公園
	⑫ 明石公園
	⑬ 惣佐池公園
真備浄水場	⑭ 真備公民館呉妹分館
	⑮ 真備公民館二万分館

図3 浄水場系統及び検査地点

5 臨時の水質検査

次に挙げる状況が発生し、水道水が水質基準に適合しないおそれがある場合、臨時の水質検査を行います。

- ・ 定期検査で異常が見つかった場合
- ・ 油流出等の水質汚濁事故が発生した場合
- ・ 魚等の死骸が多数浮上した場合
- ・ 消化器系の感染症が取水口の上流や給水区域で流行している場合
- ・ 水道施設が著しく汚染されるおそれがある場合
- ・ その他必要があると認められる場合

6 水質検査方法

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた検査方法(「水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等)により行います。

また、その他の項目の検査は、上水試験方法((社)日本水道協会発行)等により行います。

7 水質検査の精度と信頼性保証

(1) 水質検査の精度

原則として基準値及び目標値の1/10を定量下限値とし、定量下限値付近での測定誤差が一定範囲内^{※6}であることを確認し、検査精度を確保しています。

(2) 信頼性の保証

自主的な精度管理の実施に加え、厚生労働省による外部精度管理に参加し、信頼性の保証に努めています。

また、平成22年1月26日に水道水質検査優良試験所規範(水道 GLP)^{※7}の認定を取得し、本水道局が行う水質検査について信頼性が保証されました。

平成25年11月末に社団法人日本水道協会に更新審査を受け、平成26年1月26日に認定の更新が認められました。この更新により、引き続き第三者機関によって水質検査の信頼性が保証されることになります。

水道GLP認定内容

認定機関	社団法人 日本水道協会(JWWA)
認定日	2014年(平成26年)1月26日 (初回認定 2010年1月)
適用基準	水道水質検査優良試験所規範
水質検査機関名	倉敷市水道局浄水課
認定範囲	対象: 水道水・浄水 項目: 水道水質基準項目
認定番号	JWWA-GLP057



JWWA-GLP057

(3) 検査の妥当性

倉敷市水道局における水質検査方法の妥当性を「水道水質検査法の妥当性評価ガイドラインについて(厚生労働省 平成24年9月6日健水発0906第1号)」に基づき確認しています。

※6 定量下限値における変動係数(CV値)について、無機物(金属等)で10%以内、有機化合物で20%以内

※7 (社)日本水道協会が審査・認定・登録を行う、水道事業者等の水質検査機関が測定した水質検査結果の精度や信頼性を確保するため、水質検査機関が備えるべき組織及び設備機器、検査方法の標準作業手順書等について定めた規格

8 関係機関との連携

倉敷市水道局では、岡山市水道局並びに岡山県広域水道企業団と、各事業体が所有する水質検査機器、器具、検査試薬等を相互利用する「水質検査機器の相互利用に関する協定」を平成22年1月に締結しました。

不測の機器故障等への対応、緊急の検査等が可能となることにより、安定した検査体制を確立しています。

また、油流出等の水質事故が発生した場合、岡山三川水質汚濁防止連絡協議会、近隣水道事業体等と連携し、迅速な対応に努めます。

9 水質検査計画及び水質検査結果の公表

(1) 水質検査計画

水質検査計画は、毎事業年度の開始前に作成し、倉敷市水道局庁舎及び市内各支所の水道営業所で閲覧できるほか、水道局ホームページで公表します。

また、公表した水質検査結果及びお客様からのご意見・ご要望を参考に、次年度の検査計画の見直し・策定を行うことで、より安心・安全な水道水を目指していきます。

(2) 水質検査結果

毎月実施分の市内15箇所の蛇口の検査結果を、倉敷市水道局ホームページで公表します。

検査結果は、検査地点ごとに検出濃度の最大値や平均値を水質基準値と比較し、翌年度の水質検査計画における検査項目や検査頻度に反映していきます。

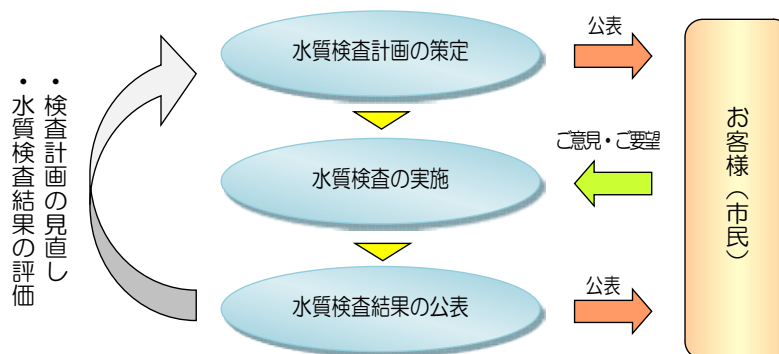


図4 水質検査計画策定のイメージ

この水質検査計画に対するお客様のご意見をお寄せください。
お客様からのご意見は、今後の水質検査計画策定の参考とさせていただきます。

【お問い合わせ先及び宛先】



倉敷市水道局浄水課
〒710-0805 倉敷市片島町1000番地
Tel : 086-465-7314
Fax : 086-466-4841
e-mail : wbpur@city.kurashiki.okayama.jp
ホームページ: <http://www.city.kurashiki.okayama.jp/suidou/>

別表1 水質基準項目

番号	項 目	水道水質基準値	法令に 基づく 検査回数	検査計画（回/年）				
				蛇口 （給水栓）	浄水場の出口		浄水場の 入口	水源
					表流系	伏流・地下系		
1	一般細菌	100 集落数/mL	12	12	12	12	12	2
2	大腸菌	検出されないこと		12	12	12	12	2
3	カドミウム及びその化合物	※2 0.003 mg/L	4※1	1	12	4	4	2
4	水銀及びその化合物	※2 0.0005 mg/L		1	12	4	4	2
5	セレン及びその化合物	※2 0.01 mg/L		1	12	4	4	2
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L		4	12	4	4	2
7	ヒ素及びその化合物	※2 0.01 mg/L		1	12	4	4	2
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L		4	12	4	4	2
9	亜硝酸態窒素	※2 0.04 mg/L		1	12	4	4	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L	4	4	12	4	4	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※2 10 mg/L	4※1	1	12	4	4	2
12	フッ素及びその化合物	※2 0.8 mg/L		1	12	4	4	2
13	ホウ素及びその化合物	※2 1.0 mg/L		1	12	4	4	2
14	四塩化炭素	※2 0.002 mg/L		1	12	4	4	2
15	1,4-ジオキサン	※2 0.05 mg/L		1	12	4	4	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	※2 0.04 mg/L		1	12	4	4	2
17	ジクロロメタン	※2 0.02 mg/L		1	12	4	4	2
18	テトラクロロエチレン	※2 0.01 mg/L		1	12	4	4	2
19	トリクロロエチレン	※2 0.01 mg/L		1	12	4	4	2
20	ベンゼン	※2 0.01 mg/L		1	12	4	4	2
21	塩素酸	0.6 mg/L	4	4	12	4	－	－
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L		4	12	4	－	－
23	クロロホルム	0.06 mg/L		4	12	4	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L		4	12	4	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		4	12	4	－	－
26	臭素酸	0.01 mg/L		4	12	4	－	－
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L		4	12	4	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L		4	12	4	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L		4	12	4	－	－
30	ブロモホルム	0.09 mg/L		4	12	4	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L		4	12	4	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L	4※1	4	12	4	4	2
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L		4	12	4	4	2
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L		4	12	4	4	2
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L		4	12	4	4	2
36	ナトリウム及びその化合物	※2 200 mg/L		1	12	4	4	2
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L	12	4	12	4	4	2
38	塩化物イオン	200 mg/L		12	12	12	12	2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	※2 300 mg/L	4※1	1	12	4	4	2
40	蒸発残留物	※2 500 mg/L		1	12	4	4	2
41	陰イオン界面活性剤	※2 0.2 mg/L		1	12	4	4	2
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L	発生時期に 月1回以上	12(3)※3	12	3	12(3)※3	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L		12(3)※3	12	3	12(3)※3	－
44	非イオン界面活性剤	※2 0.02 mg/L	4※1	1	12	4	4	2
45	フェノール類	※2 0.005 mg/L		1	12	4	4	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/L	12	12	12	12	12	2
47	pH 値	5.8～8.6		12	12	12	12	2
48	味	異常でないこと		12	12	12	－	－
49	臭気	異常でないこと		12	12	12	12	2
50	色度	5 度		12	12	12	12	2
51	濁度	2 度		12	12	12	12	2

（注）青色部分は法令で義務付けられている検査を、黄色部分は水質管理上の必要性から行う検査を表します。

※1：過去3年間の検査結果がすべて基準値の1/5以下の場合には、1年に1回まで省略することができます。（基準値の1/10以下の場合には3年に1回まで。）

※2：送・配水池内で濃度が上昇しないことが明らかな場合には、浄水場出口を検査の個所とすることができます。

※3：伏流水・地下水を使用している浄水場・蛇口（給水栓）では3回、表流水を使用している浄水場・蛇口（給水栓）では12回検査を実施します。

別表2 水質管理目標設定項目

番号	項 目	目標値	検査計画 (回/年)				
			蛇口※1 (給水栓)	浄水場の 出口	浄水場の入口		水源
					表流水	伏流・地下水	
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L	2	2	2	2	2
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L(暫定)	2	2	2	2	2
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L	2	2	2	2	2
4	削除						
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L	2	2	2	2	2
6	削除						
7	削除						
8	トルエン	0.4 mg/L	2	2	2	2	2
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L	2	2	2	2	2
10	亜塩素酸	0.6 mg/L	2	2	-	-	-
11	削除						
12	二酸化塩素	0.6 mg/L	二酸化塩素を使用していないため、測定しない				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L(暫定)	2	2	-	-	-
14	抱水クロラール	0.02 mg/L(暫定)	2	2	-	-	-
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1	2	2	10	2	-
16	残留塩素	1 mg/L	12※2	12	-	-	-
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L～100 mg/L	2	2	2	2	2
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L	2	2	2	2	2
19	遊離炭酸	20 mg/L	2	2	2	2	-
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L	2	2	2	2	2
21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/L	2	2	2	2	2
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)で代替評価できるため、測定しない				
23	臭気強度(TON)	3	2	2	2	2	-
24	蒸発残留物	30 mg/L～200 mg/L	2	2	2	2	2
25	濁度	1 度	12	12	12	12	2
26	pH 値	7.5 程度	12	12	12	12	2
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度以上とし、極力0に近づける	2	2	2	2	-
28	従属栄養細菌	2,000 集落/mL(暫定)	2	2	2	2	-
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L	2	2	2	2	2
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L	2	2	2	2	2

(注) 黄色部分は、水質管理上の必要性から行う検査を表します。

※1 : 各浄水場系統の代表する1ヶ所の蛇口を検査します。

※2 : 毎日検査項目としての1回/1日(365回/年)の検査とは別に行います。

別表3 クリプトスポリジウム関連項目

番号	項 目	検査方法	検査計画 (回/年)				
			蛇口 (給水栓)	浄水場の 出口	浄水場の入口		水源
					表流水	伏流・地下水	
1	大腸菌(大腸菌数)	特定酵素基質培地法	-	-	12	12	2
2	嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良寒天培地法	-	-	12	12	2
3	クリプトスポリジウム	直接蛍光抗体染色法	-	4(2) ^{※3}	4	2	-
4	ジアルジア	直接蛍光抗体染色法	-	4(2) ^{※3}	4	2	-

※3 : 伏流水・地下水を使用している浄水場では年2回、表流水を使用している浄水場では年4回検査を実施します。

別表4 一般項目

番号	項 目	検査方法	検査計画 (回/年)				水源
			蛇口 (給水栓)	浄水場の 出口	浄水場の入口		
					表流水	伏流・地下水	
1	大腸菌群	特定酵素基質培地法	12	12	12	12	2
2	大腸菌群数(MPN)	特定酵素基質培地法(最確数法)	-	-	2	-	2
3	電気伝導度	電極法	-	-	2	2	2
4	総アルカリ度	滴定法	-	-	2	2	2
5	総酸度	滴定法	-	-	2	2	2
6	浸食性遊離炭酸	計算法	-	-	2	2	2
7	SS	ろ過法	-	-	2	-	2
8	COD	滴定法	-	-	2	-	2
9	BOD	滴定法	-	-	2	-	2
10	DO	滴定法	-	-	2	-	2
11	臭化物イオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2
12	硝酸イオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2
13	リン酸イオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2
14	硫酸イオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2
15	カリウムイオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2
16	カルシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2
17	マグネシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2
18	全窒素	熱分解法	-	-	2	2	2
19	全リン	ICP-MS 法	-	-	2	2	2
20	アンモニア態窒素	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2
21	生物	光学顕微鏡法	-	12(6) ^{※4}	12	6	-

※4 : 伏流水・地下水を使用している浄水場では6回、表流水を使用している浄水場では12回検査を行います。

別表5 農薬類一覧

番号	項 目	目標値	番号	項 目	目標値
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05 mg/L	62	チウラム	0.02 mg/L
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08 mg/L	63	チオジカルブ	0.08 mg/L
3	2,4-D(2,4-PA)	0.03 mg/L	64	チオファネートメチル	0.3 mg/L
4	EPN ^{※1}	0.004 mg/L	65	チオベンカルブ	0.02 mg/L
5	MCPA(MCP)	0.005 mg/L	66	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L
6	アシュラム	0.2 mg/L	67	トリクロビル	0.006 mg/L
7	アセフェート	0.006 mg/L	68	トリクロホン(DEP)	0.005 mg/L
8	アトラジン	0.01 mg/L	69	トリシクランノール	0.08 mg/L
9	アニコホス	0.003 mg/L	70	トリフルラリン	0.06 mg/L
10	アミトラズ	0.006 mg/L	71	ナプロバミド	0.03 mg/L
11	アラクロール	0.03 mg/L	72	ハラコート	0.005 mg/L
12	イソキサチオン ^{※1}	0.008 mg/L	73	ピペロホス	0.0009 mg/L
13	イソフェンホス ^{※1}	0.001 mg/L	74	ピラクロニル	0.01 mg/L
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L	75	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L	76	ピラリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L
16	イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L	77	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L
17	イミノダジン	0.006 mg/L	78	ピリブチカルブ	0.02 mg/L
18	インダノファン	0.009 mg/L	79	ピロキロン	0.05 mg/L
19	エスプロカルブ	0.03 mg/L	80	フィプロニル	0.0005 mg/L
20	エディフェンホス	0.006 mg/L	81	フェントロチオン(MEP) ^{※1}	0.003 mg/L
21	エトフェンブロックス	0.08 mg/L	82	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L
22	エトリジアノール(エクロメノール)	0.004 mg/L	83	フェリムゾン	0.05 mg/L
23	エンドスルファン(ベンゾエビン) ^{※2}	0.01 mg/L	84	フェンチオン(MPP) ^{※6}	0.006 mg/L
24	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	85	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L
25	オキシ銅(有機銅)	0.03 mg/L	86	フェントラザミド	0.01 mg/L
26	オリサストロビン	0.1 mg/L	87	フサライド	0.1 mg/L
27	カズサホス	0.0006 mg/L	88	ブタクロール	0.03 mg/L
28	カフェンストロール	0.008 mg/L	89	ブタミホス ^{※1}	0.02 mg/L
29	カルタップ	0.3 mg/L	90	ブプロフェジン	0.02 mg/L
30	カルバリル(NAC)	0.05 mg/L	91	フルアジナム	0.03 mg/L
31	カルプロバミド	0.04 mg/L	92	ブレチラクロール	0.05 mg/L
32	カルボフラン	0.005 mg/L	93	プロシミドン	0.09 mg/L
33	キノクサミン(ACN)	0.005 mg/L	94	プロチオホス	0.004 mg/L
34	キャブタン	0.3 mg/L	95	プロピコナノール	0.05 mg/L
35	クミルロン	0.03 mg/L	96	プロピザミド	0.05 mg/L
36	グリホサート ^{※3}	2 mg/L	97	プロベナゾール	0.05 mg/L
37	グルホシネート	0.02 mg/L	98	プロモブチド	0.1 mg/L
38	クロメプロップ	0.02 mg/L	99	ベノミル	0.02 mg/L
39	クロルニトロフェン(CNP) ^{※4}	0.0001 mg/L	100	ベンジクロン	0.1 mg/L
40	クロルピリホス ^{※1}	0.003 mg/L	101	ベンゾピシクロン	0.09 mg/L
41	クロタロニル(TPN)	0.05 mg/L	102	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L
42	シアナジン	0.004 mg/L	103	ベンタシン	0.2 mg/L
43	シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L	104	ベンディメタリン	0.3 mg/L
44	ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L	105	ベンフラカルブ	0.04 mg/L
45	ジクロベニル(DBN)	0.01 mg/L	106	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/L
46	ジクロロボス(DDVP)	0.008 mg/L	107	ベンフレセート	0.07 mg/L
47	ジクワット	0.005 mg/L	108	ホスチアゼート	0.003 mg/L
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L	109	マラチオン(マラソン) ^{※1}	0.05 mg/L
49	ジチアノン	0.03 mg/L	110	メコプロップ(MCPP)	0.05 mg/L
50	ジチオカルバメート系農薬 ^{※5}	0.005 mg/L	111	メソミル	0.03 mg/L
51	ジチオビル	0.009 mg/L	112	削除	
52	シハロホップブチル	0.006 mg/L	113	メタラキシル	0.06 mg/L
53	シメジン(CAT)	0.003 mg/L	114	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L
54	ジメタメトリン	0.02 mg/L	115	メチルダイムロン	0.03 mg/L
55	ジメエート	0.05 mg/L	116	メミノストロビン	0.04 mg/L
56	シメトリン	0.03 mg/L	117	メトリブジン	0.03 mg/L
57	ジメビベレート	0.003 mg/L	118	メフェナセート	0.02 mg/L
58	ダイアジノン ^{※1}	0.005 mg/L	119	メプロニル	0.1 mg/L
59	ダイムロン	0.8 mg/L	120	モリネート	0.005 mg/L
60	削除		121	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイノチオン アネート ^{※7}	0.01 mg/L
61	チアジニル	0.1 mg/L	122	デフルトリオン	0.002 mg/L

水質管理目標設定項目15の対象農薬リストのうち、平成24年9月6日付け健水発0906第1～4号の「別添 水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」に基づき、検査方法の妥当性が確認できた農薬について検査を実施します。

※1：各原体の濃度と、オキシンの濃度を合計して算出します。

※2：エンドスルファン(ベンゾエビン)の濃度と、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエビンスルフェート)の濃度と合計して算出します。

※3：グリホサートの濃度と、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度と合計して算出します。

※4：クロルニトロフェン(CNP)の濃度と、CNP-アミノ体の濃度と合計して算出します。

※5：ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出します。

※6：フェンチオン(MPP)の濃度と、酸化物であるMPPスルホキド、MPPスルホン、MPPオキシノン、MPPオキシンスルホキド及びMPPオキシンスルホンの濃度を合計して算出します。

※7：メチルイノチオンアネートとして測定し、合計して算出します。



小阪部川ダム

発行 倉敷市水道局水質試験センター(片島浄水場内)

〒710-0805 倉敷市片島町1000番地

TEL : 086-465-7314 FAX : 086-466-4841

E-mail : wbpur@city.kurashiki.okayama.jp