

水質試験年報

令和6年度



千屋ダム

倉敷市水道局

目 次

1	水道水質に関する基準	1
2	生活環境の保全に関する基準	6
3	高梁川の水源	7
4	倉敷市内の主な水道施設	8
5	水質検査結果	
	(1) 原水	11
	(2) 浄水場	24
	(3) 給水栓	
	I 毎日検査	28
	II 定期検査	29
	(4) 農薬検査結果	45
	(5) 高梁川水系（上流域）	56
6	生物検査	
	(1) 片島取水口生物検査	59
	(2) 片島浄水場処理工程生物検査	61
	(3) クリプトスポリジウム等検査結果	66
7	その他の水質検査結果	68

附 録

令和6年度倉敷市水質検査計画	71
----------------------	----

この「水質試験年報」は、令和6年度の「倉敷市水質検査計画」に基づいて実施した水源・浄水場・給水栓等の水質検査結果についてとりまとめたものです。

検査結果は、全て水質基準を満たしていました。

年報及びその概要については、倉敷市のウェブサイトに掲載しています。

1 水道水質に関する基準 (令和7年3月31日現在)

水質基準項目 (51項目)

番号	項目	水道水質基準値	検査方法	備考
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと。(陰性であること。)	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003 mg/L以下であること。	ICP-MS法	金属類
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005 mg/L以下であること。	還元気化原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01 mg/L以下であること。	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01 mg/L以下であること。	ICP-MS法	
7	ひ素及びその化合物	ひ素の量に関して、0.01 mg/L以下であること。	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02 mg/L以下であること。	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	無機物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ・ポストカラム法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0 mg/L以下であること。	ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	一般有機化合物
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
			バージ・トラップ-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下であること。	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下であること。	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ・ポストカラム法	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下であること。	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下であること。	誘導体化-HPLC法	
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0 mg/L以下であること。	ICP-MS法	色
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L以下であること。	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3 mg/L以下であること。	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0 mg/L以下であること。	ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	味覚
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05 mg/L以下であること。	ICP-MS法	色
38	塩化物イオン	200 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	味覚
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	
40	蒸発残留物	500 mg/L以下であること。	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下であること。	固相抽出-HPLC法	発泡
42	ジオスミン	0.00001 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	臭い
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下であること。	バージ・トラップ-GC-MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下であること。	固相抽出-吸光光度法	発泡
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005 mg/L以下であること。	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	臭い
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	基礎的性状
47	pH値	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	
48	味	異常でないこと。	官能法	
49	臭気	異常でないこと。	官能法	
50	色度	5度以下であること。	透過光測定法	
51	濁度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	

水質管理目標設定項目（２７項目）

番号	項目	目標値	検査方法	備考
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02 mg/L以下	ICP-MS法	金属類
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002 mg/L以下(暫定)	ICP-MS法	
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02 mg/L以下	ICP-MS法	
4	削除	—	—	—
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	バージ・トラップ-GC-MS法	一般有機化合物
6	削除	—	—	
7	削除	—	—	
8	トルエン	0.4 mg/L以下	バージ・トラップ-GC-MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法	代替酸化剤
10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法	
11	削除	—	—	
12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法（注1）	消毒副生成物
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法	
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS法	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による	農薬
16	残留塩素	1 mg/L以下	携帯型残留塩素計測定法	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 mg/L以上100 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法	味覚
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01 mg/L以下	ICP-MS法	色
19	遊離炭酸	20 mg/L以下	滴定法	味覚
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	バージ・トラップ-GC-MS法	
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	バージ・トラップ-GC-MS法	
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下	滴定法（注2）	
23	臭気強度（TON）	3以下	官能法	
24	蒸発残留物	30 mg/L以上200 mg/L以下	重量法	
25	濁度	1度以下	積分球式光電光度法	濁り
26	pH値	7.5程度	ガラス電極法	腐食
27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極大0に近づく	計算法	
28	従属栄養細菌	2000集落/mL以下（暫定）	R2A寒天培地法	病原生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	バージ・トラップ-GC-MS法	一般有機化合物
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L以下	ICP-MS法	金属類
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005 mg/L以下（暫定）	固相抽出-LC-MS法 （ネガティブモード）	一般有機化合物

- （注1） 倉敷市水道局の全ての浄水場において、消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、二酸化塩素の測定は行なっていません。
（注2） 有機物（全有機炭素（TOC）の量）で代替評価できるため、有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）の測定は行なっていません。

クリプトスポリジウム関連項目

番号	項目	測定単位	検査方法	備考
1	大腸菌（大腸菌数）	個/100mL	特定酵素基質培地法	
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	ハンドフォード改良培地法	
3	クリプトスポリジウム	個/10L,20L	直接蛍光抗体染色法	
4	ジアリジア	個/10L,20L	直接蛍光抗体染色法	

その他の項目

番号	項目	測定単位	検査方法	備考
1	大腸菌群	—	特定酵素基質培地法	
2	大腸菌群数(MPN)	MPN/100mL	特定酵素基質培地法（最確数法）	
3	電気伝導率	μ S/cm	電極法	
4	総アルカリ度	mg/L	滴定法	
5	総酸度	mg/L	滴定法	
6	浸食性遊離炭酸	mg/L	計算法	
7	SS	mg/L	ろ過法	
8	COD	mg/L	滴定法	
9	BOD	mg/L	滴定法	
10	DO	mg/L	滴定法	
11	臭化物イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
12	硝酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
13	リン酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
14	硫酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
15	カリウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
16	カルシウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
17	マグネシウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
18	全窒素	mg/L	熱分解法	
19	全リン	mg/L	ICP-MS法	
20	アンモニア態窒素	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
21	生物	生物数は1mL中の個体数または群体数	光学顕微鏡法	

農薬類（管理目標設定項目の項目１５）の対象農薬リスト（１１５項目）

番号	項目	目標値	検査方法
１	1,3-ジクロロプロペン（D-D）※ ¹	0.05 mg/L	ページ・トラップ-GC-MS 法
２	2,2-DPA（ダラボン）	0.08 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
３	2,4-D（2,4-PA）	0.02 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
４	EPN ※ ²	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
５	MCPA（MCP）	0.005 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
６	アシュラム	0.9 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
７	アセフェート	0.006 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
８	アトラジン	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
９	アニロホス	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
10	アミトラズ	0.006 mg/L	
11	アラクロール	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
12	イソキサチオン ※ ²	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
13	イソフェンホス ※ ²	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
16	イブフェンカルバゾン	0.002 mg/L	
17	イプロベンホス（IBP）	0.09 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
18	イミノクタジン	0.006 mg/L	
19	インダノファン	0.009 mg/L	
20	エスプロカルブ	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
21	エトフェンブロックス	0.08 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
22	エンドスルファン（ベンゾエビン） ※ ³	0.01 mg/L	
23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	
24	オキシ銅（有機銅）	0.03 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
25	オリサストロビン ※ ⁴	0.1 mg/L	
26	カズサホス	0.0006 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
27	カフェンストール	0.008 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
28	カルタップ ※ ⁵	0.08 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
29	カルバリル（NAC）	0.02 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
30	カルボフラン	0.0003 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
31	キノクラミン（ACN）	0.005 mg/L	
32	キャブタン	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
33	クミルロン	0.03 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
34	グリホサート ※ ⁶	2 mg/L	誘導体化-HPLC 法
35	グルホシネート	0.02 mg/L	
36	クロメブロッツ	0.02 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
37	クロルニトロフェン（CNP） ※ ⁷	0.0001 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
38	クロルピリホス ※ ²	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
39	クロタロニル（TPN）	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
40	シアナジン	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
41	シアノホス（CYAP）	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
42	ジウロン（DCMU）	0.02 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
43	ジクロベニル（DBN）	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
44	ジクロロボス（DDVP）	0.008 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
45	ジクワット	0.01 mg/L	
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
47	ジチオカルバメート系農薬 ※ ⁸	0.005 mg/L	
48	ジチオビル	0.009 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
49	シハロホップブチル	0.006 mg/L	
50	シマジン（CAT）	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
51	ジメタメトリン	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
52	ジメトエート	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
53	シメトリン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
54	ダイアジノン ※ ²	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
55	ダイムロン	0.8 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート ※ ⁹	0.01 mg/L	
57	チアジニル	0.1 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
58	チウラム	0.02 mg/L	
59	チオジカルブ	0.08 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
60	チオファネートメチル	0.3 mg/L	

番号	項目	目標値	検査方法
6 1	チオベンカルブ	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
6 2	テフリルトリオン	0.002 mg/L	
6 3	テルブカルブ (MB PMC)	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
6 4	トリクロビル	0.006 mg/L	
6 5	トリクロロン (DE P)	0.005 mg/L	
6 6	トリシクラゾール	0.1 mg/L	LC-MS 法 (ポジティブモード)
6 7	トリフルラリン	0.06 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
6 8	ナプロバミド	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
6 9	バラコート	0.005 mg/L	
7 0	ビペロホス	0.0009 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
7 1	ビラクロニル	0.01 mg/L	LC-MS 法 (ポジティブモード)
7 2	ビラゾキシフェン	0.004 mg/L	
7 3	ビラゾリネート (ビラゾレート)	0.02 mg/L	LC-MS 法 (ポジティブモード)
7 4	ビリダフェンチオン	0.002 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
7 5	ビリブチカルブ	0.02 mg/L	
7 6	ビロキロン	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
7 7	フィブロニル	0.0005 mg/L	
7 8	フェニトロチオン (ME P) ※2	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
7 9	フェノブカルブ (B PMC)	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
8 0	フェリムゾン	0.05 mg/L	LC-MS 法 (ポジティブモード)
8 1	フェンチオン (MPP) ※10	0.006 mg/L	LC-MS 法 (ポジティブモード)
8 2	フェントエート (PAP)	0.007 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
8 3	フェントラザミド	0.01 mg/L	
8 4	フサライド	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
8 5	ブタクロール	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
8 6	ブタミホス ※2	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
8 7	ブプロフェジン	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
8 8	フルアジナム	0.03 mg/L	
8 9	ブレチラクロール	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
9 0	プロシミドン	0.09 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
9 1	プロチオホス ※2	0.007 mg/L	
9 2	プロビコナゾール	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
9 3	プロビザミド	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
9 4	プロベナゾール	0.03 mg/L	
9 5	プロモブチド	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
9 6	ベノミル ※11	0.02 mg/L	LC-MS 法 (ポジティブモード)
9 7	ベンシクロン	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
9 8	ベンゾビスクロン	0.09 mg/L	
9 9	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L	
1 0 0	ベンタゾン	0.2 mg/L	
1 0 1	ベンディメタリン	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
1 0 2	ベンフラカルブ	0.02 mg/L	
1 0 3	ベンフルラリン (ベスロジン)	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
1 0 4	ベンフレセート	0.07 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
1 0 5	ホスチアゼート	0.003 mg/L	
1 0 6	マラチオン (マラソン) ※2	0.7 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
1 0 7	メコブロップ (MCPP)	0.05 mg/L	LC-MS 法 (ネガティブモード)
1 0 8	メソミル	0.03 mg/L	LC-MS 法 (ネガティブモード)
1 0 9	メタラキシル	0.2 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
1 1 0	メチダチオン (DMTP)	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
1 1 1	メトミノストロビン	0.04 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
1 1 2	メトリブジン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
1 1 3	メフェナセート	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
1 1 4	メブロニル	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
1 1 5	モリネート	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS 法

検査方法が空欄の項目は、検査を実施していません。

- ※1 : 1,3-ジクロロプロペン (D-D) の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。
- ※2 : 有機リン系農薬のうち、E P N、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン (ME P)、ブタミホス、プロチオホス及び馬拉チオン (馬拉ソン) の濃度については、それぞれのオキシソンの濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキシソンの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
- ※3 : エンドスルファン (ベンゾエビン) の濃度は、異性体である α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート (ベンゾエビンスルフェート) も測定し、 α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート (ベンゾエビンスルフェート) の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
- ※4 : オリサストロビンの濃度は、代謝物である (5 Z) -オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
- ※5 : カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。
- ※6 : グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸 (AMP A) も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸 (AMP A) の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
- ※7 : クロルニトロフェン (CNP) の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
- ※8 : ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロビネブ、ポリカーバメート、マンゼブ (マンコゼブ) 及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。
- ※9 : ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。
- ※10 : フェンチオン (MPP) の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキシソンスルホキシド及びMPPオキシソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン (MPP) の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
- ※11 : ペノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) として測定し、ペノミルに換算して算出すること。

2 生活環境の保全に関する環境基準 (令和7年3月31日現在)

河 川 (湖沼を除く)

項目 類型	利用目的 の適応性	基 準 値				
		水素イオン 濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 量 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数
AA	水 道 1 級 自然環境保全 及び A 以下の欄 に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	20CFU /100mL 以下
A	水 道 2 級 水 産 1 級 水 浴 及び B 以下の欄 に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	300CFU /100mL 以下
B	水 道 3 級 水 産 2 級 及び C 以下の欄 に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	1000CFU /100mL 以下
C	水 産 3 級 工業用水 1 級 及び D 以下の欄 に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	—
D	工業用水 2 級 農 業 用 水 及び E の欄 に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8mg/L 以下	100mg/L 以下	2mg/L 以上	—
E	工業用水 3 級 環 境 保 全	6.0 以上 8.5 以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊 が認められないこと	2mg/L 以上	—


備 考

- 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)
- 農業利用水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)
- 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)
- 水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。))については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。
- いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全及び水道1級を利用目的としている測定点を除く。))については、大腸菌数300CFU/100ml以下とする。
- 水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)
- 大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

- (注) 1 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
- 2 水 道 1 級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水 道 2 級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水 道 3 級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 3 水 産 1 級 : ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水 産 2 級 : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水 産 3 級 : コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 4 工業用水1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級 : 特殊の浄水操作を行うもの
- 5 環 境 保 全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

3 高梁川の水源地

高梁川流域の主なダム（岡山県内）

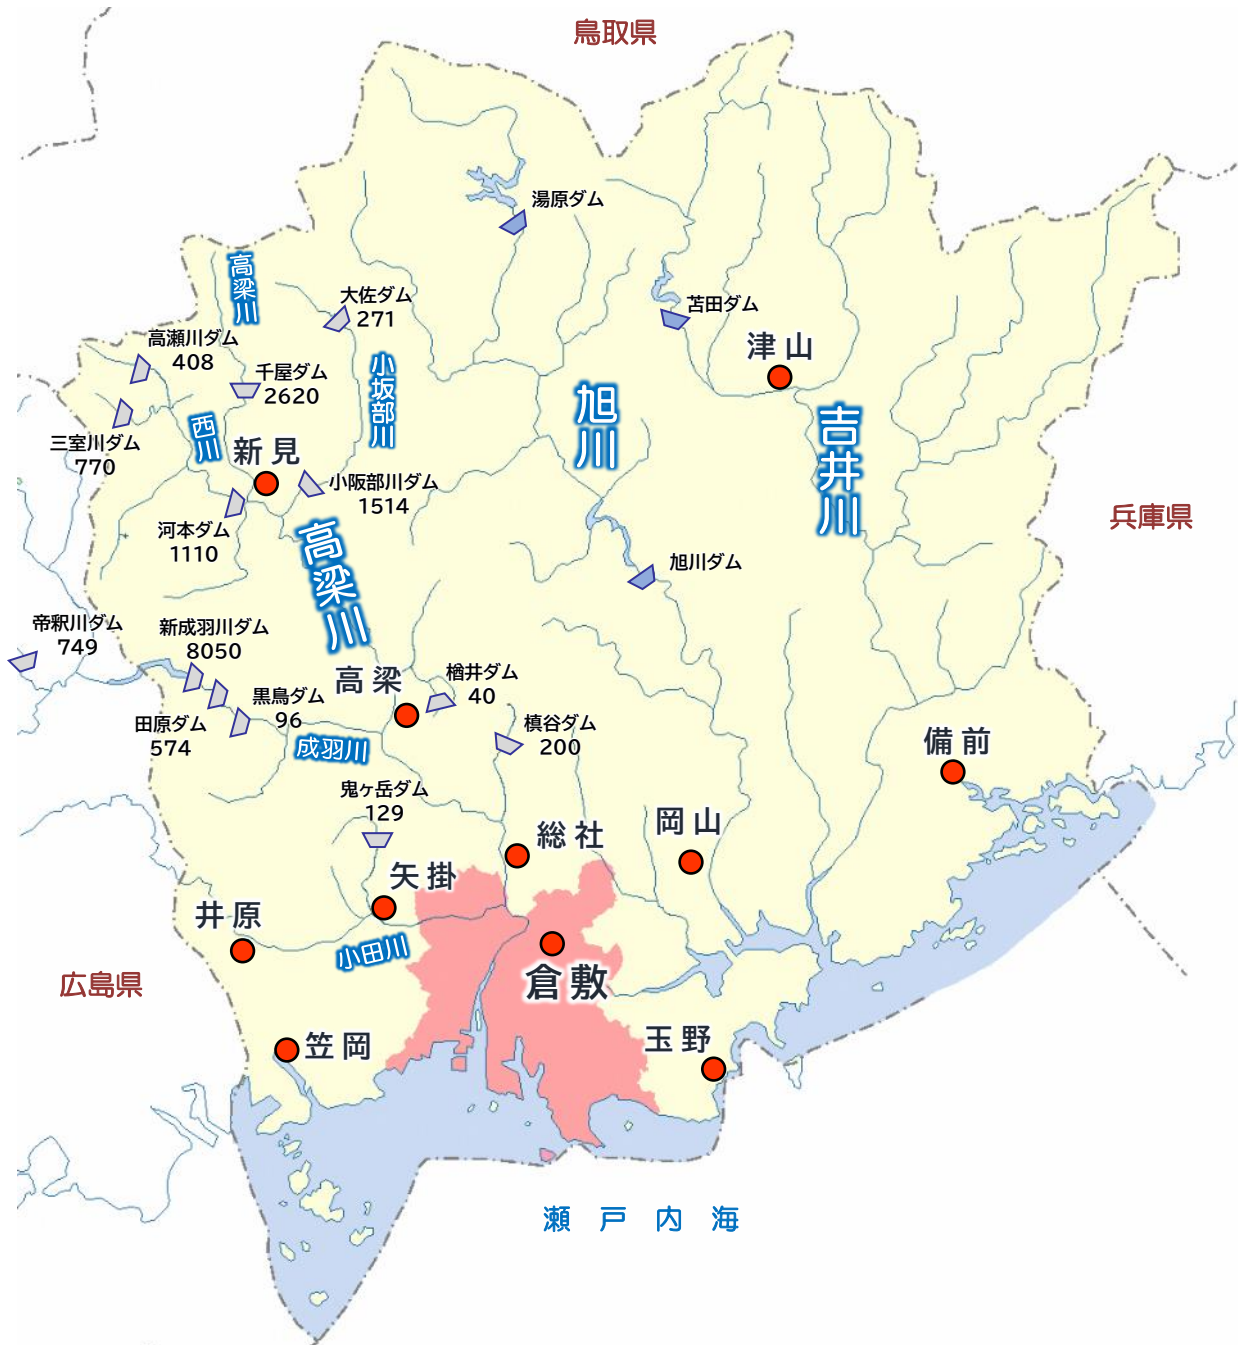

ダム名下の数字は有効貯水量（単位：万トン）

（令和7年3月31日時点）

【参考】（一財）日本ダム協会HP ダム便覧

4 倉敷市内の主な水道施設

配水系統別給水区域及び水質検査採水地点位置図



- 浄水場（倉敷市水道局）
- 浄水場（倉敷市水道局以外の事業者）
- 取水場
- 原水水質検査地点
- 蛇口（給水栓）
- 配水池・ポンプ場
- 片島系給水区（水島・連島地区）
- 上成系給水区（玉島・船穂地区）
- 福井系給水区（粒江・天城地区）
- 備南水道企業団系給水区（倉敷地区）
- 県南部水道企業団系給水区（福田・児島地区）
- 真備系給水区（真備地区）

片島浄水場	① 水島千鳥町公園
	② 鶴新田公園
上成浄水場	③ 玉島の森
	④ 上郷公園
福井浄水場	⑤ 岩谷公園
	⑥ 粒浦公園
酒津浄水場 （備南水道企業団）	⑦ 笹沖桜苑遊園
	⑧ 矢部公園
	⑨ 早沖公園
西阿知浄水場 （県南部水道企業団）	⑩ 南畝第1公園
	⑪ 添池公園
	⑫ 明石公園
	⑬ 惣佐池公園
真備浄水場	⑭ 真備公民館呉妹分館
	⑮ 真備公民館二万分館

5 水質検査結果

(1) 原水

片島取水口（高梁川表流水）	11
片島取水井（片島 1 号, 2 号）	12
福井 1 号井	13
福井 2 号井	14
水江・四十瀬着水井（水江 1 号, 2 号, 四十瀬 1 号, 2 号, 3 号混合）	15
船穂 No.1 取水ポンプ井	16
船穂 No.2 取水ポンプ井	17
船穂 No.4 取水ポンプ井	18
真備着水井（真備 3 号, 4 号, 5 号, 6 号, 7 号混合）	19
水江 1 号, 2 号, 四十瀬 1 号, 2 号, 3 号	20
真備 3 号, 4 号, 5 号, 6 号, 7 号	20
月別変化グラフ（原水）	21

(2) 浄水場

片島浄水場	24
福井浄水場	25
上成浄水場	26
真備浄水場	27

(3) 給水栓

I 毎日検査

市内給水栓毎日検査結果	28
-------------------	----

II 定期検査

片島浄水場系統

水島千鳥町公園	29
鶴新田公園	30

福井浄水場系統

粒浦公園	31
------------	----

上成浄水場系統

上郷公園	32
玉島の森	33
岩谷公園	34

酒津浄水場系統

矢部公園	35
笹沖桜苑遊園	36
早沖公園	37

西阿知浄水場系統

南畝第 1 公園.....	38
添池公園.....	39
明石公園.....	40
惣佐池公園.....	41

真備浄水場系統

真備公民館二万分館.....	42
----------------	----

真備・総社浄水場系統

真備公民館呉妹分館.....	43
----------------	----

月別変化グラフ（給水栓）.....	44
-------------------	----

(4) 農薬検査結果

片島取水口（高梁川表流水）.....	45
片島取水井（片島 1 号, 2 号）.....	46
福井 1 号井.....	46
福井 2 号井.....	47
水江・四十瀬着水井（水江 1 号, 2 号, 四十瀬 1 号, 2 号, 3 号混合）.....	47
船穂 No.1 取水ポンプ井.....	48
船穂 No.2 取水ポンプ井.....	48
船穂 No.4 取水ポンプ井.....	49
真備着水井（真備 3 号, 4 号, 5 号, 6 号, 7 号混合）.....	49
片島浄水場.....	50
福井浄水場.....	50
上成浄水場.....	51
真備浄水場.....	51
水島千鳥町公園（片島浄水場系統）.....	52
粒浦公園（福井浄水場系統）.....	52
玉島の森（上成浄水場系統）.....	53
矢部公園（酒津浄水場系統）.....	53
明石公園（西阿知浄水場系統）.....	54
真備公民館二万分館（真備浄水場系統）.....	54
真備公民館呉妹分館（真備・総社浄水場系統）.....	55

(5) 高梁川水系（上流域）

船穂 No.4 取水井付近（高梁川表流水）.....	56
古地.....	57
南山橋.....	57

片島取水口

採水年月日		4月9日	5月14日	6月5日	7月2日	8月20日	9月3日	10月1日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水	水温	13.0	15.3	20.9	18.5	29.5	26.2	26.2	16.8	11.4	5.8	5.3	7.3	29.5	5.3	16.4	12	
	一般細菌	135	314	187	810	1880	232	149	555	96	31	725	258	1880	31	448	12	
	大腸菌	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性			11/12	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ヒ素及びその化合物	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.003	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	12	
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	
	亜硝酸態窒素	0.005	0.004	0.007	<0.004	<0.004	0.006	0.009	<0.004	0.008	0.017	0.020	<0.004	0.020	<0.004	0.006	12	
	シアニ化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	0.7	0.6	0.6	0.1	0.7	0.3	0.8	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.1	0.6	12	
	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.10	0.06	0.12	0.08	0.16	0.07	0.09	0.11	0.14	0.06	0.16	0.06	0.09	12	
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12	
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
質	1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
	塩素酸																0	
	クロロ酢酸																0	
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ジクロロ酢酸																0	
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	臭素酸																0	
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	トリクロロ酢酸																0	
	準	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
ブロモホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
ホルムアルデヒド																	0	
亜鉛及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
アルミニウム及びその化合物		0.03	0.04	0.07	0.09	0.02	0.04	0.01	0.05	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.09	<0.01	0.03	12	
鉄及びその化合物		0.05	0.05	0.13	0.14	0.04	0.04	<0.03	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.14	<0.03	0.04	12
銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
ナトリウム及びその化合物		6	4	7	4	7	5	8	5	7	8	10	8	10	4	7	12	
マンガン及びその化合物		0.020	0.017	0.023	0.035	0.020	0.014	0.009	0.023	0.012	0.010	0.019	0.010	0.035	0.009	0.018	12	
塩化物イオン		6	5	6	4	6	4	7	4	6	8	10	9	10	4	6	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		44	33	52	39	47	44	54	43	50	53	55	45	55	33	47	12	
蒸発残留物				71			71		85	75			103	103	71	81	5	
陰イオン界面活性剤				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
目		ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000001	0.000011	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000011	<0.000001	0.000002	12
		2-メチルイソボルネオール	0.0000002	0.0000002	0.0000001	<0.0000001	<0.0000001	0.0000002	0.0000004	0.0000002	<0.0000001	0.0000003	0.0000006	0.0000009	0.0000009	<0.0000001	0.0000003	12
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.5	3.2	1.9	3.1	1.8	2.1	1.8	2.2	1.2	1.4	2.0	2.8	3.2	1.2	2.1	12	
	pH値	7.5	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.2	7.5	12	
	味																0	
	臭気	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	カビ臭	カビ臭			12/12	12	
	色度	6.5	14.6	5.9	20.2	6.3	8.7	6.2	12.4	4.1	2.8	4.3	7.8	20.2	2.8	8.3	12	
	濁度	5.5	8.7	7.5	18.2	2.3	4.7	3.4	13.2	3.0	1.5	3.2	8.8	18.2	1.5	6.7	12	
	水	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
		ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
		ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
		1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
		トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
管		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
		農薬類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	44	33	52													

片島取水井

採水年月日		4月9日	5月14日	6月5日	7月2日	8月20日	9月3日	10月1日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		16.9	17.3	16.9	17.9		17.1	17.8	17.5	17.4	16.6	16.3	17.3	17.9	16.3	17.2	11	
水	一般細菌	0	0	0	1	工 事 の た め 取 水 停 止	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/11	11	
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物			0.012			0.012			0.011			0.010	0.012	0.010	0.011	4	
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	11	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	11	
	フッ素及びその化合物	1.60	1.74	1.80	1.91		1.92	2.21	1.90	1.88	2.02	1.94	1.66	2.21	1.60	1.87	11	
	ホウ素及びその化合物			0.33			0.34			0.34			0.24	0.34	0.24	0.31	4	
	質	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
ジクロロメタン				<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
テトラクロロエチレン				<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
トリクロロエチレン				<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
ベンゼン				<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
基		塩素酸															0	
		クロロ酢酸															0	
		クロロホルム			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
		ジクロロ酢酸															0	
		ジブロモクロロメタン			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
		臭素酸															0	
		総トリハロメタン			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
		トリクロロ酢酸															0	
	ブロモジクロロメタン			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	ブロモホルム			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	ホルムアルデヒド															0		
	亜鉛及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4		
	アルミニウム及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4		
	項	鉄及びその化合物			0.30		0.28			0.29			0.27	0.30	0.27	0.29	4	
		銅及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
ナトリウム及びその化合物		126	127	135	127	125	131	136	130	127	45	100	136	45	119	11		
マンガン及びその化合物				0.100		0.084			0.091			0.088	0.100	0.084	0.091	4		
塩化物イオン		153	156	158	152	139	154	161	153	146	13	95	161	13	135	11		
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		94	94	94	88	86	87	83	81	81	42	76	94	42	82	11		
蒸発残留物				455		433			443			376	455	376	427	4		
陰イオン界面活性剤				<0.02		<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4		
ジェオスミン					<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	3		
2-メチルイソボルネオール					<0.000001	0.000001					0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001	3		
非イオン界面活性剤				<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4		
フェノール類				<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	0.9	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	1.1	0.8	0.9	11		
p H 値		7.5	7.5	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.5	7.7	11		
目		味															0	
	臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭			5/11	11	
	色度	4.2	3.9	3.7	3.8	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	2.8	3.3	4.2	2.8	3.7	11		
	濁度	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	11		
	水	アンチモン及びその化合物			<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
		ウラン及びその化合物			<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
		ニッケル及びその化合物			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
		1,2-ジクロロエタン			<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
		トルエン			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	管	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006					<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2	
		農薬類			0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	2	
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	94	94	94	88	86	87	83	81	81	42	76	94	42	82	11	
		マンガン及びその化合物			0.100		0.084			0.091			0.088	0.100	0.084	0.091	4	
		遊離炭酸			1.9					2.8				2.8	1.9	2.4	2	
	標	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル（MTBE）				<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
臭気強度（TON）				5					5				5	5	5	2		
蒸発残留物				455		433			443			376	455	376	427	4		
濁度		0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	<0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	11		
定	p H 値	7.5	7.5	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.5	7.7	11		
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.7					-0.8				-0.7	-0.8	-0.8	2		
	従属栄養細菌			14					0				14	0	7	2		
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	アルミニウム及びその化合物			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4		
他	PFOS及びPFOA			<0.000005		<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		
	大腸菌群	陰性	陽性	陰性	陽性		陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			3/11	11	
	大腸菌群数（MPN）															0		
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11		
	電気伝導率			802					784				802	784	793	2		
	総アルカリ度			127					133				133	127	130	2		
	総酸度			2.2					3.2				3.2	2.2	2.7	2		
	侵食性遊離炭酸			<0.1					<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2		
	S S																0	
		C O D																

福井1号井

採水年月日		4月23日	5月28日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月22日	11月19日	12月17日	1月28日	2月19日	3月17日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水	水温	18.1	18.3	17.9	18.0	18.3	18.5	17.9	18.5	18.7	18.7	18.3	18.5	18.7	17.9	18.3	12
	一般細菌	0	3	0	2	2	0	0	2	0	0	0	1	3	0	1	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.003			0.003			0.003			0.004	0.004	0.003	0.003	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	12
	フッ素及びその化合物	0.75	0.79	0.76	0.78	0.74	0.78	0.79	0.76	0.75	0.77	0.75	0.79	0.79	0.74	0.77	12
	ホウ素及びその化合物			0.37			0.34			0.34			0.34	0.37	0.34	0.35	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	質	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン				0.0008			0.0008			0.0008			0.0007	0.0008	0.0007	0.0008	4
ジクロロメタン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
テトラクロロエチレン				0.0003			0.0003			0.0003			0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	4
トリクロロエチレン				0.0006			0.0006			0.0006			0.0005	0.0006	0.0005	0.0006	4
ベンゼン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
塩素酸																	0
クロロ酢酸																	0
クロロホルム				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸																	0
ジブromクロロメタン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
臭素酸																	0
総トリハロメタン				<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	4
トリクロロ酢酸																	0
ブromジクロロメタン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ブromホルム				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
ホルムアルデヒド																0	
項	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			0.24			0.25			0.23			0.23	0.25	0.23	0.24	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	75	74	71	70	70	70	69	71	68	69	69	72	75	68	71	12
	マンガン及びその化合物			0.288			0.339			0.283			0.314	0.339	0.283	0.306	4
	塩化物イオン	28	26	27	28	27	25	27	28	27	27	25	27	28	25	27	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61	65	64	64	62	62	60	63	60	60	61	58	65	58	62	12
	蒸発残留物			279			257			236			265	279	236	259	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	12
	pH値	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	12
目	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	2.8	2.8	2.6	2.6	2.7	2.6	2.5	2.1	2.4	2.2	2.6	2.2	2.8	2.1	2.5	12
	濁度	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	<0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	<0.1	0.2	12
	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物			0.0003			0.0003			0.0002			0.0002	0.0003	0.0002	0.0003	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	61	65	64	64	62	62	60	63	60	60	61	58	65	58	62	12
	マンガン及びその化合物			0.288			0.339			0.283			0.314	0.339	0.283	0.306	4
	遊離炭酸			7.7						10.8				10.8	7.7	9.3	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2	
設	蒸発残留物			279			257			236			265	279	236	259	4
	濁度	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	<0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	<0.1	0.2	12
	pH値	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.8						-0.8				-0.8	-0.8	-0.8	2
	従属栄養細菌			0						4				4	0	2	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	大腸菌群数（MPN）																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			421						423				423	421	422	2
	総アルカリ度	</															

福井2号井

採 水 年 月 日		4月23日	5月28日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月22日	11月19日	12月17日	1月28日	2月19日	3月17日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水	水 温	18.5	18.4	18.3	18.4	18.8	18.7	18.1	18.6	18.7	18.7	18.4	18.6	18.8	18.1	18.5	12	
	一般細菌	0	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	1	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物			0.002			0.002			0.001			0.002	0.002	0.001	0.002	4	
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.2	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	12	
	フッ素及びその化合物	0.34	0.38	0.36	0.34	0.33	0.35	0.34	0.32	0.32	0.34	0.34	0.36	0.38	0.32	0.34	12	
	ホウ素及びその化合物			0.23			0.24			0.22			0.25	0.25	0.22	0.24	4	
質	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0014			0.0015			0.0014			0.0015	0.0015	0.0014	0.0015	4	
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン			0.0007			0.0008			0.0007			0.0007	0.0008	0.0007	0.0007	4	
	トリクロロエチレン			0.0008			0.0008			0.0008			0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	4	
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	塩素酸																0	
	クロロ酢酸																0	
	クロロホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ジクロロ酢酸																0	
	ジブromクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	臭素酸																0	
	総トリハロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
準	トリクロロ酢酸																0	
	ブromジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ブromホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ホルムアルデヒド																0	
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	77	77	73	71	73	73	71	75	74	75	73	77	77	71	74	12	
	マンガン及びその化合物			0.021			0.017			0.016			0.017	0.021	0.016	0.018	4	
	塩化物イオン	79	75	74	72	76	70	73	75	78	79	75	81	81	70	76	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	151	149	143	142	138	141	135	145	141	141	143	143	151	135	143	12	
	蒸発残留物			368			346			338			355	368	338	352	4	
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
目	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5	12	
	p H 値	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	12	
	味																0	
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12	
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	水	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ウラン及びその化合物			0.0009			0.0009			0.0009			0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	4
		ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トルエン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
管				<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2	
農薬類				0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		151	149	143	142	138	141	135	145	141	141	143	143	151	135	143	12	
マンガン及びその化合物				0.021			0.017			0.016			0.017	0.021	0.016	0.018	4	
遊離炭酸				7.0						9.6				9.6	7.0	8.3	2	
1,1,1-トリクロロエタン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル（MTBE）				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
臭気強度（TON）				<1						<1				<1	<1	<1	2	
蒸発残留物				368			346			338			355	368	338	352	4	
定	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	p H 値	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	12	
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.4						-0.4				-0.4	-0.4	-0.4	2	
	従属栄養細菌			0						7				7	0	4	2	
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	PFOS及びPFOA			0.000008			0.000009			0.000010			0.000009	0.000010	0.000008	0.000009	4	
	そ	大腸菌群	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			2/12	12
		大腸菌群数（M P N）																0
		大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

水江・四十瀬着水井

採水年月日		4月23日	5月28日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月22日	11月19日	12月17日	1月28日	2月19日	3月17日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水	水 温	19.0	19.1	19.0	19.5	20.0	20.1	19.5	19.7	19.6	19.4	19.0	19.2	20.1	19.0	19.4	12	
	一般細菌	0	0	0	0	9	40	0	0	2	0	0	0	40	0	4	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	<0.0003	<0.0003	0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.2	1.5	12	
	フッ素及びその化合物	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	12	
	ホウ素及びその化合物			0.05			0.06			0.05			0.06	0.06	0.05	0.06	4	
	質	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0046			0.0048			0.0042			0.0039	0.0048	0.0039	0.0044	4
ジクロロメタン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
テトラクロロエチレン				0.0045			0.0046			0.0040			0.0039	0.0046	0.0039	0.0043	4	
トリクロロエチレン				0.0019			0.0018			0.0017			0.0018	0.0019	0.0017	0.0018	4	
ベンゼン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
基		塩素酸																0
		クロロ酢酸																0
		クロロホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		ジクロロ酢酸																0
		ジブモクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		臭素酸																0
		総トリハロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		トリクロロ酢酸																0
		ブロモジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0	
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	項	ナトリウム及びその化合物	24	25	23	23	22	22	22	23	22	23	23	23	25	22	23	12
		マンガン及びその化合物			<0.001			0.002			<0.001			0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
塩化物イオン		12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		90	93	88	87	82	83	81	86	84	85	85	85	93	81	86	12	
蒸発残留物				187			162			149			162	187	149	165	4	
陰イオン界面活性剤				<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
目		ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
		2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
		非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
		フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
		有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12
		p H 値	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.5	6.6	6.8	6.8	6.7	6.8	7.5	6.6	6.9	12
		味																0
		臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
		色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
		濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
		水	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ウラン及びその化合物				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類				0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	90		93	88	87	82	83	81	86	84	85	85	85	93	81	86	12	
マンガン及びその化合物				<0.001			0.002			<0.001			0.001	0.002	<0.001	<0.001	4	
遊離炭酸				33.6						36.6				36.6	33.6	35.1	2	
1,1,1-トリクロロエタン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
臭気強度（TON）				<1						<1				<1	<1	<1	2	
股	蒸発残留物				187			162			149			162	187	149	165	4
	濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	p H 値		6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.5	6.6	6.8	6.8	6.7	6.8	7.5	6.6	6.9	12
	腐食性（ランゲリア指数）				-1.4						-1.5				-1.4	-1.5	-1.5	2
	従属栄養細菌			0						1				1	0	1	2	
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	PFOS及びPFOA			0.000038			0.000038			0.000041			0.000043	0.000043	0.000038	0.000040	4	
	大腸菌群	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性			4/12	12
		大腸菌群数（MPN）																0
		大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		嫌気性芽胞菌	0	0														

船穂№21取水ポンプ井

採水年月日		4月23日	5月28日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月28日	2月19日	3月17日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水	水温	13.9	15.6	17.6	19.9	25.2	26.4	24.3	20.1	16.9	11.7	11.5	11.0	26.4	11.0	17.8	12	
	一般細菌	0	1	0	15	0	24	4	14	3	2	0	4	24	0	6	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.7	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.4	0.7	12	
質	フッ素及びその化合物	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.14	0.10	0.12	12	
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01	4	
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	基	塩素酸																0
		クロロ酢酸																0
		クロロホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
ジクロロ酢酸																	0	
ジブロモクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
臭素酸																	0	
総トリハロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸																	0	
ブロモジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド																	0	
準		亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04			<0.01			0.02			<0.01		0.04	<0.01	0.02	4	
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	7	8	7	7	8	7	8	7	7	8	8	8	8	7	8	12	
	マンガン及びその化合物		0.008			0.032			0.054			<0.001		0.054	<0.001	0.024	4	
	塩化物イオン	7	7	7	5	7	5	7	5	7	9	10	10	10	5	7	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53	56	57	51	56	51	56	54	57	60	63	57	63	51	56	12	
	蒸発残留物		84			119			81			78		119	78	91	4	
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4	
	目	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
		2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6	12	
pH値		7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.0	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.3	7.0	7.1	12	
味																	0	
臭気			異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		0/12	12
色度		1.4	1.2	1.2	3.0	1.2	1.8	1.1	1.1	0.7	<0.5	<0.5	0.5	3.0	<0.5	1.1	12	
濁度		0.3	0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12	
水		アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2	
	理	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53	56	57	51	56	51	56	54	57	60	63	57	63	51	56	12
		マンガン及びその化合物		0.008			0.032			0.054			<0.001		0.054	<0.001	0.024	4
		遊離炭酸					17.3						17.3		17.3	17.3	17.3	2
		1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
臭気強度（TON）						<1						<1		<1	<1	<1	2	
蒸発残留物			84			119			81			78		119	78	91	4	
濁度		0.3	0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12	
pH値		7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.0	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.3	7.0	7.1	12	
項		腐食性（ランゲリア指数）					-1.2						-1.5		-1.2	-1.5	-1.4	2
		従属栄養細菌					1						11		11	1	6	2
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.04			<0.01			0.02			<0.01		0.04	<0.01	0.02	4	
	PFOS及びPFOA		<0.000005			0.000008			<0.000005			<0.000005		0.000008	<0.000005	<0.000005	4	
	そ	大腸菌群	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			1/12	12
		大腸菌群数（MPN）																0
		大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
		電気伝導率			</													

船穂№2取水ポンプ井

採 水 年 月 日		4月23日	5月28日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月28日	2月19日	3月17日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水	水 温	15.7	16.5	20.0	17.3	24.3	28.6	24.4	19.5	14.1	11.1	10.3	10.9	28.6	10.3	17.7	12
	一般細菌	0	1	0	1	0	1	0	16	5	0	1	0	16	0	2	12
	大腸菌	陰性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ヒ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
質	シアン化合物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001		<0.004	<0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	12
	フッ素及びその化合物	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.11	12
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
基	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
準	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8	8	8	7	8	8	8	8	7	7	7	8	8	7	8	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9	8	8	7	7	7	7	7	7	9	9	10	10	7	8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56	57	56	53	54	54	55	56	54	58	60	58	60	53	56	12
項	蒸発残留物		69			105			88			74		105	69	84	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	<0.3	0.4	0.6	<0.3	0.5	12
	p H値	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
目	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	12
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56	57	56	53	54	54	55	56	54	58	60	58	60	53	56	12
標	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					21.2						18.8		21.2	18.8	20.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-ｵｰﾌﾟﾁﾙｴｰﾃﾙ（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）					<1						<1		<1	<1	<1	2
	蒸発残留物		69			105			88			74		105	69	84	4
	濁度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	p H値	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.4						-1.5		-1.4	-1.5	-1.5	2
	従属栄養細菌					1						67		67	1	34	2
目	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA		<0.000005			0.000005			<0.000005			<0.000005		0.000005	<0.000005	<0.000005	4
	大腸菌群	陰 性	陰 性	陽 性	陽 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性			2/12	12
	大腸菌群数（M P N）																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率					146						157		157	146	152	2
	総アルカリ度					50						53		53	50	52	2
	総酸度					24.1						21.4		24.1	21.4	22.8	2
他	侵食性遊離炭酸					19.1						17.1		19.1	17.1	18.1	2
	S S																0
	C O D																0
	B O D																0
	D O																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	3.0	2.8	2.7	3.1	1.7	1.8	1.8	2.7	2.3	2.2	2.3	2.8	3.1	1.7	2.4	12
	リン酸イオン	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	10.2	9.7	10.2	9.6	9.6	8.4	9.9	8.8	9.1	10.5	10.4	10.2	10.5	8.4	9.7	12
	カリウムイオン	1.4	1.6	1.5	1.5	1.7	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.8	1.4	1.6	12
等	カルシウムイオン	17.7	18.2	17.7	16.8	17.0	17.2	17.3	17.8	17.1	18.5	19.1	18.2	19.1	16.8	17.7	12
	マグネシウムイオン	2.9	2.9	2.9	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1	3.0	3.1	2.7	2.9	12
	全窒素					0.4						0.5		0.5	0.4	0.5	2
	全リン					0.04						0.03		0.04	0.03	0.04	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0							

船穂№4取水ポンプ井

採水年月日		4月23日	5月28日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月28日	2月19日	3月17日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水	水温	15.3	18.0	21.5	22.2	28.0	28.2	22.6	17.9	12.4	7.6	6.6	9.1	28.2	6.6	17.5	12
	一般細菌	0	3	0	1	1	17	1	1	2	0	0	1	17	0	2	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	0.007	<0.004	0.013	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.013	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.4	0.7	12
	フッ素及びその化合物	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.13	0.08	0.10	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
基準	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.08			0.01			0.04			<0.01		0.08	<0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物		0.05			<0.03			0.06			<0.03		0.06	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6	7	7	5	7	7	7	6	7	8	9	7	9	5	7	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.001			0.002			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6	6	7	4	7	5	6	5	7	9	10	7	10	4	7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47	52	55	41	51	49	53	49	53	56	59	46	59	41	51	12
蒸発残留物		61			93			70			78		93	61	76	4	
陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4	
ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	1.0	0.5	0.7	12	
pH値	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.1	7.2	12	
味																0	
臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない				0/12	
色度	2.5	2.5	2.4	6.4	1.9	2.2	1.6	2.1	1.1	0.9	1.0	1.5	6.4	0.9	2.2	12	
濁度	0.4	0.2	0.1	0.9	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.9	<0.1	0.2	12	
水質	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			0.001			0.002			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47	52	55	41	51	49	53	49	53	56	59	46	59	41	51	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.001			0.002			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					11.3						6.9		11.3	6.9	9.1	2
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）					<1						<1		<1	<1	<1	2
	蒸発残留物		61			93			70			78		93	61	76	4
	濁度	0.4	0.2	0.1	0.9	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.9	<0.1	0.2	12
	pH値	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.1	7.2	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.3						-1.3		-1.3	-1.3	-1.3	2
	従属栄養細菌					5						0		5	0	3	2
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
アルミニウム及びその化合物		0.08			0.01			0.04			<0.01		0.08	<0.01	0.03	4	
PFOS及びPFOA		<0.000005			0.000005			<0.000005			<0.000005		0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
その他	大腸菌群	陰性	陰性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			3/12	12
	大腸菌群数（MPN）																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率					137						161		153	134	144	2
	総アルカリ度					50											



真備着水井

採水年月日		4月23日	5月28日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月28日	2月19日	3月17日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		17.4	23.8	18.3	17.8	18.8	21.4	19.0	18.8	17.1	17.7	17.6	16.8	23.8	16.8	18.7	12	
水	一般細菌	0	2	0	1	4	2	1	2	0	0	0	0	4	0	1	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	<0.0003	<0.0003	0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	2.1	2.4	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.8	2.7	1.8	2.2	12	
	フッ素及びその化合物	0.24	0.28	0.25	0.23	0.23	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.25	0.28	0.23	0.25	12	
質	ホウ素及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4	
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	塩素酸																0	
	クロロ酢酸																0	
	クロロホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ジクロロ酢酸																0	
準	ジブロモクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	臭素酸																0	
	総トリハロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	トリクロロ酢酸																0	
	ブロモジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ホルムアルデヒド																0	
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	16	14	15	12	
項	マンガン及びその化合物			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	22	18	16	14	13	11	13	12	14	20	21	19	22	11	16	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	104	101	100	97	95	95	92	97	93	91	92	87	104	87	95	12	
	蒸発残留物			188			158			141			140	188	140	157	4	
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3	12	
	p H 値	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8	6.5	6.7	12	
	味																0	
基	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12	
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	水	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	管	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
		農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	104	101	100	97	95	95	92	97	93	91	92	87	104	87	95	12
		マンガン及びその化合物			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
遊離炭酸				37.8						39.6				39.6	37.8	38.7	2	
標	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2	
	蒸発残留物			188			158			141			140	188	140	157	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
定	p H 値	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8	6.5	6.7	12	
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.5						-1.7				-1.5	-1.7	-1.6	2	
	従属栄養細菌			17						0				17	0	9	2	
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
目	PFOS及びPFOA			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4	
	そ	大腸菌群	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性			8/12	12
		大腸菌群数（MPN）																0
		大腸菌数	0	0	0</													



水江・四十瀬						真備井戸						
採水年月日		7月23日					10月22日					
採水地点		水江N#1取水井	水江N#2取水井	四十瀬N#1取水井	四十瀬N#2取水井	四十瀬N#3取水井	真備第3取水井	真備第4取水井	真備第6取水井	真備第7取水井	真備第5取水井	
水	水温	19.1	19.6	21.2	20.1	21.3	18.1	18.3	18.2	19.1	21.1	
	一般細菌	1	0	1	0	0	4	0	3	0	0	
	大腸菌	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ひ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7	1.7	1.1	1.3	1.5	2.0	1.5	5.0	2.4	1.7	
	フッ素及びその化合物	0.16	0.08	0.08	0.08	0.08	0.44	0.35	0.12	0.19	0.22	
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	
質	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	0.0092	0.0067	0.0011	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	テトラクロロエチレン	<0.0002	0.0006	0.0089	0.0059	0.0012	<0.0002	0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	トリクロロエチレン	<0.0002	0.0003	0.0035	0.0026	0.001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	塩素酸											
	クロロ酢酸											
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ジクロロ酢酸											
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	臭素酸											
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
準	トリクロロ酢酸											
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ホルムアルデヒド											
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	0.07	0.05	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	ナトリウム及びその化合物	33	18	20	20	19	16	16	12	12	16	
	マンガン及びその化合物	0.013	<0.001	0.005	0.002	0.008	<0.001	0.007	<0.001	<0.001	<0.001	
	塩化物イオン	16	9	11	12	12	15	14	9	10	13	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	90	88	85	88	96	98	107	91	92	80	
	蒸発残留物	190	163	148	143	156	185	196	197	175	166	
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
目	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	有機物（全有機炭素（T O C）の量）	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	
	p H 値	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	7.0	6.3	6.4	6.6	
	味											
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	水	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	
農薬類												
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		90	88	85	88	96	98	107	91	92	80	
マンガン及びその化合物		0.013	<0.001	0.005	0.002	0.008	<0.001	0.007	<0.001	<0.001	<0.001	
遊離炭酸		50.3	34.7	33.1	35.5	31.7	34.6	21.3	62.7	54.2	38.2	
1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
臭気強度（TON）		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
蒸発残留物		190	163	148	143	156	185	196	197	175	166	
管	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	p H 値	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.7	7.0	6.3	6.4	6.6	
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.6	-1.5	-1.5	-1.5	-1.3	-1.5	-1.1	-2	-1.8	-1.6	
	従属栄養細菌	3	0	1	1	1	0	1	6	4	3	
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	PFOS及びPFOA	0.000023	0.000034	0.000036	0.000070	0.000087	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	
	そ	大腸菌群	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性
		大腸菌群数（MPN）										
		大腸菌数	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
		嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	325	258	238	250	283	264	277	261	241	239
		総アルカリ度	91	72	79	79	84	89	107	68	76	75
		総酸度	57.2	39.4	37.6	40.3	36	39.3	24.2	71.2	61.6	43.4
侵食性遊離炭酸		38.8	29.4	27.8	29.5	26.4	27.8	16.1	51.2	43.8	32.2	
S S												
C O D												
B O D												
D O												
臭化物イオン		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
硝酸イオン		7.7	7.7	4.9	5.8	6.8	8.9	6.5	22.2	10.6	7.7	
リン酸イオン	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.3	<0.1		
目	硫酸イオン	45.6	38.3	31.7	32.2	32.0	20.1	14.1	30.0	23.2	21.1	
	カリウムイオン	4.0	3.8	3.5	3.9	4.4	1.6	1.0	5.6	2.6	2.8	
	カルシウムイオン	24.9	25.7	21.2	21.8	23.2	27.1	27.3	24.4	26.1	24.2	
	マグネシウムイオン	6.8	5.7	7.8	8.1	9.3	7.4	9.4	7.4	6.4	4.7	
	全窒素	1.6	1.5	1.0	1.1	1.4	1.9	1.4	4.8	2.2	1.6	
	全リン	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.10	0.03	
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	

月別変化グラフ（原水）



pH値

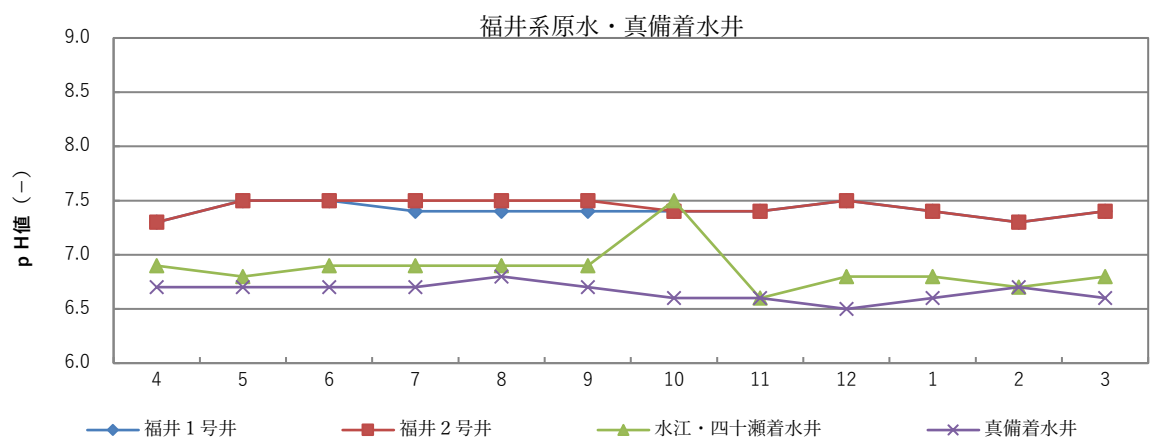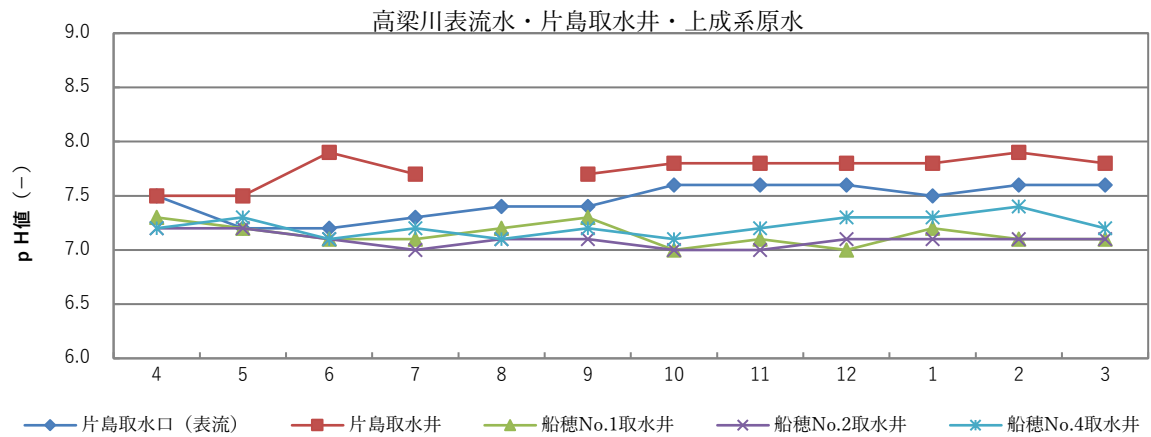



硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

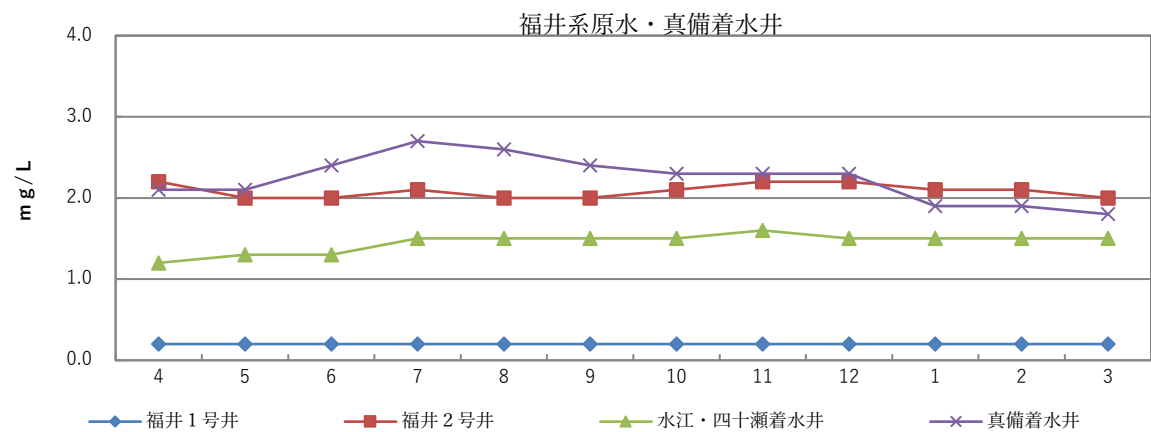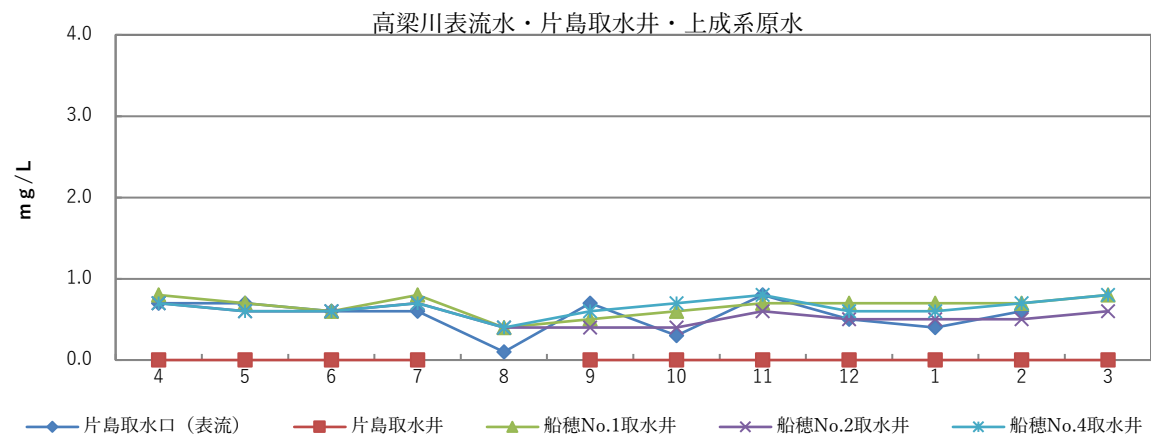



有機物（全有機炭素（TOC）の量）

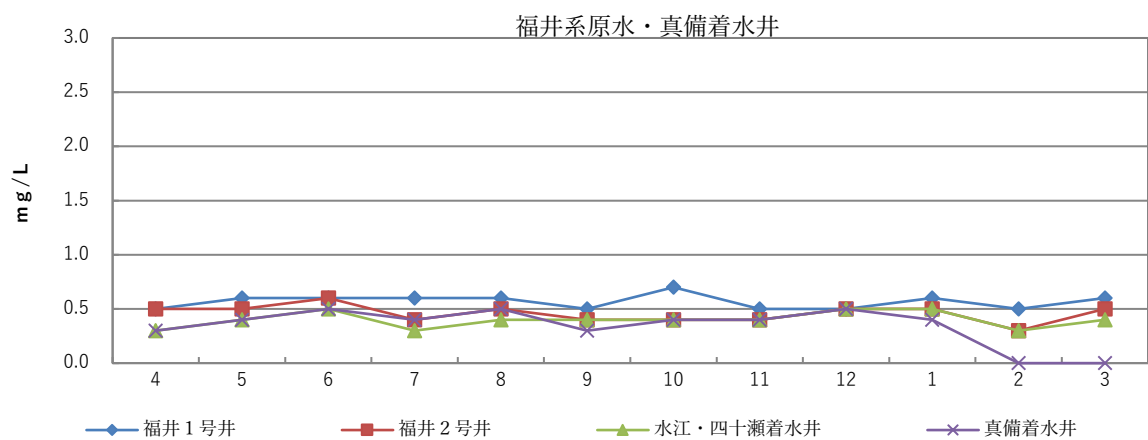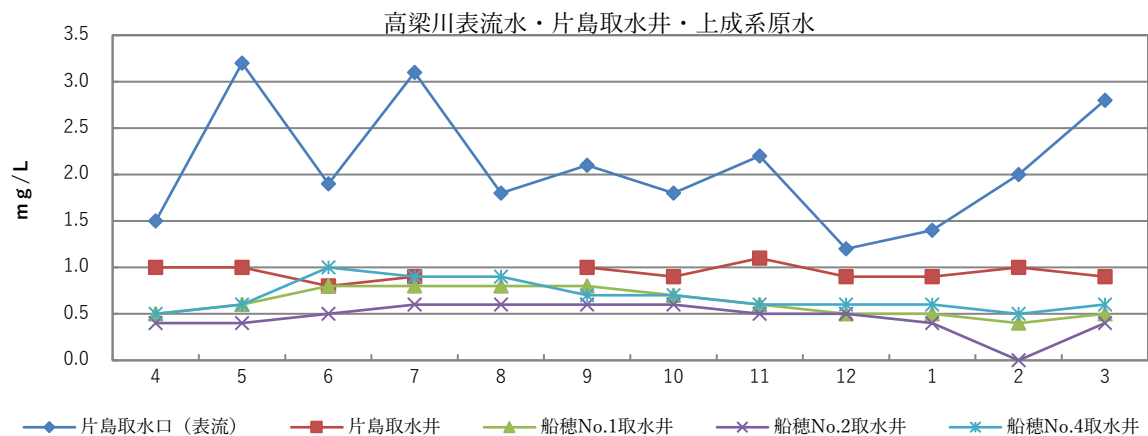

硬度

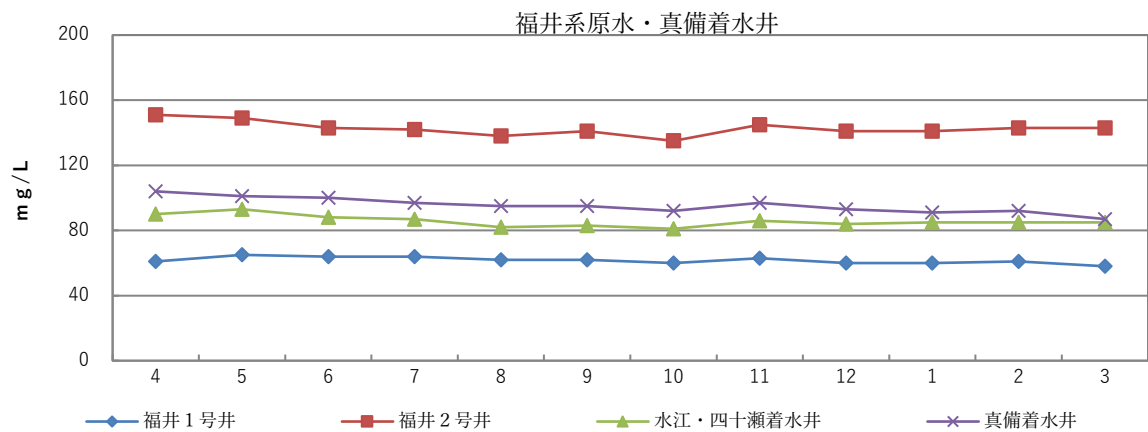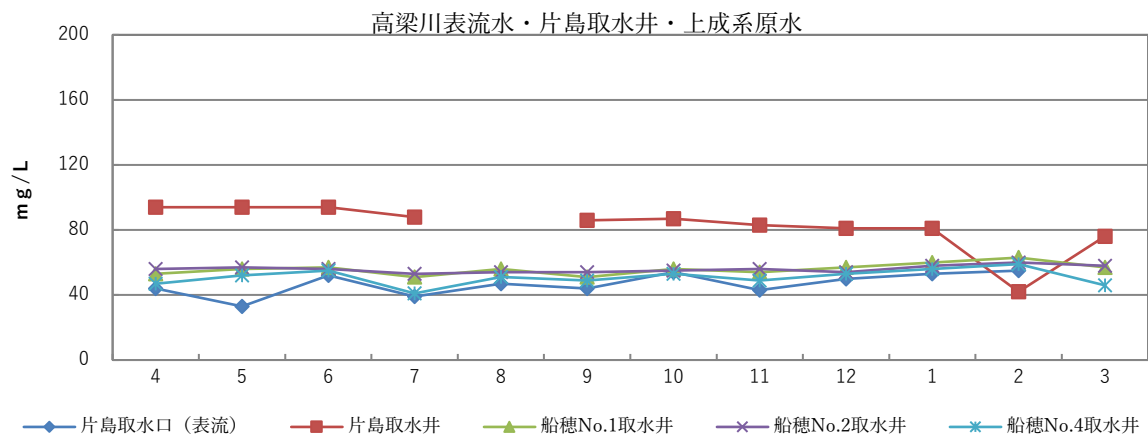

蒸発残留物

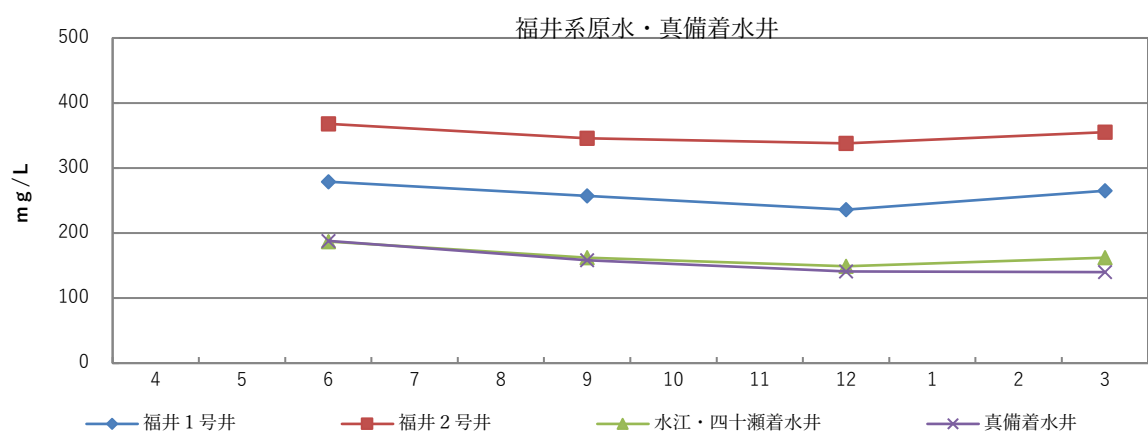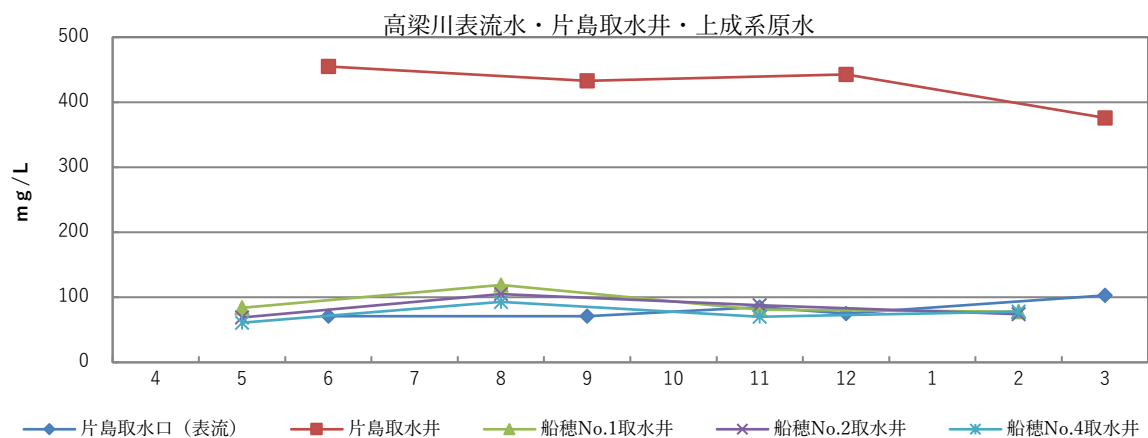

片島浄水

採水年月日		4月9日	5月14日	6月5日	7月2日	8月20日	9月3日	10月1日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		14.6	16.8	20.1	20.3	29.9	25.1	24.2	17.1	11.9	7.9	7.2	10.1	29.9	7.2	17.1	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	ひ素及びその化合物	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	12	
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	0.5	0.5	0.4	0.1	0.6	0.2	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.1	0.4	12	
	フッ素及びその化合物	0.38	0.42	0.44	0.42	0.12	0.38	0.57	0.48	0.44	0.51	0.50	0.42	0.57	0.12	0.42	12	
	ホウ素及びその化合物	0.07	0.07	0.07	0.06	0.01	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.04	0.06	0.08	0.01	0.06	12	
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
	1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
	質	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
塩素酸		<0.06	0.08	0.08	0.09	0.13	0.12	0.09	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	0.06	12	
クロロ酢酸		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	
クロロホルム		0.002	0.003	0.004	0.004	0.018	0.006	0.010	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	0.018	0.001	0.005	12	
ジクロロ酢酸		<0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.003	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.007	<0.002	<0.002	12	
ジブromクロロメタン		0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.008	0.005	0.004	0.003	0.001	0.003	0.008	0.001	0.004	12	
臭素酸		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	
総トリハロメタン		0.010	0.014	0.016	0.016	0.029	0.019	0.031	0.016	0.012	0.011	0.007	0.008	0.031	0.007	0.016	12	
トリクロロ酢酸		<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.006	0.002	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	<0.002	<0.002	12	
プロモジクロロメタン		0.002	0.003	0.004	0.004	0.008	0.005	0.009	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.009	0.002	0.004	12	
プロモホルム		0.003	0.004	0.004	0.004	<0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	<0.001	0.002	0.004	<0.001	0.003	12	
準		ホルムアルデヒド	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	12
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.03	0.05	0.03	0.10	0.05	0.06	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.10	0.02	0.04	12	
	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12	
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	
	ナトリウム及びその化合物	33	33	34	31	9	27	36	34	31	34	18	28	36	9	29	12	
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	
	塩化物イオン	41	40	41	38	10	31	42	42	36	39	14	29	42	10	34	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55	53	61	50	47	51	61	51	56	60	54	55	61	47	55	12	
	蒸発残留物	174	151	146	89	105	125	164	155	141	156	83	161	174	83	138	12	
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
	2-メチルシソボルネオール	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000004	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	12	
	非イオン界面活性剤	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	
	目	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.9	0.9	0.8	1.1	0.9	1.2	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	1.2	0.6	0.8	12
pH値		7.5	7.5	7.8	7.6	7.5	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.5	7.6	12	
味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
水		アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
		ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	&				

福井浄水

採水年月日		4月23日	5月28日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月22日	11月19日	12月17日	1月28日	2月19日	3月17日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水	水 温	18.9	19.5	19.1	19.7	20.4	20.4	19.1	19.4	19.1	18.8	17.9	18.6	20.4	17.9	19.2	12	
	一般細菌	0	4	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	6	0	1	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物			0.001			0.002			<0.001			0.002	0.002	<0.001	0.001	4	
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.4			1.5			1.5			1.4	1.5	1.4	1.5	4	
	フッ素及びその化合物	0.27	0.30	0.28	0.28	0.27	0.29	0.28	0.27	0.25	0.27	0.28	0.29	0.30	0.25	0.28	12	
	ホウ素及びその化合物			0.16			0.15			0.15			0.19	0.19	0.15	0.16	4	
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	質	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.0018			0.0016			0.0016			0.0014	0.0018	0.0014	0.0016	4	
ジクロロメタン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
テトラクロロエチレン				0.0008			0.0007			0.0006			0.0006	0.0008	0.0006	0.0007	4	
トリクロロエチレン				0.0007			0.0006			0.0005			0.0005	0.0007	0.0005	0.0006	4	
ベンゼン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
塩素酸				0.17			0.08			<0.06			<0.06	0.17	<0.06	0.06	4	
クロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジブromクロロメタン				0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002	4	
臭素酸				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン				0.006			0.006			0.006			0.005	0.006	0.005	0.006	4	
トリクロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
ブromジクロロメタン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基		ブromホルム			0.004			0.004			0.004			0.003	0.004	0.003	0.004	4
	ホルムアルデヒド			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	50	50	47	46	47	47	46	47	46	46	47	48	50	46	47	12	
	マンガン及びその化合物			<0.001			0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	37	36	35	35	36	32	35	34	35	35	35	36	37	32	35	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	107	107	103	102	98	99	96	101	99	98	100	100	107	96	101	12	
	蒸発残留物			258			237			232			241	258	232	242	4	
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	目	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
		フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	12	
pH値		7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	12	
味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12
臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
水		アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ウラン及びその化合物			0.0004			0.0004			0.0003			0.0004	0.0004	0.0003	0.0004	4
		ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
		亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
		ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2	
	管	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
		残留塩素	0.36	0.40	0.40	0.40	0.36	0.40	0.42	0.42	0.38	0.42	0.44	0.44	0.44	0.36	0.40	12
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	107	107	103	102	98	99	96	101	99	98	100	100	107	96	101	12
		マンガン及びその化合物			<0.001			0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
		遊離炭酸			5.0						5.4				5.4	5.0	5.2	2
		1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
臭気強度（TON）				<1						<1				<1	<1	<1	2	
蒸発残留物				258			237			232			241	258	232	242	4	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
定		pH値	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	12
		腐食性（ラングリア指数）			-0.7						-0.7				-0.7	-0.7	-0.7	2
		従属栄養細菌			0						0				0	0	0	2
		1,1-ジクロロエチレン																


上成浄水

採水年月日		4月23日	5月28日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月28日	2月19日	3月17日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		15.8	19.0	22.4	21.8	28.0	28.0	23.8	18.9	14.9	11.1	9.0	10.7	28.0	9.0	18.6	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアニ化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.6			0.4			0.7			0.6		0.7	0.4	0.6	4	
	フッ素及びその化合物	0.11	0.15	0.12	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.15	0.11	0.13	12	
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.01	4	
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
基	塩素酸		0.07			0.07			<0.06			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム		0.002			0.006			0.001			<0.001		0.006	<0.001	0.002	4	
	ジクロロ酢酸		<0.002			0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	<0.002	4	
	ジブromクロロメタン		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	4	
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン		0.006			0.014			0.005			0.002		0.014	0.002	0.007	4	
	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	ブromジクロロメタン		0.002			0.005			0.002			0.001		0.005	0.001	0.003	4	
	ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
準	ホルムアルデヒド		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.05			0.02			0.02			<0.01		0.05	<0.01	0.02	4	
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	8	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	8	9	12	
	マンガン及びその化合物		0.002			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4	
	塩化物イオン	9	10	9	9	9	7	9	8	10	11	11	10	11	7	9	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52	55	55	49	54	52	55	53	55	58	60	52	60	49	54	12	
	蒸発残留物		75			100			85			86		100	75	87	4	
目	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4	
	ジェオスミン				<0.000001	0.000001	<0.000001					<0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6	12	
	pH値	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	12	
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	1.1	1.1	0.9	2.6	0.6	0.9	0.9	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	2.6	<0.5	0.8	12
濁度	0.2	0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12	
水	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2	
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2	
	抱水クロラール					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	2	
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2	
管	残留塩素	0.50	0.60	0.66	0.74	0.64	0.58	0.72	0.56	0.54	0.48	0.58	0.44	0.74	0.44	0.59	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52	55	55	49	54	52	55	53	55	58	60	52	60	49	54	12	
	マンガン及びその化合物		0.002			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4	
	遊離炭酸					14.3						9.9		14.3	9.9	12.1	2	
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度（TON）					<1						<1		<1	<1	<1	2	
	蒸発残留物		75			100			85			86		100	75	87	4	
	濁度	0.2	0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	12	
項	腐食性（ラングリア指数）					-1.3						-1.4		-1.3	-1.4	-1.4	2	
	従属栄養細菌					0						0		0	0	0	2	
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002												

真備浄水

採水年月日		4月23日	5月28日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月28日	2月19日	3月17日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水	水 温	17.5	17.2	18.3	18.3	19.4	20.1	19.1	18.9	18.2	17.8	17.7	17.4	20.1	17.2	18.3	12	
	一般細菌	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	1	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			2.5			2.4			2.3			1.8	2.5	1.8	2.3	4	
	フッ素及びその化合物	0.24	0.27	0.23	0.23	0.24	0.26	0.24	0.25	0.23	0.24	0.24	0.25	0.27	0.23	0.24	12	
	ホウ素及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4	
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	質	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ジクロロメタン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
テトラクロロエチレン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
トリクロロエチレン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ベンゼン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
塩素酸				<0.06			0.06			<0.06			<0.06	0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジブromクロロメタン				0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
臭素酸				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン				0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
トリクロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
ブromジクロロメタン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブromホルム				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
基	ホルムアルデヒド			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	16	17	16	15	15	15	15	16	15	15	15	15	17	15	15	12	
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	21	19	16	14	13	12	13	13	14	21	21	21	21	12	17	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	99	102	100	95	94	95	92	97	93	92	92	87	102	87	95	12	
	蒸発残留物			199			162			150			159	199	150	168	4	
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4	
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
	準	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.5	<0.3	0.3	12
pH値		6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	12	
味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12	
臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12	
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
水		アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
		亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
		ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
		抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
		農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.40	0.36	0.34	0.42	0.40	0.42	0.44	0.50	0.44	0.40	0.42	0.42	0.50	0.34	0.41	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	99	102	100	95	94	95	92	97	93	92	92	87	102	87	95	12	
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸			23.3						26.8				26.8	23.3	25.1	2	
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
管	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2	
	蒸発残留物			199			162			150			159	199	150	168	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	pH値	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	12	
	腐食性（ラングリア指数）			-1.3						-1.4				-1.3	-1.4	-1.4	2	
	従属栄養細菌																	

毎日検査結果（市内給水栓15箇所）

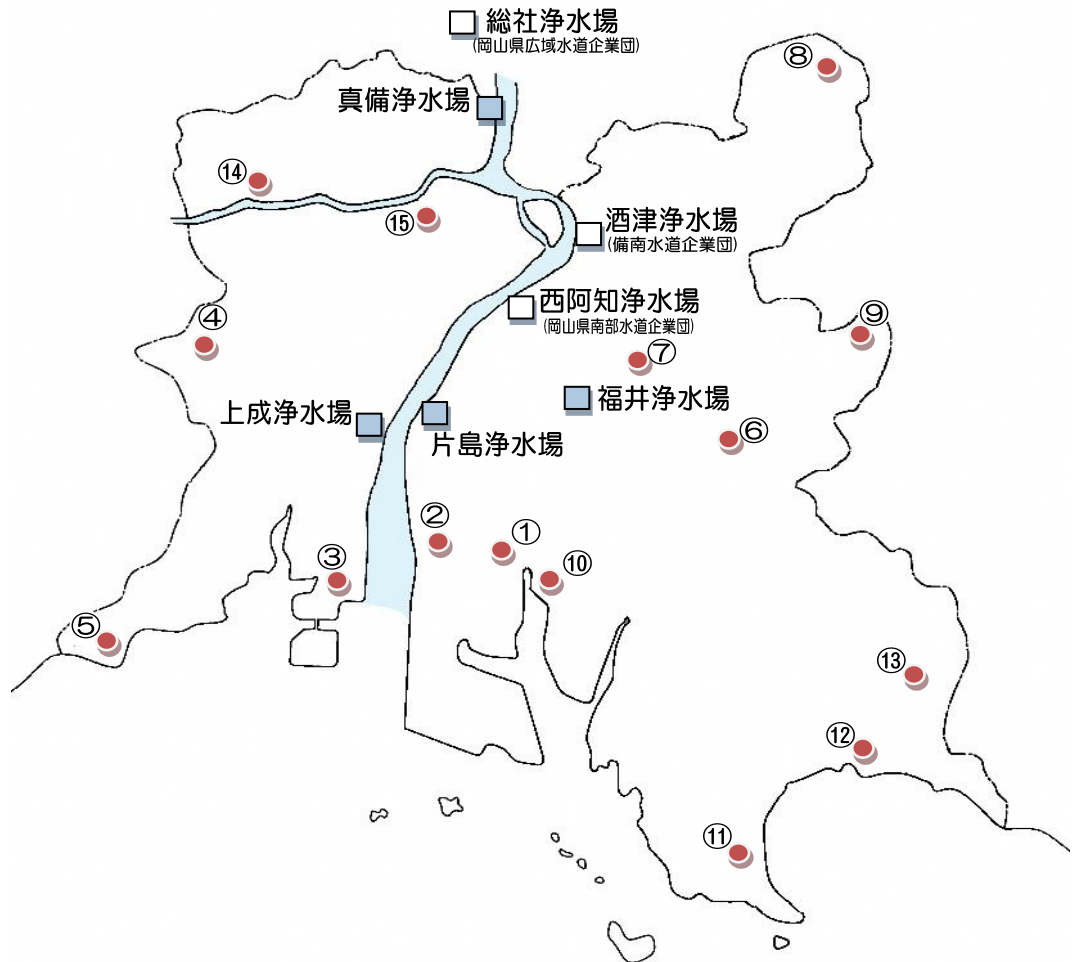

色及び濁りについては、全地点で「異常なし」

残留塩素濃度の測定結果は以下のとおり（単位：mg/L）

浄水場系統	地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
片島浄水場	①水島千鳥町公園	最高	0.38	0.36	0.52	0.48	0.36	0.50	0.42	0.44	0.40	0.40	0.38	0.42	0.34
		最低	0.28	0.28	0.28	0.26	0.10	0.30	0.26	0.34	0.34	0.30	0.32	0.30	
	②鶴新田公園	最高	0.40	0.40	0.52	0.50	0.42	0.54	0.44	0.44	0.40	0.42	0.40	0.42	0.37
		最低	0.30	0.30	0.28	0.30	0.26	0.32	0.32	0.36	0.34	0.34	0.32	0.34	
上成浄水場	③玉島の森	最高	0.42	0.50	0.42	0.56	0.44	0.40	0.40	0.44	0.44	0.40	0.42	0.42	0.37
		最低	0.30	0.34	0.30	0.38	0.28	0.26	0.30	0.30	0.32	0.30	0.32	0.34	
	④上郷公園	最高	0.44	0.52	0.42	0.48	0.34	0.36	0.38	0.42	0.44	0.40	0.42	0.40	0.36
		最低	0.30	0.34	0.28	0.36	0.18	0.24	0.28	0.32	0.32	0.30	0.30	0.32	
	⑤岩谷公園	最高	0.34	0.40	0.32	0.40	0.42	0.50	0.54	0.46	0.50	0.46	0.44	0.44	0.36
		最低	0.22	0.30	0.20	0.26	0.10	0.28	0.22	0.32	0.36	0.32	0.36	0.36	
福井浄水場	⑥粒浦公園	最高	0.42	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42	0.44	0.42	0.44	0.42	0.40
		最低	0.36	0.36	0.34	0.36	0.36	0.36	0.34	0.36	0.38	0.38	0.36	0.36	
酒津浄水場 (備南水道企業団)	⑦笹沖桜苑遊園	最高	0.40	0.38	0.40	0.44	0.44	0.40	0.40	0.42	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36
		最低	0.28	0.32	0.30	0.34	0.36	0.32	0.34	0.34	0.30	0.30	0.32	0.28	
	⑧矢部公園	最高	0.30	0.30	0.32	0.34	0.34	0.30	0.34	0.34	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28
		最低	0.24	0.20	0.22	0.26	0.26	0.24	0.22	0.26	0.24	0.22	0.24	0.22	
	⑨早沖公園	最高	0.40	0.40	0.38	0.40	0.32	0.40	0.36	0.42	0.42	0.42	0.44	0.44	0.27
		最低	0.24	0.22	0.22	0.24	0.24	0.20	0.18	0.24	0.22	0.24	0.24	0.20	
西阿知浄水場 (県南部水道企業団)	⑩南畝第1公園	最高	0.40	0.40	0.38	0.40	0.32	0.40	0.36	0.42	0.42	0.42	0.44	0.44	0.35
		最低	0.30	0.34	0.28	0.30	0.22	0.20	0.28	0.30	0.34	0.36	0.34	0.34	
	⑪添池公園	最高	0.40	0.40	0.38	0.42	0.36	0.40	0.38	0.42	0.42	0.44	0.42	0.44	0.36
		最低	0.32	0.32	0.28	0.30	0.26	0.24	0.30	0.34	0.36	0.38	0.36	0.36	
	⑫明石公園	最高	0.32	0.28	0.26	0.28	0.28	0.30	0.28	0.34	0.36	0.36	0.36	0.34	0.26
		最低	0.22	0.22	0.14	0.16	0.12	0.14	0.16	0.16	0.28	0.28	0.28	0.24	
	⑬惣佐池公園	最高	0.22	0.22	0.30	0.36	0.36	0.36	0.32	0.38	0.36	0.36	0.38	0.38	0.27
		最低	0.12	0.12	0.10	0.22	0.20	0.22	0.22	0.22	0.24	0.28	0.30	0.28	
真備浄水場	⑭真備公民館呉妹分館	最高	0.36	0.40	0.36	0.36	0.38	0.36	0.38	0.40	0.42	0.44	0.46	0.46	0.36
		最低	0.30	0.30	0.24	0.28	0.32	0.28	0.30	0.30	0.36	0.38	0.40	0.38	
	⑮真備公民館二万分館	最高	0.32	0.32	0.30	0.34	0.40	0.36	0.34	0.38	0.38	0.36	0.38	0.38	0.31
		最低	0.24	0.24	0.22	0.24	0.28	0.30	0.26	0.24	0.30	0.30	0.30	0.30	

水島千鳥町公園

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		17.6	20.4	23.2	26.3	31.9	30.2	24.4	18.4	13.0	8.9	7.4	10.3	31.9	7.4	19.3	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	4	
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアノ化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6			0.5			0.5			0.4			0.6	0.4	0.5	4	
	フッ素及びその化合物	0.29	0.34	0.36	0.35	0.14	0.33	0.34	0.37	0.37	0.40	0.27	0.27	0.40	0.14	0.32	12	
	ホウ素及びその化合物	0.06			0.05			0.05			0.06			0.06	0.05	0.06	4	
	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
基	塩素酸	<0.06			0.11			0.09			<0.06			0.11	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム	0.004			0.011			0.018			0.002			0.018	0.002	0.009	4	
	ジクロロ酢酸	0.002			0.004			0.005			<0.002			0.005	<0.002	0.003	4	
	ジブロモクロロメタン	0.008			0.014			0.013			0.006			0.014	0.006	0.010	4	
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン	0.023			0.043			0.051			0.017			0.051	0.017	0.034	4	
	トリクロロ酢酸	<0.002			0.004			0.007			0.002			0.007	<0.002	0.003	4	
	プロモジクロロメタン	0.006			0.012			0.015			0.005			0.015	0.005	0.010	4	
	プロモホルム	0.005			0.006			0.005			0.004			0.006	0.004	0.005	4	
準	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4	
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.06			0.06			0.02			0.06	0.02	0.04	4	
	鉄及びその化合物	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	24	28	26	24	9	22	23	25	27	27	21	21	28	9	23	12	
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	31	33	34	29	12	26	30	30	31	32	26	26	34	12	28	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	57	53	51	49	52	55	51	57	58	59	45	59	45	53	12	
	蒸発残留物	119			152			115			116			152	115	126	4	
目	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
	2-メチルイソボルネオール	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1	
	フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.7	1.0	0.7	1.1	1.0	1.2	0.6	0.7	0.7	0.7	0.4	1.2	0.4	0.8	12	
	pH値	7.3	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.7	7.3	7.6	12	
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		
水	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2	
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2	
	抱水クロラル				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2	
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2	
管	残留塩素	0.28	0.28	0.28	0.42	0.24	0.30	0.28	0.40	0.38	0.34	0.34	0.40	0.42	0.24	0.33	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	57	53	51	49	52	55	51	57	58	59	45	59	45	53	12	
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸				4.1						3.5			4.1	3.5	3.8	2	
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度（TON）				<1						<1			<1	<1	<1	2	
	蒸発残留物	119			152			115			116			152	115	126	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.3	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.7	7.3	7.6	12	
項	腐食性（ランゲリア指数）				-0.9						-1.1			-0.9	-1.1	-1.0	2	
	従属栄養細菌				1						0			1	0	1	2	
	1,1-ジ																	

鶴新田公園

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		17.5	20.6	23.3	28.0	32.7	31.2	25.5	19.1	12.7	9.0	7.3	10.6	32.7	7.3	19.8	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物		0.002			0.001			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	4	
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアニ化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.5			<0.1			0.7			0.5		0.7	<0.1	0.4	4	
	フッ素及びその化合物	0.29	0.30	0.35	0.34	0.13	0.30	0.27	0.32	0.35	0.40	0.26	0.24	0.40	0.13	0.30	12	
質	ホウ素及びその化合物		0.04			0.01			0.05			0.03		0.05	0.01	0.03	4	
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	塩素酸		0.08			0.12			0.07			<0.06		0.12	<0.06	0.07	4	
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム		0.007			0.033			0.005			0.003		0.033	0.003	0.012	4	
	ジクロロ酢酸		0.003			0.011			0.003			<0.002		0.011	<0.002	0.004	4	
基	ジブromクロロメタン		0.009			0.004			0.009			0.004		0.009	0.004	0.007	4	
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン		0.029			0.049			0.026			0.013		0.049	0.013	0.029	4	
	トリクロロ酢酸		0.002			0.009			0.003			0.002		0.009	0.002	0.004	4	
	ブromジクロロメタン		0.008			0.012			0.008			0.004		0.012	0.004	0.008	4	
	ブromホルム		0.005			<0.001			0.004			0.002		0.005	<0.001	0.003	4	
	ホルムアルデヒド		<0.004			0.006			<0.004			<0.004		0.006	<0.004	<0.004	4	
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.11			0.03			0.02		0.11	0.02	0.05	4	
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	項	ナトリウム及びその化合物	25	23	25	23	9	20	19	22	26	27	20	18	27	9	21	12
マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
目	塩化物イオン	32	28	33	29	11	24	23	27	30	32	25	23	33	11	26	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	55	53	50	49	52	54	49	57	58	59	45	59	45	53	12	
	蒸発残留物		124			105			109			119		124	105	114	4	
	陰イオン界面活性剤					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1	
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
	2-メチルイソボルネオール	0.0000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
	非イオン界面活性剤					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1	
	フェノール類					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.7	0.9	0.8	1.1	1.0	1.2	0.7	0.6	0.7	0.7	0.4	1.2	0.4	0.8	12	
	pH値	7.2	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.3	7.5	7.6	7.5	7.7	7.2	7.5	12	
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
色度	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	水	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
		亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
		ジクロロアセトニトリル																0
		抱水コロラル																0
		農薬類																0
残留塩素		0.26	0.28	0.26	0.32	0.46	0.38	0.34	0.44	0.38	0.36	0.34	0.42	0.46	0.26	0.35	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		51	55	53	50	49	52	54	49	57	58	59	45	59	45	53	12	
標	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸																0	
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度（TON）																0	
	蒸発残留物		124			105			109			119		124	105	114	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.2	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.3	7.5	7.6	7.5	7.7	7.2	7.5	12	
	腐食性（ランゲリア指数）	腐食性（ランゲリア指数）																0
		従属栄養細菌																0
		1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		アルミニウム及びその化合物		0.04														

粒浦公園

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		19.3	19.6	21.0	22.2	23.3	23.3	20.7	19.4	16.8	16.9	15.8	16.6	23.3	15.8	19.6	12	
水	一般細菌	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	4	
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.3			1.5			1.5			1.5	1.5	1.3	1.5	4	
	フッ素及びその化合物	0.27	0.29	0.30	0.28	0.27	0.29	0.27	0.28	0.26	0.27	0.27	0.29	0.30	0.26	0.28	12	
	ホウ素及びその化合物			0.16			0.15			0.15			0.15	0.16	0.15	0.15	4	
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	質	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0017			0.0021			0.0016			0.0015	0.0021	0.0015	0.0017	4
ジクロロメタン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
テトラクロロエチレン				0.0007			0.0009			0.0006			0.0006	0.0009	0.0006	0.0007	4	
トリクロロエチレン				0.0006			0.0007			0.0005			0.0006	0.0007	0.0005	0.0006	4	
ベンゼン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
塩素酸				<0.06			0.07			0.07			<0.06	0.07	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジブromクロロメタン				0.003			0.003			0.003			0.002	0.003	0.002	0.003	4	
臭素酸				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン				0.009			0.009			0.008			0.007	0.009	0.007	0.008	4	
トリクロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
ブromジクロロメタン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ブromホルム				0.006			0.006			0.005			0.005	0.006	0.005	0.006	4	
ホルムアルデヒド				<0.004				<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
準	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	49	51	50	47	45	47	48	48	46	46	47	48	51	45	48	12	
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	36	36	38	35	35	35	36	36	34	35	37	36	38	34	36	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	105	112	105	102	99	99	101	102	100	99	101	98	112	98	102	12	
	蒸発残留物			262			239			230			240	262	230	243	4	
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	12	
	pH値	7.3	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.5	12	
項	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12	
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12	
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
水	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ウラン及びその化合物			0.0004			0.0003			0.0003			0.0003	0.0004	0.0003	0.0003	4	
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2	
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2	
	抱水クロラル			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2	
	質	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
		残留塩素	0.38	0.38	0.32	0.46	0.36	0.32	0.36	0.42	0.40	0.40	0.38	0.40	0.46	0.32	0.38	12
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	105	112	105	102	99	99	101	102	100	99	101	98	112	98	102	12
		マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		遊離炭酸			2.9						3.8				3.8	2.9	3.4	2
		1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
臭気強度（TON）				<1						<1				<1	<1	<1	2	
蒸発残留物				262			239			230			240	262	230	243	4	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
pH値		7.3	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.5	12	
管		腐食性（ランゲリア指数）			-0.5						-0.7				-0.5	-0.7	-0.6	2
		従属栄養細菌				3					1				3	1	2	2
		1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		アルミニウム及びその化合物			<													

上郷公園

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水	水 温	19.9	21.9	23.9	28.8	32.9	33.1	27.0	19.0	11.7	10.1	9.7	11.5	33.1	9.7	20.8	12
	一般細菌	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアノ化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.7			0.3			0.7			0.6		0.7	0.3	0.6	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.14	0.15	0.13	0.12	0.15	0.15	0.16	0.14	0.13	0.12	0.13	0.16	0.10	0.14	12
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.01			0.02			0.01		0.02	0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
基準	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			0.09			<0.06			<0.06		0.09	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.005			0.016			0.005			0.002		0.016	0.002	0.007	4
	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブromクロロメタン		0.004			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.014			0.031			0.016			0.008		0.031	0.008	0.017	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.004			0.002			<0.002		0.004	<0.002	0.002	4
	ブromジクロロメタン		0.005			0.010			0.006			0.003		0.010	0.003	0.006	4
	ブromホルム		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.05			0.02			0.03			<0.01		0.05	<0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物		0.03			<0.03			<0.03			<0.03		0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8	10	10	8	8	9	10	9	10	10	10	10	10	8	9	12
	マンガン及びその化合物		0.001			<0.001			0.002			0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	塩化物イオン	9	10	11	8	8	8	10	9	10	11	12	12	12	8	10	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	55	54	52	57	53	56	52	56	58	61	53	61	51	55	12	
蒸発残留物		111			143			90			98		143	90	111	4	
陰イオン界面活性剤								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	1	
ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	1	
フェノール類								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	12	
pH値	7.0	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.0	7.3	12	
味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
色度	1.2	1.3	0.9	2.3	<0.5	1.0	0.6	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.3	<0.5	0.7	12	
濁度	0.2	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12	
水質	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水コロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.38	0.40	0.30	0.44	0.14	0.46	0.32	0.38	0.38	0.36	0.44	0.36	0.46	0.14	0.36	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	55	54	52	57	53	56	52	56	58	61	53	61	51	55	12
	マンガン及びその化合物		0.001			<0.001			0.002			0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）																0
	蒸発残留物		111			143			90			98		143	90	111	4
	濁度	0.2	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
pH値	7.0	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.0	7.3	12	
腐食性（ランゲリア指数）																0	
従属栄養細菌																0	
1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
アルミニウム及びその化合物		0.05			0.02			0.03			<0.01		0.05	<0.01	0.03	4	
PFOS及びPFOA																0	
その他	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																

玉島の森

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		15.9	18.8	20.9	22.2	29.1	27.7	25.3	19.3	16.3	11.5	9.4	10.9	29.1	9.4	18.9	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8			0.8			0.4			0.6			0.8	0.4	0.7	4	
	フッ素及びその化合物	0.10	0.14	0.15	0.14	0.12	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.13	0.15	0.10	0.14	12	
	ホウ素及びその化合物	0.01			0.01			0.02			0.01			0.02	0.01	0.01	4	
	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
基	塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム	0.003			0.005			0.008			0.002			0.008	0.002	0.005	4	
	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.005			0.003			0.005	0.002	0.003	4	
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン	0.008			0.012			0.022			0.010			0.022	0.008	0.013	4	
	トリクロロ酢酸	<0.002			0.002			0.002			<0.002			0.002	<0.002	<0.002	4	
	プロモジクロロメタン	0.003			0.004			0.008			0.004			0.008	0.003	0.005	4	
	プロモホルム	<0.001			<0.001			0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	
準	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4	
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物	0.04			0.09			0.01			<0.01			0.09	<0.01	0.04	4	
	鉄及びその化合物	0.04			0.06			<0.03			<0.03			0.06	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	8	10	10	8	8	8	10	9	10	10	10	10	10	8	9	12	
	マンガン及びその化合物	<0.001			0.002			0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4	
	塩化物イオン	9	10	11	8	8	8	10	9	10	11	12	11	12	8	10	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	55	54	52	56	53	56	52	56	57	61	53	61	51	55	12	
	蒸発残留物	86			121			90			63			121	63	90	4	
目	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1	
	フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6	12	
	pH値	7.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	12	
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない				0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない				0/12	12
	色度	1.3	1.4	1.0	2.2	0.6	0.9	0.6	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	2.2	<0.5	0.8	12	
濁度	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12		
水	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2	
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2	
	抱水クロラル				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2	
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2	
管	残留塩素	0.36	0.50	0.44	0.62	0.36	0.40	0.34	0.40	0.36	0.36	0.32	0.42	0.62	0.32	0.41	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	55	54	52	56	53	56	52	56	57	61	53	61	51	55	12	
	マンガン及びその化合物	<0.001			0.002			0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4	
	遊離炭酸				6.4						8.0			8.0	6.4	7.2	2	
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度（TON）				<1						<1			<1	<1	<1	2	
	蒸発残留物	86			121			90			63			121	63	90	4	
	濁度	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	12	
項	腐食性（ランゲリア指数）				-1.3						-1.3			-1.3	-1.3	-1.3	2	
	従属栄養細菌				0						0			0	0	0	2	
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	アルミニウム及びその化合物	0.04			0.09			0.01			<0.01			0.09				

岩谷公園

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		17.6	20.0	22.2	26.2	30.5	29.9	24.8	19.5	15.0	10.8	8.5	11.0	30.5	8.5	19.7	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアノ化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.7			0.3			0.7			0.6		0.7	0.3	0.6	4	
	フッ素及びその化合物	0.10	0.14	0.15	0.14	0.13	0.15	0.15	0.16	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	0.10	0.14	12	
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.01			0.02			0.01		0.02	0.01	0.01	4	
質	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	塩素酸		<0.06			0.08			<0.06			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム		0.007			0.019			0.009			0.003		0.019	0.003	0.010	4	
	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	ジブromクロロメタン		0.004			0.006			0.005			0.003		0.006	0.003	0.005	4	
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
準	総トリハロメタン		0.017			0.037			0.023			0.010		0.037	0.010	0.022	4	
	トリクロロ酢酸		0.003			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003	4	
	ブromジクロロメタン		0.006			0.012			0.008			0.004		0.012	0.004	0.008	4	
	ブromホルム		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	
	ホルムアルデヒド		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.02			0.03			<0.01		0.04	<0.01	0.02	4	
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	項	ナトリウム及びその化合物	9	10	10	9	8	9	10	9	10	10	10	10	10	8	10	12
		マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		塩化物イオン	10	10	11	8	8	8	10	9	10	11	12	12	12	8	10	12
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	52	56	55	53	59	54	58	54	56	58	62	54	62	52	56	12
蒸発残留物			96			123			85			92		123	85	99	4	
陰イオン界面活性剤			<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	1	
ジェオスミン					<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール					<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤			<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1	
フェノール類			<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6	12	
pH値		7.1	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.1	7.4	12	
目		味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12	
	色度	1.1	1.2	0.9	2.2	<0.5	0.8	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.2	<0.5	0.6	12	
	濁度	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12	
	水	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
		亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
		ジクロロアセトニトリル																0
		抱水コロラル																0
農薬類																	0	
残留塩素		0.30	0.40	0.38	0.38	0.10	0.40	0.28	0.40	0.44	0.46	0.34	0.42	0.46	0.10	0.36	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		52	56	55	53	59	54	58	54	56	58	62	54	62	52	56	12	
標		マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0	
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度（TON）																0	
	蒸発残留物		96			123			85			92		123	85	99	4	
	濁度	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.1	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.1	7.4	12	
	項	腐食性（ランゲリア指数）																0
		従属栄養細菌																0
		1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		アルミニウム及びその化合物		0.04			0.02			0.03			<0.01		0.04	<0.01	0.02	4
		PFOS及びPFOA																0
そ		大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性												

矢部公園

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		16.1	19.5	22.2	25.2	30.3	29.7	27.1	20.1	15.5	10.2	9.1	10.6	30.3	9.1	19.6	12	
水	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	4	
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.7			0.8			0.6			0.8	0.8	0.6	0.7	4	
	フッ素及びその化合物	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.07	0.09	12	
	ホウ素及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
質	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	塩素酸			<0.06			0.06			<0.06			<0.06	0.06	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム			0.004			0.006			0.002			0.003	0.006	0.002	0.004	4	
	ジクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	ジブromクロロメタン			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002	4	
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン			0.010			0.015			0.007			0.008	0.015	0.007	0.010	4	
	準	トリクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
ブromジクロロメタン				0.004			0.006			0.003			0.003	0.006	0.003	0.004	4	
ブromホルム				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド				0.004				<0.004		<0.004			<0.004	0.004	<0.004	<0.004	4	
亜鉛及びその化合物				<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物				<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物				<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物				<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
項		ナトリウム及びその化合物	6	6	7	6	7	6	7	6	6	7	8	7	8	6	7	12
		マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		塩化物イオン	6	6	7	5	6	5	6	5	6	8	10	8	10	5	7	12
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45	49	50	45	51	49	51	46	51	52	57	46	57	45	49	12
		蒸発残留物			97			75			66			62	97	62	75	4
		陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジオキシミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	12	
	pH値	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12	
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		
水	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2	
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2	
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2	
	管	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
		残留塩素	0.28	0.30	0.32	0.36	0.34	0.30	0.30	0.36	0.30	0.32	0.30	0.24	0.36	0.24	0.31	12
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45	49	50	45	51	49	51	46	51	52	57	46	57	45	49	12
		マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		遊離炭酸			6.1						3.9				6.1	3.9	5.0	2
1,1,1-トリクロロエタン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
臭気強度（TON）				<1						<1				<1	<1	<1	2	
蒸発残留物				97			75			66			62	97	62	75	4	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
pH値		7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	12	
項		腐食性（ランゲリア指数）			-1.4						-1.5				-1.4	-1.5	-1.5	2
		従属栄養細菌				2					1				2	1	2	2
		1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物																	

笹沖桜苑遊園

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水質	水温	15.6	19.3	22.2	27.0	30.3	29.8	26.2	19.0	13.5	8.9	7.5	9.5	30.3	7.5	19.1	12	
	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアノ化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.7			0.5			0.9			0.7		0.9	0.5	0.7	4	
	フッ素及びその化合物	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.12	0.07	0.09	12	
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
基準	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	塩素酸		<0.06			0.07			<0.06			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム		0.004			0.004			0.003			0.001		0.004	0.001	0.003	4	
	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	ジブromクロロメタン		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4	
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン		0.009			0.013			0.008			0.005		0.013	0.005	0.009	4	
	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	ブromジクロロメタン		0.003			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003	4	
	ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ホルムアルデヒド		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	項目	ナトリウム及びその化合物	6	6	7	6	7	6	7	6	6	7	8	7	8	6	7	12
		マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		塩化物イオン	6	6	7	5	6	5	6	5	6	8	10	8	10	5	7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		44	48	49	45	50	48	51	46	51	52	57	46	57	44	49	12	
蒸発残留物			89			98			66			96		98	66	87	4	
陰イオン界面活性剤												<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	1	
ジェオスミン					<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール					<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤												<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1	
フェノール類												<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	12	
pH値		7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	12	
味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
色度		<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
水質		アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル																0	
	抱水クロラル																0	
	農薬類																0	
	残留塩素	0.32	0.18	0.38	0.44	0.46	0.42	0.36	0.42	0.32	0.28	0.32	0.30	0.46	0.18	0.35	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	44	48	49	45	50	48	51	46	51	52	57	46	57	44	49	12	
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸																0	
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度（TON）																0	
	蒸発残留物		89			98			66			96		98	66	87	4	
	項目	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
pH値		7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	12	
腐食性（ランゲリア指数）																	0	
従属栄養細菌																	0	
1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
PFOS及びPFOA																	0	
その他																		

早沖公園

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水	水 温	18.8	21.9	23.6	27.3	32.5	32.1	26.6	19.2	15.1	8.8	7.9	10.0	32.5	7.9	20.3	12
	一般細菌	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアニ化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.7			0.5			0.8			0.7		0.8	0.5	0.7	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	0.07	0.09	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
基	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			0.07			<0.06			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.004			0.019			0.004			0.002		0.019	0.002	0.007	4
	ジクロロ酢酸		<0.002			0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブromクロロメタン		0.002			0.005			0.002			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.009			0.035			0.010			0.007		0.035	0.007	0.015	4
	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブromジクロロメタン		0.003			0.011			0.004			0.003		0.011	0.003	0.005	4
	ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			0.02			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6	6	7	6	7	6	7	6	6	7	8	7	8	6	7	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6	6	7	5	6	5	6	5	6	8	10	8	10	5	7	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	44	49	50	46	50	49	51	46	51	52	57	46	57	44	49	12	
蒸発残留物		84			115			62			94		115	62	89	4	
陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	1	
ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1	
フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6	12	
pH値	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	12	
味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
水	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水コロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.28	0.32	0.30	0.34	0.30	0.26	0.28	0.32	0.32	0.28	0.28	0.30	0.34	0.26	0.30	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	44	49	50	46	50	49	51	46	51	52	57	46	57	44	49	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）																0
	蒸発残留物		84			115			62			94		115	62	89	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
pH値	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.1	7.2	12	
腐食性（ランゲリア指数）																0	
従属栄養細菌																0	
1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
アルミニウム及びその化合物		<0.01			0.02			<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01	4	
PFOS及びPFOA																0	
そ	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						

南畝第1公園

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		17.9	21.0	23.6	28.2	32.7	31.5	25.7	19.4	12.5	9.0	7.6	10.5	32.7	7.6	20.0	12	
水	一般細菌	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアノ化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.7			0.4			0.9			0.7		0.9	0.4	0.7	4	
	フッ素及びその化合物	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.07	0.08	0.09	0.06	0.12	0.06	0.09	12
質	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン		<0.0002			0.0002			<0.0002			<0.0002		0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	塩素酸		<0.06			0.11			<0.06			<0.06		0.11	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム		0.008			0.016			0.006			0.003		0.016	0.003	0.008	4	
	ジクロロ酢酸		<0.002			0.003			<0.002			0.002		0.003	<0.002	<0.002	4	
基	ジブromクロロメタン		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4	
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン		0.015			0.028			0.012			0.008		0.028	0.008	0.016	4	
	トリクロロ酢酸		0.004			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.004	4	
	ブromジクロロメタン		0.005			0.008			0.004			0.003		0.008	0.003	0.005	4	
	ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ホルムアルデヒド		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.03	4	
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	項	ナトリウム及びその化合物	7	7	7	6	8	7	8	6	7	8	9	7	9	6	7	12
マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩化物イオン		8	7	9	7	10	9	9	7	9	11	12	11	12	7	9	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		46	51	50	47	53	50	52	48	51	56	57	43	57	43	50	12	
蒸発残留物			90			102			74			100		102	74	92	4	
陰イオン界面活性剤						<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1	
ジェオスミン		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤						<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1	
フェノール類						<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	12	
pH値		7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	12	
目	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12	
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12	
	色度	0.6	0.6	0.6	0.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	12	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	水	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
		フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
		亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
		ジクロロアセトニトリル																0
抱水コロラル																	0	
農薬類																	0	
残留塩素		0.36	0.36	0.36	0.42	0.30	0.32	0.30	0.42	0.40	0.38	0.38	0.42	0.42	0.30	0.37	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		46	51	50	47	53	50	52	48	51	56	57	43	57	43	50	12	
質	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸																0	
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度（TON）																0	
	蒸発残留物		90			102			74			100		102	74	92	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	12	
	項	腐食性（ランゲリア指数）																0
		従属栄養細菌																0
		1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		アルミニウム及びその化合物		0.03			0.											

添池公園

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水	水 温	17.6	21.6	23.4	27.8	31.9	32.1	25.5	19.5	13.9	9.1	6.5	10.4	32.1	6.5	19.9	12	
	一般細菌	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアニ化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.7			0.4			0.9			0.7		0.9	0.4	0.7	4	
	フッ素及びその化合物	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.07	0.09	0.09	0.06	0.12	0.06	0.09	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	質	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
テトラクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
トリクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
塩素酸			0.06			0.11			<0.06			<0.06		0.11	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム			0.008			0.016			0.006			0.003		0.016	0.003	0.008	4	
ジクロロ酢酸			<0.002			0.003			0.002			<0.002		0.003	<0.002	<0.002	4	
ジブromクロロメタン			0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4	
臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン			0.015			0.028			0.013			0.008		0.028	0.008	0.016	4	
トリクロロ酢酸			0.004			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.004	4	
ブromジクロロメタン			0.005			0.008			0.005			0.003		0.008	0.003	0.005	4	
ブromホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
項		アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
	ナトリウム及びその化合物	7	7	7	6	8	7	8	6	7	8	9	7	9	6	7	12	
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	塩化物イオン	8	6	9	7	10	8	10	7	9	11	12	11	12	6	9	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46	51	50	47	53	50	53	48	51	56	57	43	57	43	50	12	
	蒸発残留物		102			100			86			93		102	86	95	4	
	陰イオン界面活性剤											<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	1	
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
	非イオン界面活性剤											<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1	
	フェノール類											<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7	12	
	pH値	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	12	
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.5	0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
水	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0	
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル																0	
	抱水コロラル																0	
	農薬類																0	
	残留塩素	0.24	0.22	0.28	0.30	0.18	0.26	0.20	0.28	0.38	0.40	0.28	0.28	0.40	0.18	0.28	12	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46	51	50	47	53	50	53	48	51	56	57	43	57	43	50	12	
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
	遊離炭酸																0	
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度（TON）																0	
	蒸発残留物		102			100			86			93		102	86	95	4	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		
pH値	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	12		
項	腐食性（ランゲリア指数）																0	
	従属栄養細菌																0	
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.02			0.						

明石公園

採 水 年 月 日			4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数		
水	水 温		20.3	22.9	25.6	31.8	31.9	31.6	25.9	21.6	15.2	10.1	8.7	11.6	31.9	8.7	21.4	12		
	一般細菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	0	15	0	1	12		
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12		
	カドミウム及びその化合物				<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		
	水銀及びその化合物				<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		
	セレン及びその化合物				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	鉛及びその化合物				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	ひ素及びその化合物				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	六価クロム化合物				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
	亜硝酸態窒素				<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4		
	シアン化合物イオン及び塩化シアン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.6			0.6			0.5			0.8	0.8	0.5	0.6	4		
	フッ素及びその化合物	0.07	0.09	0.11	0.09	0.10	0.12	0.10	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.12	0.07	0.09	0.09	12		
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4		
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	質	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
		ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
テトラクロロエチレン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
トリクロロエチレン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
ベンゼン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
塩素酸				0.07			0.10			0.06			<0.06	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	4		
クロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
クロロホルム				0.012			0.016			0.006			0.005	0.016	0.005	0.010	0.010	4		
ジクロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
ジブロモクロロメタン				0.002			0.003			0.003			0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	4		
臭素酸				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
総トリハロメタン				0.020			0.027			0.014			0.011	0.027	0.011	0.018	0.018	4		
トリクロロ酢酸				0.004			0.006			0.003			0.002	0.006	0.002	0.004	0.004	4		
ブロモジクロロメタン				0.006			0.008			0.005			0.004	0.008	0.004	0.006	0.006	4		
ブロモホルム				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
ホルムアルデヒド				0.005				<0.004		<0.004			<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	4		
準		亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
		アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02			0.01	0.04	0.01	0.03	0.03	4	
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4		
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4		
	ナトリウム及びその化合物	7	7	7	6	8	7	8	6	7	8	9	7	9	6	7	7	12		
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4		
	塩化物イオン	8	7	8	7	10	9	9	7	9	10	12	11	12	7	9	9	12		
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46	51	51	47	53	50	52	49	51	55	58	44	58	44	51	51	12		
	蒸発残留物			92			77			65			69	92	65	76	76	4		
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1		
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12		
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	1		
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1		
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7	0.7	12		
	pH値	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.6	7.3	7.6	7.3	7.4	7.4	12		
	項	味																0/12	12	
		臭気																0/12	12	
色度		0.5	0.5	<0.5	1.0	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	12		
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		
水		アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
		ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
		ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
		1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
		トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
		フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2	
		亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	
		ジクロロアセトニトリル			0.001						<0.001				0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
		抱水クロラール			0.002						<0.002				0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
		農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	2	
		残留塩素	0.22	0.18	0.18	0.24	0.16	0.18	0.18	0.30	0.32	0.28	0.22	0.24	0.32	0.16	0.23	0.12	12	
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	46	51	51	47	53	50	52	49	51	55	58	44	58	44	51	51	12	
		マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
		遊離炭酸			1.7						2.1				2.1	1.7	1.9	1.9	2	
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4		
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	<1	2		
	蒸発残留物			92			77			65			69	92	65	76	76	4		
定	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		
	pH値	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.6	7.3	7.6	7.3	7.4	7.4	12		
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.0						-1.3				-1.0	-1.3	-1.2	-1.2	2		
	従属栄養細菌				0					0				0	0	0	0	2		
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02			0.01	0.04	0.01	0.03	0.03	4		
	PFOS及びPFOA			<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	4		
	そ	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
		総アルカリ度			44						47				47	44	46	46	2	
		総酸度			1.9						2.4				2.4	1.9	2.2	2.2	2	
		侵食性遊離炭酸			1.2						1.5				1.5	1.2	1.4	1.4	2	
		他	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
			硝酸イオン			2.8			2.5			2.3			3.3	3.3	2.3	2.7	2.7	4
			リン酸イオン	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	12
			硫酸イオン	7.4	9.6	10.6	6.9	7.8	7.3	9.1	6.7	7.1	8.4	8.2	6.6	10.6	6.6	8.0	8.0	12
			カリウムイオン	1.1	1.3	1.4	1.3	1.6												

惣佐池公園

採 年 月 日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水	水 温	17.2	19.0	21.9	26.7	29.3	29.5	24.5	18.3	13.1	7.9	6.4	8.5	29.5	6.4	18.5	12
	一般細菌	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	5	0	9	0	1	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.7			0.3			0.9			0.7		0.9	0.3	0.7	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.08	0.10	0.08	0.11	0.12	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.12	0.06	0.09	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
基	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		0.07			0.14			0.15			0.08		0.15	0.07	0.11	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.014			0.005			0.010			0.005		0.014	0.005	0.009	4
	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブromクロロメタン		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.022			0.014			0.018			0.011		0.022	0.011	0.016	4
	トリクロロ酢酸		0.005			0.006			0.005			0.003		0.006	0.003	0.005	4
	ブromジクロロメタン		0.006			0.005			0.006			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	ブromホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			<0.01			0.02			0.01		0.03	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6	7	7	6	8	7	8	6	7	8	9	8	9	6	7	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	9	8	8	8	9	7	7	8	7	11	13	10	13	7	9	12
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45	49	51	46	58	51	57	48	53	54	58	51	58	45	52	12	
蒸発残留物		100			113			79			97		113	79	97	4	
陰イオン界面活性剤								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	1	
ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
非イオン界面活性剤								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	1	
フェノール類								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	12	
pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.6	7.3	7.6	7.3	7.4	12
味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	12
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)													<0.001	<0.001	<0.001	0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水コロラル																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.16	0.22	0.14	0.32	0.22	0.30	0.28	0.34	0.32	0.36	0.34	0.26	0.36	0.14	0.27	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45	49	51	46	58	51	57	48	53	54	58	51	58	45	52	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）																0
	蒸発残留物		100			113			79			97		113	79	97	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
pH値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.6	7.3	7.6	7.3	7.4	12
腐食性（ランゲリア指数）																0	
従属栄養細菌																0	
1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
アルミニウム及びその化合物																	





真備公民館二万分館

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水	水 温	16.7	19.8	21.4	25.0	29.6	29.1	27.0	20.2	15.7	12.7	12.0	13.5	29.6	12.0	20.2	12	
	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物			<0.001			0.002			0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			2.3			2.5			2.3			1.8	2.5	1.8	2.2	4	
	フッ素及びその化合物	0.22	0.26	0.27	0.25	0.24	0.26	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.27	0.22	0.25	12	
	ホウ素及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4	
	質	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
1,4-ジオキサン				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ジクロロメタン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
テトラクロロエチレン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
トリクロロエチレン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
ベンゼン				<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
塩素酸				<0.06			0.06			<0.06			<0.06	0.06	<0.06	<0.06	4	
クロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
クロロホルム				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
ジクロロ酢酸				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
ジブロモクロロメタン				0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002	4	
臭素酸				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
総トリハロメタン				0.004			0.006			0.004			0.004	0.006	0.004	0.005	4	
準		トリクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	プロモジクロロメタン			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4	
	プロモホルム			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002	4	
	ホルムアルデヒド			0.004				<0.004		<0.004			<0.004	0.004	<0.004	<0.004	4	
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4	
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4	
	銅及びその化合物			0.01			0.05			0.02			<0.01	0.05	<0.01	0.02	4	
	項	ナトリウム及びその化合物	16	17	16	16	15	15	15	15	15	15	16	15	17	15	16	12
		マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		塩化物イオン	24	20	18	15	13	12	13	13	13	19	22	22	24	12	17	12
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	103	106	100	103	98	96	94	94	96	92	93	87	106	87	97	12
		蒸発残留物			198			166			167			147	198	147	170	4
		陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1
		ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
2-メチルイソボルネオール					<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
非イオン界面活性剤				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	
フェノール類				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	12	
pH値		7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.7	7.0	7.1	7.1	7.1	6.7	7.0	12	
味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		
水	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4	
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2	
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4	
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2	
	抱水クロラル			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2	
	質	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
		残留塩素	0.28	0.20	0.28	0.28	0.22	0.36	0.34	0.28	0.30	0.30	0.34	0.32	0.36	0.20	0.29	12
		カルシウム、マグネシウム等（硬度）	103	106	100	103	98	96	94	94	96	92	93	87	106	87	97	12
		マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
		遊離炭酸			16.9						16.5				16.9	16.5	16.7	2
		1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4	
臭気強度（TON）				<1						<1				<1	<1	<1	2	
蒸発残留物				198			166			167			147	198	147	170	4	
濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
pH値		7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.7	7.0	7.1	7.1	7.1	6.7	7.0	12	
項		腐食性（ランゲリア指数）			-1.0						-1.5				-1.0	-1.5	-1.3	2
		従属栄養細菌				0					0				0	0	0	2
		1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0		

真備公民館呉妹分館

採水年月日		4月16日	5月21日	6月11日	7月9日	8月20日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
水 温		17.2	20.8	23.2	27.3	32.2	31.2	24.8	19.9	13.6	10.3	8.7	10.8	32.2	8.7	20.0	12	
水	一般細菌	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	12	
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12	
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	鉛及びその化合物	<0.001			0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	
	ひ素及びその化合物	0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4	
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4	
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8			1.0			0.5			0.6			1.0	0.5	0.7	4	
	フッ素及びその化合物	0.07	0.09	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.13	0.07	0.10	12	
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	
	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
質	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ジクロロメタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	テトラクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	トリクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	ベンゼン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	塩素酸	<0.06			0.07			0.08			<0.06			0.08	<0.06	<0.06	4	
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	クロロホルム	0.008			0.013			0.012			0.002			0.013	0.002	0.009	4	
	ジクロロ酢酸	<0.002			0.003			0.004			<0.002			0.004	<0.002	<0.002	4	
	ジブロモクロロメタン	0.002			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003	4	
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
	総トリハロメタン	0.014			0.022			0.023			0.007			0.023	0.007	0.017	4	
	基	トリクロロ酢酸	0.005			0.006			0.005			<0.002			0.006	<0.002	0.004	4
ブロモジクロロメタン		0.004			0.006			0.008			0.003			0.008	0.003	0.005	4	
ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
ホルムアルデヒド		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4	
亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	
アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4	
鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	4	
銅及びその化合物		<0.01			0.02			0.02			<0.01			0.02	<0.01	0.01	4	
ナトリウム及びその化合物		7	7	7	8	8	8	7	7	7	8	8	7	8	7	7	12	
マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
塩化物イオン		7	7	8	7	7	7	6	5	6	9	11	10	11	5	8	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		48	54	55	60	57	59	54	52	53	56	61	51	61	48	55	12	
蒸発残留物		68			117			73			60			117	60	80	4	
目		陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1	
	フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	12	
	pH値	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	12	
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12	
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	0/12	12	
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	水	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2	
亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4	
ジクロロアセトニトリル					<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2	
抱水クロラール					<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2	
農薬類				0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2	
残留塩素		0.32	0.36	0.34	0.34	0.32	0.36	0.28	0.30	0.38	0.32	0.44	0.44	0.44	0.28	0.35	12	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		48	54	55	60	57	59	54	52	53	56	61	51	61	48	55	12	
管		マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
		遊離炭酸				8.3						5.4			8.3	5.4	6.9	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4	
	臭気強度（TON）				<1						<1			<1	<1	<1	2	
	蒸発残留物	68			117			73			60			117	60	80	4	
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	
	pH値	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	12	
	項	腐食性（ランゲリア指数）				-1.2						-1.3			-1.2	-1.3	-1.3	2
		従属栄養細菌				4						0			4	0	2	2
		1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
		アルミニウム及びその化合物	<0.01		</													

月別変化グラフ（浄水）

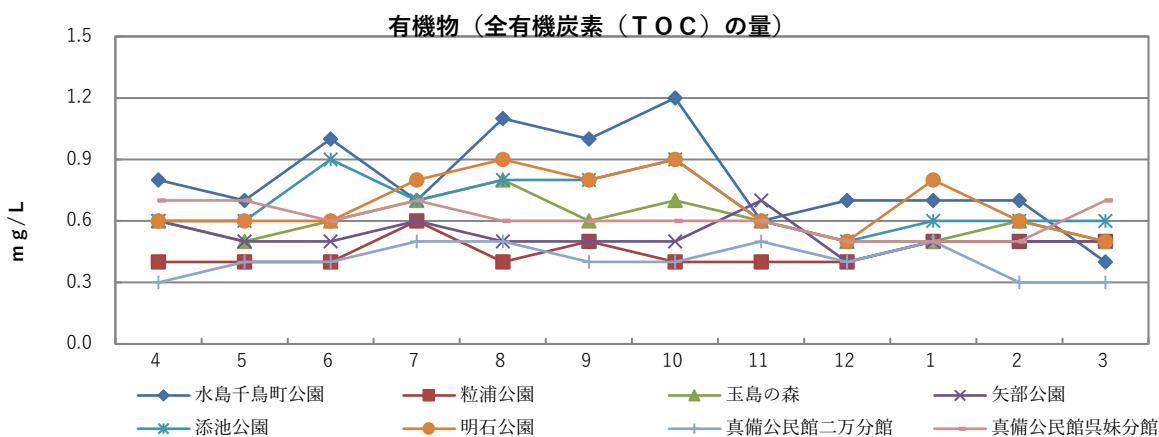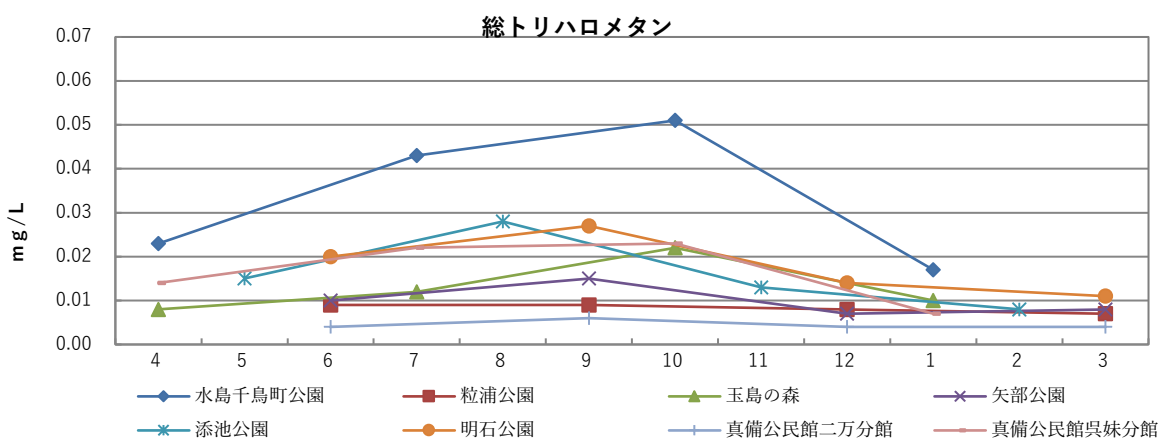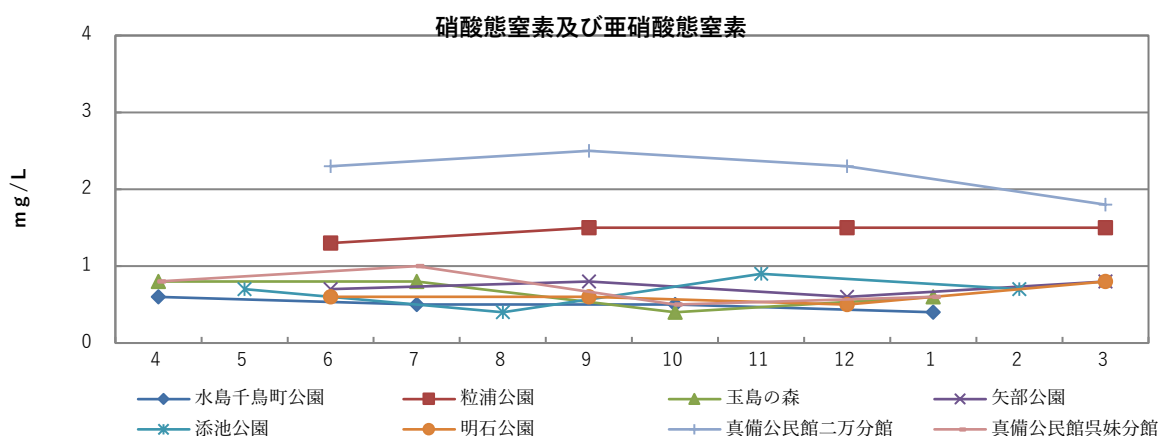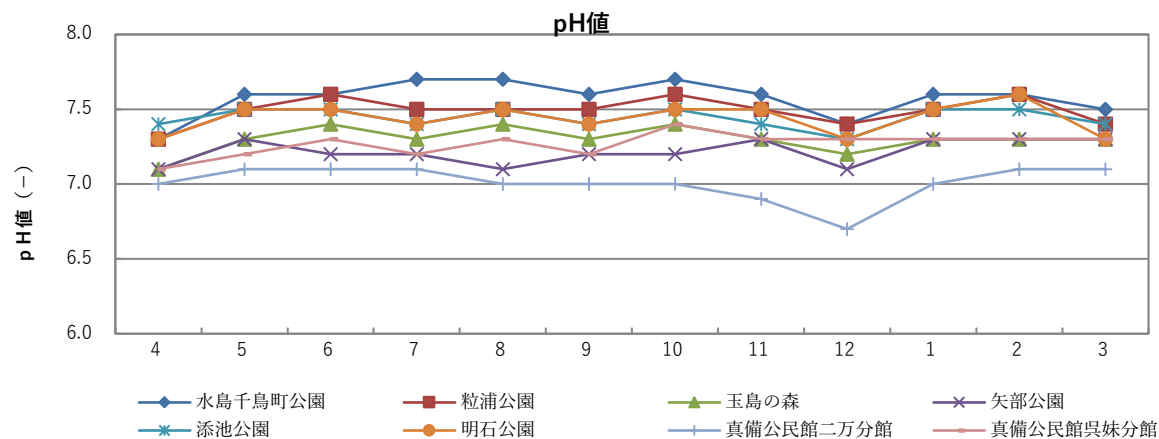

片島取水口

[illegible]

福井1号井

採 水 年 月 日		6月18日	7月16日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-シクロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA (ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D (2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA (MCP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラス						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イブフェンカルバゾ						0
	イブプロホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミクタジン						0
	インダナフ						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホ						0
	オキシソ銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフエンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン (カルボスルファン代謝物)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	キクファミン (ACN)						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロキサロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロニルフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	クロロピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタリル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジクロ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロカルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
ジスルホトン (エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
ジチオカルバメート系農薬						0	
ジチオセピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
シハロホップブチル						0	
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
ジメタメドリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
ジメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
ダイメト、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート						0	
薬	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオフェナートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロロホス (DEP)						0
	トリシクワラール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナブロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	バラコート						0
	ピベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラジキシフェン						0
	ピラリネート (ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェントロチオン (MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノアルカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムリン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブフロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチアクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベミシル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾピシクロン						0
	ベンゾフィナップ						0
	ベンタゾリン						0
	ベンジデメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフルカルブ						0
ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアゼート						0	
類	マラチオン (マラソン)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メニシル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メドミナストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナゼット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メフロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

福井2号井

採水年月日		6月18日	7月16日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
1.3-ジクロロロベン (D-D)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2.2-DPA (ダラボン)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2.4-D (2.4-PA)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
EPN		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA (MCP)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アジュラム		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アミノホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラス							0
アラクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
イソフェンホス		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブフェンカルバゾン							0
イブロンベホス(IBP)		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミクタジン							0
インダナファン							0
エスプロカルブ		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エトフェンブロックス		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン							0
オキサジクロメホン							0
オキシシン銅		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン							0
カスザホス		<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
カルバリル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
カルボラン (カルボスルファン代謝物)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
キノクラミン (ACN)							0
キャプタン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
グリホシネート							0
クロメプロップ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロロニトリルフェン(CPN)		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
クロルピリホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
クロロタリル (TPN)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
シアノホス (CYAP)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロルボス(DDVP)		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット							0
ジスルホトン (エチルチオメトン)		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチオカルバメート系農薬							0
ジチオピル		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル							0
シマジン (CAT)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
ジメトリン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ダイアジノン		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイムロン		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
タリメト、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート							0
チアジニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム							0
チオジカルブ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル							0
チオベンカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テフルトリオン							0
テルブカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トリクロピル							0
トリクロルホス (DEP)							0
トリシクラゾール		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリフルラリン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
バラコート							0
ピペロホス		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
ピラクロニル		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ピラゾキシフェン							0
ピラリネート (ピラゾレート)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン		<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
ピリブチカルブ							0
ピロキロン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フィロニル							0
フェントロチオン (MEP)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フェノプロカルブ(BPMC)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート		<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド							0
フサライド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フタミホス		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フプロフェジン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム							0
フレチラクロール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス							0
プロピコナゾール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール							0
プロモブチド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベノミル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゾピシクロン							0
ベンゾフェナップ							0
ベンタゾン							0
ベンディメタリン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ							0
ベンフルラリン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフルセート		<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアセート							0
マラチオン (マラソン)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
メコプロップ		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メソミル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メタラキシル		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
メチダチオン							0
メトミノストロビン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
メトリブジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェナセット		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メプロニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

水江・四十瀬着水井

採水年月日		6月18日	7月16日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA (ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D (2,4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA (MCP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アジュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アミノホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラス						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イブフェンカルバゾン						0
	イブロンベホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミクタジン						0
	インダナファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カスザホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボラン (カルボスルファン代謝物)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン (ACN)						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロロニトリルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタリリル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアリホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジクロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
ジスルホトン (エチチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
ジチオカルバメート系農薬						0	
ジチオピリル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
シハロホップブチル						0	
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
シメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
シメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ダイアジン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
ダイメット、メナム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート						0	
薬	チオラニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオシカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロラホーン (DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナフバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ハラコート						0
	ピベロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラジキシフェン						0
	ピラリネート (ピラソレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリフチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィロニル						0
	フェントロチオン (MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノプロカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムジン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	フタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモプナド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベミシル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビクサロン						0
	ベンゾフィナップ						0
	ベンタリオン						0
	ベンジメタリリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフルカルブ						0	
ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアゼート						0	
類	馬拉チオン (馬拉ソ)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メミシル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダホス						0
	メドミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナゼット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メブニール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

船穂№91取水ポンプ井

採水年月日		6月18日	7月16日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
1.3-ジクロロロベン (D-D)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2.2-DPA (ダラボン)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2.4-D (2.4-PA)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
EPN		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA (MCP)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アジュラム		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アミノホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラス							0
アラクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
イソフェンホス		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブフェンカルバゾン							0
イブロンベホス(IBP)		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミノクタジン							0
インダノファン							0
エスプロカルブ		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エトフェンブロックス		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン							0
オキサジクロメホン							0
オキシシン銅		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン							0
カスザホス		<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
カルバリル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
カルボラン (カルボスルファン代謝物)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
キノクラミン (ACN)							0
キャプタン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
グリホシネート							0
クロメプロップ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロロニトリルフェン(CPN)		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
クロルピリホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
クロロタリル (TPN)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
シアノホス (CYAP)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロルボス(DDVP)		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット							0
ジスルホトン (エチルチオメトン)		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチオカルバメート系農薬							0
ジチオビル		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル							0
シマジン (CAT)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
ジメトリン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ダイアジノン		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイムロン		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
タリメト、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート							0
チアジニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム							0
チオジカルブ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル							0
チオベンカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テフルトリオン							0
テルブカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トリクロビル							0
トリクロルホス (DEP)							0
トリシクラゾール		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリフルラリン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
バラコート							0
ピペロホス		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
ピラクロニル		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ピラゾキシフェン							0
ピラリネート (ピラゾレート)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン		<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
ピリブチカルブ							0
ピロキロン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フィロニル							0
フェントロチオン (MEP)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フェノプロカルブ(BPMC)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート		<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド							0
フサライド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フタミホス		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フプロフェジン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム							0
フレチラクロール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス							0
プロピコナゾール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール							0
プロモブチド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベノミル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゾピシクロン							0
ベンゾフェナップ							0
ベンタゾン							0
ベンディメタリン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ							0
ベンフルラリン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフレセート		<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアセート							0
マラチオン (マラソン)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
メコプロップ		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メソミル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メタラキシル		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
メチダチオン							0
メトミノストロビン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
メトリブジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェナセット		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メプロニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

船穂№92取水ポンプ井

採水年月日		6月18日	7月16日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
1.3-ジクロロロベン (D-D)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2.2-DPA (ダラボン)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2.4-D (2.4-PA)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
EPN		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA (MCP)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アジュラム		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アミノホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラス							0
アラクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
イソフェンホス		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブフェンカルバゾン							0
イブロンベホス(IBP)		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミノクタジン							0
インダノファン							0
エスプロカルブ		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エトフェンブロックス		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン							0
オキサジクロメホン							0
オキシシン銅		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン							0
カスザホス		<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
カルバリル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
カルボラン (カルボスルファン代謝物)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
キノクラミン (ACN)							0
キャプタン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
グリホシネート							0
クロメプロップ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロロニトリルフェン(CPN)		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
クロルピリホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2

船穂N94取水ポンプ井

採水年月日		6月18日	7月16日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
1.3-ジクロロロベン (D-D)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2.2-DPA (ダラボン)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2.4-D (2.4-PA)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
EPN		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA (MCP)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アジュラム		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アミノホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラス							0
アラクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
イソフェンホス		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブフェンカルバゾン							0
イブロンベホス(IBP)		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミクタジン							0
インダノファン							0
エスプロカルブ		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エトフェンブロックス		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン							0
オキサジクロメホン							0
オキシ銅		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン							0
カスサホス		<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
カルバリル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
カルボラン (カルボスルファン代謝物)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
キノクラミン (ACN)							0
キャプタン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
グリホシネート							0
クロメプロップ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロロニトリルフェン(CPN)		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
クロルピリホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
クロロタリル (TPN)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
シアノホス (CYAP)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロルボス(DDVP)		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット							0
ジスルホトン (エチルチオメトン)		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチオカルバメート系農薬							0
ジチオピル		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル							0
シマジン (CAT)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
ジメトリン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ダイアジノン		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイムロン		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
タリメト、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート							0
チアジニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム							0
チオジカルブ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル							0
チオベンカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テフルトリオン							0
テルブカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トリクロピル							0
トリクロルホス (DEP)							0
トリシクラゾール		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリフルラリン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
バラコート							0
ピベロホス		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
ピラクロニル		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ピラゾキシフェン							0
ピラリネート (ピラゾレート)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン		<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
ピリブチカルブ							0
ピロキロン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フィロニル							0
フェントロチオン (MEP)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フェノプロカルブ(BPMC)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート		<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド							0
フサライド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フタミホス		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フプロフェジン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム							0
フレチラクロール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス							0
プロピコナゾール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール							0
プロモブチド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベノミル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゾピシクロン							0
ベンゾフェナップ							0
ベンタゾン							0
ベンディメタリン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ							0
ベンフルラリン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフレゼート		<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアゼート							0
マラチオン (マラソン)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
メコプロップ		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メソミル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メタラキシル		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
メチダチオン							0
メトミノストロビン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
メトリブジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェナセット		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メプロニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

真備着水井

採水年月日		6月18日	7月16日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
農	1.3-ジクロロロベン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	2.2-DPA (ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	2.4-D (2.4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
	MCPA (MCP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
	アジュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2	
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	アミノホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
	アミトラス						0	
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	
	イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
	イブフェンカルバゾン						0	
	イブロンベホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
	イミクタジン						0	
	インダノファン						0	
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	エンドスルファン						0	
	オキサジクロメホン						0	
	オキシ銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	オリサストロビン						0	
	カスサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2	
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	カルボラン (カルボスルファン代謝物)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2	
	キノクラミン (ACN)						0	
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	
	グリホシネート						0	
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	クロロニトリルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
	クロロタロリル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	シナザリン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	
	シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	ジクロルホス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	
	ジクワット						0	
ジスルホトン (エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2		
ジチオカルババート系農薬						0		
ジチベリル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2		
シハロホップブチル						0		
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2		
シメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
シメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2		
ダムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		
ダメメソ、メナム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート						0		
薬	チアジリン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	チラム						0	
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	チオファネートメチル						0	
	チオペンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	テフリルトリオン						0	
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	トリクロピル						0	
	トリクロルホソ (DEP)						0	
	トリシクラーゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
	ナフバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	バラコート						0	
	ピベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	ピラジキシフェン						0	
	ピラジリネート (ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	
	ピリブチカルブ						0	
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	フィプロニル						0	
	フェントロチオン (MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	フェンブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	
	フェントラザミド						0	
	フサラド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ブフロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	フルアジナム						0	
	類	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
		プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
		プロチオホス						0
		プロビコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
		プロビザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
		プロベナゾール						0
		プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
		ベミシル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
		ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
		ベンゾピクシロン						0
		ベンゾフィエップ						0
		ベンタリソ						0
		ベンジメタリソ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンツラカルブ							0	
ベンツラリソ		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ベンツレセート		<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアゼート							0	
マラチオン (マラソソ)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2	
メコプロップ		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メミル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メタラキシル		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
メチダチソ							0	
メドミノストロピソ		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メトリプソ		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メフェナセソ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
メプロニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
モリネート		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	

片島浄水

採水年月日		6月5日	7月2日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
1.3-ジクロロロベン (D-D)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2.2-DPA (ダラボン)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2.4-D (2.4-PA)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
EPN		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA (MCP)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アジュラム		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アニロホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラズ							0
アラクロー		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
イソフェンホス		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブフェンカルバゾン							0
イブロンベホス(IBP)		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミクタジン							0
インダノファン							0
エスプロカルブ		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エトフェンプロックス		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン							0
オキサジクロメホン							0
オキシ銅		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン							0
カスザホス		<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
カルバリル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
カルボラン (カルボスルファン代謝物)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
キノクラミン (ACN)							0
キャプタン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
グリホシネート							0
クロメプロップ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロロニトリルフェン(CPN)		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
クロルピリホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
クロロタリル (TPN)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
シアノホス (CYAP)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロルボス(DDVP)		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット							0
ジスルホトン (エチルチオメトン)		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチオカルバメート系農薬							0
ジチオピル		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル							0
シマジン (CAT)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
ジメトリン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ダイアジノン		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイムロン		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
タリメト、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート							0
チアジニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム							0
チオジカルブ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル							0
チオベンカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テフルトリオン							0
テルブカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トリクロピル							0
トリクロルホス (DEP)							0
トリシクラゾール		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリフルラリン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
バラコート							0
ピペロホス		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
ピラクロニル		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ピラゾキシフェン							0
ピラリネート (ピラゾレート)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン		<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
ピリブチカルブ							0
ピロキロン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フィロニル							0
フェントロチオン (MEP)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フェノプロカルブ(BPMC)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート		<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド							0
フサライド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フタミホス		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フプロフェジン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム							0
フレチラクロー		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス							0
プロピコナゾール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール							0
プロモブチド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベノミル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゾピシクロン							0
ベンゾフェナップ							0
ベンタゾン							0
ベンディメタリン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ							0
ベンフルラリン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフレセート		<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアセート							0
マラチオン (マラソン)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
メコプロップ		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メソミル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メタラキシル		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
メチダチオン							0
メトミノストロビン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
メトリプジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェナセット		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メプロニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

福井浄水

採水年月日		6月18日	7月16日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
農	1.3-ジクロロロベン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	2.2-DPA (ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	2.4-D (2.4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
	MCPA (MCP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
	アジュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2	
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
	アミトラズ						0	
	アラクロー	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	
	イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
	イブフェンカルバゾン						0	
	イブロンベホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
	イミクタジン						0	
	インダノファン						0	
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	エンドスルファン						0	
	オキサジクロメホン						0	
	オキシ銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	オリサストロビン						0	
	カスザホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2	
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	カルボラン (カルボスルファン代謝物)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2	
	キノクラミン (ACN)						0	
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	
	グリホシネート						0	
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	クロロニトリルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
	クロタラピル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	シナナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	
	シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	
	ジクワット						0	
	ジスルホトン (エチチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
	ジチオカルバマート系農薬						0	
	ジチピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
	シハロホップブチル						0	
	メタジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
メタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
メトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2		
ダムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		
ダノメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート						0		
薬	チアジゾン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	チララム						0	
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	チオファネートメチル						0	
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	テフルトリオン						0	
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	トリクロピル						0	
	トリクロラルホーン (DEP)						0	
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
	ナプロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	バラコート						0	
	ピベロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2	
	ピラカロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	ピラシキフェン						0	
	ピラリネート (ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	
	ピリブチカルブ						0	
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	フィプロニル						0	
	フェントロチオン (MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	フェンブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2	
	フェントラサミド						0	
	類	フサラジ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
		フタクロー	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
		フタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フプロフェジン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
フルアジナム							0	
フレチラクロー		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フロシモン		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
フロチオホス							0	
フロビコナゾール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フロビザミド		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
フロベナゾール							0	
フロモブナド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベミル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンシクロン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゾフェエップ							0	
ベンタリン							0	
ベンディメタリン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
ベンフルカルブ							0	
ベンフルラリン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ベンフレセート		<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアゼート							0	
マラチオン (マラゾン)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2	
メコプロップ		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メミル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メタラキシル		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2	
メチダチオン							0	
メドミナストロビン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
メトリブジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
メフェナセート		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
メブニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		

上成浄水

採水年月日		6月18日	7月16日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
1.3-ジクロロロベン (D-D)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2.2-DPA (ダラボン)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2.4-D (2.4-PA)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
EPN		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA (MCP)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アジュラム		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アニロホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラス							0
アラクロー		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
イソフェンホス		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブフェンカルバゾン							0
イブロンホス(IBP)		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミクタジン							0
インダノファン							0
エスプロカルブ		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エトフェンプロックス		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン							0
オキサジクロメホン							0
オキシ銅		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン							0
カスザホス		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
カフェンストロール		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
カルバリル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
カルボラン (カルボスルファン代謝物)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
キノクラミン (ACN)							0
キャプタン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
グリホシネート							0
クロメプロップ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロニトールフェン(CPN)		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
クロルピリホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
クロロタリル (TPN)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
シアノホス (CYAP)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロルホス(DDVP)		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット							0
ジスルホトン (エチルチオメトン)		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチオカルバメート系農薬							0
ジチオピル		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル							0
シマジン (CAT)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
ジメトリン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ダイアジノン		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイムロン		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
タリメト、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート							0
チアジニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム							0
チオジカルブ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル							0
チオベンカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テフルトリオン							0
テルブカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トリクロピル							0
トリクロロホン (DEP)							0
トリシクラゾール		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリフルラリン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
バラコート							0
ピペロホス		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
ピラクロニル		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ピラゾキシフェン							0
ピラリネート (ピラゾレート)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン		<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
ピリブチカルブ							0
ピロキロン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フィロニル							0
フェントロチオン (MEP)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フェノプロカルブ(BPMC)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート		<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド							0
フサライド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フタミホス		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フプロフェジン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム							0
フレチラクロー		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス							0
プロピコナゾール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール							0
プロモブチド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベノミル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゾピシクロン							0
ベンゾフェナップ							0
ベンタゾン							0
ベンディメタリン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ							0
ベンフルラリン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフレセート		<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアセート							0
マラチオン (マラソン)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
メコプロップ		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メソミル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メタラキシル		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
メチダチオン							0
メトミノストロビン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
メトリブジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェナセット		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メプロニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

真備浄水

採水年月日		6月18日	7月16日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数	
農	1.3-ジクロロロベン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	2.2-DPA (ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	2.4-D (2.4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
	MCPA (MCP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
	アジュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2	
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
	アミトラス						0	
	アラクロー	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	
	イソプロカルブ (MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
	イブフェンカルバゾン						0	
	イブロンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
	イミクタジン						0	
	インダノファン						0	
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	エンドスルファン						0	
	オキサジクロメホン						0	
	オキシ銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	オリサストロビン						0	
	カスザホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	カルボラン (カルボスルファン代謝物)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
	キノクラミン (ACN)						0	
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2	
	グリホシネート						0	
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	クロニトールフェン(CPN)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
	クロロタリル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	シナナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2	
	シアノホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	ジクロルホス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2	
	ジクワット						0	
	ジスルホス (エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2	
	ジチオカルババート系農薬						0	
	ジチルピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
	シハロホップチル						0	
	シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2		
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2		
ダムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2		
ダニメット、タムル (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート						0		
薬	チアジール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	チララム						0	
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
	チオファネートメチル						0	
	チオペンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	テフリルトリオン						0	
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	トリクロピル						0	
	トリクロルホス (DEP)						0	
	トリシクラーゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
	ナフロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	バラコート						0	
	ピベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
	ピラシキシエン						0	
	ピラジリネート (ピラゾレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2	
	ピリブチカルブ						0	
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	フィブロニル						0	
	類	フェントロチオン (MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
		フェブアルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
		フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
		フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
		フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
		フェントラザミド						0
		フサラド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
		ブタクロー	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
		ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ブフロフェジン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
フルアジナム							0	
プレチラクロー		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロシミドン		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2	
プロチオホス							0	
プロビコナゾール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロビザミド		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
プロベナゾール							0	
プロモブチド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベミシル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
ベンシクロン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
ベンゾビシクロン							0	
ベンゾフェナップ							0	
ベンタリソ							0	
ベンツィメタリソ		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2	
ベンツァカルブ							0	
ベンツラリソ		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2	
ベンツレセート		<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2	
ホスチアゼート							0	
マラチオン (マラソソ)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2	
メコプロップ		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
メミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2		
メチダチオン						0		
メドミノストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2		
メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
メフェナゼット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		
モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		

水島千鳥島公園

採水年月日		6月11日	7月9日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
1.3-ジクロロロベン (D-D)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2.2-DPA (ダラボン)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2.4-D (2.4-PA)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
EPN		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA (MCP)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アジュラム		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アミノホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラズ							0
アラクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
イソフェンホス		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブフェンカルバゾン							0
イブロンベホス(IBP)		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミクタジン							0
インダナファン							0
エスプロカルブ		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エトフェンブロックス		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン							0
オキサジクロメホン							0
オキシ銅		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン							0
カスザホス		<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
カルバリル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
カルボラン (カルボスルファン代謝物)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
キノクラミン (ACN)							0
キャプタン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
グリホシネート							0
クロメプロップ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロロニトロフェン(CPN)		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
クロルピリホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
クロロタリル (TPN)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
シアノホス (CYAP)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロルボス(DDVP)		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット							0
ジスルホトン (エチルチオメトン)		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチオカルバメート系農薬							0
ジチオピル		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル							0
シマジン (CAT)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
ジメトリン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ダイアジノン		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイムロン		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
タリメト、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート							0
テアジニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
テウラム							0
チオジカルブ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル							0
チオベンカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テフルトリオン							0
テルブカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トリクロピル							0
トリクロロホン (DEP)							0
トリシクラゾール		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリフルラリン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
バラコート							0
ピペロホス		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
ピラクロニル		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ピラゾキシフェン							0
ピラリネート (ピラゾレート)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン		<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
ピリブチカルブ							0
ピロキロン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フィロニル							0
フェントロチオン (MEP)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フェノプロカルブ(BPMC)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート		<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド							0
フサライド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
フタクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フタミホス		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フプロフェジン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム							0
フレチラクロール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス							0
プロピコナゾール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール							0
プロモブチド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベノミル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゾピシクロン							0
ベンゾフェナップ							0
ベンタゾン							0
ベンディメタリン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ							0
ベンフルラリン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフルセート		<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアセート							0
マラチオン (マラソン)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
メコプロップ		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メソミル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メタラキシル		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
メチダチオン							0
メトミノストロビン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
メトリブジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェナセット		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メブロニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

粒浦公園

採水年月日		6月11日	7月9日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
1.3-ジクロロロベン (D-D)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2.2-DPA (ダラボン)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2.4-D (2.4-PA)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
EPN		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA (MCP)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アジュラム		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アミノホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラズ							0
アラクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
イソフェンホス		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブフェンカルバゾン							0
イブロンベホス(IBP)		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミクタジン							0
インダナファン							0
エスプロカルブ		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エトフェンブロックス		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン							0
オキサジクロメホン							0
オキシ銅		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン							0
カスザホス		<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
カルバリル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
カルボラン (カルボスルファン代謝物)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
キノクラミン (ACN)							0
キャプタン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
グリホシネート							0
クロメプロップ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロロニトロフェン(CPN)		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
クロルピリホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2

矢部公園

採取年月日		6月11日	7月9日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1.3-シクロプロペン (D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2.2-DPA (ダラボン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2.4-D (2.4-PA)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA (MCP)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アクトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アミノホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アモトラス						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ (MPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン (IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イブフェンカルバゾン						0
	イブベンホス (IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミタダジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンブロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン (カルボスルファン代謝物)	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キクラン (ACN)						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロキサロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロニルフェン (CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロタリリル (TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアリホス (CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジクロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス (DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスホトン (エチチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
ジチベシル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2	
シハロホップチル						0	
シマジン (CAT)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
シメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
シメエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
ダイアジン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2	
ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2	
ダイメト、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート						0	
薬	チアズリル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チオシカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホス (DEP)						0
	トリシクラーゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナブロバミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ハラコート						0
	ピベロホス	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラジキシフェン						0
	ピラリネート (ピラソレート)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	ピブロニル						0
	フェントロチオン (MEP)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノカルブ (BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムリン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサラザド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブフロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクローラ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシムドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベミシル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン						0
	ベンゾフィナップ						0
	ベンタゾリン						0
	ベンチデメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフルカルブ						0
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアゼート						0	
類	マラチオン (マラソン)	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メミシル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メドミストロピン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナゼット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メブロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

明石公園

採水年月日		6月11日	7月9日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
1.3-ジクロロロベン (D-D)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2.2-DPA (ダラボン)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2.4-D (2.4-PA)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
EPN		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA (MCP)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アジュラム		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アニロホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラズ							0
アラクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
イソフェンホス		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブフェンカルバゾン							0
イブロンベホス(IBP)		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミクタジン							0
インダナファン							0
エスプロカルブ		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エトフェンブロックス		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン							0
オキサジクロメホン							0
オキシ銅		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン							0
カスザホス		<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
カルバリル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
カルボラン (カルボスルファン代謝物)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
キノクラミン (ACN)							0
キャプタン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
グリホシネート							0
クロメプロップ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロロニトリルフェン(CPN)		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
クロルピリホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
クロロタリル (TPN)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
シアノホス (CYAP)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロルボス(DDVP)		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット							0
ジスルホトン (エチルチオメトン)		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチオカルバメート系農薬							0
ジチオピル		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル							0
シマジン (CAT)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジメタメトリン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジメトエート		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
ジメトリン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ダイアジノン		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイムロン		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
タリメト、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート							0
テアジニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム							0
チオジカルブ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル							0
チオベンカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テフルトリオン							0
テルブカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トリクロピル							0
トリクロロホス (DEP)							0
トリシクラゾール		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリフルラリン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
バラコート							0
ピペロホス		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
ピラクロニル		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ピラゾキシフェン							0
ピラリネート (ピラゾレート)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン		<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
ピリブチカルブ							0
ピロキロン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フィロニル							0
フェントロチオン (MEP)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フェノプロカルブ(BPMC)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート		<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド							0
フサライド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ブタクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ブタミホス		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ブフロフェジン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム							0
フレチラクロール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス							0
プロピコナゾール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール							0
プロモブチド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベノミル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ベンシクロン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ベンゾピシクロン							0
ベンゾフェナップ							0
ベンタゾン							0
ベンディメタリン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ							0
ベンフルラリン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンフレセート		<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアセート							0
マラチオン (マラソン)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
メコプロップ		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メソミル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メタラキシル		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
メチダチオン							0
メトミノストロビン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
メトリブジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェナセット		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メブロニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

真備公民館二万分館

採水年月日		6月11日	7月9日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
1.3-ジクロロロベン (D-D)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2.2-DPA (ダラボン)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2.4-D (2.4-PA)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
EPN		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA (MCP)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アジュラム		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アニロホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラズ							0
アラクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
イソフェンホス		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブフェンカルバゾン							0
イブロンベホス(IBP)		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミクタジン							0
インダナファン							0
エスプロカルブ		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エトフェンブロックス		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン							0
オキサジクロメホン							0
オキシ銅		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン							0
カスザホス		<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフェンストロール		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
カルバリル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
カルボラン (カルボスルファン代謝物)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
キノクラミン (ACN)							0
キャプタン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
グリホシネート							0
クロメプロップ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロロニトリルフェン(CPN)		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
クロルピリホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2

真備公民館呉妹分館

採 水 年 月 日		6月11日	7月9日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
1,3-ジクロロプロペン (D-D)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
2,2-DPA (ダラボン)		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
2,4-D (2,4-PA)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
EPN		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
MCPA (MCP)		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
アジュラム		<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
アセフェート		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
アトラジン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
アニロホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
アミトラズ							0
アラクロー		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
イソキサチオン		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
イソフェンホス		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
イソプロカルブ (MIPC)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
イソプロチオラン (IPT)		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
イブフェンカルバゾン							0
イプロベンホス(IPP)		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
イミノタジン							0
インダノファン							0
エスプロカルブ		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
エトフェンブロックス		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
エンドスルファン							0
オキサジクロメホン							0
オキシソ銅		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
オリサストロビン							0
カスサホス		<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
カフエントロー		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
カルタップ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
カルバリル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
カルボフラン (カルボスルファン代謝物)		<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
キノクラミン (ACN)							0
キャプタン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
クミルロン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
グリホサート		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
グリホシネート							0
クロメプロップ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
クロルニルフェン(CPN)		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
クロルピリホス		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
クロタラリル (TPN)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シアナジン		<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
シアノホス (CYAP)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ジウロン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ジクロベニル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ジクロロホス(DDVP)		<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
ジクワット							0
ジスルホトン (エチルチオメトン)		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
ジチオカルバメート系農薬							0
ジチピル		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
シハロホップブチル							0
シマジン (CAT)		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
シメタメトリン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
シメトエート		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
シメトリン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ダイアジン		<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
ダイムロン		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
ダクメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチシアネート							0
チアジニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
チウラム							0
チオジカルブ		<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
チオファネートメチル							0
チオベンカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
テフリルトリオン							0
テルブカルブ		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
トリクロピル							0
トリクロルホン (DEP)							0
トリシクラゾール		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
トリフルラリン		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ナプロバミド		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
バラコート							0
ピベロホス		<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
ピラクロニル		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ピラゾキシフェン							0
ピラゾリネート (ピラゾレート)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ピリダフェンチオン		<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
ピリプチカルブ							0
ピロキロン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フィプロニル							0
フェニトロチオン (MEP)		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
フェノカルブ(BPMC)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
フェリムゾン		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
フェンチオン		<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
フェントエート		<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
フェントラザミド							0
フサライド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ブタクロール		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
ブタミホス		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ブプロフェジン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
フルアジナム							0
フレチラクロー		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロシミドン		<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
プロチオホス							0
プロピコナゾール		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロピザミド		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
プロベナゾール							0
プロモブチド		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ペノミル		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
ペンシクロン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
ペンソピジクロン							0
ペンソフェナップ							0
ベンタゾン							0
ベンディメタリン		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
ベンフラカルブ							0
ベンフルラリン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
ベンプレセート		<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
ホスチアゼート							0
マラチオン (マラソン)		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
メコプロップ		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
メソミル		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メタラキシル		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
メチダチオン							0
メトミストロビン		<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
メトリブジン		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
メフェエセット		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
メブロニル		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
モリネート		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

船種№4取水井付近

採 水 年 月 日		4月23日	5月28日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月15日	11月19日	12月17日	1月28日	2月19日	3月17日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水 温		16.3	20.8	22.7	20.4	30.1	30.0	22.0	15.5	8.7	7.2	7.2	8.0	30.1	7.2	17.4	12
水	一般細菌	166	2155	1340	1530	316	1070	242	515	85	78	50	775	2155	50	694	12
	大腸菌	陽性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性			12/12	12
	カドミウム及びその化合物					<0.0003						<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物					0.002						0.001		0.002	0.001	0.002	2
	六価クロム化合物					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	2
	亜硝酸態窒素	0.009	0.012	0.013	<0.004	0.007	0.009	0.008	0.007	0.011	0.013	0.012	0.017	0.017	<0.004	0.010	12
	シアノ化物イオン及び塩化シアン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	0.4	0.5	0.6	0.2	0.3	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.8	0.8	0.2	0.5	12
	フッ素及びその化合物	0.09	0.13	0.16	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.16	0.09	0.11	12
	ホウ素及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2
	四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びジクロロメタン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンゼン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	塩素酸																0
基	クロロ酢酸																0
	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸																0
	ジブromクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸																0
	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸																0
	ブromジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブromホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ホルムアルデヒド																0
準	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物					0.02						<0.01		0.02	<0.01	0.01	2
	鉄及びその化合物					<0.03						<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	2
	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	6	7	6	5	7	6	7	6	7	8	9	7	9	5	7	12
	マンガン及びその化合物					0.012						0.010		0.012	0.010	0.011	2
	塩化物イオン	7	7	6	4	6	5	6	5	7	9	11	8	11	4	7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47	50	46	38	51	49	52	51	51	53	56	45	56	38	49	12
	蒸発残留物					103						77		103	77	90	2
	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2
目	ジオキシシン					0.000002						<0.000001		0.000002	<0.000001	0.000001	2
	2-メチルイソボルネオール					0.000002						0.000010		0.000010	0.000002	0.000006	2
	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.7	2.3	3.6	3.5	1.8	1.9	1.9	1.4	1.5	1.8	1.5	1.9	3.6	1.4	2.1	12
	pH値	7.2	7.4	7.2	7.2	7.8	7.8	8.0	7.6	7.6	7.8	7.4	7.4	8.0	7.2	7.5	12
	味																0
	臭気	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	カビ臭			12/12	12
	色度	5.0	9.5	24.2	23.1	5.1	5.6	3.8	4.4	2.9	3.0	2.6	6.3	24.2	2.6	8.0	12
	濁度	3.9	17.7	44.8	14.9	2.4	3.0	1.4	3.2	1.0	2.0	1.6	4.7	44.8	1.0	8.4	12
水	アンチモン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	1,2-ジクロロエタン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47	50	46	38	51	49	52	51	51	53	56	45	56	38	49	12
	マンガン及びその化合物					0.012						0.010		0.012	0.010	0.011	2
	遊離炭酸					2.5						3.1		3.1	2.5	2.8	2
	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
標	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	2
	臭気強度（TON）					15						15		15	15	15	2
	蒸発残留物					103						77		103	77	90	2
	濁度	3.9	17.7	44.8	14.9	2.4	3.0	1.4	3.2	1.0	2.0	1.6	4.7	44.8	1.0	8.4	12
	pH値	7.2	7.4	7.2	7.2	7.8	7.8	8.0	7.6	7.6	7.8	7.4	7.4	8.0	7.2	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.6						-1.3		-0.6	-1.3	-1.0	2
	従属栄養細菌					1830						500		1830	500	1165	2
	1,1-ジクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アルミニウム及びその化合物					0.02						<0.01		0.02	<0.01	0.01	2
	PFOS及びPFOA		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	4
そ	大腸菌群	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性	陽 性			12/12	12
	大腸菌群数（MPN）					6131						80		6131	80	3106	2
	大腸菌数					36						3		36	3	20	2
	嫌気性芽胞菌																0
	電気伝導率					131						141		141	131	136	2
	総アルカリ度					50						52		52	50	51	2
	総酸度					2.8						3.5		3.5	2.8	3.2	2
	浸食性遊離炭酸					1.9						2.3		2.3	1.9	2.1	2
	SS					2.3						2.5		2.5	2.3	2.4	2
	COD					3.0						2.9		3.0	2.9	3.0	2
の	BOD					1.4						2.1		2.1	1.4	1.8	2
	DO					6.8						12.1		12.1	6.8	9.5	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.6	1.6	2.3	2.5	1.0	1.4	2.2	3.2	2.0	1.9	2.3	3.5	3.5	1.0	2.2	12
	リン酸イオン	<0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	<0.1</										

古地

採水年月日		8月26日	2月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水 温		27.9	4.8	27.9	4.8	16.4	2
水	一般細菌	470	54	470	54	262	2
	大腸菌	陽 性	陽 性			2/2	2
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	2
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	亜硝酸態窒素	0.009	0.010	0.010	0.009	0.010	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	0.6	0.6	0.3	0.5	2
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	2
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
質	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	塩素酸						0
	クロロ酢酸						0
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸						0
	ジブromクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸						0
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸						0
	プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ホルムアルデヒド						0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	2
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	6	8	8	6	7	2
	マンガン及びその化合物	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007	2
項	塩化物イオン	6	10	10	6	8	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53	54	54	53	54	2
	蒸発残留物	104	68	104	68	86	2
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.000011	0.000011	0.000002	0.000007	2
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物（全有機炭素（T O C）の量）	1.5	1.3	1.5	1.3	1.4	2
	p H 値	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	2
	味						0
	臭気	土臭	土臭			2/2	2
	色度	4.8	2.3	4.8	2.3	3.6	2
	濁度	1.6	1.2	1.6	1.2	1.4	2
	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
管	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53	54	54	53	54	2
	マンガン及びその化合物	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007	2
	遊離炭酸	3.0	4.1	4.1	3.0	3.6	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	臭気強度（TON）	15	30	30	15	23	2
	蒸発残留物	104	68	104	68	86	2
	濁度	1.6	1.2	1.6	1.2	1.4	2
	p H 値	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	2
	腐食性（ラングリア指数）	-0.8	-1.2	-0.8	-1.2	-1.0	2
	従属栄養細菌	10050	1770	10050	1770	5910	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	PFOS及びPFOA	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
目	大腸菌群	陽 性	陽 性			2/2	2
	大腸菌群数（M P N）	11199	436	11199	436	5818	2
	大腸菌数	84	13	84	13	49	2
	嫌気性芽胞菌						0
	電気伝導率	134	141	141	134	138	2
	総アルカリ度	53	52	53	52	53	2
	総酸度	3.4	4.6	4.6	3.4	4.0	2
	浸食性遊離炭酸	2.2	3.3	3.3	2.2	2.8	2
	S S	3.2	4.6	4.6	3.2	3.9	2
	C O D	1.6	4.0	4.0	1.6	2.8	2
	B O D	0.8	1.8	1.8	0.8	1.3	2
	D O	6.9	11.8	11.8	6.9	9.4	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	硝酸イオン	1.2	2.4	2.4	1.2	1.8	2
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	硫酸イオン	5.6	6.3	6.3	5.6	6.0	2
	カリウムイオン	1.3	1.1	1.3	1.1	1.2	2
	カルシウムイオン	17.6	17.8	17.8	17.6	17.7	2
	マグネシウムイオン	2.1	2.3	2.3	2.1	2.2	2
等	全窒素	0.4	0.8	0.8	0.4	0.6	2
	全リン	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	2
	アンモニア態窒素	0.04	0.13	0.13	0.04	0.09	2

南山橋

採水年月日		8月26日	2月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数		
水	水 温	29.9	6.0	29.9	6.0	18.0	2		
	一般細菌	1185	163	1185	163	674	2		
	大腸菌	陽 性	陽 性			2/2	2		
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2		
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		
	ひ素及びその化合物	0.005	0.001	0.005	0.001	0.003	2		
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2		
	亜硝酸態窒素	0.004	0.048	0.048	0.004	0.026	2		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1	1.0	1.0	<0.1	0.5	2		
	フッ素及びその化合物	0.29	0.25	0.29	0.25	0.27	2		
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	2		
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
	1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2		
	質	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
		ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
		テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2		
基		塩素酸						0	
		クロロ酢酸						0	
		クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
		ジクロロ酢酸						0	
		ジブromクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
		臭素酸						0	
		総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
		トリクロロ酢酸						0	
		準	プロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
			プロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
			ホルムアルデヒド						0
			亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
			アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	2
			鉄及びその化合物	0.13	0.05	0.13	0.05	0.09	2
	銅及びその化合物		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2	
	ナトリウム及びその化合物		12	15	15	12	14	2	
	マンガン及びその化合物		0.116	0.035	0.116	0.035	0.076	2	
	塩化物イオン		11	15	15	11	13	2	
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		66	71	71	66	69	2	
蒸発残留物	163		123	163	123	143	2		
陰イオン界面活性剤	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2		
目	ジェオスミン		0.000008	0.000004	0.000008	0.000004	0.000006	2	
	2-メチルイソボルネオール		0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	2	
	非イオン界面活性剤		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2	
	フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	有機物（全有機炭素（T O C）の量）		5.1	2.2	5.1	2.2	3.7	2	
	p H 値		7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	2	
	味						0		
	臭気	土臭	土臭			2/2	2		
	色度	11.1	5.1	11.1	5.1	8.1	2		
	濁度	8.0	5.0	8.0	5.0	6.5	2		
	水	アンチモン及びその化合物	0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
		ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
		ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
		1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
		トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2	
		管	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
			カルシウム、マグネシウム等（硬度）	66	71	71	66	69	2
			マンガン及びその化合物	0.116	0.035	0.116	0.035	0.076	2
			遊離炭酸	6.4	3.3	6.4	3.3	4.9	2
1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
理			メチルセチルエーテル（MTBE）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
			臭気強度（TON）	15	25	25	15	20	2
			蒸発残留物	163	123	163	123	143	2
			濁度	8.0	5.0	8.0	5.0	6.5	2
			p H 値	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	2
			腐食性（ランゲリア指数）	-0.6	-1.0	-0.6	-1.0	-0.8	2
			従属栄養細菌	15400	58650	58650	15400	37025	2
			1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
			アルミニウム及びその化合物	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	2
	PFOS及びPFOA		0.000006	<0.000005	0.000006	<0.000005	<0.000005	2	
	そ		大腸菌群	陽 性	陽 性			2/2	2
			大腸菌群数（M P N）	30760	816	30760	816	15788	2
			大腸菌数	35	8	35	8	22	2
			嫌気性芽胞菌						0
		電気伝導率	188	199	199	188	194	2	
		総アルカリ度	63	61	63	61	62	2	
		総酸度	7.3	3.8	7.3	3.8	5.6	2	
		浸食性遊離炭酸	5.2	2.3	5.2	2.3	3.8	2	
		他	S S	10.8	7.3	10.8	7.3	9.1	2
C O D			5.4	5.8	5.8	5.4	5.6	2	
B O D			1.6	2.7	2.7	1.6	2.2	2	
D O			6.5	11.7	11.7	6.5	9.1	2	
臭化物イオン			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2	
硝酸イオン			0.3	4.1	4.1	0.3	2.2	2	
リン酸イオン			0.5	0.1	0.5	0.1	0.3	2	
硫酸イオン			15.7	20.7	20.7	15.7	18.2	2	
カリウムイオン			3.3	2.6	3.3	2.6	3.0	2	
カルシウムイオン			19.4	21.4	21.4	19.4	20.4	2	
マグネシウムイオン			4.1	4.2	4.2	4.1	4.2	2	
等	全窒素		0.4	1.3	1.3	0.4	0.9	2	
	全リン		0.20	0.05	0.20	0.05	0.13	2	
	アンモニア態窒素		<0.02	0.16	0.16	<0.02	0.08	2	

6 生物検査結果

(1) 片島取水口生物検査	59
月別変化グラフ	60
(2) 片島浄水場処理工程生物検査.....	61
月別変化グラフ	66
(3) クリプトスポリジウム等検査結果	66

片島取水口生物 集計表


採水月日		4月8日	5月7日	6月5日	7月2日	8月20日	9月3日	10月1日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日
気 温		12.3	16.8	22.4	25.0	29.0	24.0	26.9	18.0	9.4	5.4	1.7	4.3
水 温		13.3	18.8	20.9	18.5	29.5	26.2	26.2	16.8	11.4	5.8	5.3	7.3
天候（前日/当日）		曇/雨	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	雨/雨
p H値		7.5	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6
DO		10.4	7.6	8.8	8.6	7.2	9.1	8.6	9.1	11.1	12.7	12.6	11.9
クロロフィル a		1.1	5.0	11.0	2.4	2.3	1.4	2.2	1.6	1.3	1.6	2.0	3.8
藍藻類	* アナベナ				3				2	1			
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム	3		2	3	6	2		2				
	* オシロトリア				2		1						
	Others				1								
	小計	3	0	2	9	6	3	0	4	1	0	0	0
珪藻類	* アクナンテス	195	102	37	60	12	8	10	6	34	15	6	14
	* アステリオネラ	19			1		1	1					
	コッコネイス	12	7		3	1	2	3		4	2		
	* キクロテラ	24	5	2	6				1		1		1
	キンペラ	18	12	3	6	2	5	2	2	2	2	1	2
	ジアトマ	9	10	2	8		1		1	2			1
	* フラギラリア	2	3	1	9	3	1	2	1	1			
	ゴンフォネマ	150	52	15	18	6	3	4	4	4	1	3	5
	* メロシラ	10	12	1		4			1			1	1
	ナビクラ	4	1	1	5	1	2		1	1			
	* ニッチア	25	10	2	18	5	5	2	2	2	2	1	2
	* シネドラ	8	4	1							1		
	Others	6	2	5	6	1	2	2	1	13	14	1	3
	小計	481	220	70	139	34	30	26	18	61	38	13	28
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスミス	2	3										
	* ジクチオスフェリウム	1		1	1								
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスミス	10	7		15	8	4	1	1	1			
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス	1											
	Others					1	1	2	1	2			1
	小計	14	10	1	16	9	5	2	2	2	0	0	1
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他						1							
総生物数		498	230	73	164	50	38	29	24	64	38	13	29

生物数は1ml中の個体数または群体数


クロロフィルaの単位はμg/L

片島取水口 月別変化グラフ

総生物数・クロロフィルa・溶存酸素・pH値

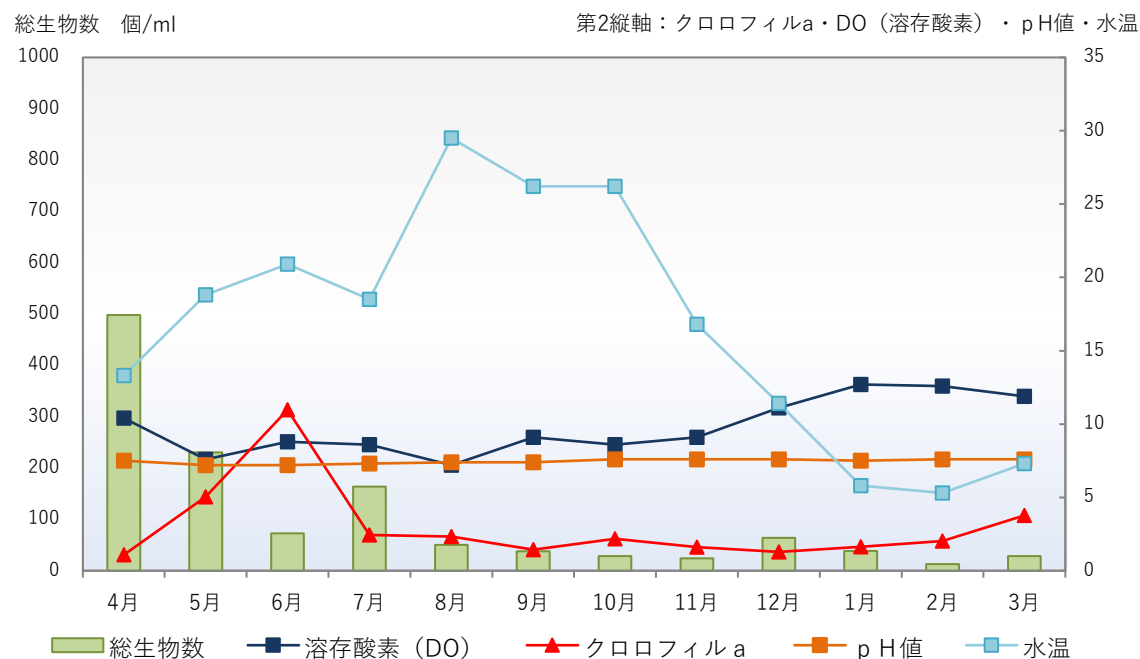

総生物数

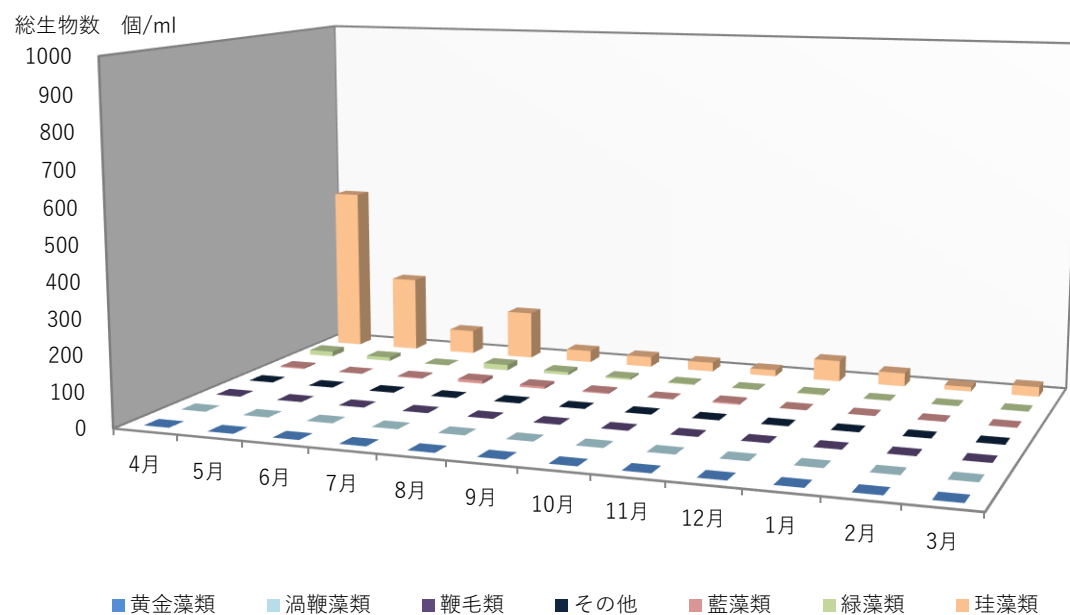

採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水 温	13.3	18.8	20.9	18.5	29.5	26.2	26.2	16.8	11.4	5.8	5.3	7.3
p H 値	7.5	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6
D O	10.4	7.6	8.8	8.6	7.2	9.1	8.6	9.1	11.1	12.7	12.6	11.9
クロロフィル a	1.1	5.0	11.0	2.4	2.3	1.4	2.2	1.6	1.3	1.6	2.0	3.8
藍藻類	3	0	2	9	6	3	0	4	1	0	0	0
珪藻類	481	220	70	139	34	30	26	18	61	38	13	28
緑藻類	14	10	1	16	9	5	2	2	2	0	0	1
黄金藻類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渦鞭藻類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鞭毛類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
総生物数	498	230	73	164	50	38	29	24	64	38	13	29

クロロフィルaの単位はμg/L

片島浄水系													
採水場所		片島処理水											
採水月日		4/8	5/7	6/5	7/4	8/20	9/3	10/1	11/5	12/4	1/7	2/4	3/4
気 温		12.3	16.8	21.4	25.0	29.0	24.0	26.9	18.0	9.4	5.4	1.7	4.3
水 温		13.7	15.8	20.7	21.4	29.7	25.3	24.5	17.7	11.2	6.4	5.3	8.2
天候（前日/当日）		曇/雨	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	雨/雨
サンプル量（ml）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス	20.800	3.200	0.800	0.800	0.800							
	* アステリオネラ	0.800											
	コッコネイス	1.600											
	* キクロテラ	4.000	0.800										
	キンペラ	0.800	1.600										
	ジアトマ				0.800	0.800							
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ	6.400	0.800		0.800								
	* メロシラ	3.200											
	ナビクラ												
	* ニッチア		0.800										
	* シネドラ												
	Others	0.800				0.800					1.600	0.800	
	小計	38.400	7.200	0.800	2.400	2.400	0.000	0.000	0.000	0.000	1.600	0.800	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* シクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others	6.400											
	小計	6.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		44.800	7.200	0.800	2.400	2.400	0.000	0.000	0.000	0.000	1.600	0.800	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数 *印は浄水処理障害生物

片島ろ過水													
採水場所		片島ろ過水											
採水月日		4/8	5/7	6/5	7/4	8/20	9/3	10/1	11/5	12/4	1/7	2/4	3/4
気 温		12.3	16.8	21.4	25.0	29.0	24.0	26.9	18.0	9.4	5.4	1.7	4.3
水 温		13.5	15.7	20.5	21.4	29.7	25.4	24.4	17.6	11.0	6.3	5.3	8.4
天候（前日/当日）		曇/雨	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	雨/雨
サンプル量（ml）		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others		0.008										
	小計	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス	0.056	0.048			0.008							
	* アステリオネラ												
	コッコネイス		0.016										
	* キクロテラ												
	キンペラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ		0.016										
	* メロシラ		0.008										
	ナビクラ		0.008										
	* ニッチア	0.008							0.008				
	* シネドラ	0.008											
	Others	0.048		0.008					0.024				
	小計	0.120	0.096	0.008	0.000	0.008	0.000	0.000	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* シクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others	0.024							0.040				
	小計	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.144	0.104	0.008	0.000	0.008	0.000	0.000	0.072	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数 *印は浄水処理障害生物

採水場所		片島浄水											
採水月日		4/8	5/7	6/5	7/4	8/20	9/3	10/1	11/5	12/4	1/7	2/4	3/4
気 温		12.3	16.8	21.4	25.0	29.0	24.0	26.9	18.0	9.4	5.4	1.7	4.3
水 温		14.4	16.4	20.1	20.8	29.9	25.1	24.2	17.1	11.9	7.9	7.2	10.1
天候（前日/当日）		曇/雨	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/曇	晴/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	晴/晴	雨/雨
サンプル量（ml）		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナバナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナナンデス	0.032	0.008										
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ	0.008											
	キンベラ		0.008										
	ジアトマ	0.008											
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ		0.016										
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others	0.024		0.016									
	小計	0.072	0.032	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.072	0.032	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数 *印は浄水処理障害生物

採水場所		片島取水井											
採水月日		4/8	6/5	10/1	12/4	2/4							
気 温		12.3	21.4	26.9	9.4	1.7							
水 温		16.9	16.9	16.9	17.4	16.3							
天候（前日/当日）		曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴							
サンプル量（ml）		100	100	100	100	100							
藍藻類	* アナバナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
珪藻類	* アクナナンデス	0.080			0.080								
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ	0.080											
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア	0.080											
	* シネドラ												
	Others		0.080	0.080	0.080	0.080							
	小計	0.240	0.080	0.080	0.160	0.080							
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others	0.720				0.080							
	小計	0.720	0.000	0.000	0.000	0.080							
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他		0.160											
総生物数		1.120	0.080	0.080	0.160	0.160							

○生物数は1ml中の個体数または群体数 *印は浄水処理障害生物

福井浄水系

採水場所		福井1号取水井						福井2号取水井					
採水月日		4/23	6/18	8/26	10/15	12/17	2/19	4/23	6/18	8/26	10/15	12/17	2/19
気 温		21.9	21.1	30.3	26.4	5.5	2.3	21.9	21.1	30.3	26.4	7.0	2.3
水 温		18.1	17.9	18.3	18.5	18.7	18.3	18.5	18.3	18.8	18.8	18.7	18.4
天候（前日/当日）		曇/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
サンプル量（ml）		100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
小計		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス	0.016											
	* アステリオネラ												
	コッコネイス	0.016											
	* キクロテラ												
	キンペラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others				0.080	0.160					0.024	0.008	
小計		0.032	0.000	0.000	0.080	0.160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.024	0.008	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others		0.320		0.320						0.008		
小計		0.000	0.320	0.000	0.320	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.032	0.320	0.000	0.400	0.160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.032	0.008	0.000

採水場所		水江・四十瀬着水井						福井浄水					
採水月日		4/23	6/18	8/26	10/15	12/17	2/19	4/23	6/18	8/26	10/15	12/17	2/19
気 温		21.9	21.1	30.3	26.4	5.5	2.3	21.9	21.1	30.3	26.4	7.0	2.3
水 温		19.0	19.0	20.0	20.0	18.7	19.0	18.9	19.1	20.4	19.8	18.7	17.9
天候（前日/当日）		曇/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/雨	曇/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
サンプル量（ml）		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
小計		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス	0.016						0.016					
	* アステリオネラ												
	コッコネイス	0.008											
	* キクロテラ												
	キンペラ		0.008					0.008					
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ		0.008										
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others		0.008	0.008	0.008	0.008			0.008				
小計		0.024	0.024	0.008	0.008	0.008	0.000	0.024	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others	0.008			0.016							0.008	
小計		0.008	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.032	0.024	0.008	0.024	0.008	0.000	0.024	0.008	0.000	0.000	0.008	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数 *印は浄水処理障害生物

真備浄水系

採水場所		真備着水井						真備浄水					
採水月日		4/23	6/18	8/26	10/15	12/17	2/19	4/23	6/18	8/26	10/15	12/17	2/19
気 温		19.9	19.8	31.6	28.2	9.7	4.6	19.9	19.8	31.6	28.2	9.7	4.6
水 温		17.4	18.3	18.8	19.0	17.1	17.6	17.5	18.3	19.4	19.1	18.2	17.7
天候（前日/当日）		曇/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	曇/曇	曇/雨	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
サンプル量（ml）		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナバナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナントス	0.008	0.016										
	* アステリオネラ												
	コッコネイス	0.032						0.016					
	* キクロテラ	0.040											
	キンベラ		0.008										
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ	0.008											
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others	0.008	0.032										
	小計	0.096	0.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム							0.008					
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others		0.008										
	小計	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.096	0.064	0.000	0.000	0.000	0.000	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数 *印は浄水処理障害生物

上成浄水系

採水場所		船穂No.1取水ポンプ井						船穂No.2取水ポンプ井					
採水月日		5/28	7/16	9/17	11/19	1/28	3/17	5/28	7/16	9/17	11/19	1/28	3/17
気 温		15.8	27.3	35.0	12.4	6.7	8.5	15.8	27.0	35.0	11.9	6.7	8.5
水 温		15.6	19.9	26.4	20.1	11.7	11.0	16.5	17.3	28.6	19.5	11.1	10.9
天候（前日/当日）		曇/雨	雨/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	雨/晴	曇/雨	雨/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	雨/晴
サンプル量（ml）		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス												
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ												
	キンペラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴソフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニツチア												
	* シネドラ												
	Others					0.016							
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他		0.008											
総生物数		0.008	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000


○生物数は1ml中の個体数または群数 *印は浄水処理障害生物

採水場所		船穂No.4取水ポンプ井						上成浄水					
採水月日		5/28	7/16	9/17	11/19	1/28	3/17	5/28	7/16	9/17	11/19	1/28	3/17
気 温		15.8	27.3	35.0	12.1	6.7	8.5	16.8	27.5	31.1	10.8	5.7	6.9
水 温		18.0	22.2	28.2	17.9	7.6	9.1	19.0	21.8	28.0	18.9	11.1	10.7
天候（前日/当日）		曇/雨	雨/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	雨/晴	曇/雨	雨/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	雨/晴
サンプル量（ml）		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシロトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス												
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ												
	キンペラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴソフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニツチア												
	* シネドラ												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他		0.016											
総生物数		0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群数 *印は浄水処理障害生物

片島浄水場処理工程 月別変化グラフ

総生物数

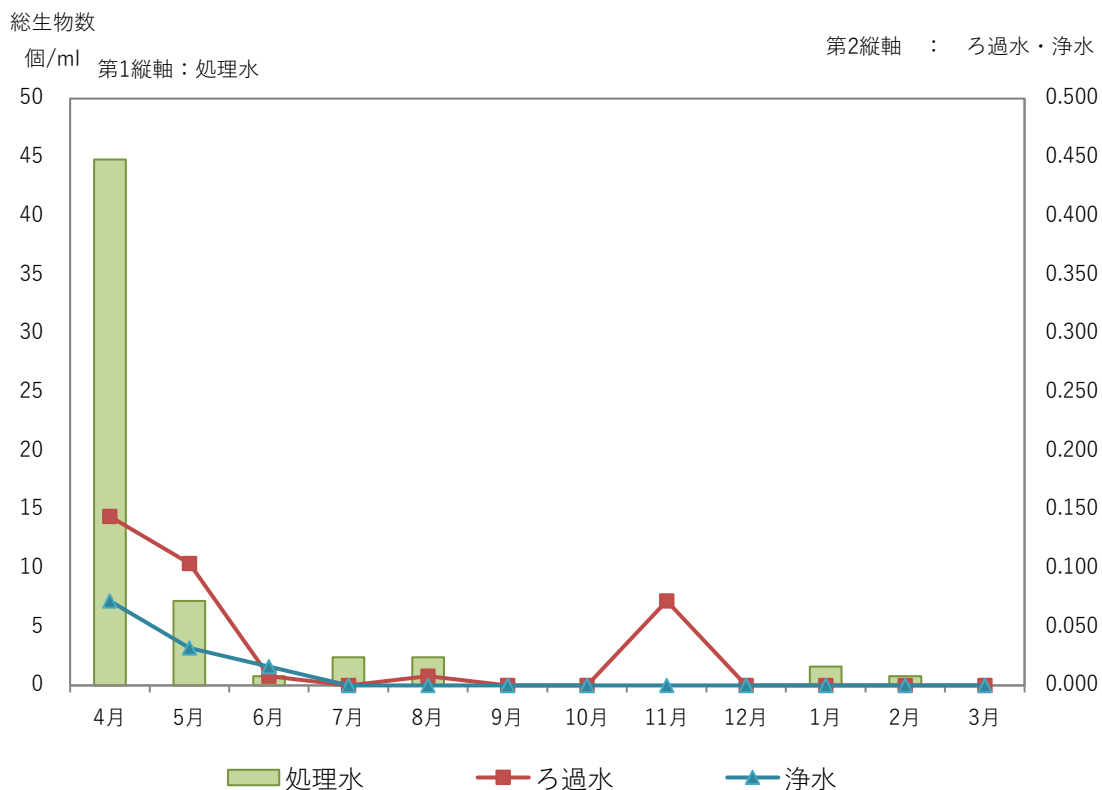

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理水	44.8	7.2	0.8	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	0.0
ろ過水	0.144	0.104	0.008	0.000	0.008	0.000	0.000	0.072	0.000	0.000	0.000	0.000
浄水	0.072	0.032	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

クリプトスポリジウム等検査結果

採水場所	採水月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
片島表流水	5月8日	0個/10L	0個/10L
	8月21日	0個/10L	0個/10L
	11月16日	0個/10L	0個/10L
	2月5日	0個/10L	0個/10L
片島取水井	9月18日	0個/20L	0個/20L
	2月5日	0個/20L	0個/20L
片島浄水	5月8日	0個/20L	0個/20L
	8月21日	0個/20L	0個/20L
	11月16日	0個/20L	0個/20L
	2月5日	0個/20L	0個/20L

7 その他の水質検査結果

- (1) カビ臭原因物質の水質検査..... 68
- (2) 水道施設または配水池の給水開始前の水質検査..... 68
- (3) 受水者の請求による給水栓水質検査..... 68

(1) カビ臭原因物質の水質検査

片島浄水場の主水源である高梁川表流水は、高梁川上流において、夏場にジェオスミン、冬場に2-メチルイソボルネオール濃度上昇がみられます。この現象による運転への影響を抑えるため、高梁川上流において通年の水質検査を実施しました。

令和6年度は、夏季のジェオスミン及び冬季の2-メチルイソボルネオール濃度上昇が例年に比べて低いまま推移する傾向がみられました。

また、市内給水栓検査では水道水質基準を超過することはありませんでした。

(2) 水道施設または配水池の給水開始前の水質検査

水道施設（配水施設を含む）や配水池の新設・改造・清掃等をした場合には、法令等に基づき水質検査を行なっています。

令和6年度には19件の水質検査を行いました。検査実施した検査項目全てについて、水道水質基準に適合していました。

(3) 受水者の請求による給水栓水質検査

水道に関する受水者からの相談事項の中で、水道水の水質に関するものは水質試験センターで検査を行っています。

令和6年度の検査受付件数は16件であり、色や濁りに関する検査が8件、異物に関する検査が3件などでした。

附 録

令和6年度水質検査計画



倉敷市水道局



JWWA-GLP057
水道GLP認定

目 次

1 基本方針.....	1
2 水道事業の概要.....	1
3 水道の原水及び水道水の状況.....	2
4 定期的な水質検査の項目、地点及び頻度.....	3
5 臨時の水質検査.....	5
6 水質検査方法	5
7 水質検査の精度と信頼性保証.....	5
8 関係機関との連携	6
9 水質検査結果の評価と水質検査計画の見直し	6
10 水質検査計画及び水質検査結果の公表	6
(別表1～4)	7

水質検査計画とは

水質検査は、水道水の安全を確保するために不可欠なものであり水質管理を行う上で重要なものです。

水質検査計画は、安全かつ清浄な水道水の供給を実施していくため、水質検査をどの地点で、どのような検査項目を、どのような回数実施するのかについて定めたもので、年度の始まる前に策定することが法令（水道法施行規則）により定められています。

1 基本方針

【水道法施行規則第15条第7項第1号】

(1) 検査項目

水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。

(2) 検査地点

水道法で検査が義務づけられている市内の蛇口（給水栓）に加え、浄水場の入口・出口及び水源とします。

(3) 検査頻度

水源の種類及び各検査項目のこれまでの検査結果などを考慮して定めます。

(4) 検査実施機関

倉敷市水道局水質試験センター（片島浄水場内）で水質検査を行います。

2 水道事業の概要

【水道法施行規則第15条第7項第1号】

(1) 給水状況

倉敷市水道局は、市内全域の市民の方に水道水を給水しています。給水状況は表1のとおりです。

表1 倉敷市水道局の給水状況（令和4年度）

給水区域	倉敷市内全域（総面積 356.07 km ² ）	給水量	
給水人口	476,414 人	年間給水量	58,919,596 m ³
普及率	99.9 %	1日最大給水量	176,926 m ³ /日
給水戸数	218,464 戸	1日平均給水量	161,424 m ³ /日

(2) 浄水場の概要・受水状況

倉敷市水道局では、倉敷市が運営管理を行う片島浄水場、上成浄水場、福井浄水場、真備浄水場で水道水をつくり、備南水道企業団、岡山県南部水道企業団、岡山県広域水道企業団から受水して倉敷市全域に送水しています。各浄水場の概要は表2のとおりです。

表2 倉敷市水道局及び企業団の浄水場（令和4年度）

浄水場名	所在地	水源	浄水処理方式	施設能力 (m ³ /日)	年間配水量 (万m ³ /年)	主な給水地域
片島浄水場	片島町1000	高梁川表流水 地下水	急速ろ過方式 (一部マンガン除去)	36,000	791	水島地区
上成浄水場	玉島上成1166	高梁川伏流水	塩素消毒 ^{※1}	42,000	780	玉島・船穂地区
福井浄水場	福井287	地下水	塩素消毒 ^{※1} (一部マンガン除去)	26,000	336	粒浦・藤戸地区
真備浄水場	総社市下原 1210-3	地下水	塩素消毒 ^{※1} (一部マンガン除去)	7,290	109	真備地区
酒津浄水場 (備南水道企業団)	酒津2237	高梁川伏流水 地下水	塩素消毒 ^{※1}	86,500 ^{※2}	2,405	倉敷・庄地区
西阿知浄水場 (岡山県南部水道企業団)	西阿知町247-1	高梁川表流水 伏流水	緩速ろ過方式 急速ろ過方式	54,100 ^{※2}	1,354	水島・児島地区
総社浄水場 (岡山県広域水道企業団)	総社市井尻野 504-1	高梁川伏流水	緩速ろ過方式	3,740 ^{※2}	116	真備地区

※1 消毒剤は次亜塩素酸ナトリウムを使用

※2 倉敷市水道局受水分に係る施設能力

(1) 原水の状況

倉敷市水道局の水道水は、高梁川表流水、伏流水及び地下水を水源としています。

企業団から受水する水道水については、備南水道企業団が高梁川伏流水及び地下水を、岡山県南部水道企業団が高梁川表流水及び伏流水を、岡山県広域水道企業団が高梁川伏流水をそれぞれ水源としています。

各浄水場では、水源及び原水について水質管理上留意すべき項目について定期的な検査を行うとともに、水質状況に応じた適切な浄水処理を行っており、水道水の安全性を確保しています。

近年では、片島浄水場の主水源である高梁川表流水は、カビ臭原因物質※³濃度が急激に上昇する傾向が見られます。片島浄水場では、カビ臭の発生時には監視体制を強化するとともに、粉末活性炭処理を行い臭気物質の除去対策を講じることで、給水栓水への影響を未然に防いでいます。

(2) 水道水の状況

蛇口（給水栓）での水道水の水質状況については、法令に基づき市内各所で毎日検査などを行うことで、安全性を確認しています。

各浄水場における原水の特徴及び水質管理上注意しなければならない項目は表3のとおりです。

表3 原水の状況と留意すべき水質項目

浄水場名	水源	原水の特徴	原水水質の汚染要因	水質管理上注意する項目
片島浄水場	高梁川表流水	水質の変動が大きい	降雨後の濁度上昇 カビ臭原因物質産出生物の発生 上流の工場排水等の影響	濁度 消毒副生成物 カビ臭
	地下水	水質が安定 フッ素濃度が高い		フッ素
上成浄水場	高梁川伏流水	水質が安定		濁度 残留塩素
福井浄水場	地下水	水質が安定 蒸発残留物が多い		濁度
真備浄水場	地下水	水質が安定		濁度
酒津浄水場 (備南水道企業団)	高梁川伏流水 地下水	水質が安定		濁度 残留塩素
西阿知浄水場 (岡山県南部水道企業団)	高梁川表流水	水質の変動が大きい	降雨後の濁度上昇 カビ臭原因物質産出生物の発生 上流の工場排水等の影響	濁度 消毒副生成物 カビ臭
	伏流水	水質が安定		残留塩素
酒津浄水場 (備南水道企業団)	高梁川伏流水	水質が安定	ろ過障害藻類の発生	濁度 消毒副生成物

※3 ジェオスミン及び2-メチルイソボルネオールの2物質の総称

倉敷市水道局が行う定期的な水質検査の項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。(図1 参照)

また、定期的な水質検査の地点は、水道法で検査が義務づけられている市内の蛇口(給水栓)に加え、浄水場の入口・出口及び水源とします。(図2 参照)

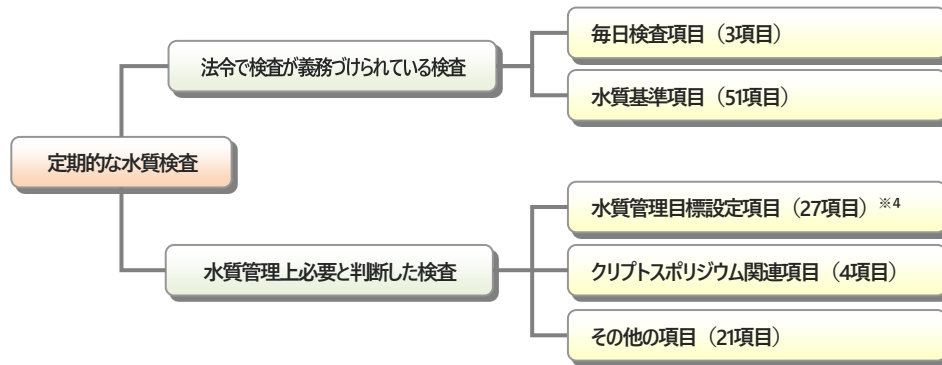


図1 倉敷市水道局が行う定期的な水質検査の項目

毎日検査項目 (3項目)

蛇口(給水栓)で毎日(1日1回以上)行うことが法令で義務づけられている項目です。

倉敷市水道局では、色、濁り、消毒の残留効果について、倉敷市内15地点で毎日検査を行います。

水質基準項目 (51項目)

基準値以下で給水することが法令で義務づけられている項目です。

倉敷市水道局では、別表1のとおり検査します。

このほか、カビ臭原因物質について、高梁川上流で通年の調査を実施します。

水質管理目標設定項目 (27項目)

将来にわたり水道水の安全性を確保するため、水道水質管理上留意すべき項目です。

倉敷市水道局では、別表2のとおり検査します。

クリプトスポリジウム関連項目 (4項目)

次亜塩素酸ナトリウムによる塩素消毒に対して耐性のある病原微生物及び指標となる微生物について、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき検査する項目です。

倉敷市水道局では、別表3のとおり検査します。

その他の項目 (21項目)

浄水場の維持管理及び水質管理上必要な項目(アンモニア態窒素、生物等)です。

倉敷市水道局では、別表4のとおり検査します。

※4 倉敷市水道局では、水質管理目標設定項目27項目のうち、「二酸化塩素」、「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」を省略した25項目を検査



浄水場	: 4 箇所
取水場	: 4 箇所
(原水水質検査地点 : 9 箇所)	
蛇口 (給水栓)	: 15 箇所
水源 (上流域)	: 2 箇所
片島系給水区	備南系給水区
上成系給水区	県南系給水区
福井系給水区	真備系給水区

片島系	① 水島千鳥町公園
	② 鶴新田公園
上成系	③ 玉島の森
	④ 上郷公園
福井系	⑤ 岩谷公園
	⑥ 粒浦公園
備南系	⑦ 笹沖桜苑遊園
	⑧ 矢部公園
県南系	⑨ 早沖公園
	⑩ 南畝第1公園
真備系	⑪ 添池公園
	⑫ 明石公園
	⑬ 惣佐池公園
	⑭ 真備公民館呉妹分館
	⑮ 真備公民館二万分館

図2 給水区域及び検査地点

5 臨時の水質検査

【水道法施行規則第15条第7項第4号】

次に挙げる状況が発生し、水道水が水質基準に適合しないおそれがある場合、臨時の水質検査を行います。

- ・ 定期検査で異常が見つかった場合
- ・ 油流出等の水質汚濁事故が発生した場合
- ・ 魚等の死骸が多数浮上した場合
- ・ 消化器系の感染症が取水口の上流や給水区域で流行している場合
- ・ 水道施設が著しく汚染されるおそれがある場合
- ・ その他必要があると認められる場合

6 水質検査方法

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた検査方法（「水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等）により行います。

また、その他の項目の検査は、上水試験方法（（公社）日本水道協会発行）等により行います。

7 水質検査の精度と信頼性保証

【水道法施行規則第15条第7項第6号】

(1) 水質検査の精度

原則として基準値及び目標値の1/10を定量下限値とし、定量下限値での測定誤差が一定範囲内^{※5}であることを確認し、検査精度を確保しています。

(2) 信頼性の保証

水質検査結果の信頼性保証を確保するための体制作りに取り組んでいます。平成21年度に水道水質検査優良試験所規範（水道GLP）^{※6}の認定を取得し、令和4年度には3回目の認定更新が認められました。

また、自主的な精度管理の実施に加え、厚生労働省による外部精度管理に参加しています。

水道GLP認定内容

認定番号	JWWA-GLP057
水質検査機関名	倉敷市水道局浄水課
認定範囲	水道水質基準項目 水道水・浄水
認定委員会開催日	令和4年5月17日
認定日	令和4年7月26日 (初回認定：平成22年1月26日)



JWWA-GLP057

(3) 検査の妥当性

倉敷市水道局における水質検査方法の妥当性を「水道水質検査法の妥当性評価ガイドライン（厚生労働省：平成29年10月18日付け薬生水発1018第1号）」に基づき確認しています。

※5 定量下限値における変動計数（CV 値）について、無機物（金属等）で 10%以内、有機化合物で 20%以内

※6 （公社）日本水道協会が審査・認定・登録を行う、水道事業者等の水質検査機関が測定した水質検査結果の精度や信頼性を確保するため、水質検査機関が備えるべき組織及び設備機器、検査方法の標準作業手順書等について定めた規格

8 関係機関との連携

【水道法施行規則第15条第7項第6号】

倉敷市水道局では、岡山市水道局並びに岡山県広域水道企業団と、各事業体が所有する水質検査機器、器具、検査試薬等を相互利用する「水質検査機器の相互利用に関する協定」を平成22年1月に締結しました。不測の機器故障等への対応、緊急の検査等が可能となることにより、安定した検査体制を確立しています。

また、油流出等の水質事故が発生した場合、岡山三川水質汚濁防止連絡協議会、近隣水道事業者等と連携し、迅速な対応に努めます。

9 水質検査結果の評価と水質検査計画の見直し

【水道法施行規則第15条第7項第6号】

(1) 水質検査結果の評価

水質検査結果は、検査地点ごとに水質基準に適合しているかどうかを判定するとともに、過去の検査結果と比較を行うことで総合的に評価します。また、検査地点ごとに、各検査項目の検出濃度の最大値や平均値を水質基準値等と比較し、翌年度の水質検査計画における検査項目や検査頻度に反映していきます。

(2) 水質検査計画の見直し

公表した水質検査結果及びお客様からのご意見・ご要望を参考に、翌年度の水質検査計画の見直し及び策定を行うことで、より安心・安全な水道水を目指していきます。

10 水質検査計画及び水質検査結果の公表

【水道法施行規則第17条の5第1号】

(1) 水質検査計画

水質検査計画は、毎事業年度の開始前に作成し、倉敷市水道局庁舎及び市内各支所の水道営業所で閲覧できるほか、水道局ホームページで公表します。

(2) 水質検査結果

毎月実施分の市内15箇所の蛇口の検査結果を、倉敷市水道局ホームページで公表します。

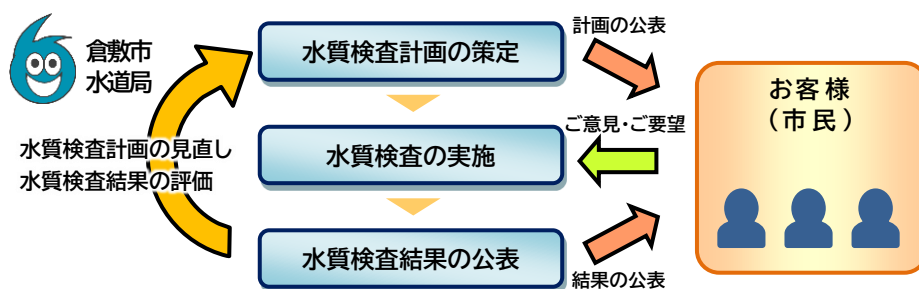


図3 水質検査計画策定のイメージ



【お問い合わせ先・宛先】

倉敷市水道局浄水課

〒710-0805 倉敷市片島町1000番地

Tel : 086-465-7314 Fax : 086-466-4841

E-mail : wbpur@city.kurashiki.okayama.jp

HP : <http://www.city.kurashiki.okayama.jp/suidou>



倉敷市水道局 水質検査計画HP

別表1 水質基準項目

番号	項 目	水道水質基準値	法令に 基づく 検査回数	検査計画 (回/年)					
				蛇口 (給水栓)	浄水場の出口		浄水場の 入口	水源	
					表流系	伏流・地下系		表流水	地下水
1	一般細菌	100集落数/mL	12	12	12	12	12	2	1
2	大腸菌	検出されないこと		12	12	12	12	2	1
3	カドミウム及びその化合物	※2 0.003 mg/L	4※1	4	12	4	4	2	1
4	水銀及びその化合物	※2 0.0005 mg/L		4	12	4	4	2	1
5	セレン及びその化合物	※2 0.01 mg/L		4	12	4	4	2	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L		4	12	4	4	2	1
7	ヒ素及びその化合物	※2 0.01 mg/L		4	12	4	4	2	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L		4	12	4	4	2	1
9	亜硝酸態窒素	※2 0.04 mg/L		4	12	4	4	2	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L	4	4	12	4	4	2	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※2 10 mg/L	4※1	4	12	4	4	2	1
12	フッ素及びその化合物	※2 0.8 mg/L		4	12	4	4	2	1
13	ホウ素及びその化合物	※2 1.0 mg/L		4	12	4	4	2	1
14	四塩化炭素	※2 0.002 mg/L		4	12	4	4	2	1
15	1,4-ジオキサン	※2 0.05 mg/L		4	12	4	4	2	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※2 0.04 mg/L		4	12	4	4	2	1
17	ジクロロメタン	※2 0.02 mg/L		4	12	4	4	2	1
18	テトラクロロエチレン	※2 0.01 mg/L		4	12	4	4	2	1
19	トリクロロエチレン	※2 0.01 mg/L		4	12	4	4	2	1
20	ベンゼン	※2 0.01 mg/L		4	12	4	4	2	1
21	塩素酸	0.6 mg/L	4	4	12	4	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L		4	12	4	-	-	-
23	クロロホルム	0.06 mg/L		4	12	4	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L		4	12	4	-	-	-
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L		4	12	4	-	-	-
26	臭素酸	0.01 mg/L		4	12	4	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L		4	12	4	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L		4	12	4	-	-	-
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L		4	12	4	-	-	-
30	ブromホルム	0.09 mg/L		4	12	4	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L		4	12	4	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L	4※1	4	12	4	4	2	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L		4	12	4	4	2	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L		4	12	4	4	2	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L		4	12	4	4	2	1
36	ナトリウム及びその化合物	※2 200 mg/L		4	12	4	4	2	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L		4	12	4	4	2	1
38	塩化物イオン	200 mg/L	12	12	12	12	12	2	1
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	※2 300 mg/L	4※1	4	12	4	4	2	1
40	蒸発残留物	※2 500 mg/L		4	12	4	4	2	1
41	陰イオン界面活性剤	※2 0.2 mg/L		1	12	4	4	2	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L	発生時期に 月1回以上	12(4)※3	12	4	12(4)※3	2	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L	4※1	12(4)※3	12	4	12(4)※3	2	1
44	非イオン界面活性剤	※2 0.02 mg/L		1	12	4	4	2	1
45	フェノール類	※2 0.005 mg/L	12	1	12	4	4	2	1
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L		12	12	12	12	2	1
47	pH値	5.8 ~ 8.6		12	12	12	12	2	1
48	味	異常でないこと		12	12	12	-	-	-
49	臭気	異常でないこと		12	12	12	12	2	1
50	色度	5度		12	12	12	12	2	1
51	濁度	2度		12	12	12	12	2	1

(注) 青色部分は法令で義務付けられている検査を、黄色部分は水質管理上の必要性から行う検査を表します。

※1 : 過去3年間の検査結果がすべて基準値の1/5以下の場合には、1年に1回まで省略することができます。(基準値の1/10以下の場合には3年に1回まで。)

※2 : 送・配水池内で濃度が上昇しないことが明らかな場合には、浄水場出口を検査の箇所とすることができます。

※3 : 伏流水・地下水を使用している浄水場・蛇口 (給水栓) では4回、表流水を使用している浄水場・蛇口 (給水栓) では12回検査を実施します。

別表2 水質管理目標設定項目

番号	項 目	目標値	検査計画 (回/年)					
			蛇口 ^{※1} (給水栓)	浄水場の 出口	浄水場の入口		水源	
					表流水	伏流・地下水	表流水	地下水
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L	2	2	2	2	2	1
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L(暫定)	2	2	2	2	2	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L	2	2	2	2	2	1
4	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L	2	2	2	2	2	1
5	トルエン	0.4 mg/L	2	2	2	2	2	1
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L	2	2	2	2	2	1
7	亜塩素酸	0.6 mg/L	2	2	-	-	-	-
8	二酸化塩素	0.6 mg/L	二酸化塩素を使用していないため、測定しない					
9	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L(暫定)	2	2	-	-	-	-
10	抱水クロラール	0.02 mg/L(暫定)	2	2	-	-	-	-
11	農薬類 ^{※3}	検出値と目標値の比の和として1	2	2	10	2	-	-
12	残留塩素	1 mg/L	12 ^{※2}	12	-	-	-	-
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L～100 mg/L	2	2	2	2	2	1
14	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L	2	2	2	2	2	1
15	遊離炭酸	20 mg/L	2	2	2	2	2	1
16	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L	2	2	2	2	2	1
17	メチル・tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L	2	2	2	2	2	1
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)で代替評価できるため、測定しない					
19	臭気強度(TON)	3	2	2	2	2	2	1
20	蒸発残留物	30 mg/L～200 mg/L	2	2	2	2	2	1
21	濁度	1度	12	12	12	12	2	1
22	pH値	7.5程度	12	12	12	12	2	1
23	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	2	2	2	2	2	1
24	従属栄養細菌	2,000集落/mL(暫定)	2	2	2	2	2	1
25	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L	2	2	2	2	2	1
26	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L	2	2	2	2	2	1
27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005 mg/L(暫定)	4	4	4	4	2	1

(注) 黄色部分は、水質管理上の必要性から行う検査を表します。

※1 : 各浄水場系統の代表する1ヶ所の蛇口を検査します。

※2 : 毎日検査項目としての1回/1日の検査とは別に行います。

※3 : 対象農薬リストのうち、「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン(厚生労働省:平成29年10月18日付薬生水発1018第1号)」に基づき、妥当性が確認できた農薬について検査を実施します。

別表3 クリプトスポリジウム関連項目

番号	項 目	検査方法	検査計画 (回/年)					
			蛇口 (給水栓)	浄水場の 出口	浄水場の入口		水源	
					表流水	伏流・地下水	表流水	地下水
1	大腸菌(大腸菌数)	特定酵素基質培地法	-	-	12	12	2	1
2	嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良培地法	-	-	12	12	-	1
3	クリプトスポリジウム	直接蛍光抗体染色法	-	4(2) ^{※4}	4	2	-	-
4	ジアアルジア	直接蛍光抗体染色法	-	4(2) ^{※4}	4	2	-	-

※4 : 伏流水・地下水を使用している浄水場では年2回、表流水を使用している浄水場では年4回検査を実施します。

別表4 その他の項目

番号	項 目	検査方法	検査計画 (回/年)					
			蛇口 (給水栓)	浄水場の 出口	浄水場の入口		水源	
					表流水	伏流・地下水	表流水	地下水
1	大腸菌群	特定酵素基質培地法	12	12	12	12	2	1
2	大腸菌群数(MPN)	特定酵素基質培地法(最確数法)	-	-	2	-	2	-
3	電気伝導率	電極法	-	-	2	2	2	1
4	総アルカリ度	滴定法	-	-	2	2	2	1
5	総酸度	滴定法	-	-	2	2	2	1
6	侵食性遊離炭酸	計算法	-	-	2	2	2	1
7	SS	ろ過法	-	-	2	-	2	-
8	COD	滴定法	-	-	2	-	2	-
9	BOD	滴定法	-	-	2	-	2	-
10	DO	滴定法	-	-	2	-	2	-
11	臭化物イオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2	1
12	硝酸イオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2	1
13	リン酸イオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2	1
14	硫酸イオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2	1
15	カリウムイオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2	1
16	カルシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2	1
17	マグネシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2	1
18	全窒素	熱分解法	-	-	2	2	2	1
19	全リン	ICP-MS法	-	-	2	2	2	1
20	アンモニア態窒素	イオンクロマトグラフ法	-	-	2	2	2	1
21	生物	光学顕微鏡法	-	12(6) ^{※5}	12	6	-	-

※5 : 伏流水・地下水を使用している浄水場では6回、表流水を使用している浄水場では12回検査を行います。

発行 倉敷市水道局水質試験センター（片島浄水場内）

〒710-0805 倉敷市片島町1000番地

TEL : 086-465-7314 FAX : 086-466-4841

E-mail : wbpur@city.kurashiki.okayama.jp